


PŮDORYS VARIEL

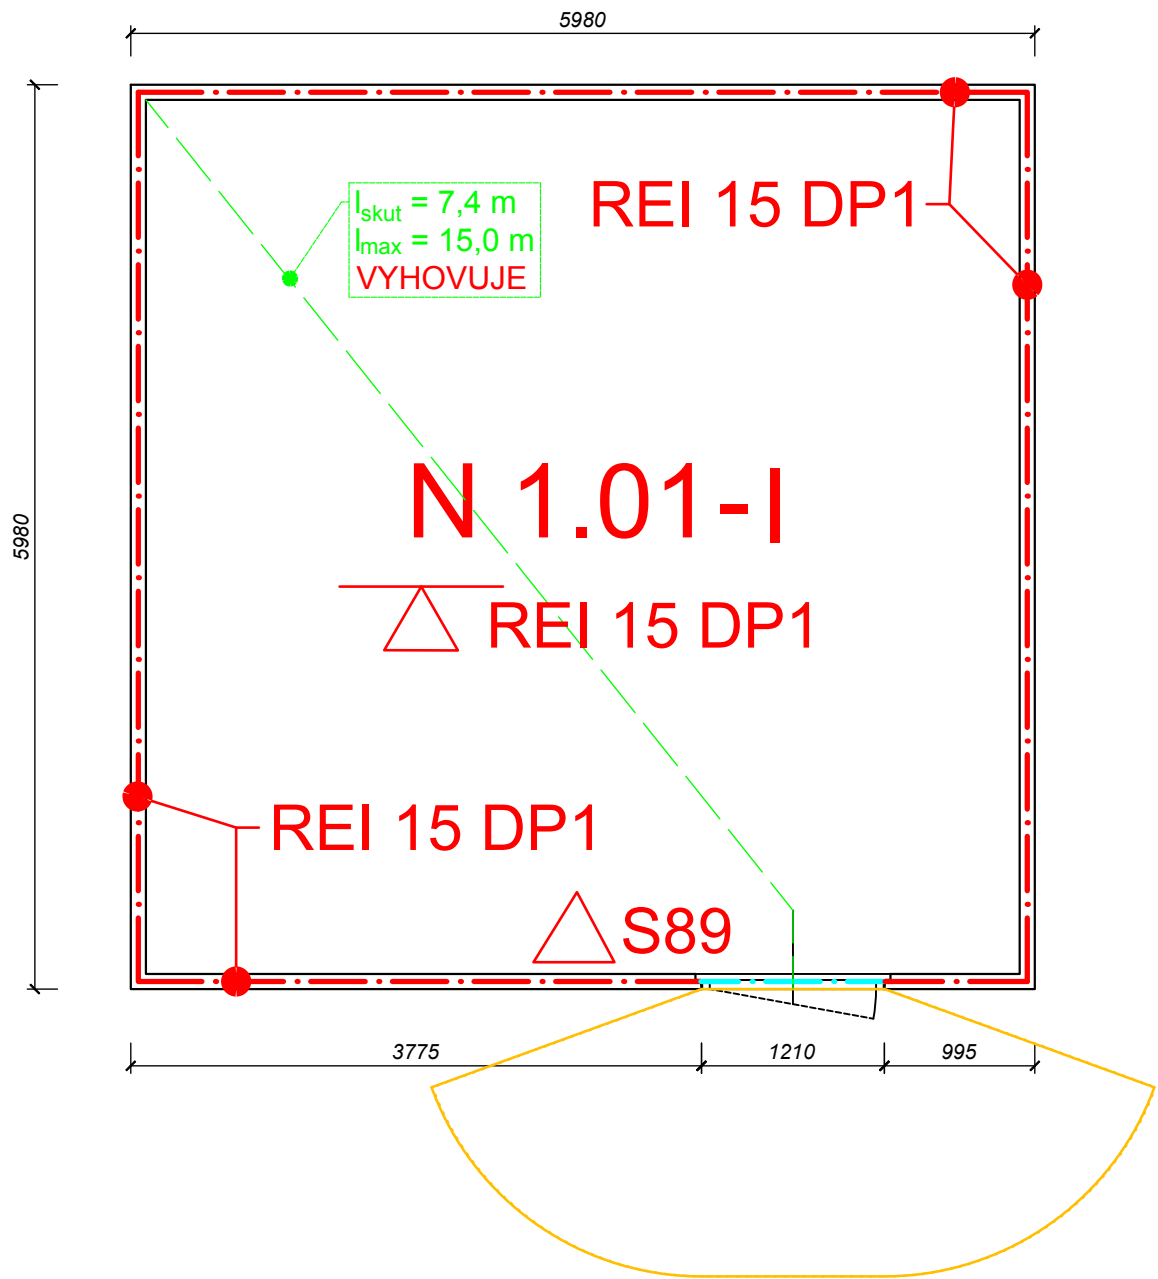

LEGENDA (LEGEND)

	Hranice požárního úseku s požární odolností Border of fire compartment with fire resistance
	Hranice požárního úseku bez požární odolnosti Border of fire compartment without fire resistance
	Požárně nebezpečný prostor Fire danger area
N 1.01-III	Označení požárního úseku - stupeň požární bezpečnosti Number of the fire compartment - fire safety degree
	Požární odolnost stěny Fire resistance of the fire wall REI 15 DP1 - viz. poznámky - see notice
	Požární odolnost požárního stropu Fire resistance of the fire cover (door) REI 45 - požární odolnost viz. pozn. - fire resistance, see notice
	Přenosný hasicí přístroj Portable fire extinguisher S89 - s náplní CO ₂ a hasicí schopností min. 89B - carbon dioxide extinguisher

	Posouzení únikových cest Měření délky únikové cesty
Poznámky (notice) Legenda požární odolnosti (Legend of fire resistance) R - požadavek na zachování nosnosti konstrukce - request of construction bearing E - požadavek na zachování celistvosti konstrukce - request of construction integrity I - požadavek na snížení teploty za konstrukcí - request of construction temperature lowering W - požadavek na snížení hustoty tepelného toku za konstrukcí - request of construction heat flow density decreasing 15 - požadovaná doba požární odolnosti (15 až 180 minut) - required time of fire resistance DP1 - druh konstrukce dle ČSN (DP1, DP2, DP3 - DP1 nehořlavé) - construction type according to ČSN	

Jiná ověření:				Paré:					
Orientační schéma:				Razítko oprávněné osoby:					
Revize:				Datum:		Popis:		Kontroloval:	
000				30.6.2025		Definitivní odevzdání dokumentace		Ing. Milan Lukášek	
Stavebník/Investor:				Správa železnic, státní organizace					
Adresa:				Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1					
Zástupce investora:				Oblastní ředitelství Hradec Králové					
Adresa:				U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové					
Zhotovitel díla:				Signal Projekt s.r.o.					
Adresa:				Vídeňská 55, 639 00 Brno					
Kontakt:				T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz					
Zhotovitel části/objektu:				PRODIN a.s.					
Adresa:				K Vápence 2745, 530 02 Pardubice					
Kontakt:				T: +420 466 055 130 E: info@prodin.cz					
Hlavní projektant (HIP):				Ing. Milan Lukášek		Specialista:		Ing. Jan Peterek	
Název stavby/akce:				Vypracování projektové dokumentace Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby n. O.				Označení investora: S640230023	
Název části:				Pozemní objekty budov - provozní, technologické, skladové				Zakázka: 24-074-40-113	
Název objektu/díle části:				Doudleby nad Orlicí, technologický objekt SÚ				Označení části: D.2.2.1	
Název přílohy:				TECHNOLOGICKÝ OBJEKT SÚ				Označení objektu/komplexu: SO 12-72-01	
Název díle části přílohy:				PBR PŮDORYS				Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 005	
Odpovědný projektant:				Zpracovatel přílohy:		Měřítko:		Stupeň dokumentace:	
Ing. Jan Peterek				Ing. Jan Peterek		1:50		DSP+PDPS	
Kraj:				Katastrální území:		TUDU:		Smluvní datum zpracování:	
Královéhradecký				viz textová část		1302 L1		12.08.2025	
Označení investora:				Stupeň dokumentace:		Část:		Objekt:	
S 6 4 0 2 3 0 0 2 3				P D P S		D 2 2 0 1		S 0 1 2 7 2 0 1	
[Prostor pro další informace]								X X	
								2 0 0 2 0 0 0	