



VZOROVÝ ŘEZ KŘÍŽENÍ ŽEL. SVRŠKU

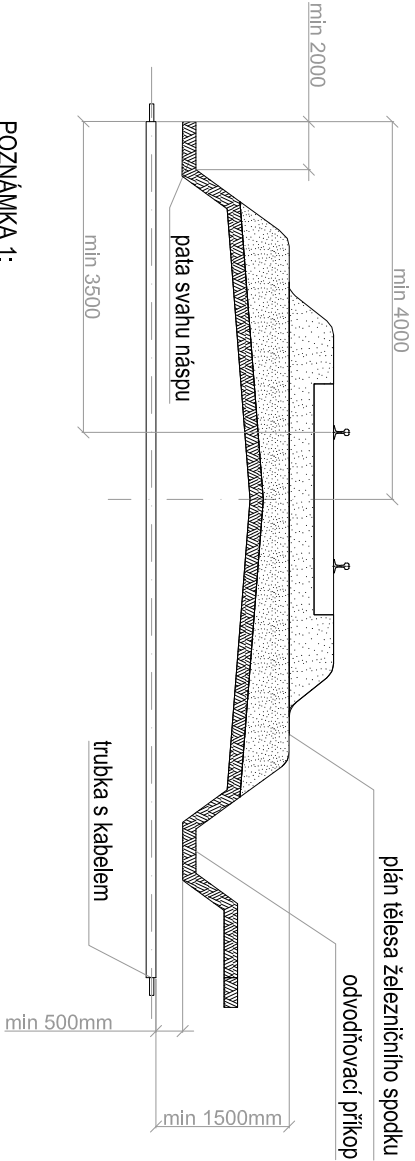

POZNÁMKA 1:
Platí i pro více kolejnou trať. Platí vždy větší míra.

POZNÁMKA 2:
Na širé trati se má ukončit chránička až za odvodňovacím příkopem.
Pokud je plán tělesa železničního spodku nebo trať v oblouku, min.
vzdálenost chráničky se měří od nejnižších částí.

VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU RÝHOU

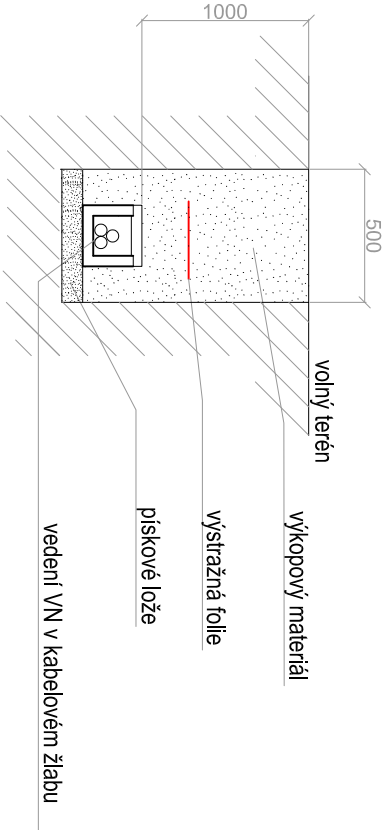

POZNÁMKA:
Kabelizace VN bude uložena v betonových žlabech

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005

MINIMÁLNÍ KRYTÍ:			
DRUH VEDENÍ	CHODNÍK	VOZOVKA	VOLNÝ TERÉN
SÍLOVÉ KABELY DO 1 kV	0,35 m	1,00 m	0,70 m
SÍLOVÉ KABELY DO 10 kV	0,50 m	1,00 m	0,70 m
SÍLOVÉ KABELY DO 35 kV	1,00 m	1,00 m	1,00 m
SÍLOVÉ KABELY DO 220 kV	1,30 m	1,30 m	1,30 m


POZNÁMKA:
Před zahájením veškerých výkopových prací bude provedeno vyčištění podzemních inženýrských sítí. Po uložení samotného vedení bude přezván ke kontrole odpovědný pracovník a kabelová rýha bude následně zahozena. Následně dojde k přesnému zanesení trasy kabelu do příslušné situace.

Jiná ověření:		Paré:
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:
Revize:		Podpis:
000	30.06.2025	Datum:
Definitivní odevzdání dokumentace		Kontroloval:
		Ing. Milan Lukášek

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Hradec Králové
Adresa:	U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové



Zhotovitel díla:	Signal Projekt s.r.o.
Adresa:	Viděňská 55, 639 00 Brno
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz
Zhotovitel částí/objektu:	Signal Projekt s.r.o.
Adresa:	Viděňská 55, 639 00 Brno
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Milan Lukášek
Specialista:	Ing. Marek Vývoda



Název stavby/akce:	Vypracování projektové dokumentace	Označení investora:	S640230023
Název části:	Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby n. O.	Zakázka:	24-074-40-113
Název objektu/díli části:	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	Označení části:	D.2.3. 6
Název přílohy:	Doudleby nad Orlicí, přípojka VN-35kV	Označení objektu/komplexu:	SO 12-86-01
Název dílčí části přílohy:	Vzorové uložení kabelového vedení	Číslo přílohy (typ/pořadí):	2. 401
Odpovědný projektant:	Ing. Martin Vánský	Stupeň dokumentace:	DSP+PDPS
Kraj:	Katastrální území:	Smluvní datum zpracování:	12.08.2025
Královéhradecký	viz textová část		

Označení investora:	S 6 4 0 2 3 0 0 2 3	Stupeň dokumentace: Část:	P 1 0 P 5	D 2 3 0 6	Objekt:	S 0 I 2 8 6 0 I	Podoblast:	X X	Příloha:	2	Revize:	0 0
[Prostor pro další informace]												