



VZOROVÝ ŘEZ KŘÍŽENÍ ŽEL. SVRŠKU

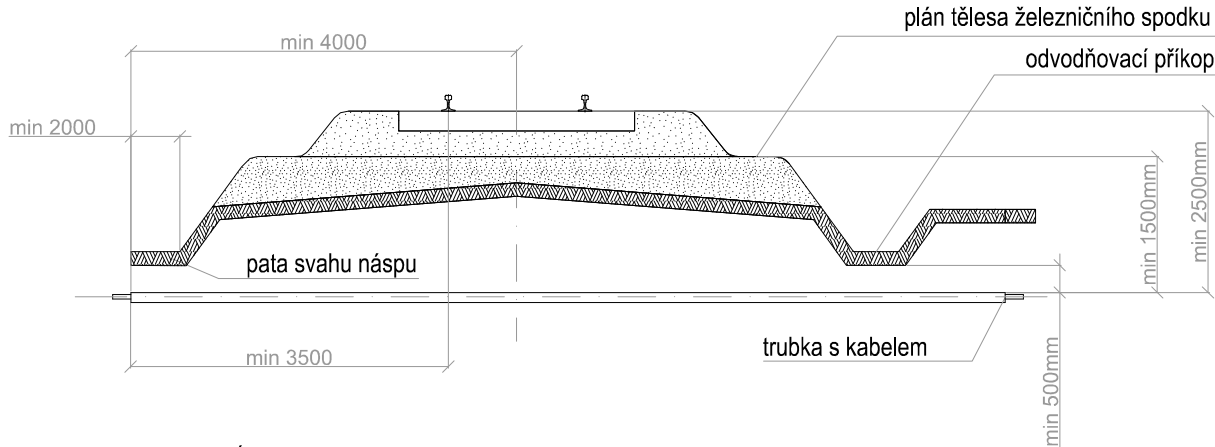


POZNÁMKA 1:  
Platí i pro více kolejnou trať. Platí vždy větší míra.

POZNÁMKA 2:  
Na širé trati se má ukončit chránička až za odvodňovacím příkopem.  
Pokud je plán tělesa železničního spodku nebo trať v oblouku, min.  
vzádlenost chráničky se měří od nejnižších částí.

VZOROVÝ ŘEZ KABELU POD VOZOVKOU

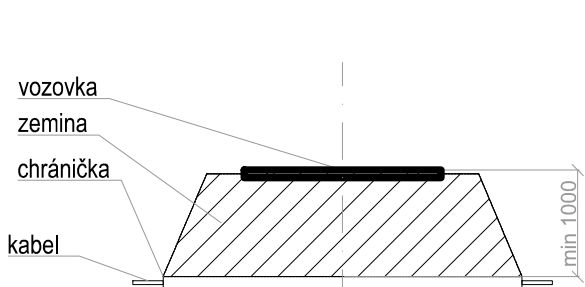

VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU RÝHOU

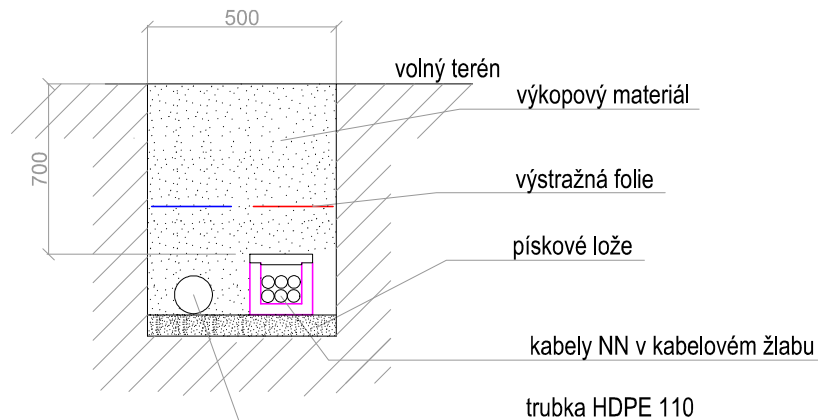

POZNÁMKA:  
V souběhu s kabelizací zab. zař. bude hloubka uložení  
dle kynety hlavní kab. trasy

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005

DRUH VEDENÍ	MINIMÁLNÍ KRYTÍ:		
	CHODNÍK	VOZOVKA	VOLNÝ TERÉN
SILOVÉ KABELY DO 1 kV	0,35 m	1,00 m	0,70 m
SILOVÉ KABELY DO 10 kV	0,50 m	1,00 m	0,70 m
SILOVÉ KABELY DO 35 kV	1,00 m	1,00 m	1,00 m
SILOVÉ KABELY DO 220 kV	1,30 m	1,30 m	1,30 m

POZNÁMKA:  
Před zahájením veškerých výkopových prací bude provedeno vytýčení  
podzemních inženýrských sítí. Po uložení samotného vedení bude přizván  
ke kontrole odpovědný pracovník a kabelová rýha bude následně zahozena.  
Následně dojde k přesnému zanesení trasy kabelu do příslušné situace.

Jiná ověření:				Paré:					
Orientační schéma:				Razítko oprávněné osoby:					
Revize:				Datum:		Popis:		Kontroloval:	
000				04.03.2025		Definitivní odevzdání dokumentace		Ing. Milan Lukášek	
Stavebník/Investor:				Správa železnic, státní organizace					
Adresa:				Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1					
Zástupce investora:				Stavební správa východ					
Adresa:				Nerudova 1, 779 00 Olomouc					
Zhotovitel díla:				Signal Projekt s.r.o.					
Adresa:				Václavská 55, 639 00 Brno					
Kontakt:				T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz					
Zhotovitel části/objektu:				Signal Projekt s.r.o.					
Adresa:				Václavská 55, 639 00 Brno					
Kontakt:				T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz					
Hlavní projektant (HIP):				Ing. Milan Lukášek		Specialista:		Ing. Marek Vývoda	
Název stavby/akce:				Rekonstrukce PZM v km 64,614 (P4038) trati Týniště nad Orlicí - Letohrad				Označení investora: S622300012	
								Zakázka: 24-068-35-113	
Název části:				Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				Označení části: D.2.3. 6	
Název objektu/díle části:				Přejezd P4038 v km 64,614; napájení NN				Označení objektu/komplexu: SO 21-86-01	
Název přílohy:				Vzorové řezy uložení kabelového vedení				Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 004	
Název díle části přílohy:									
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:		Měřítko:		-		Stupeň dokumentace:	
Ing. Martin Vánský		Ing. Martin Vánský		Formáty:		2 x A4		DUSP+PDPS	
Kraj:		Katastrální území:		TUDU:		1302 L1		Smluvní datum zpracování:	
Královéhradecký		Doudleby nad Orlicí						04.03.2025	
Označení investora:				Stupeň dokumentace: Část:				Objekt:	
5 6 2 2 3 0 0 0 1 2 - P D P S - D 2 3 0 6 - 5 0 2 1 8 6 0 1 - X X - 2 - 0 0 4 - 0 0 0									
[Prostor pro další informace]									