

Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 66/1461, Havířov-Město,
PSČ 736 29



Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

KOHL ARCHITEKTI
28. října 960/178
Ostrava – Mariánské hory
709 00

Váš dopis značky/ze dne
23.8.2018

Naše značka

2504/

Vytváří/linka

Hlaváčková/596802604

Místo odeslání/dne
Havířov 11.9.2018

Věc: Vyjádření za sítě veřejného osvětlení a SSZ k PD

Název stavby: „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Havířov“

Umístění stavby: 3745 v k.ú. Havířov Město

V zájmovém území stavby se nachází zemní vedení veřejného osvětlení ve správě naší společnosti, viz situace v příloze (jedná se pouze o orientační zákresy).

V případě dotčení zemního vedení VO platí následující podmínky:

- Před započítím výkopových prací bude vytyčena trasa VO. Objednávku na vytyčovací práce je nutno zaslat min. 20 dní předem na adresu správce VO (případně na e-mail slimackova@tsh.cz).
- Zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci veřejného osvětlení min. 5 pracovních dnů předem.
- Stavebník, případně jím pověřené osoby, jsou povinny učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi.
- Ochranné pásmo zemního vedení VO je 1m po obou stranách zemního kabelu.
- Výkopové práce v blízkosti zařízení VO je nutno provádět ručně a opatrně; stavební práce musí probíhat tak, aby bylo po celou dobu umožněno provádět případnou údržbu nebo opravy VO (vjíždění mechanismů apod.).
- Přejíždění stavebními mechanismy mimo zpevněné plochy nad zemním vedením VO není bez dohody o možném zabezpečení (zpevnění) těchto ploch povoleno.
- Kabel VO v celém úseku obnažení musí být vhodným způsobem zajištěn proti průvěsu.
- Stavebník zajistí ochranu vedení po celou dobu své stavební činnosti. Odkryté vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození a to i třetí osobou.
- Jakékoliv poškození sítě VO bude ihned oznámeno zástupci správce VO; případné opravy budou odstraněny na náklady stavebníka na základě jeho objednávky adresované správci VO, a to dle možnosti výměnou celého kabelového pole (mezi rozpojovacími místy), nikoliv kabelovou spojkou; případné poškození VO a jeho nenahlášení správci bude posuzováno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení a podle toho řešeno.
- Před zakrytím zemního vedení bude vyzván zástupce správce TSH a.s. ke kontrole provedených prací. O této kontrole bude proveden písemný záznam.

www.tsh.cz

E-mail: tsh@tsh.cz

IČ: 25375601

DIČ: CZ25375601

KB – č. účtu: 18332791/0100

Spojovatelka: +420 596 802 601

- V případě, že obnažený kabel je bez chráničky, nebo stávající chránička byla poškozena při prováděných pracích, bude odkrytá část kabelu uložena do dělené chráničky z materiálu HDPE.
- Trasa uložení obnaženého úseku kabelu se vyznačí dle příslušné ČSN červenou výstražnou fólií, určenou k tomuto účelu.
- Při vedení kabelu pod komunikací (zpevněnými plochami pro pojezd vozidel) musí být chránička zpevněna betonovou mazaninou.
- Pro křížení dalších inženýrských sítí a případně provádění přeložky stávajících sítí VO musejí být dodrženy podmínky dle ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Veškeré činnosti na zařízení VO musí být prováděny v souladu s „Metodikou Statutárního města Havířov - Standardy pro veřejné osvětlení, světelnou výzdobu a připojovací místa instalovaná v souvislosti s veřejným osvětlením“, plné znění je k dispozici na webových stránkách MMH.
- V případě provádění zpevněných ploch nad zemním vedením VO musí být v rámci výstavby stávající kabely dodatečně uloženy do dělených chrániček HDPE (např. firmy CWS) v případě, že ve funkčních chráničkách uloženy nejsou. Chráničky budou dále zpevněny betonovou mazaninou, konce chrániček musejí být zaslepeny vhodným způsobem proti vniknutí okolních částic záhozu do vnitřního prostoru chráničky. Případné následné kabelové poruchy na vedeních VO pak budou řešeny bez zásahů do staveb, umístěných v jejich ochranných pásmech.
- **Zařízení staveniště ani skladování stavebního materiálu nebude prováděno na vedení VO.**

K předložené projektové dokumentaci Vám sdělujeme následující:
Při dodržení výše uvedených podmínek nemáme ke stavbě připomínky.

Zůstáváme s pozdravem


Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 66/ 1461, 736 29 Havířov - Město
Telefon: 596 802 601 Fax: 596 811 099
IČO: 25375601 DIČ: CZ25375601
-2-

.....
Ing. Ludvík Martinek
ředitel společnosti

Vyjádření nenahrazuje stanovisko vlastníka VO, kterým je Statutární město Havířov!
Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data doručení vyjádření.

Příloha: pasport VO – 1 list
Na vědomí: OSRM MMH

Technické služby Havířov a.s.
 Karvinská 66/1451, 756 29 Havířov - město
 oddělové hospodářství a elektro
 Telefon: 596 803 601 Fax: 596 811 099
 IČO: 2544509120 DIČ: CZ596875004

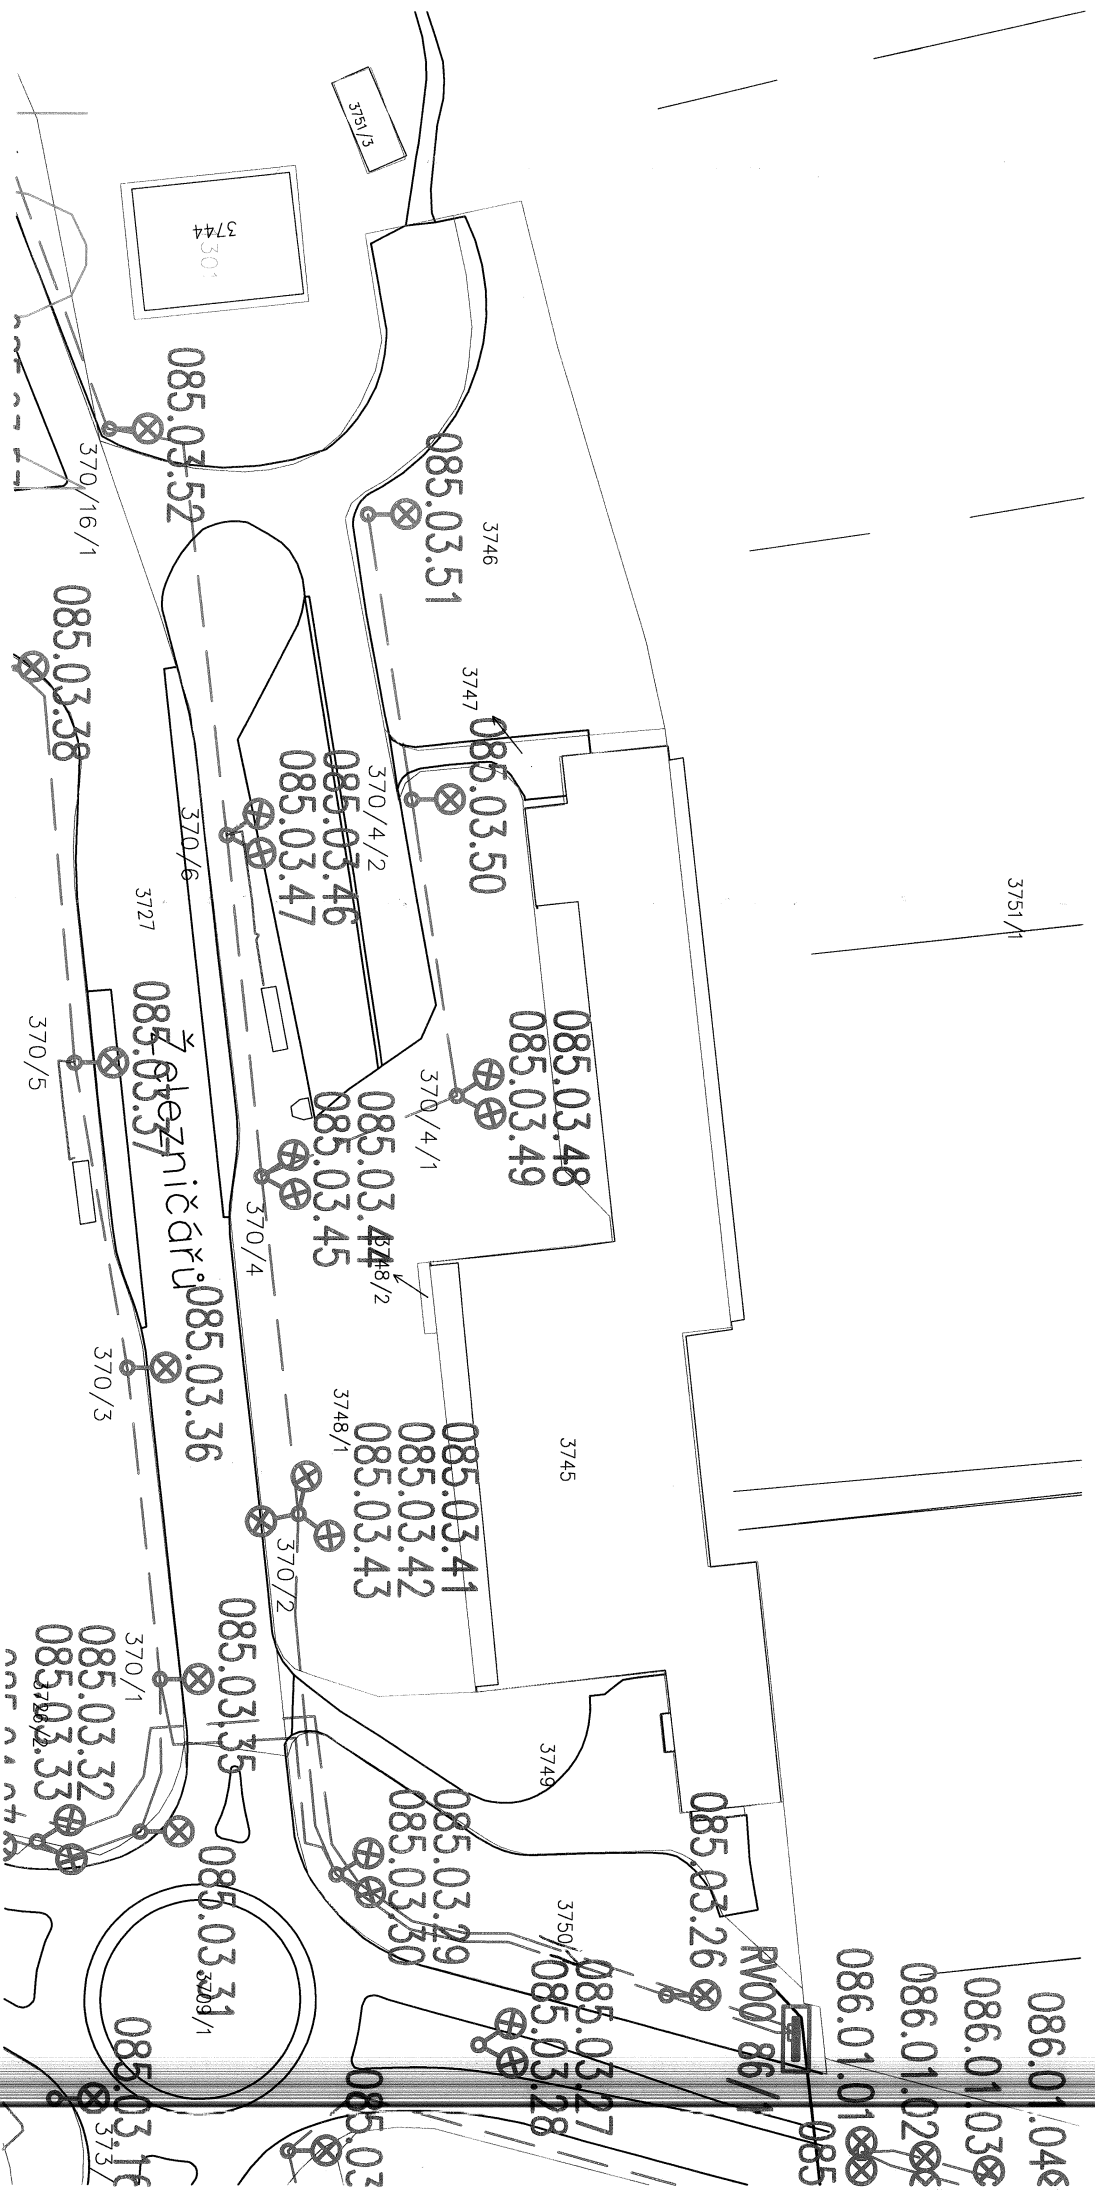

ŽÁŘIVOUE' VZETI'

ŽENK' VEDENÍ VO VZETI' ŽÁŘIVOUE' VZETI'

