



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 14.11.2017

NAŠE ZN. (č.): 18663/2017-SŽDC-OR OVA-ÚTN

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 4

POČ. LISTŮ PŘ.: 7

VYŘIZUJE: Ing. Martin Klímek

TELEFON: 972 766 706

FAX: 972 766 777

MOBIL: 702 151 812

E-MAIL: [Klimek@szdc.cz](mailto:Klimek@szdc.cz)

DATUM: 05.12.2017

**KOHL Architekti s.r.o.**

**Bronislava Panocová**

**28. října 960/178**

**709 00 Ostrava**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava (dále SŽDC, s.o.) vydává

### **s o u h r n n é s t a n o v i s k o** k sítím stavby

#### **„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“**

**Trat':** žst. Havířov, žkm 19.030 – 19.210  
**TÚDÚ:** 2521C1

**V dané lokalitě se nacházejí sítě a zařízení ve správě SŽDC, s.o., proto je nezbytné:**

1. Dodržet podmínky **vyjádření** SŽDC, s.o., správy budov a bytového hospodářství ze dne 22.11.2017, čj. **1126/2017-SŽDC-OR OVA-SBBH + situace**
2. Dodržet podmínky **vyjádření** SŽDC, s.o., správy elektrotechniky a energetiky ze dne 22.11.2017, čj. **17983/17-SEE/749 + situace** (zaslána elektronickou poštou)
3. Dodržet podmínky **vyjádření** SŽDC, s.o., správy sdělovací a zabezpečovací techniky ze dne 16.11.2017, čj. **17983/2017-SŽDC-OR OVA-SSZT + situace**
4. Požádat o samostatné **vyjádření** ČD – Telematika a.s., centrální podatelna U2, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha nebo na portálu <http://vyjadreni.cdt.cz/>
5. Dotýká se železničního mostu v evid. km 19,127 – podchodu na nástupiště, který vyúsťuje do výpravní budovy.
6. V oblasti se nachází odvodnění kolejiště.
7. V zájmovém území se nachází inženýrské sítě výpravní budovy žst. Havířov v majetku SŽDC, s.o., SON Olomouc. Od výpravní budovy vedou sítě dále k obytnému domu a traťovému okrsku. Zákres teplovodu a horkovodu přiložen (kontakt pí Bébarová, tel. 602 529 439).

Vyjádření se týká území pouze v rozsahu dle předložené situace s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska.

**Toto vyjádření k sítím nelze použít pro územní ani stavební řízení.**

Za správnost:

**Ing. Jiří MACHO**

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(04)





Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Správa budov a bytového hospodářství

VÁŠ DOPIS ZN.: 17983/2017  
ZE DNE: 14.11.2011  
NAŠE ZN. (č.j.): 1126 /2017- SZDC-OR OVA-SBBH  
UKLÁDACÍ ZN.:  
SKART. ZN.-LH.:  
POČ. LISTŮ: 1  
POČ. PŘÍLOH: 1  
POČ. LISTŮ PŘ.: 1

VYŘIZUJE: Jana Targová  
TEL.: 972 766 211, 725 105 362  
FAX: 972 766 104  
E-MAIL: targova@szdc.cz  
DATUM: 22.11.2017

OTR Ing. Klímek Martin  
Interní sdělení

**Vyjádření k inženýrským sítím, podzemním vedením, zařízením a objektům ve správě SBBH**

**Stavba: "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov"**

Trať: Ostrava Svinov – Český Těšín

Km: 19.030 – 19.210

Žadatel: KOHL Architekti s.r.o.

Datum projektu : 11/2011

**Rozsah předložené dokumentace : žádost, PD, JŽM**

V zájmové oblasti se ☒ **nacházejí** ☐ **nenacházejí** podzemní vedení a zařízení (PVaZ) ve správě Správy budov a bytového hospodářství OR Ostrava. Při projektování a realizaci je nezbytné dodržení ČSN 73 6005 „O prostorovém uspořádání sítí technického vybavení“ a respektování ochranných pásem PVaZ.

**Dotčena zařízení jsou zakreslena:**

- ☐ v předložené situaci  
☒ v dokumentaci vyhotovené správcem – situace sítí

Zařízení jsou v majetku ☒ SZDC, s.o. (SR), ☐ MDaS (MR)

**Toto vyjádření má platnost dva roky, poté je nutno požádat o aktualizaci.**

**Další podmínky:**

Inženýrské sítě jsou zakresleny v situaci pouze orientačně. Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny dotčené sítě. K vytyčení inženýrských sítí spadajících do správy SBBH je nezbytně nutné vyzvat pana Ing. Přemysla Koňakovského, tel.: 9727 66202, e-mail: konakovsky@szdc.cz. Výkopové práce v ochranném pásmu jednotlivých sítí budou prováděny ručním způsobem. V případě obnažení nebo poškození inž. sítí a zařízení vyvolanými stavebními činnostmi spadající do správy SBBH, je nutné uvést vše do původního stavu. Před zakrytím inženýrských sítí bude přizván ke kontrole a k převzetí prací pan Ing. Přemysl Koňakovský.

S pozdravem

**Ing. Pavla Olšovská**

přednostka odborné správy

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

IC: 70994234, DIČ: CZ70994234

(41)

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz



**HAVÍŘOV**

2243  
2

2242

2250  
24

22502

2250  
24

5 6,25m

9b 203m

Pe 63 135,0m

2250  
1

2248 ob.d.

2247 umyv. kanc.

2242

Se 2x1-m

105a

vnitřní ploch h-2,0

tf.b. mf.

tf.b. mf.

5/4

2P105

mf.

k.z.

38

km 19,381

19,4

k.ú. Havířov

k.ú. Šumbark

284

285

 - vodov. prípojka  
 - kanalizace

DATUM: 22.11.2014

Tangors!

VOŠNAN

សម្រាប់ការបោះឆ្នោត

ក្នុងស្រុកកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

នាពេលវេលាបោះឆ្នោត



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

Váš dopis zn.: 17983/2017  
Ze dne: 14.11.2017  
Naše zn. (č.j.): 17983/17-SEE/749  
Vyřizuje: Celárková Vladimíra; Čabala Ivan  
Telefon.: 972 762 062; 972 762 202  
Fax: 972 762 210  
E-mail: Celarkova@szdc.cz; Cabala@szdc.cz  
Datum: 22.11.2017

## INTERNÍ SDĚLENÍ

OPS – ing. Klímek  
Oblastní ředitelství Ostrava

### Správa elektrotechniky a energetiky

#### I.

#### Věc: ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K DRÁŽNÍM PODZEMNÍM SILNOPROUDÝM KABELOVÝM VEDENÍM A JEJICH SOUČÁSTÍM

Žádáme, podle §19 odst.22 vyhlášky č.5/1987 Sb. o dokumentaci staveb, o poskytnutí ověřených údajů o prostorovém umístění (existenci) drážních podzemních silnoproudých kabelových vedení a jejich součástí ve staveništi (trase):

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“ (sítě).

Trat' SŽDC Český Těšín – Ostrava Kunčice v km 19,030 – 19,210.

(přesné vyznačení staveniště /trasy/ podle místních poměrů) vyznačené v připojené situaci č. \_\_\_\_\_ v měřítku **1:1000** určené pro plánovanou stavbu,  
a to ke dni: **listopad 2017**

.....  
žadatel - podpis a razítko

#### II.

#### VYJÁDŘENÍ

#### Dílčí vyjádření pro Oblastní ředitelství Ostrava, OPS

Při realizaci Vámi plánovaných a v části I. vyznačených zemních prací **dojde** ke styku (souběhu), křížování s drážními podzemními silnoproudými kabelovými vedeními a jejich součásti, která **jsou** chráněna ochranným pásmem.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do dne: **listopad 2019**

*Vyzýváme vás proto, aby se k nám dostavil vámi pověřený zaměstnanec dne \_\_\_\_\_, kdy mu bude umožněno potřebné zakreslení z technické dokumentace.*

## Odborné vyjádření:

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých kabelových vedení a jejich součástí se povoluje za podmínek, že žadatel :

- zajistí před zahájením zemních prací vytyčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámí prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení)
- upozorní na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
- vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytyčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- bude dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů SŽDC a ostatních právních předpisů
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení elektrodispečinku: elektrodispečer I.: č.tel.:972 762 581; elektrodispečer II.: č.tel.:972 762 683
- bude respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

### **Doplňující připomínky:**

- Ochranné pásmo trakčního vedení TV (7m) a kabelových tras nn a nn DOÚO vč. uzemnění (1m) ve správě SEE, OŘ Ostrava, je nutno respektovat dle § 46 zákona č.458/2000 Sb., stavba musí respektovat také uložení kabelů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2., při souběhu a křížení ČSN 73 6005.
- Ke kabelovým trasám a zařízení (osvětlovací stožáry JŽ, kabelové skříně KS) ve správě SEE, OŘ Ostrava požadujeme zachovat snadný přístup z provozních důvodů (oprava, údržba, příp. výměna) s potřebnou technikou.
- Vytyčování kabelů v naší správě zajišťuje na základě písemné objednávky p. Šustek, č.tel.: 606 728 869 (e-mail: Sustek@szdc.cz).
- Stavba se nachází v místě elektrizované železniční tratě, trakčního vedení vn 3kV DC s výhledovým přechodem trakčního vedení na napětovou hladinu 25kV AC – nesmí dojít k jeho dotčení, nebo poškození ani k narušení stability podpěr trakčního vedení.
- V současné době se připravuje v předmětné oblasti stavba SŽDC – Rekonstrukce ŽST Havířov. Požadujeme, aby byl Váš záměr projednán s investorem SŽDC s.o., Stavební správou východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, Olomouc a aby byly stavby koordinovány.
- Zájmová lokalita se nachází v místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC. Je proto nutno zajistit a trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50122-1 ed2, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu Bp1. *Tento odstavec požadujeme uvést ve zprávách dokumentace.*
- Upozorňujeme, že v blízkosti elektrizované železniční tratě s trakční soustavou vn 3kV DC mohou být kovové konstrukce, uložené v zemi nebo vodě (např. potrubí, uzemnění, ocelové výztuže v betonu ap.), ohroženy korozí bludnými proudy. Pro ochranu uvedených zařízení před korozí bludnými proudy je důležité provést korozní průzkum a příslušná ochranná opatření, a to zejména dle ČSN EN 13509, ČSN EN 50162 ad.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb.

Polohu drážního podzemního kabelového vedení nn ☒, vn ☐, kabel vn 6 kV ☐, nn – DOÚO ☒ naskenoval  
podle podkladů dokumentace dne: 22.11.2017 pověřený zaměstnanec správce

Celárková Vladimíra, Čabala Ivan

jméno

  
.....  
podpis a razítko

  
Ing. Jaromír Hubač

Přednosta

Správy elektrotechniky a energetiky  
Oblastní ředitelství Ostrava



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

Váš dopis zn.: 17983/2017

Ze dne: 14. 11. 2017

Naše zn.: 17983/2017-SZDC-OR OVA-SSZT

Vyřizuje: Bc. Dalibor Wajda

Telefon: 972 766 434

Fax: 972 766 104

Mobil:

E-mail: [Wajda@szdc.cz](mailto:Wajda@szdc.cz)

Datum: 16. 11. 2017

INTERNÍ SDĚLENÍ

OTR – Ing. Klímek

**Věc: Vyjádření k drážním podzemním kabelovým vedením a součástím zabezpečovacího a sdělovacího zařízení ve správě SZDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)**

Vyjádření o prostorovém umístění (existenci) podzemních, nadzemních zabezpečovacích kabelových vedení a zařízení ve staveništi (trase).

Přesné vyznačení staveniště, trasy: **žst. Havířov km 19,030 – 19,210**

Název, účel stavby: **Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov**

Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde** k dotčení (souběhu, křížování) kabelových tras (zařízení) ve správě SZDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, která jsou chráněna ochranným pásmem ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Na základě tohoto vyjádření **je** nutné požádat o jejich vytyčení.

Vyjádření pozbývá platnosti dne: 16. 11. 2019

Upozorňujeme, že o vyjádření je nutno požádat i u ČD - Telematika, a.s., centrální podatelna U2, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9 (není-li součástí souhrnného vyjádření).

## Všeobecné podmínky

Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení a jejich součástí je nutno:

- zajistit před zahájením zemních prací vytyčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámit prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení)
- upozornit na možnou odchylku  $\pm 30$  cm uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci
- upozornit své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti **1 metru** po každé straně vytyčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uložit svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozornili správce zařízení (kabelu)
- dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů a ostatních právních předpisů
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- **ohlásit neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení organizaci, která vydala toto vyjádření**
- při práci dodržet vyhlášku 48/1982 „Zemní práce“, v platném znění
- respektovat ochranná pásma správců kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění

### Vytyčení trasy

Je-li nutné vytyčení kabelových tras ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava, je vytyčení provedeno pracovníky SSZT. Vytyčení se děje na základě písemné objednávky a telefonické domluvy nejméně 2 týdny před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce uveďte číslo tohoto vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace, dále přiložte kopii výpisu z obchodního rejstříku a také situační schéma.

Objednávku zasílejte na adresu

**Správa železniční dopravní cesty, s. o.**  
**Oblastní ředitelství Ostrava**  
**Správa sdělovací a zabezpečovací techniky**  
**Muglinovská 1038/5**  
**702 00 OSTRAVA**

Kontakt: **Vaškůj Radim**  
Tel.: **972 762 324**  
Mobil: **725 797 098**  
E-mail: **Vaskuj@szdc.cz**

**Upozornění:** V případě, že žadatel poškodí kabel(y), zařízení ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava:

- je povinen uhradit náklady na opravu a provozuschopnost,
- uhrazené náklady nenahrazují možné postihy ve smyslu zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalších zákonů, zejména pak zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

### Doplňující údaje:

- Ochranné pásmo kabelové trasy (1 m od osy krajního kabelu na každou stranu) ve správě SSZT požadujeme respektovat včetně nepojíždění těžkými mechanizmy mimo zpevněnou plochu.
- Ke kabelovým trasám a zařízení požadujeme zachovat snadný přístup z provozních důvodů (údržba, oprava a výměna).
- V příloze posíláme orientační polohopisnou situaci kabelových tras ve správě SSZT (1x A4).

**Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.**

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(54)

  
**Ing. Michaela Hanová**  
přednostka Správy  
sdělovací a zabezpečovací techniky

# Situační náčrt

## vodovodní a kanalizační sítě



k.ú. (žel. stanice) HAVÍROV


dne: 15.04.2003 přesnost měření: 0,1 m

měřil: JANÁK kreslil: KOJ

19.0

19.1

19.2

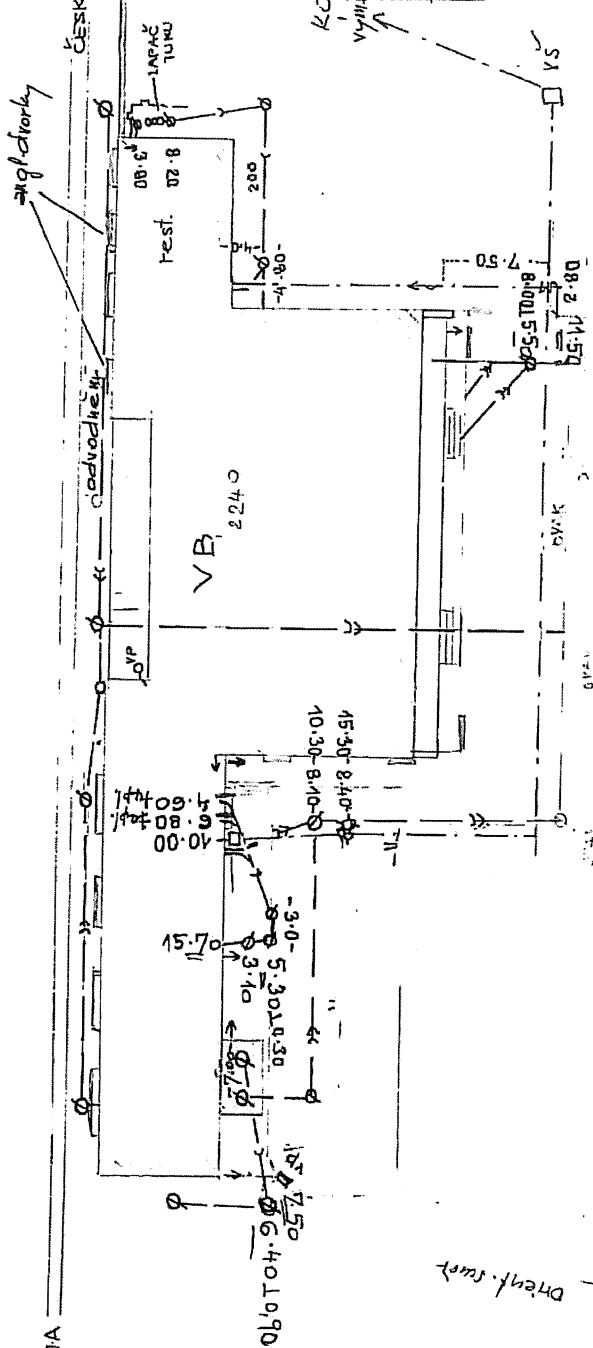

Legenda :

vodovod	→
kanalizace	→
žumpa	ž
septik	Se

