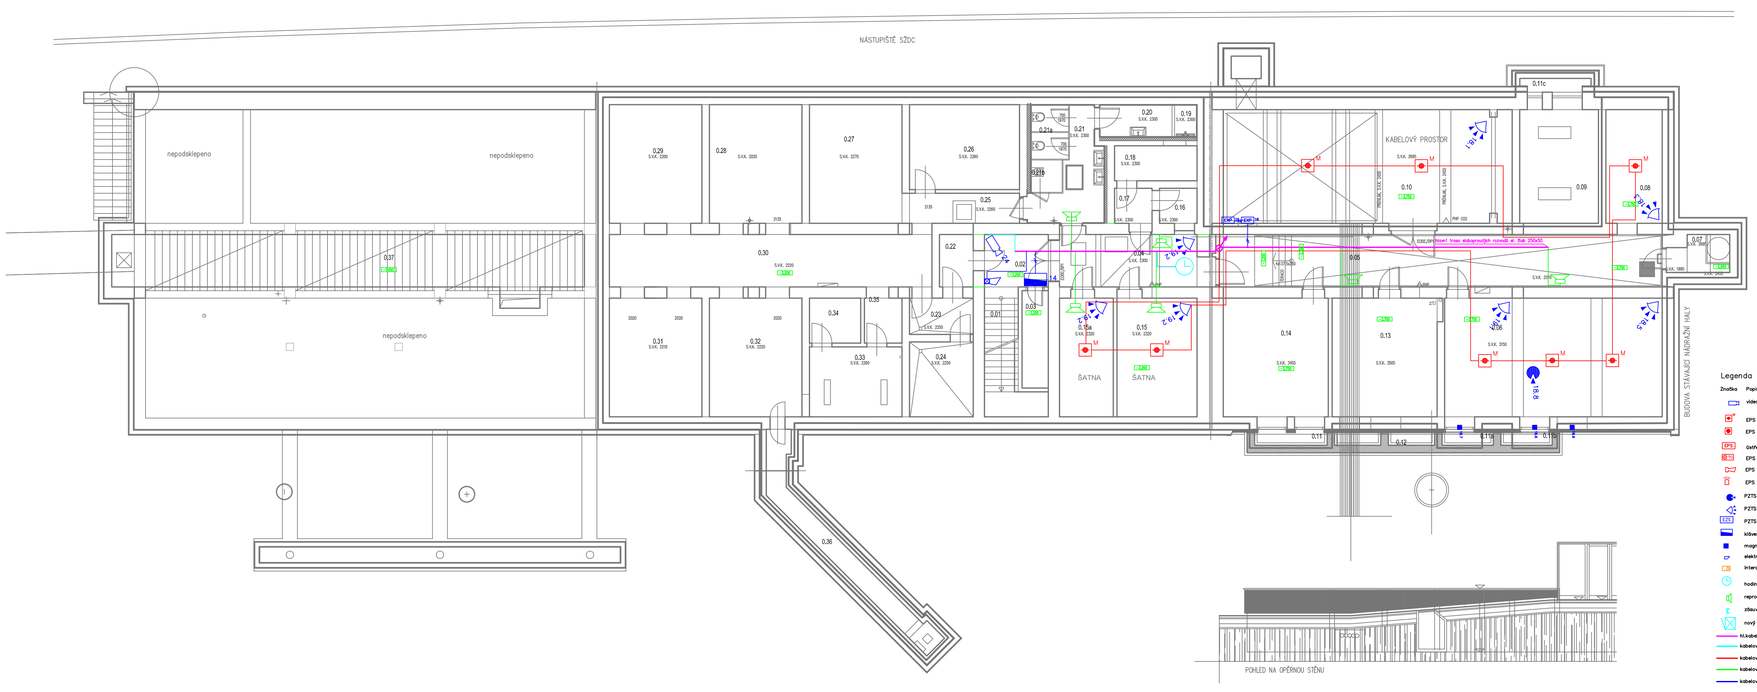


## SPECIFIKACE MÍSTNOSTÍ

| Čís. | Označení místnosti | Plocha | Obklad | Vzduch | Strop | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | SCHODY | 5,36 | SPOLEČNÉ | BĚŽNÁ ÚLOHA | BĚŽNÁ SÁDROVÁ | SDK/TJA/A,Tn=10dB |
| 0.02 | SCHODY-HORNÍ | 4,81 | SPOLEČNÉ | BĚŽNÁ ÚLOHA | BĚŽNÁ SÁDROVÁ | SDK/TJA/A,Tn=10dB |
| 0.03 | PODEST PŘED VÝTAHEM | 4,06 | KOVOVÉ | BĚŽNÁ ÚLOHA | BĚŽNÁ SÁDROVÁ | SDK/TJA/A,Tn=10dB |
| 0.04 | KOMUNIKAČNÍ PODEST | 13,81 | SPOLEČNÉ | BĚŽNÁ ÚLOHA | BĚŽNÁ SÁDROVÁ | SDK/TJA/A,Tn=10dB |
| 0.05 | KOMUNIKAČNÍ PODEST | 21,73 | SPOLEČNÉ | SANITA ÚLOHA | BĚŽNÁ SÁDROVÁ VLHK. PODHL. KONSTRUKCE | SDK/TJA/A,Tn=10dB |
| 0.06 | VÝMĚNÍKOVÁ STANICE | 41,84 | DENNÍ VNĚ | DENNÍ VNĚ ÚLOHA | BĚŽNÁ SÁDROVÁ VLHK. DO 85%RH | SDK/TJA/A,Tn=10dB |
| 0.07 | Dohled dálkový | 3,55 | DENNÍ VNĚ | SANITA ÚLOHA | BĚŽNÁ SÁDROVÁ VLHK. DO 85%RH | SDK/TJA/A,Tn=10dB |
| 0.08 | VÝTAHOVÁ | 9,09 | - | SANITA ÚLOHA | BĚŽNÁ SÁDROVÁ VLHK. DO 85%RH | SDK/TJA/A,Tn=10dB |
| 0.09 | PROSTOR PRO TRANSFORMÁTORY | 14,33 | DT | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ DO 85%RH |
| 0.10 | KABELOVÝ PROSTOR | 34,18 | BAČ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ DO 85%RH |
| 0.11 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,45 | - | KOVOVÁ ÚZKÁ | ÚZKÁ | PVKN/07 |
| 0.11a | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 0,83 | - | KOVOVÁ ÚZKÁ | ÚZKÁ | PVKN/07 |
| 0.11b | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 0,83 | - | KOVOVÁ ÚZKÁ | ÚZKÁ | PVKN/07 |
| 0.11c | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,83 | - | KOVOVÁ ÚZKÁ | ÚZKÁ | PVKN/07 |
| 0.12 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,45 | - | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PVKN/07 |
| 0.13 | VÝTAHOVÁ HALA | 31,42 | DENNÍ VNĚ | DENNÍ VNĚ | BĚŽNÁ SÁDROVÁ VLHK. DO 85%RH | SDK/TJA/A,Tn=10dB |
| 0.14 | SCHODIŠTĚ | 24,34 | KOVOVÉ | SANITA ÚLOHA | BĚŽNÁ SÁDROVÁ VLHK. DO 85%RH | SDK/TJA/A,Tn=10dB |
| 0.15 | SCHODIŠTĚ-PŘÍSTUP | 15,83 | KLASIK | SANITA ÚLOHA | BĚŽNÁ SÁDROVÁ | SDK/TJA/A,Tn=10dB |
| 0.15a | SCHODIŠTĚ-PŘÍSTUP | 15,84 | KLASIK | SANITA ÚLOHA | BĚŽNÁ SÁDROVÁ | SDK/TJA/A,Tn=10dB |
| 0.16 | SCHODIŠTĚ-PŘÍSTUP | 1,44 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PROTIP B1 DIN 26081 |
| 0.17 | PODEST-NÁSTUP | 3,74 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PROTIP B1 DIN 26081 |
| 0.18 | SCHODIŠTĚ-NÁSTUP | 4,78 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PROTIP B1 DIN 26081 |
| 0.19 | SPOJOVACÍ CHODBA | 1,77 | KLASIK | SANITA ÚLOHA | BĚŽNÁ SÁDROVÁ | KONS. DEK.A1 |
| 0.20 | SKYTÁRNA ODPAD. PROSTOR | 3,77 | KLASIK | SANITA ÚLOHA | BĚŽNÁ SÁDROVÁ | KONS. DEK.A1 |
| 0.21 | SKYTÁRNA PC. KNIHY. PROSTOR | 9,01 | KLASIK | SANITA ÚLOHA | BĚŽNÁ SÁDROVÁ | KONS. DEK.A1 |
| 0.21a | VÝ. KANCELÁŘSKÝ PROSTOR | 1,05 | KLASIK | SANITA ÚLOHA | BĚŽNÁ SÁDROVÁ | KONS. DEK.A1 |
| 0.21b | VÝ. KANCELÁŘSKÝ PROSTOR | 1,05 | KLASIK | SANITA ÚLOHA | BĚŽNÁ SÁDROVÁ | KONS. DEK.A1 |
| 0.21c | VÝ. KANCELÁŘSKÝ PROSTOR | 4,71 | KLASIK | SANITA ÚLOHA | BĚŽNÁ SÁDROVÁ | KONS. DEK.A1 |
| **PROSTORY BEZ STAVEBNÍHO ZÁSAHU** | | | | | | |
| 0.22 | ÚKLIDOVÁ KOMORA-NÁSTUPIŠTĚ | 3,16 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ |
| 0.23 | PODCHODOVÁ CHODBA-NÁSTUPIŠTĚ | 4,85 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PROTIP B1 DIN 26081 |
| 0.24 | PODCHOZÍ CHODBA-NÁSTUPIŠTĚ | 7,86 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PROTIP B1 DIN 26081 |
| 0.25 | PŘÍSTUP-NÁSTUPIŠTĚ | 4,34 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PROTIP B1 DIN 26081 |
| 0.26 | OBRAŤOVÉ PŘÍSTUPOVÉ-NÁSTUPIŠTĚ | 14,86 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PROTIP B1 DIN 26081 |
| 0.27 | PODEST PŘED VÝTAHEM-NÁSTUPIŠTĚ | 13,81 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PROTIP B1 DIN 26081 |
| 0.28 | PODEST PŘED VÝTAHEM-NÁSTUPIŠTĚ | 14,41 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PROTIP B1 DIN 26081 |
| 0.29 | PODEST PŘED VÝTAHEM-NÁSTUPIŠTĚ | 14,41 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PROTIP B1 DIN 26081 |
| 0.30 | PODEST PŘED VÝTAHEM-NÁSTUPIŠTĚ | 21,04 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PROTIP B1 DIN 26081 |
| 0.31 | PODEST PŘED VÝTAHEM-NÁSTUPIŠTĚ | 21,73 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PROTIP B1 DIN 26081 |
| 0.32 | PŘÍSTUP-NÁSTUPIŠTĚ | 13,81 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PROTIP B1 DIN 26081 |
| 0.33 | ÚKLIDOVÁ ČÁST-NÁSTUPIŠTĚ | 10,82 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PROTIP B1 DIN 26081 |
| 0.34 | SKLAD-NÁSTUPIŠTĚ | 3,34 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PROTIP B1 DIN 26081 |
| 0.35 | PŘÍSTUP-NÁSTUPIŠTĚ | 3,16 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PROTIP B1 DIN 26081 |
| 0.36 | ÚKLIDOVÁ KOMORA-NÁSTUPIŠTĚ | 8,82 | KOVOVÉ | STAVAJÍCÍ | STAVAJÍCÍ | PROTIP B1 DIN 26081 |

VNITŘNÍ PLOCHA 475,27 M²

## Legenda slaboproudu

| Značka | Popis |
|---|---|
| | videokamera |
| | EPS – hlásič multisenzorový |
| | EPS – hlásič tlačítkový lehký |
| EPS | čtečka EPS |
| EPS | EPS – tablo obsluhy |
| | EPS – siréna vnitřní |
| | EPS – majáček |
| | PZTS – detektor tříštění skla |
| | PZTS – PIR vějíř |
| PZTS | PZTS – čtečka |
| | klávesnice/čtečka/čtečka karet PZTS |
| | magnetický detektor PZTS |
| | elektrický zámek PZTS |
| TO | interkom příp. na TO |
| | hodiny podružné – JČ |
| | reproduktor |
| | zásuvka datová 2x RJ45 |
| | nový datový rozvaděč |
| | N.kabelová trasa slaboproudu/Etab/podhled |
| | kabelová trasa UTP/STP |
| | kabelová trasa EPS |
| | kabelová trasa rozhlas |
| | kabelová trasa PZTS |

±0,000=248,38m.n.m=PODLAHA 1.NP


K O H L
ARCHITEKTURA A PROJEKTOVÁNÍ, s.r.o.
Nádražní 1, 702 00 Ostrava, tel.: 596 611 111, fax: 596 611 100
www.kohl.cz, e-mail: kohl@kohl.cz


Stavba: REKONSTRUKCE STŘEDNÍ BUDOVY
Objekt: V ŽST. HAVÍŘOV
Část: D_TECHNOLOGICKÁ ČÁST
E50_SLABOPROUD
Název: Půdorys 1.NP
Slaboproud
Měřítko: 1:50
Datum: 09/2019
Vypracoval: Ing.arch. Daniel Labuzík
Kontrolní: Ing.arch. Daniel Labuzík
Zodpovědný: Ing.arch.
Formát: A3/A4
Měřítko: 1 : 50
Číslo: 50-01
652
Stupeň: DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY