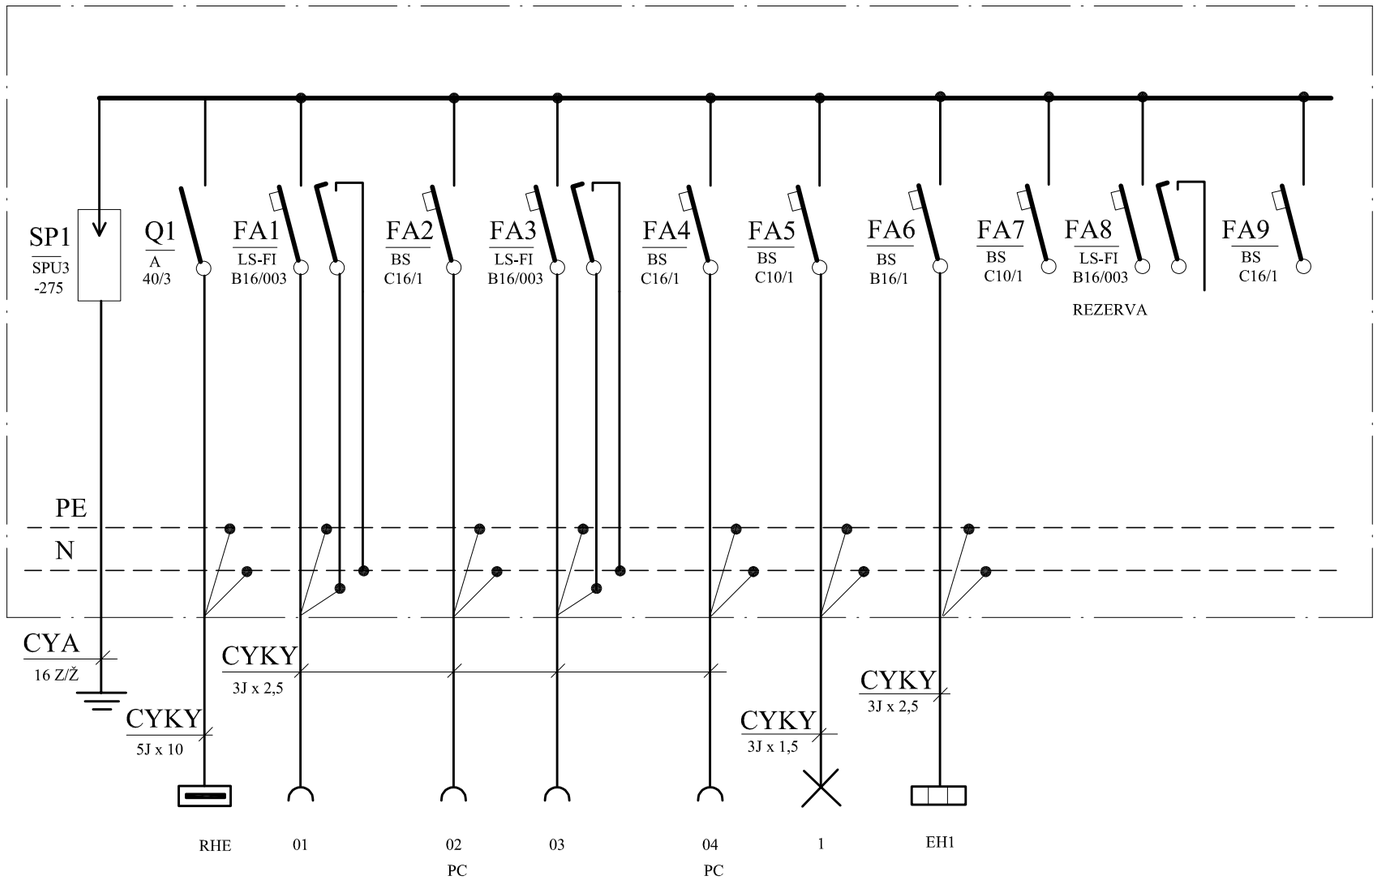

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

KOHL ARCHITEKTI

NEMOCNIČNÍ 43/483
702 00, OSTRAVA 1
WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ
LABUZIK@KOHLARCHITEKTI.CZ

28. ŘÍJNA 960/178
70900, OSTRAVA 1
TEL/FAX: 596955233
MOBIL: 777-334088

Stavba:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. HAVÍŘOV
Objekt:	
Část:	600_ELEKTROINSTALCE E_STAVEBNÍ ČÁST
Výkres:	ROZVODNICE RV2
Místo stavby:	ŽELEZNIČNÍ STANICE HAVÍŘOV ŽELEZNIČÁŘŮ 2/1300, HAVÍŘOV, OKRES KARVINÁ
Objednatel stavby:	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY , STÁTNÍ ORGANIZACE DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
Autor:	ING. ARCH. DANIEL LABUZÍK
Odpov.proj.	MAREK SEIFERT
Zpracoval:	KATEŘINA SEIFERTOVÁ
Formát:	2 x A 4
Datum:	05/2018
Měřítko:	–
Zakázka:	4308
	SO-01 628
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY