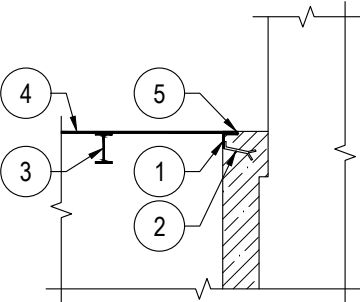
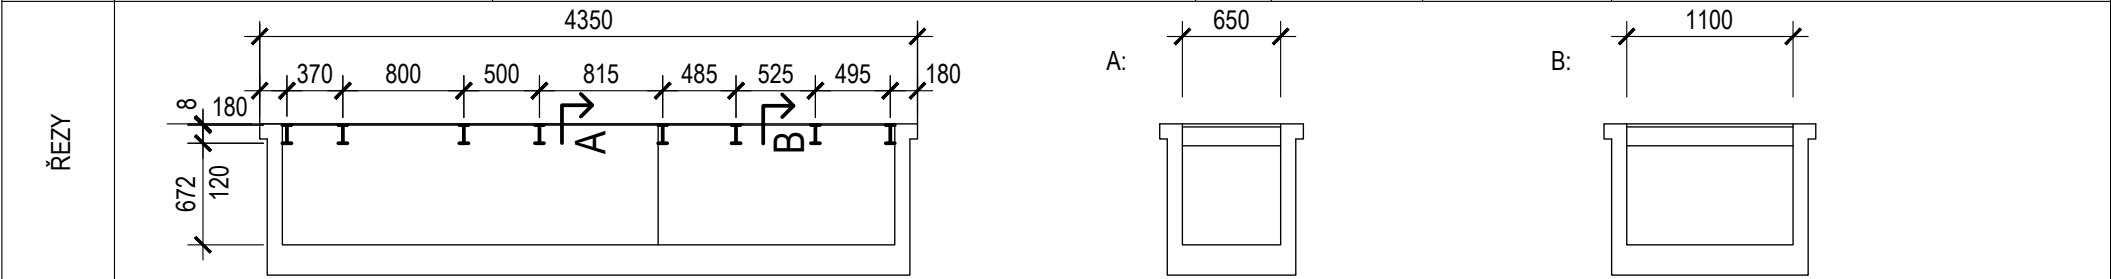
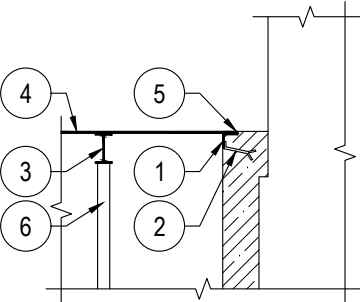
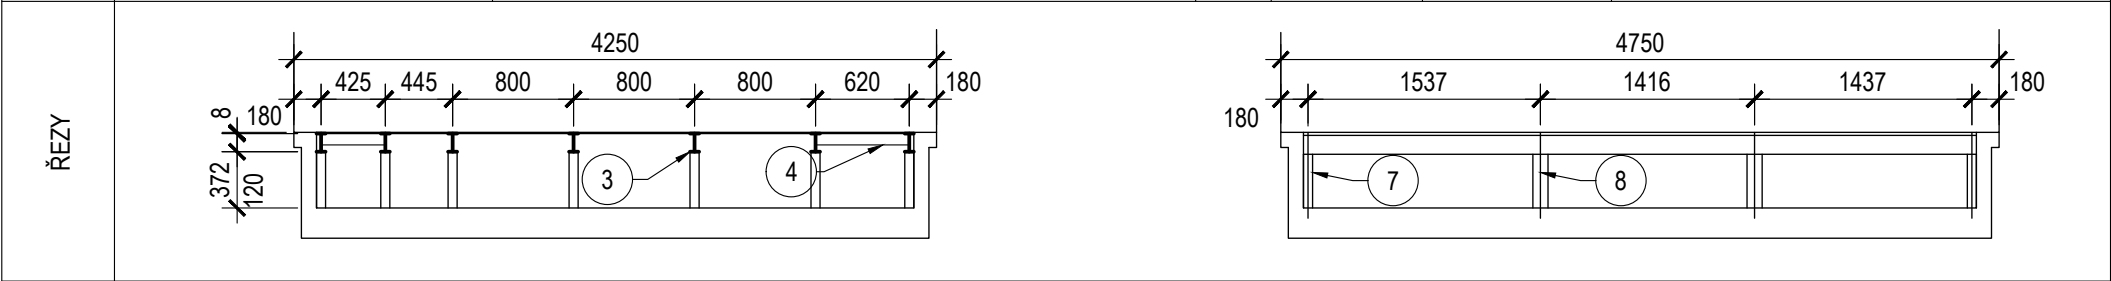


OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm)	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
Z1		ZAPLECHOVÁNÍ KABELOVÉHO PROSTORU 1 ÚHELNÍK 50/50/6 (4,47 kg/m´) - Σl = 10,30 m, Σm = 46,04 kg 2 PRACNY 50/3 - 160 mm, ā = 0,500 m (0,71 kg/m´) - n = 22 ks, Σl = 3,52, Σm = 2,50 kg 3 IPE120 (10,37 kg/m´) l= 1,10 (0,65) m, n = 4 (4) ks, Σl = 7,00 m, Σm = 72,59 kg 4 OCELOVÝ ŽEBROVANÝ PLECH tl. 8 mm (64,8 kg/m²) ΣA = 3,40 m², Σm = 220,32 kg 5 PROFIL 10/6 (1,18 kg/m´) - Σl = 10,70 m, Σm = 12,63 kg 6 KOTEVNÍ PLECH P10 (78,50 kg/m²) - ΣA = 0,288 m², Σm = 22,61 kg CELKOVÁ HMOTNOST OCELI Σm = 376,69 * 1,12 = 421,89 kg	1.NP	1	ks	NÁTĚR 2 x SYNTETICKÝ BARVA STŘÍBRNOŠEDÁ	PLECHOVÉ ZÁKRYTY KABELOVÉHO PROSTORY BUDOU V CELÉ PLOŠE ODNÍMATELNÉ. ZÁKRYTY BUDOU ČLENĚNÉ TAK, ABY BYLA UMOŽNĚNA MANIPULACE S NIMI JEDNOU OSOBOU (MAX. 40 kg). PLECHOVÉ ZÁKRYTY BUDOU UPRAVENY PRO SNADNÉ ODNÍMÁNÍ A MANIPULACI. DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH A MANIPULAČNÍCH PRVKŮ. PŘED VÝROVOU JE NEZBYTNÉ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ.



POZN.:
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.



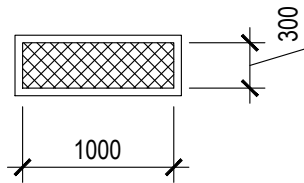
OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm)	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
Z2		ZAPLECHOVÁNÍ KABELOVÉHO PROSTORU 1 ÚHELNÍK 50/50/6 (4,47 kg/m') - Σl = 16,80 m, Σm = 75,10 kg 2 PRACNY 50/3 - 160 mm, ā = 0,500 m (0,71 kg/m') - n = 34 ks, Σl = 5,44 Σm = 3,86 kg 3 IPE120 (10,37 kg/m') l= 4,50 m, n = 7 ks, Σl = 31,50 m, Σm = 326,66 kg 4 IPE80 (6,00 kg/m'), Σl = 4,00 m, Σm = 24,00 kg 5 OCELOVÝ ŽEBROVANÝ PLECH tl. 8 mm (64,8 kg/m²) ΣA = 20,19 m², Σm = 1308,15 kg 6 PROFIL 10/6 (1,18 kg/m') - Σl = 17,20 m, Σm = 20,30 kg 7 SLOUPEK JA60x60x3 (5,29 kg/m') l=0,37 (1,10 m), n= 12(2) ks, Σl = 6,67 m, Σm = 35,28 kg 8 SLOUPEK JA100x60x3 (7,07 kg/m') l=0,37, n= 14, Σl = 5,21 m, Σm = 36,82 kg 9 PATKY P10 (78,5 kg/m²), ΣA = 1,019 m², Σm = 80,01 kg CELKOVÁ HMOTNOST OCELI Σm = 1910,16 * 1,12 = 2139,38 kg	1.NP	1	ks	NÁTĚR 2 x SYNTETICKÝ BARVA STŘÍBRNOŠEDÁ	PLECHOVÉ ZÁKRYTY KABELOVÉHO PROSTORY BUDOU V CELÉ PLOŠE ODNÍMATELNÉ. ZÁKRYTY BUDOU ČLENĚNÉ TAK, ABY BYLA UMOŽNĚNA MANIPULACE S NIMI JEDNOU OSOBOU (MAX. 40 kg). PLECHOVÉ ZÁKRYTY BUDOU UPRAVENY PRO SNADNÉ ODNÍMÁNÍ A MANIPULACI. DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH A MANIPULAČNÍCH PRVKŮ. PŘED VÝROVOU JE NEZBYTNÉ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ.






POZN.:
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.

Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)
SO09-71-01-Třeboň, Stavební úpravy výpravní budovy




PRÁCE: Zámečnické v.
LIST: 03

OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm)	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
Z3		POCHOZÍ STŘEŠNÍ REVIZNÍ LÁVKA S JIŠTĚNÍM SOUČÁSTÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU STŘECHY DLE ČSN EN 363 CERTIFIKOVANÝ KOTEVNÍ SYSTÉM, MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 795, RESP. ČSN EN 517 KONKRÉTNÍ TYP A ZPŮSOB ŘEŠENÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU DLE KONKRÉTNÍHO TYPU STŘEŠNÍ KRYTINY. ŘEŠENÍ MUSÍ RESPEKTOVAT AKTUÁLNĚ PLATNOU LEGISLATIVU A MIMO JINÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 Sb.	STR	11,0	m'	DUPLEXNÍ OCHRANA - POZINK + NÁTĚR 2 x SYNTETICKÝ BARVA STŘÍBRNOŠEDÁ	DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ. SPOLEČNĚ S VÝROBKOU ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU ZS1 BUDE TVOŘIT JEDEN UCELENÝ A FUNKČNÍ SYSTÉM Z HLEDISKA POŽADAVKŮ ÚDRŽBY STŘECHY.
Z4		HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ MŘÍŽKY PROTI HMYZU A DROBNÝM ŽIVOČICHŮM DO NĚKDEJŠÍHO OTVORU - NUTNO PŘESNĚ ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ, OSAZENÍ U VNITŘNÍHO LÍCE ZDIVA Ø 400 mm	STR	4	KS	ELOXOVANÝ HLINÍK V BAREVNÉM ŘEŠENÍ DLE ZÁSTUPCE INVESTORA	DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ.
Z5		HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SKLEPNÍCH PROSTOR ROZMĚRY 1000 x 300 mm VČETNĚ MŘÍŽKY PROTI HMYZU A DROBNÝM ŽIVOČICHŮM NOVÝ PRVEK DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ	1.PP	4	KS	ELOXOVANÝ HLINÍK V BAREVNÉM ŘEŠENÍ DLE ZÁSTUPCE INVESTORA	DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ.




POZN.:
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.

OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm) POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
D1		1300 x 2100 + 850 mm, DVEŘE VSTUPNÍ OTVÍRAVÉ VEN, DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ S IZOLAČNÍ VLOŽKOU, ASYMETRICKÉ, HL. KŘÍDLO PRAVÉ 900 mm, ARETACE V OTEVŘENÉ POLOZE, TRNY PROTI VYSAZENÍ KŘÍDLA Z PANTŮ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM S PEVNÝM BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, PŘÍPADNĚ S BEZP. FÓLIÍ MIN. ODOLNOSTNÍ TŘÍDY P2A DLE ČSN EN 356 S PRAHEM, ZÁRUBNĚ V SYSTÉMU DVEŘÍ	1.NP	1	ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČ. ZÁRUBNÍ, KOTEVNÍCH, TĚSNÍCÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ. KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA (BEZP.), ŠTÍT. ZÁMEK: MECHANICKÝ SAMOUZAMYKACÍ ZÁMEK TŘ. BEZP.: RC3 DLE ČSN EN 1627 Udmax: 1,7 W/(m².K) (vč. rámu)
D2		1350 x 2100 + 850 mm, DVEŘE VSTUPNÍ OTVÍRAVÉ VEN, DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ S IZOLAČNÍ VLOŽKOU, ASYMETRICKÉ, HL. KŘÍDLO PRAVÉ 900 mm, ARETACE V OTEVŘENÉ POLOZE, TRNY PROTI VYSAZENÍ KŘÍDLA Z PANTŮ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM S PEVNÝM BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, PŘÍPADNĚ S BEZP. FÓLIÍ MIN. ODOLNOSTNÍ TŘÍDY P2A DLE ČSN EN 356 S PRAHEM, ZÁRUBNĚ V SYSTÉMU DVEŘÍ	1.NP	1	ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČ. ZÁRUBNÍ, KOTEVNÍCH, TĚSNÍCÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ. KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA (BEZP.), ŠTÍT. ZÁMEK: MECHANICKÝ SAMOUZAMYKACÍ ZÁMEK TŘ. BEZP.: RC3 DLE ČSN EN 1627 Udmax: 1,7 W/(m².K) (vč. rámu)
D3		1100 x 2100 + 850 mm, DVEŘE VSTUPNÍ OTVÍRAVÉ VEN, DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ S IZOL. VL., PEVNÁ Z 1/3 PROSKLENÁ KŘÍDLA (DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ), ASYMETRICKÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ Š. 900 mm, PEVNÝ PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, PŘÍPADNĚ S BEZP. FÓLIÍ MIN. ODOLNOSTNÍ TŘÍDY P2A DLE ČSN EN 356 S PRAHEM, ZÁRUBNĚ V SYSTÉMU DVEŘÍ, VČ. SAMOZAVÍRAČE S ARET. RAMÍNKEM	1.NP	1	ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČ. ZÁRUBNÍ, KOTEVNÍCH, TĚSNÍCÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA ZÁMEK: MECHANICKÝ SAMOUZAMYKACÍ ZÁMEK TŘ. BEZP.: RC3 DLE ČSN EN 1627 Udmax: 1,7 W/(m².K) (vč. rámu)

POZN.:
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.

OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm) POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
D4		1250 x 2100 + 850 mm, DVEŘE VSTUPNÍ OTV. VEN, HLINÍKOVÉ S IZOL. VL., DVOUKŘÍDLÉ, HL. KŘÍDLO PRAVÉ 900 mm, ASYM., ZASKLENÍ ČIRÉ S KONTRASTNÍM PRUHEM, VČETNĚ SAMOZAVÍRAČ S ARET. RAMÍNKEM, VNITŘNÍ MADLO PEVNÝ PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, PŘÍPADNĚ S BEZP. FÓLÍÍ MIN. ODOLNOSTNÍ TŘÍDY P2A DLE ČSN EN 356, S BEZBARIÉROVÝM PRAHEM, ZÁRUBNĚ V SYSTÉMU DVEŘÍ	1.NP	1	ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČ. ZÁRUBNÍ, KOTEVNÍCH, TĚSNÍCÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ. KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ŠTÍTOVÉ ZÁMEK: ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK ABLOY EL460 TŘ. BEZP.: RC3 DLE ČSN EN 1627 Udmax: 1,7 W/(m².K) (vč. rámu)
D5		1350 x 2100 + 850 mm, DVEŘE VSTUPNÍ OTVÍRAVÉ VEN, DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ S IZOL. VLOŽKOU, PEVNÁ Z 1/3 PROSKLENÁ KŘÍDLA (DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ), SYMETRICKÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, SAMOZAVÍRAČ S ARET. RAMÍNKEM PEVNÝ PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, PŘÍPADNĚ S BEZP. FÓLÍÍ MIN. ODOLNOSTNÍ TŘÍDY P2A DLE ČSN EN 356 S PRAHEM, ZÁRUBNĚ V SYSTÉMU DVEŘÍ	1.NP	1	ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNÍ, KOTEVNÍCH, TĚSNÍCÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA, ŠTÍTOVÉ ZÁMEK: MECHANICKÝ SAMOUZAMYKACÍ ZÁMEK TŘ. BEZP.: RC3 DLE ČSN EN 1627 Udmax: 1,7 W/(m².K) (vč. rámu)
D6		1400 x 2100 + 850 mm, DVEŘE VSTUPNÍ OTVÍRAVÉ VEN, DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ S IZOL. VLOŽKOU, PEVNÁ Z 1/3 PROSKLENÁ KŘÍDLA (DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ), SYMETRICKÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, SAMOZAVÍRAČ S ARET. RAMÍNKEM, PEVNÝ PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, PŘÍPADNĚ S BEZP. FÓLÍÍ MIN. ODOLNOSTNÍ TŘÍDY P2A DLE ČSN EN 356 S PRAHEM, ZÁRUBNĚ V SYSTÉMU DVEŘÍ	1.NP	1	ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNÍ, KOTEVNÍCH, TĚSNÍCÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA ZÁMEK: MECHANICKÝ SAMOUZAMYKACÍ ZÁMEK TŘ. BEZP.: RC3 DLE ČSN EN 1627 Udmax: 1,7 W/(m².K) (vč. rámu)




POZN.:
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.

OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm) POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
01		1250 x 1900 mm, OKNO NEOTVÍRAVÉ PLASTOVÝ RÁM (ČSN EN 12608-1+A1: TŘÍDA A, MIN. 5 KOMOR, PRŮVZDUŠNOST TŘÍDY 4) DVOUKŘÍDLÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ P2A, SKLO NEPRŮHLEDNÉ POZINKOVANÁ VÝZTUHA 1,5 MM	1.NP	1	ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČETNĚ VNITŘNÍHO PLASTOVÉHO A VNĚJŠÍHO PLECHOVÉHO PARAPETU Uwmax:1,5 W/(m².K)
02		1250 x 1900 mm - OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ + SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ + ŠTULP, VČ. MIKROVENTILACE, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ + KLIKA (Uwmax = 1,5 W/(m2xK)) PLASTOVÝ RÁM (ČSN EN 12608-1+A1: TŘÍDA A, MIN. 5 KOMOR, PRŮVZDUŠNOST TŘÍDY 4) ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM ČIRÝM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ P2A POZINKOVANÁ VÝZTUHA TL. 1,5 MM	1.NP 2.NP 3.NP	1 0 0	ks ks ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČETNĚ: - VNITŘNÍ PLASTOVÝ A VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET - VNITŘNÍ ŽALUZIE (BÍLÁ BARVA) - PŘÍSLUŠENSTVÍ
03		1300 x 1900 mm - OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ + SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ + ŠTULP, VČ. MIKROVENTILACE, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ + KLIKA (Uwmax = 1,5 W/(m2xK)) PLASTOVÝ RÁM (ČSN EN 12608-1+A1: TŘÍDA A, MIN. 5 KOMOR, PRŮVZDUŠNOST TŘÍDY 4) ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM ČIRÝM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ P2A POZINKOVANÁ VÝZTUHA TL. 1,5 MM	1.NP 2.NP 3.NP	2 0 0	ks ks ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČETNĚ: - VNITŘNÍ PLASTOVÝ A VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET - VNITŘNÍ ŽALUZIE (BÍLÁ BARVA) - PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZN.:
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.

Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)
SO09-71-01-Třeboň, Stavební úpravy výpravní budovy

PRÁCE: Plastové v.
LIST: 07




OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm) POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
O4		1350 x 1900 mm - OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ + SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ + ŠTULP, VČ. MIKROVENTILACE, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ + KLIKA ($U_{wmax} = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{xK})$) PLASTOVÝ RÁM (ČSN EN 12608-1+A1: TŘÍDA A, MIN. 5 KOMOR, PRŮVZDUŠNOST TŘÍDY 4) ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM ČIRÝM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ P2A POZINKOVANÁ VÝZTUHA TL. 1,5 MM	1.NP 2.NP 3.NP	1 0 0	ks ks ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČETNĚ: - VNITŘNÍ PLASTOVÝ A VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET - VNITŘNÍ ŽALUZIE (BÍLÁ BARVA) - PŘÍSLUŠENSTVÍ
O5		1300 x 1900 mm - OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ + SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ + ŠTULP, VČ. MIKROVENTILACE, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ + KLIKA ($U_{wmax} = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{xK})$) - NA CHODBĚ PLASTOVÝ RÁM (ČSN EN 12608-1+A1: TŘÍDA A, MIN. 5 KOMOR, PRŮVZDUŠNOST TŘÍDY 4) ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM ČIRÝM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ P2A POZINKOVANÁ VÝZTUHA TL. 1,5 MM	1.NP 2.NP 3.NP	1 0 0	ks ks ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČETNĚ: - VNITŘNÍ PLASTOVÝ A VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET - PŘÍSLUŠENSTVÍ
O6		1300 x 1850 mm - OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ + SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ+ ŠTULP, VČ. MIKROVENTILACE, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ + KLIKA ($U_{wmax} = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{xK})$), $R_w = 38 \text{ dB}$) - BYT PLASTOVÝ RÁM (ČSN EN 12608-1+A1: TŘÍDA A, MIN. 5 KOMOR, PRŮVZDUŠNOST TŘÍDY 4) ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM ČIRÝM TROJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA: BEZ POŽADAVKŮ POZINKOVANÁ VÝZTUHA TL. 1,5 MM	1.NP 2.NP 3.NP	0 19 0	ks ks ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČETNĚ: - VNITŘNÍ PLASTOVÝ A VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET - VNITŘNÍ ŽALUZIE (BÍLÁ BARVA) - PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZN.:

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.



Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)
SO09-71-01-Třeboň, Stavební úpravy výpravní budovy

PRÁCE: Plastové v.
LIST: 08

OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm) POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
07		1300 x 1850 mm - OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ + SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ+ ŠTULP, VČ. MIKROVENTILACE, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ + KLIKA ($U_{wmax} = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$) - NA CHODBĚ PLASTOVÝ RÁM (ČSN EN 12608-1+A1: TŘÍDA A, MIN. 5 KOMOR, PRŮVZDUŠNOST TŘÍDY 4) ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM ČIRÝM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA: BEZ POŽADAVKŮ POZINKOVANÁ VÝZTUHA TL. 1,5 MM	1.NP 2.NP 3.NP	0 1 0	ks ks ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČETNĚ: - VNITŘNÍ PLASTOVÝ A VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET - PŘÍSLUŠENSTVÍ
08		1250 x 1650 mm- OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ + SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ+ ŠTULP, VČ. MIKROVENTILACE, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ + KLIKA ($U_{wmax} = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$), $R_w = 38 \text{ dB}$) - BYT PLASTOVÝ RÁM (ČSN EN 12608-1+A1: TŘÍDA A, MIN. 5 KOMOR, PRŮVZDUŠNOST TŘÍDY 4) ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM ČIRÝM TROJSKLEM BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA: BEZ POŽADAVKŮ POZINKOVANÁ VÝZTUHA TL. 1,5 MM	1.NP 2.NP 3.NP	0 0 9	ks ks ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČETNĚ: - VNITŘNÍ PLASTOVÝ A VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET - VNITŘNÍ ŽALUZIE (BÍLÁ BARVA) - PŘÍSLUŠENSTVÍ
09		1250 x 1650 mm- OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ + SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ+ ŠTULP, VČ. MIKROVENTILACE, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ + KLIKA ($U_{wmax} = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$), $R_w = 38 \text{ dB}$) - BYT PLASTOVÝ RÁM (ČSN EN 12608-1+A1: TŘÍDA A, MIN. 5 KOMOR, PRŮVZDUŠNOST TŘÍDY 4) ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM ČIRÝM TROJSKLEM BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA: BEZ POŽADAVKŮ POZINKOVANÁ VÝZTUHA TL. 1,5 MM	1.NP 2.NP 3.NP	0 0 1	ks ks ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČETNĚ: - VNITŘNÍ PLASTOVÝ A VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET - VNITŘNÍ ŽALUZIE (BÍLÁ BARVA) - PŘÍSLUŠENSTVÍ - VNĚJŠÍ ROLETY (BARVA ANTRACIT)

POZN.:

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.

OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm) POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
O10		1250 x 1900 mm - OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ + SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ+ ŠTULP, VČ. MIKROVENTILACE, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ + KLIKA ($U_{wmax} = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$), $R_w = 38 \text{ dB}$) - BYT PLASTOVÝ RÁM (ČSN EN 12608-1+A1: TŘÍDA A, MIN. 5 KOMOR, PRŮVZDUŠNOST TŘÍDY 4) ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM ČIRÝM TROJSKLEM BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA: BEZ POŽADAVKŮ POZINKOVANÁ VÝZTUHA TL. 1,5 MM	1.NP 2.NP 3.NP	1 0 0	ks ks ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČETNĚ: - VNITŘNÍ PLASTOVÝ A VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET - VNITŘNÍ ŽALUZIE (BÍLÁ BARVA) - PŘÍSLUŠENSTVÍ
O11		1300 x 1900 mm - OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ + SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ+ ŠTULP, VČ. MIKROVENTILACE, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ + KLIKA ($U_{wmax} = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$), $R_w = 38 \text{ dB}$) - BYT PLASTOVÝ RÁM (ČSN EN 12608-1+A1: TŘÍDA A, MIN. 5 KOMOR, PRŮVZDUŠNOST TŘÍDY 4) ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM ČIRÝM TROJSKLEM BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA: BEZ POŽADAVKŮ POZINKOVANÁ VÝZTUHA TL. 1,5 MM	1.NP 2.NP 3.NP	3 0 0	ks ks ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČETNĚ: - VNITŘNÍ PLASTOVÝ A VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET - VNITŘNÍ ŽALUZIE (BÍLÁ BARVA) - PŘÍSLUŠENSTVÍ


POZN.:

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.




OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm) POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
SO1		600 x 600 mm STŘEŠNÍ OKNO, OTVÍRAVÉ ZE VNITŘ RÁM PLASTOHLINÍKOVÉ KONSTRUKCE JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S ODRAZIVOU FÓLIÍ PROTI SLUNEČNÍM PAPRSKŮM BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA: BEZ POŽADAVKŮ	STR.	3	ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, OPLECHOVÁNÍ OTVORU A PŘÍSLUŠENSTVÍ
SO2		500 x 500 mm STŘEŠNÍ OKNO, OTVÍRAVÉ ZE VNITŘ (Uw = 1,4 W/(m2xK)), Rw = 38 dB) RÁM PLASTOHLINÍKOVÉ KONSTRUKCE ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM ČIRÝM DVOJSKLEM S ODRAZIVOU FÓLIÍ PROTI SLUNEČNÍM PAPRSKŮM BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA: BEZ POŽADAVKŮ	STR.	5	ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, OPLECHOVÁNÍ OTVORU A PŘÍSLUŠENSTVÍ
SO3		600 x 600 mm STŘEŠNÍ OKNO / VÝLEZ, OTVÍRAVÉ ZE VNITŘ I VNĚ RÁM PLASTOHLINÍKOVÉ KONSTRUKCE JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S ODRAZIVOU FÓLIÍ PROTI SLUNEČNÍM PAPRSKŮM BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA: BEZ POŽADAVKŮ	STR.	5	ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, OPLECHOVÁNÍ OTVORU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZN.:

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.

OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm) POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
SO4		2200 x 1400 mm STŘEŠNÍ SVĚTLÍK NEOTVÍRAVÝ, RÁM PLASTOHLINÍKOVÉ KONSTRUKCE ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM ČIRÝM DVOJSKLEM S ODRAZIVOU FÓLIÍ PROTI SLUNEČNÍM PAPRSKŮM BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA: BEZ POŽADAVKŮ	STR.	1	ks	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA	DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, OPLECHOVÁNÍ OTVORU A PŘÍSLUŠENSTVÍ Uw = 1,4 W/(m2xK)



POZN.:
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.

OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm) POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
DI1		900 x 1970 mm, DVEŘE VNITŘNÍ, VSTUPNÍ DO BYTU, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL TL. MIN. 0,6 mm, PRAVÉ JÁDRO: LEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, S PRAHEM	2.NP	2	ks	BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7035	DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNÍ, KOTEVNÍCH, TĚSNÍCÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ. KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA, NEREZ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘ. BEZP.: RC3 DLE ČSN EN 1627 EW 30 DP3, BEZ SAMOZAVÍRAČE
DI2		900 x 1970 mm, DVEŘE VNITŘNÍ, VSTUPNÍ DO BYTU, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL TL. MIN. 0,6 mm, PRAVÉ JÁDRO: LEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, S PRAHEM	3.NP	2	ks	BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7035	DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNÍ, KOTEVNÍCH, TĚSNÍCÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ. KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA, NEREZ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘ. BEZP.: RC3 DLE ČSN EN 1627 EW 15 DP3, BEZ SAMOZAVÍRAČE
DI3		900 x 1970 mm, DVEŘE VNITŘNÍ, VSTUPNÍ NA PŮDU, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL TL. MIN. 0,6 mm, PRAVÉ JÁDRO: LEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, S PRAHEM	3.NP	1	ks	BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7035	DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNÍ, KOTEVNÍCH, TĚSNÍCÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ. KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘ. BEZP.: RC3 DLE ČSN EN 1627 EW 15 DP3, SAMOZAVÍRAČ

POZN.:
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.




Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)
SO09-71-01-Třeboň, Stavební úpravy výpravní budovy

PRÁCE: Klempířské v.
LIST: 13

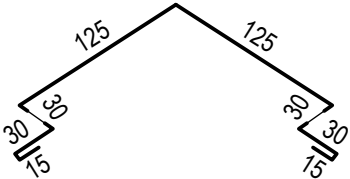


OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm)	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
K1		PODOKAPNÍ ŽLAB Ø 160 MM Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POPLASTOVÁNÍM RŠ = 330 mm, TL. PLECHU 0,7 mm MATERIÁL: OCEL + ZINEK + PLAST PŘI DÉLCE VĚTŠÍ NEŽ 15,0 m (BOČNÍ KŘÍDLA) VLOŽEN DILATAČNÍ MEZIKUS	STR	83,6	m'	barevný odstín dle výběru investora (doporučen ANTRACIT)	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH, DILATAČNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY ŽLABOVÉ HÁKY
K2		ROURA DEŠŤOVÉHO SVODU Ø 100 MM Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POPLASTOVÁNÍM MATERIÁL: OCEL + ZINEK + PLAST DÉLKA: 4 x 3,0 m' 2 x 12,0 m' 4 x 9,0 m' V POLOVINĚ DÉLKY VLOŽEN PLASTOVÝ (NEVODIVÝ) MEZIKUS DÉLKY 1 M	STR	72,0	m'	barevný odstín dle výběru investora (doporučen ANTRACIT)	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY ŽLABOVÝ KOTLÍK, SMĚROVÉ DÍLY, KOLENA, LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, ZDĚŘE APOD.
K3		OKAPNICE Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POPLASTOVÁNÍM MATERIÁL: OCEL + ZINEK + PLAST RŠ: 200 mm	STR	83,6	m'	barevný odstín dle výběru investora (doporučen ANTRACIT)	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ.

POZN.:


PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.

OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm)	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
K4		OKAPNICE POJISTNÉHO HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POPLASTOVÁNÍM MATERIÁL: OCEL + ZINEK + PLAST TL. PLECHU 0,6 mm RŠ: 175 mm	STR	83,6	m'	barevný odstín dle střešní krytiny dle výběru investora	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ.
K5		OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ PLECH S DUPLEXNÍ ÚPRAVOU MATERIÁL: OCEL + ZINEK + 2 x NÁTĚR TL. PLECHU 0,6 mm RŠ: 540 mm	STR	15,2	m'	barevný odstín dle střešní krytiny dle výběru investora	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ, PŘÍPONEK APOD.
K6		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA PLECH S DUPLEXNÍ ÚPRAVOU MATERIÁL: OCEL + ZINEK + 2 x NÁTĚR TL. PLECHU 0,6 mm RŠ: 380 mm	STR	42,9	m'	barevný odstín dle střešní krytiny dle výběru investora	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ, PŘÍPONEK APOD.

POZN.:
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRÁZUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.

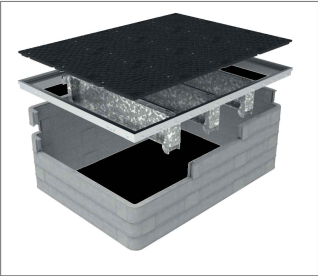
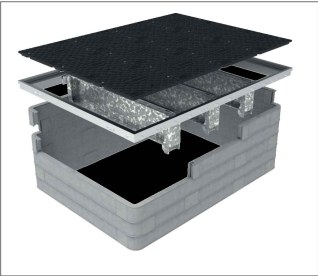
OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm)	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
K7		HŘEBENOVÝ PLECH S ODVĚTRÁNÍM V ČELNÍ STĚNĚ POZINKOVANÉHO PLECHU S POPLASTOVÁNÍM (HOTOVÝ VÝROBEK) - PLECH S DUPLEXNÍ ÚPRAVOU MATERIÁL: OCEL + ZINEK + 2 x NÁTĚR TL. PLECHU 0,6 mm RŠ: 400 mm	STR	47,8	m´	barevný odstín dle střešní krytiny dle výběru investora	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ, PŘÍPONEK APOD.
K8		OPLECHOVÁNÍ STĚNY PLECH S DUPLEXNÍ ÚPRAVOU MATERIÁL: OCEL + ZINEK + 2 x NÁTĚRTL. PLECHU 0,6 mm RŠ: 230 mm	STR	34,0	m´	barevný odstín dle střešní krytiny dle výběru investora	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ, PŘÍPONEK APOD.
K9		HORNÍ OPLECHOVÁNÍ / LEMOVÁNÍ STŘEŠNHO OKNA/ VÝLEZU PLECH S DUPLEXNÍ ÚPRAVOU MATERIÁL: OCEL + ZINEK + 2 x NÁTĚR TL. PLECHU 0,6 mm RŠ: 300 mm	STR	10,6	m´	barevný odstín dle střešní krytiny dle výběru investora	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ, PŘÍPONEK APOD.

POZN.:
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRÁZUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.

OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm)	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
K10		BOČNÍ OPLECHOVÁNÍ / LEMOVÁNÍ STŘEŠNHO OKNA/ VÝLEZU PLECH S DUPLEXNÍ ÚPRAVOU MATERIÁL: OCEL + ZINEK + 2 x NÁTĚR TL. PLECHU 0,6 mm RŠ: 360 mm	STR	19,6	m´	barevný odstín dle střešní krytiny dle výběru investora	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ, PŘÍPONEK APOD.
K11		SPODNÍ OPLECHOVÁNÍ / LEMOVÁNÍ STŘEŠNHO OKNA/ VÝLEZU PLECH S DUPLEXNÍ ÚPRAVOU MATERIÁL: OCEL + ZINEK + 2 x NÁTĚR TL. PLECHU 0,6 mm RŠ: 210 mm	STR	10,6	m´	barevný odstín dle střešní krytiny dle výběru investora	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ, PŘÍPONEK APOD.
K12		SNĚHOVÉ ZACHYTAČE - LOPATKOVÉ, DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ MATERIÁL: OCEL + ZINEK + 2 x NÁTĚR TL. PLECHU 0,6 mm RŠ: 210 mm	STR	94	ks	barevný odstín dle střešní krytiny dle výběru investora	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ.

POZN.:

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.

OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm)	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
Š1		SEGMENTOVÁ KABELOVÁ KOMORA S DVOJITOU KONSTRUKCÍ STĚNY, VÝŠKA SEGMENTU 150 MM VNITŘNÍ ROZMĚRY 1,20 x 1,20 x 1,05 m (a x b x h) PLAST VYZTUŽENÝ SKLENĚNÝM VLÁKNEM (GRP) VÍKO PRO DLAŽBU PRO ZATÍŽENÍ TŘÍDY B125 PODSYP A OBSYP PO CELÉM OBVODU ŠACHTY KAČÍRKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH V MIN. TLOUŠŤCE 100 mm	1.NP	1	ks	.	DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, POKLOPU, VÝZTUŽNÝCH A NOSNÝCH PRVKŮ DLE ZVYKLOSTI VÝROBCE VSTUPY PRO SYSTÉMOVÉ HDPE SDRUŽENÉ SEGMENTY, PŘÍP. CHRÁNIČKY BUDOU ZHOTOVENY PO USAZENÍ DLE REÁLNÉ SITUACE NA STAVBĚ.
Š3		SEGMENTOVÁ KABELOVÁ KOMORA S DVOJITOU KONSTRUKCÍ STĚNY, VÝŠKA SEGMENTU 150 MM VNITŘNÍ ROZMĚRY 1,20 x 1,20 x 1,05 m (a x b x h) PLAST VYZTUŽENÝ SKLENĚNÝM VLÁKNEM (GRP) VÍKO PRO DLAŽBU PRO ZATÍŽENÍ TŘÍDY B125 PODSYP A OBSYP PO CELÉM OBVODU ŠACHTY KAČÍRKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH V MIN. TLOUŠŤCE 100 mm	1.NP	1	ks	.	DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, POKLOPU, VÝZTUŽNÝCH A NOSNÝCH PRVKŮ DLE ZVYKLOSTI VÝROBCE VSTUPY PRO SYSTÉMOVÉ HDPE SDRUŽENÉ SEGMENTY, PŘÍP. CHRÁNIČKY BUDOU ZHOTOVENY PO USAZENÍ DLE REÁLNÉ SITUACE NA STAVBĚ.

POZN.:

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRÁZUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.




Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)
SO09-71-01-Třeboň, Stavební úpravy výpravní budovy

PRÁCE: Ostatní v.
LIST: 18

OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm)	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
HP1		PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ, PRÁŠKOVÝ (6 kg) HASICÍ SCHOPNOST 34A/183B UMÍSTĚNÍ NA VIDITELNÉM A PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ, V 1. NP V RÁMCI CHODBY DODÁVKA VČETNĚ REVIZE A POJISTNÝCH PRVKŮ	1.NP	2	ks	.	DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A PRVKŮ ZAJIŠŤUJÍCÍ PHP PROTI PÁDU, DLE ZVYKLOSTI A DOPORUČENÍ VÝROBCE UMÍSTĚNÍ NA ZDI NEJVÝŠE 1,5 M NAD PODLAHOU
HP2		PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ, PRÁŠKOVÝ HASICÍ SCHOPNOST 21A PRO HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADĚČ UMÍSTĚNÍ NA VIDITELNÉM A PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ, V 2.NP U VSTUPU DO BYTŮ DODÁVKA VČETNĚ REVIZE A POJISTNÝCH PRVKŮ	2.NP 3.NP	1 1	ks ks	.	DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A PRVKŮ ZAJIŠŤUJÍCÍ PHP PROTI PÁDU, DLE ZVYKLOSTI A DOPORUČENÍ VÝROBCE UMÍSTĚNÍ NA ZDI NEJVÝŠE 1,5 M NAD PODLAHOU
HP3		PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ, SNĚHOVÝ HASICÍ SCHOPNOST 89B UMÍSTĚNÍ NA V RÁMCI KAŽDÉHO ODDĚLENÉHO PROVOZU V TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI (SZ,ZZ) DODÁVKA VČETNĚ REVIZE A POJISTNÝCH PRVKŮ	1.NP	2	ks	.	DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A PRVKŮ ZAJIŠŤUJÍCÍ PHP PROTI PÁDU, DLE ZVYKLOSTI A DOPORUČENÍ VÝROBCE UMÍSTĚNÍ NA ZDI NEJVÝŠE 1,5 M NAD PODLAHOU

POZN.:

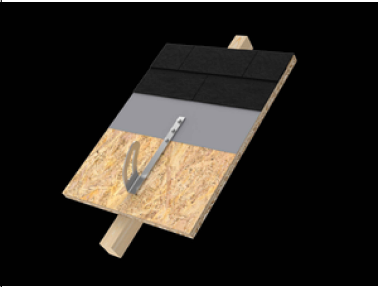
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADZUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.

OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm)	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
VK1		ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK PRO ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE A VNITŘNÍCH PROSTOR VÝŠKA CCA 0,35 m NAD ÚROVEŇ STŘECHY VČETNĚ HYDROIZOLAČNÍ MANŽETY PRO TĚSNĚNÍ PROSTUPU DLE SYSTÉMU IZOLACE Ø DLE TYPU ODVĚTRÁVANÉHO SYSTÉMU	STR	10	ks		DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ.
VK2		ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK PRO ODKOUŘENÍ ZDROJE TEPLA VÝŠKA MIN 0,6 m NAD ÚROVEŇ STŘECHY VČETNĚ HYDROIZOLAČNÍ MANŽETY PRO TĚSNĚNÍ PROSTUPU DLE SYSTÉMU IZOLACE Ø DLE TYPU ODVĚTRÁVANÉHO SYSTÉMU	STR	3	ks	barevný odstín dle výběru investora (doporučen ANTRACIT)	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ.
VK3		ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK PRO VĚTRÁNÍ PŮDNÍHO PROSTORU VÝŠKA MIN 0,6 m NAD ÚROVEŇ STŘECHY VČETNĚ HYDROIZOLAČNÍ MANŽETY PRO TĚSNĚNÍ PROSTUPU DLE SYSTÉMU IZOLACE Ø 100 mm	STR	4	ks	barevný odstín dle výběru investora (doporučen ANTRACIT)	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ.

POZN.:
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADÍ DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.

OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm)	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
VK4		STOŽÁR PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ ANTÉNY VÝŠKA CCA 1,5 m NAD ÚROVEŇ STŘECHY DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ HYDROIZOLAČNÍ MANŽETY PRO TĚSNĚNÍ PROSTUPU DLE SYSTÉMU IZOLACE	STR	2	ks	barevný odstín dle střešní krytiny dle výběru investora	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ.
MR1		MARKÝZA NAD VSTUPEM NOSNÁ KONSTRUKCE OCELOVÁ, KRYTINA PLECHOVÁ KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ DLE SPECIFIKACE INVESTORA TVAR PULTOVÝ S PODÉLNOU OKAPNÍČKOU S ODVODEM DEŠŤOVÉ VODY MIMO PROSTOR VSTUPU	STR	1	ks	ocel žárově zinkovaná barevný odstín dle výběru investora	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ.
Ž1		ŽEBŘÍK PRO PŘÍSTUP KE STŘEŠNÍMU VÝLEZU DL. 1,2 m´	STR	5	ks	.	DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ

POZN.:
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.

OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm) POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
ⓏS1		KOTEVNÍ BOD ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU STŘECHY DLE ČSN EN 363 CERTIFIKOVANÝ KOTEVNÍ BOD Z UŠLECHTILÉ OCELI, MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 795, RESP. ČSN EN 517 KONKRÉTNÍ TYP A ZPŮSOB ŘEŠENÍ ZÁCHYTNÉHO ŘEŠENÍ DLE KONKRÉTNÍHO TYPU STŘEŠNÍ KRYTINY. ŘEŠENÍ MUSÍ RESPEKTOVAT AKTUÁLNĚ PLATNOU LEGISLATIVU A MIMO JINÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 Sb.	STŘ.	86	ks	barevný odstín dle střešní krytiny dle výběru investora	DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ, APOD.

POZN.:
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADZUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.

OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm)	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
Č1		MOBILNÍ PRONAJÍMATELNÁ BUŇKA PROVIZORNÍ ČEKÁRNY VNĚJŠÍ ROZMĚRY: 6,06 x 2,44 x 2,60 m HMOTNOST: 2 250 kg SESTAVA Z OCELOVÉHO RÁMU, STŘECHA A OPLÁŠTĚNÍ Z TR PLECHU. OBALOVÉ K.-CE S IZOLACÍ ZE SKELNÉ VATY V TL. 100 mm. VNITŘNÍ OBKLAD Z DŘEVOTŘÍSKY, NÁŠLAPNÁ VRSTVA PVC KRYTINA. DVOUKŘÍDLÉ OKNO 1,8 x 1,2 m A VSTUPNÍ DVEŘE 0,8 x 1,97 m. ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A JISTIČ; CEE 32 A; VYPÍNAČ NEBO PŘEPÍNAČ 10 A 250 V; ZÁSUVKA 10/16 A, 250 V; ZÁŘIVKA 1 X 58 W, BARVA BÍLÁ, VANKA Z AKRYLÁTOVÉHO SKLA, S EL. PŘEDŘADNÍKEM. BUŇKA, BUDE-LI TO MOŽNÉ, BUDE UMÍSTĚNA NA STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOŠE (BETONOVÉ PANELE NEBO ASFALTOVÁ PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ V KLIDU APOD.). V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE V MĚLKÉM VÝKOPU ZHOTOVENA VRSTVA ZHUTNĚNÉHO ŠTĚRKU V TL. 100 mm, NA KTEROU BUDOU ULOŽENY A UROVNÁNY BETONOVÉ PANELE PRO NÁSLEDNÉ OSAZENÍ KONTEJNEROVÉ BUŇKY. OSAZENÍ BUDE RESPEKTOVAT MAXIMÁLNÍ VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZ ÚROVNÍ PODLAHY UVNITŘ ČEKÁRNY A NAVAZUJÍCÍM TERÉNEM DO 150 mm.	1.NP	2	ks	ANTIKOROZNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA V BAREVNÉM ŘEŠENÍ DLE INVESTORSKÉHO VÝBĚRU DODAVATELE BUNĚK	PŘED SAMOTNÝM OSAZENÍM BUŇKY MUSÍ BÝT REALIZOVÁN ZPEVNĚNÝ A DOSTATEČNĚ ÚNOSNÝ PODKLAD A MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PŘÍVOD VEDENÍ PŘÍPOJKY SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE. TATO PŘÍPOJKA BUDE VE VOLNÉM TERÉNU VEDENA VE VÝKOPOVÉ RÝZE S OBSYPÁNÍM A ZÁSYPEM DOSTATEČNĚ VRSTVY ZEMINY PRO VYLOUČENÍ PŘÍPADNÉHO ÚRAZU PŘI MANIPULACI NEPOVOLANOU OSOBOU. PŘI VEDENÍ PO STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH BUDE PŘÍPOJKA VEDENA PO POVRCHU SKRYTĚ V RÁMCI KABELOVÝCH PRAHŮ. PŘÍVOD K ROZVADĚČŮM BUDE VEDEN SKRYTĚ V RÁMCI OCHRANNÝCH LIŠT A PLASTOVÝCH KABELOVÝCH KANÁLŮ. ČEKÁRNA BUDE OZNAČENA PRVKY PROVIZORNÍHO ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - VIZ PŘÍSLUŠNÝ SO.

POZN.:
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.

OZN.	ROZMĚR - SCHÉMA (mm)	POPIS (POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)				UMÍSTĚNÍ	POZNÁMKA
			PODL.	POČ.	M.J.		
ČZ1		VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA ČISTÍCÍ ZÓNA BUDE TVOŘENA ZÁCHYTNÝMI VANAMI NA NEČISTOTY, KTERÉ BUDOU ZAPUŠTĚNY V ÚROVNI PODLAHY VANY VYROBENY Z NEREZOVÉ OCELI S VODOTĚSNÝMI SVAŘOVANÝMI SPOJI. POVRCH HLADKÝ PRO BEZPROBLÉMOVÉ ČIŠTĚNÍ. PODPĚRY PRO VSTUPNÍ ROHOŽ JSOU INTEGROVÁNY V ODTOKOVÉ VANĚ. PŘESNÝ TYP ČISTÍCÍ ZÓNY DLE VÝBĚRU INVESTORA. JEDNOTLIVÉ CELKY ČISTÍCÍCH ZÓN BUDOU DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE VYSKLÁDÁNY Z JEDNOTLIVÝCH NEREZOVÝCH VAN. ULOŽENÍ VANY NA ZHUTNĚNOU PODKLADNÍ DRENÁŽNÍ VRSTVU PODSYPU min. 50 mm. VANA OPATŘENA PRVKEM PRO ZAJIŠTĚNÍ ODTOKU DEŠŤOVÉ VODY DO PODLOŽÍ. ROZMĚRY JEDNOHO CELKU ČISTÍCÍ ZÓNY: - PŘED VSTUPEM DO ČEKÁRNY: 1,5 x 1,5 m - PŘED OSTATNÍMI VSTUPY: 0,8 x 1,2 m	1.NP	1	ks	ČEKÁRNA	DODÁVKA VČETNĚ VŠECH MONTÁŽNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, ČISTÍCÍCH ROHOŽÍ APOD. ROZMĚR NUTNO KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZEM DLAŽBY. KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE ROZHODNUTÍ ZÁSTUPCE INVESTORA A AUTORSKÉHO DOZORU PODLE VZORNÍKU VÝBĚRU VÝROBCE.
			1.NP	5	ks		

POZN.:

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NEZBYTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT VŠECHNY RELEVANTNÍ ROZMĚRY A NAVRŽENÉ DÉLKY A PLOCHY PRVKŮ NÁLEŽITĚ UPRAVIT DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. TATO DOKUMENTACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRÁZUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU.