

LIBEREC 3. NP

střecha nad 1.np

střecha nad 2.np, nad halou

- ROZMĚRY:
- U VNITŘNÍCH JEDNOTEK JE UVEDEN NOMINÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON.
 - POTRUBÍ CHLADIVA BUDE VEDENÉ TĚSNĚ PO STĚNÁCH V OCHRANÝCH POHLEDYCH PLASTOVÝCH ŽLABECH - LÍSTKÁCH. PŘÍPADNĚ BUDE VEDENO V PROHLUBNĚCH ULOŽENÝCH VE STŘEPNÍ KONSTRUKCI.
 - POTRUBÍ CHLADIVA VEDENÉ V CHUCI A VE SHROMAŽDOVACÍCH PROSTORU BUDE PŘES KAUKČOVOU IZOLACI DODATEČNĚ IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ VLNOU TL. 20mm.
 - POTRUBÍ CHLADIVA VEDENÉ V EXTERIÉRU BUDE VČ. ÚPRAVY DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV VEDENA V UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH ŽLABECH.
 - VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY JSOU UMÍSTĚNY NA BETONOVÝM ZÁKLADU NEBO OCELOVÉ KONSTRUKCI VÝŠKÝ MIN. 400 mm.
 - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ, JAK VÝŠKOVĚ TAK PODOBNĚ, BUDE DOVOLÁNO PŘED VLASTNÍ MONTÁŽÍ S INVESTOŘEM NA STAVBĚ.
 - VŠECHY ELEMENTY A ZAŘÍZENÍ A JEJICH MONTÁŽ NA STAVBĚ MUSÍ ODPOVÍDAT PŘEDPISŮM PLATNÝM V ČR, ZEJMÉNA SE JEDNÁ O POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ, KOMPONENTY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VE VZTAHU NA VLASTNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI INVESTORA.
 - VNITŘNÍ JEDNOTKY BUDOU NÁPOJENY NA ODVOD KONDENZÁTU DO KANALIZACE PŘEDNOSTNĚ GRAVITAČNĚ V DOSTATEČNÉM SPÁDU.
 - PŘI VNITŘNÍ JEDNOTKY BEZ MOŽNOSTI GRAVITAČNÍHO ODVODU KONDENZÁTU BUDOU DOPLNĚNÝ ČERPADLA K KONDENZÁTU.
 - KAZETOVÉ VNITŘNÍ JEDNOTKY BUDOU VYBAVENY ČERPADLY K KONDENZÁTU Z VÝROBY.
 - NA HRANICI POŽÁRNÍHOU ÚSEKŮ BUDE PROVEDENO DOTEŠNĚNÍ PROSTORU POŽÁRNÍ ÚPRAVKOU.

Č.M.	M ²	ÚČEL
2P01	23,17	SCHODIŠTĚ
2P02	18,9	CHODBA
2P03A	1,44	WC 2
2P04	24,81	KANCELÁŘ
2P05	24,81	KUCHYŇKA
2P06	17,31	KANCELÁŘ
2P07	17,31	KANCELÁŘ
2P08	17,31	KANCELÁŘ
2P09	17,31	KANCELÁŘ
2P10	17,31	KANCELÁŘ
2P11	17,31	KANCELÁŘ
2P12	17,31	KANCELÁŘ
2P13	17,31	KANCELÁŘ
2P14	17,31	KANCELÁŘ
2P15	17,31	KANCELÁŘ
2P16	17,31	KANCELÁŘ
2P17	17,31	KANCELÁŘ
2P18	17,31	KANCELÁŘ
2P19	17,31	KANCELÁŘ
2P20	17,31	KANCELÁŘ
2P21	17,31	KANCELÁŘ
2P22	17,31	KANCELÁŘ
2P23	17,31	KANCELÁŘ
2P24	17,31	KANCELÁŘ
2P25	17,31	KANCELÁŘ
2P26	17,31	KANCELÁŘ
2P27	17,31	KANCELÁŘ
2P28	17,31	KANCELÁŘ
2P29	17,31	KANCELÁŘ
2P30	17,31	KANCELÁŘ
2P31	17,31	KANCELÁŘ
2P32	17,31	KANCELÁŘ
2P33	17,31	KANCELÁŘ
2P34	17,31	KANCELÁŘ
2P35	17,31	KANCELÁŘ
2P36	17,31	KANCELÁŘ
2P37	17,31	KANCELÁŘ
2P38	17,31	KANCELÁŘ
2P39	17,31	KANCELÁŘ
2P40	17,31	KANCELÁŘ
2P41	17,31	KANCELÁŘ
2P42	17,31	KANCELÁŘ
2P43	17,31	KANCELÁŘ
2P44	17,31	KANCELÁŘ
2P45	17,31	KANCELÁŘ
2P46	17,31	KANCELÁŘ
2P47	17,31	KANCELÁŘ
2P48	17,31	KANCELÁŘ
2P49	17,31	KANCELÁŘ
2P50	17,31	KANCELÁŘ
2P51	17,31	KANCELÁŘ
2P52	17,31	KANCELÁŘ
2P53	17,31	KANCELÁŘ
2P54	17,31	KANCELÁŘ


LEGENDA OZNAČENÍ:

- SSZT správa sdělovací a zabezpečovací techniky
- ST správa trati a tunelů
- SMT správa mostů a tunelů
- SEE správa elektrotechniky a energetiky
- SPS správa pozemních staveb
- PO provozní odd. Liberec

LEGENDA ZNAČENÍ

- VENKOVNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA
- VNITŘNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
- VNITŘNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA KAZETOVÁ
- CHLADIVOVE POTRUBÍ KAPALNÉ A PLYNNÉ FÁZE
- VČ. IZOLACE A VČETNĚ KOMUNIKAČNÍHO KABELU
- ODVOD KONDENZÁTU
- ČERPADLO KONDENZÁTU
- ROZVADEČ ELEKTRO
- ČÍSLO MÍSTNOSTI VNITŘNÍ TEPLOTA V LÉTĚ
- STOUPACÍ POTRUBÍ VEDENÉ NAHORU/DOLU / PRŮBĚŽNĚ
- TRASA ÚTP KABELŮ
- DATOVÁ ZÁSUŽKA

SITUACE OBJEKTU - ÚROVEŇ 1.NP

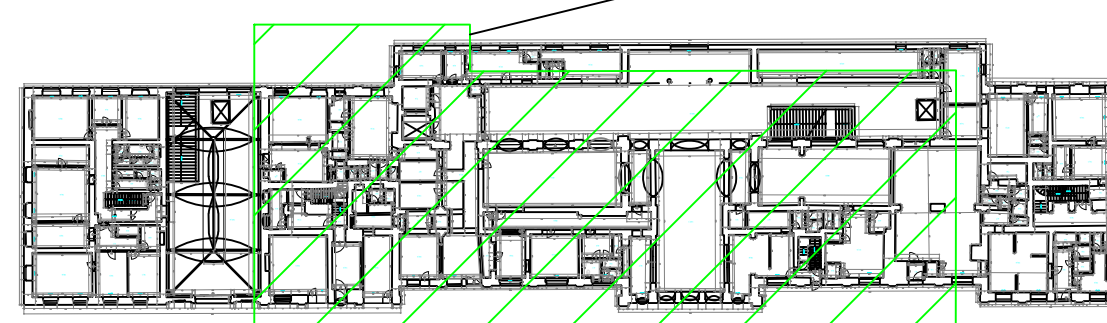

Objekt: Liberec 3. NP	CHLazení	Ing. JIRÍ KREPINDL	Ing. JIRÍ KREPINDL
Investor: Správa Zdravotní, státní organizace, Diálová 10037, Praha 110 00	Projektant: Ing. JAROSLAVA PETŘKOVÁ	Stavba: 18-A4	18-A4
Objekt: 7.	Liberec - Výpravní budova	Stupeň projektu: DPS	DPS
Půdorys 3.NP	Objekt 7.	Číslo zakázky: 25-0018-P	05/2025
		Číslo výkresu: SO.07.04	