






Ochranné opatření:  
automatické odpojení od zdroje  
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana před dotykem neživých částí je zajištěna použitím zařízení třídy ochrany II. podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

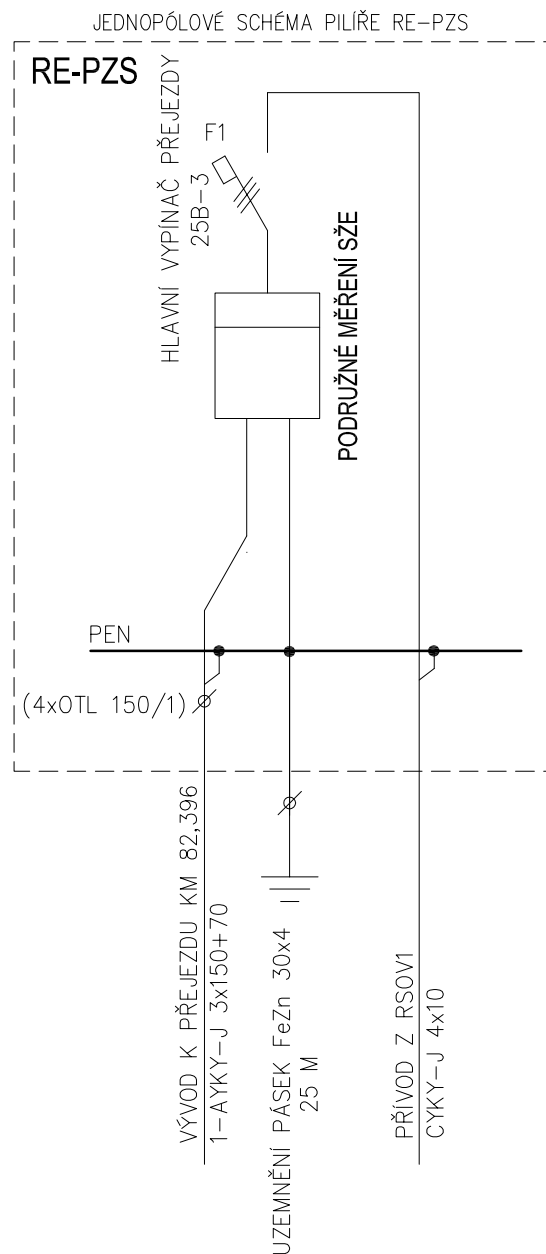

Sestava je složená z plastových skříní pro elektrotechniku PR 3D.  
Stupeň ochrany krytem skříně je IP 44, po otevření dveří IP 20.



ODPOV. PROJEKTANT	Ing. L. Kempný		 Starmon s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň pracoviště: Bří Hubálků 161, 560 02 Česká Třebová tel.: + 420 972325297, fax.: +420 465532183 starmon@starmon.cz, http://www.starmon.cz	
NAVRHL:	Ing. F. Soukup			
KONTROLOVAL:	Ing. L. Kempný			
ČÍSLO ZAKÁZKY:	18/640410101			
Oprava PZS v km 82,396 trati 021 Týniště nad Orlicí - Letohrad, úsek Litice - Žamberk SO 01 Přejezd v km 82,396, úpravy napájení  Elektroměrový pilíř RE-PZS			Datum:	02.2019
			Formát	-
			Účel	PROJEKT
			Měřítko	-
			Část: <b>E.3.6</b>	Příloha číslo: <b>2.4</b>