

Stanovení zhutnitelnosti - Proctorova zkouška

dle ČSN EN 13286-2, Příloha NB

Název akce: Hradec Králové - Týniště n. O.

Číslo akce : 240083

Datum : 3/2024

Poznámka : Odstraněno 6% - zrna větší než 16mm.

Vzorek : 41337

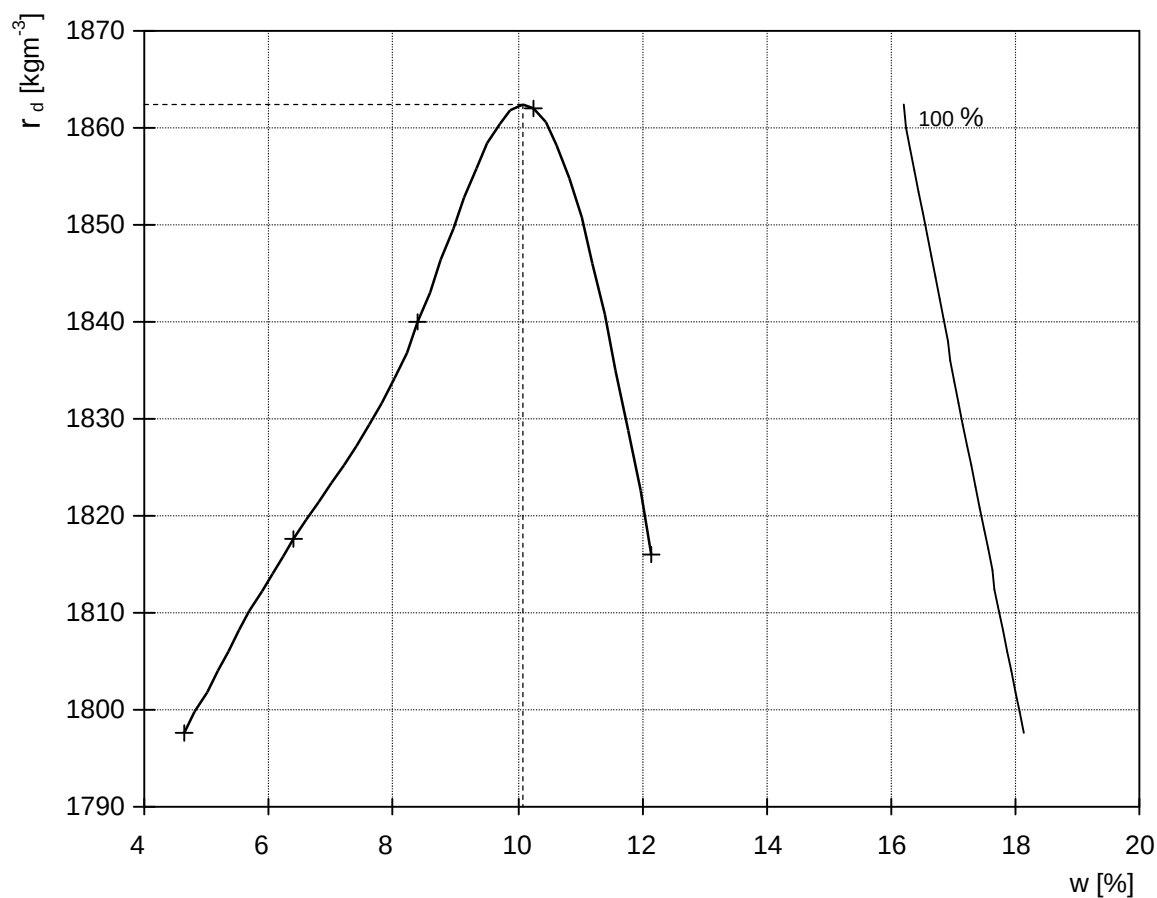
Sonda : 41-25/1

Hloubka : 0,5-0,8 m

Druh zkoušky : PROCTOROVA STANDARDNÍ ZKOUŠKA

Metoda zkoušky : 2

Označení zkoušky : PS-2

OBJEMOVÁ HMOTNOST SUCHÉ ZEMINY: $r_{dmax} = 1862 \text{ kgm}^{-3}$ OPTIMÁLNÍ VLHKOST: $w_{opt} = 10,1 \%$ Zdánlivá hustota pevných částic: 2666 kgm^{-3} Pórovitost při w_{opt} : 0,30Stupeň nasycení při w_{opt} : 0,62

Zpracoval: Milan Majer

Stanovení zhutnitelnosti - Proctorova zkouška

dle ČSN EN 13286-2, Příloha NB

Název akce: Hradec Králové - Týniště n. O.

Číslo akce : 240083

Datum : 3/2024

Poznámka : 3% směs 1/3 vápna + 2/3 cementu. Odstraněno 6% - zrna větší než 16mm.

Vzorek : 41337A

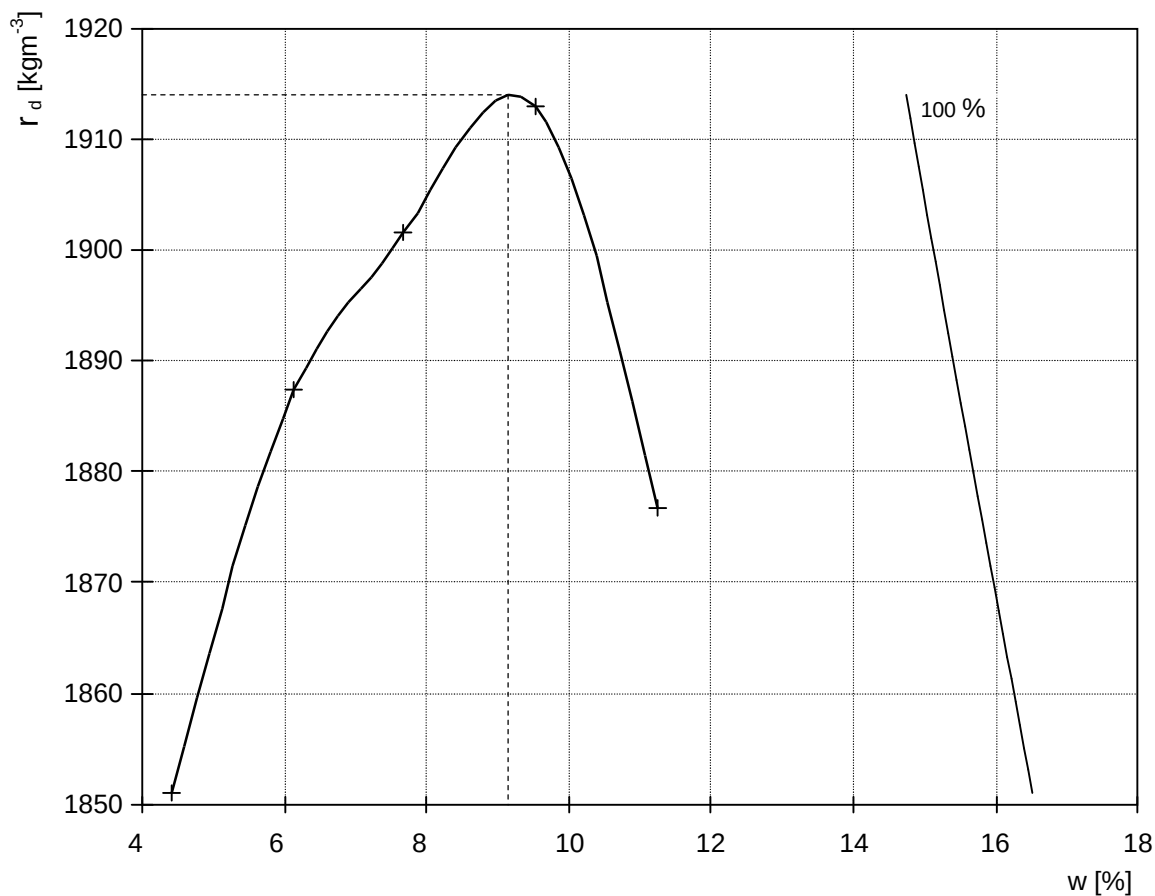
Sonda : 41-25/1

Hloubka : 0,5-0,8 m

Druh zkoušky : PROCTOROVA STANDARDNÍ ZKOUŠKA

Metoda zkoušky : 2

Označení zkoušky : PS-2

OBJEMOVÁ HMOTNOST SUCHÉ ZEMINY: $r_{dmax} = 1914 \text{ kgm}^{-3}$ OPTIMÁLNÍ VLHKOST: $w_{opt} = 9,2 \%$ Zdánlivá hustota pevných částic: 2666 kgm^{-3} Pórovitost při w_{opt} : 0,28Stupeň nasycení při w_{opt} : 0,62

Zpracoval: Milan Majer

Stanovení zhutnitelnosti - Proctorova zkouška

dle ČSN EN 13286-2, Příloha NB

Název akce: Hradec Králové - Týniště n. O.

Číslo akce : 240083

Datum : 3/2024

Poznámka : 3% směs 1/3 vápna + 2/3 cementu. Odstraněno 8% - zrna větší než 16mm.

Vzorek : 41338A

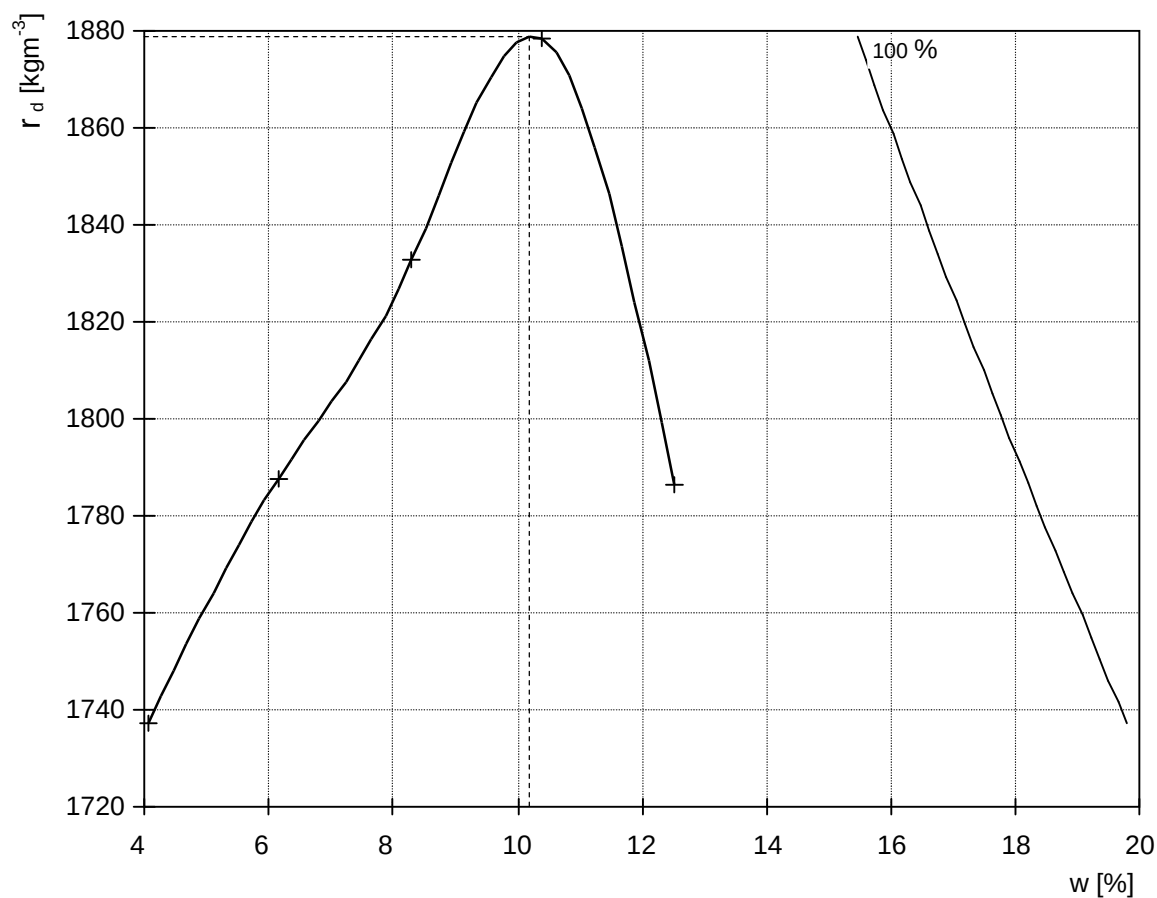
Sonda : 43-25/1

Hloubka : 0,5-0,8 m

Druh zkoušky : PROCTOROVA STANDARDNÍ ZKOUŠKA

Metoda zkoušky : 2

Označení zkoušky : PS-2

OBJEMOVÁ HMOTNOST SUCHÉ ZEMINY: $r_{dmax} = 1879 \text{ kgm}^{-3}$ OPTIMÁLNÍ VLHKOST: $w_{opt} = 10,2 \%$ Zdánlivá hustota pevných částic: 2647 kgm^{-3} Pórovitost při w_{opt} : 0,29Stupeň nasycení při w_{opt} : 0,66

Zpracoval: Milan Majer

Stanovení zhutnitelnosti - Proctorova zkouška

dle ČSN EN 13286-2, Příloha NB

Název akce: Hradec Králové - Týniště n. O.

Číslo akce : 240083

Datum : 3/2024

Poznámka :

Vzorek : 41339

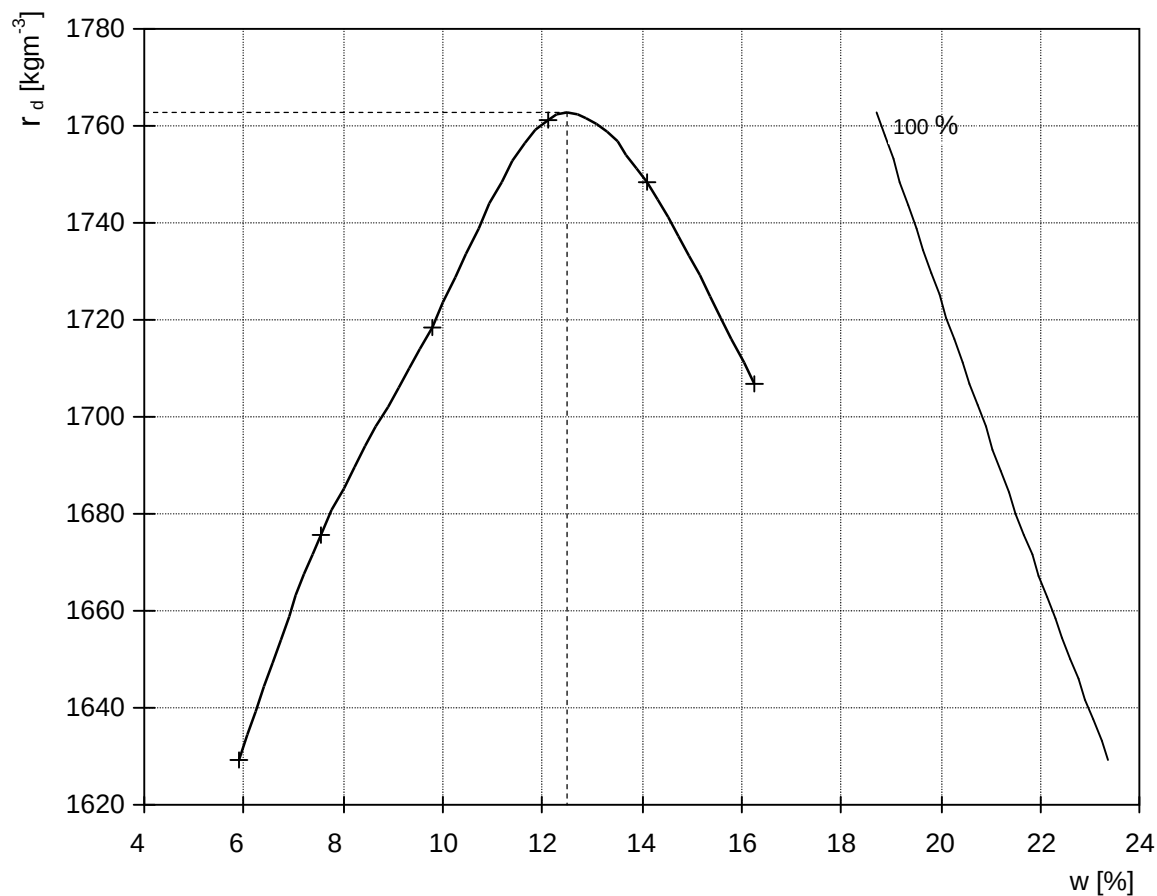
Sonda : 45-25/1

Hloubka : 0,5-0,8 m

Druh zkoušky : PROCTOROVA STANDARDNÍ ZKOUŠKA

Metoda zkoušky : 2

Označení zkoušky : PS-2

OBJEMOVÁ HMOTNOST SUCHÉ ZEMINY: $r_{dmax} = 1763 \text{ kgm}^{-3}$ OPTIMÁLNÍ VLHKOST: $w_{opt} = 12,5 \%$ Zdánlivá hustota pevných částic: 2630 kgm^{-3} Pórovitost při w_{opt} : 0,33Stupeň nasycení při w_{opt} : 0,67

Zpracoval: Milan Majer

Stanovení zhutnitelnosti - Proctorova zkouška

dle ČSN EN 13286-2, Příloha NB

Název akce: Hradec Králové - Týniště n. O.

Číslo akce : 240083

Datum : 3/2024

Poznámka : 3% směs 1/3 vápna + 2/3 cementu.

Vzorek : 41339A

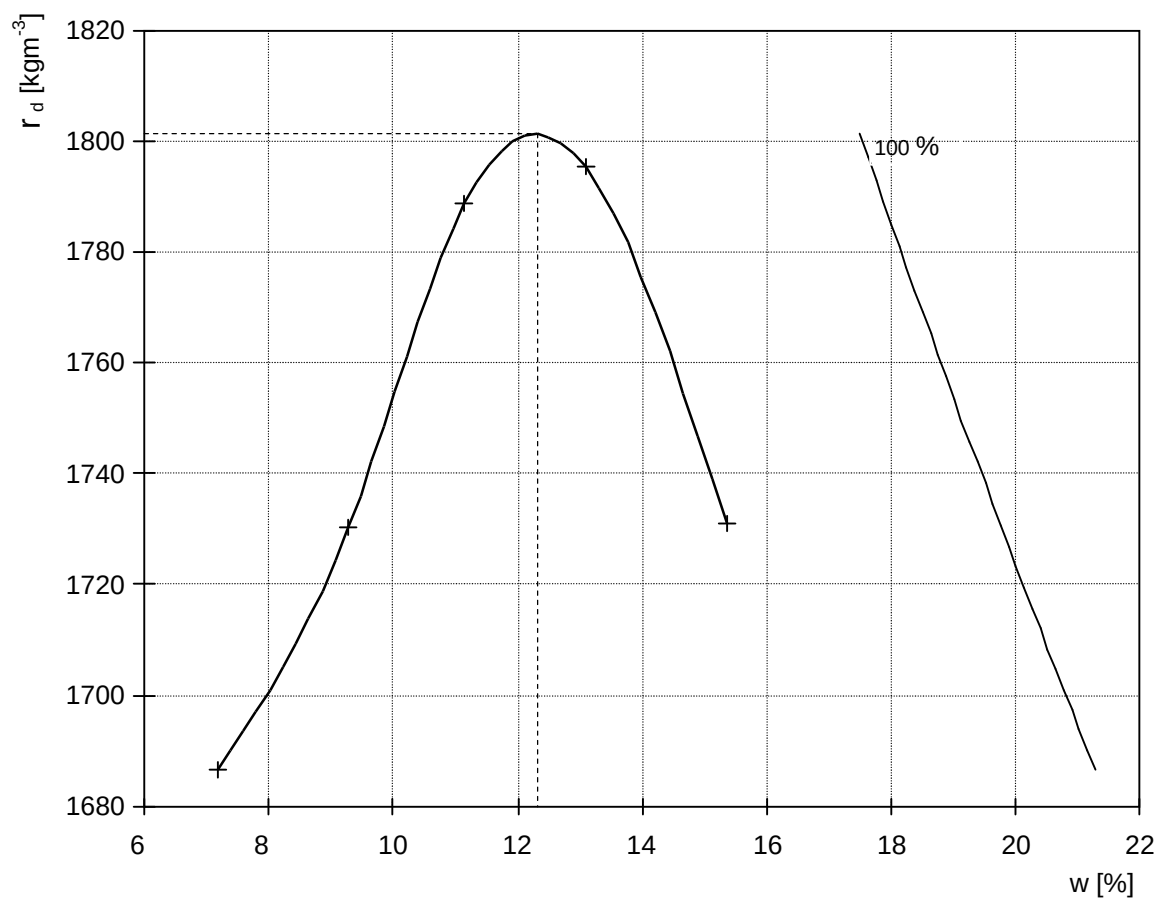
Sonda : 45-25/1

Hloubka : 0,5-0,8 m

Druh zkoušky : PROCTOROVA STANDARDNÍ ZKOUŠKA

Metoda zkoušky : 2

Označení zkoušky : PS-2

OBJEMOVÁ HMOTNOST SUCHÉ ZEMINY: $r_{dmax} = 1801 \text{ kgm}^{-3}$ OPTIMÁLNÍ VLHKOST: $w_{opt} = 12,3 \%$ Zdánlivá hustota pevných částic: 2630 kgm^{-3} Pórovitost při w_{opt} : 0,32Stupeň nasycení při w_{opt} : 0,70

Zpracoval: Milan Majer

Stanovení zhutnitelnosti - Proctorova zkouška

dle ČSN EN 13286-2, Příloha NB

Název akce: Hradec Králové - Týniště n. O.

Číslo akce : 240083

Datum : 3/2024

Poznámka : 3% směs 1/3 vápna + 2/3 cementu. Odstraněno 5% - zrna větší než 16mm.

Vzorek : 41340A

Sonda : 47-25/1

Hloubka : 0,5-0,8 m

Druh zkoušky : PROCTOROVA STANDARDNÍ ZKOUŠKA

Metoda zkoušky : 2

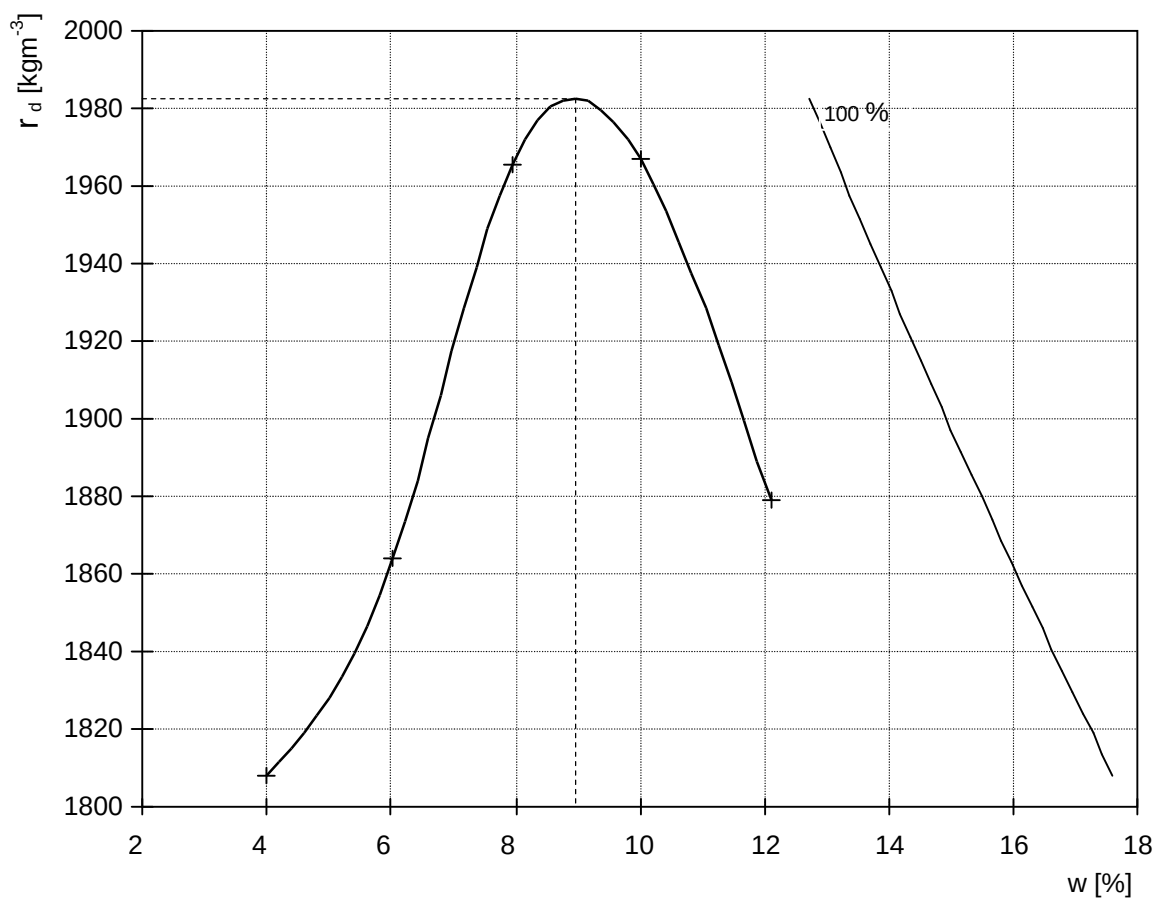
Označení zkoušky : PS-2

 OBJEMOVÁ HMOTNOST SUCHÉ ZEMINY: $r_{dmax} = 1982 \text{ kgm}^{-3}$

 OPTIMÁLNÍ VLHKOST: $w_{opt} = 9,0 \%$

 Zdánlivá hustota pevných částic: 2651 kgm^{-3}

 Pórovitost při w_{opt} : 0,25

 Stupeň nasycení při w_{opt} : 0,70


Zpracoval: Milan Majer