

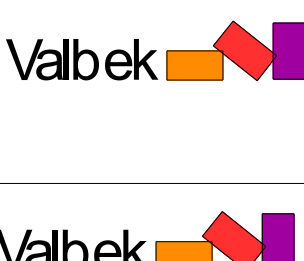
MO PVC DN 150 DL.....	69,26 m
PE DN 150 DL.....	32,29 m
CHRÁNIČKA PE DN 400 DL.....	30,0m
MO PVC DN 100 DL.....	65,77 m
PE DN 100 DL.....	23,90 m
CHRÁNIČKA PE DN 300 DL.....	23,0m



POZNÁMKA:
Provizorní vodovody musí být ochráněny před mechanickým poškozením a případným prohříváním vlivem počasí
Spojování bude provedeno pomocí elektrotvarovek

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

POTRUBÍ	POTRUBÍ MO PVC DN 100 mm - (110x4,9) mm PE 100 SDR 11, PN 16	m	65,8
	POTRUBÍ PEHD DN 100 (110x6,6) mm PE 100 SDR 11, PN 16 - svařované elektrotvarovkami	m	23,9
	POTRUBÍ PEHD DN 300 - CHRÁNIČKA	m	23,0
	POTRUBÍ MO PVC DN 150 mm - (150x7,0) mm PE 100 SDR 11, PN 16	m	69,3
	POTRUBÍ PEHD DN 150 (160x7,2) mm PE 100 SDR 11, PN 16 - svařované elektrotvarovkami	m	32,3
	POTRUBÍ PEHD DN 400 - CHRÁNIČKA	m	30,0
	POTRUBÍ PEHD (PE 100) d63 SDR 11 (63x5,8) mm - svařované elektrotvarovkami - PROVIZORNÍ VODOVOD	m	80,0
TVAROVKY	HW S2000 8555 - a=30" d160 + MO PVC DN 150	ks	5
	HW S2000 8545 - a=45" d160	ks	1
	HW S2000 8545 - a=45" d110	ks	1
	HW S2000 8555 - a=30" d110 + MO PVC DN 100	ks	3
	T 150/100	ks	1
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU HRDLO - HRDLO - 7974 DN 150	ks	2
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA HRDLO - PŘÍRUBA - 7994 DN 150	ks	2
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU HRDLO - HRDLO - 7974 DN 100	ks	1
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA HRDLO - PŘÍRUBA - 7994 DN 100	ks	1
ARMATURY	ŠOUPÁTKO DN 100	ks	1
	ŠOUPÁTKO DN 150	ks	2
PŘÍSLUŠENÍ	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP. PRO ŠOUPÁTKA, DL. 1,30-1,80 m DN 50-300	ks	3
	ULIČNÍ POKLOP LITINOVÝ TUHÝ PRO ŠOUPÁTKA, ŠEDÁ LT + BITUMEN	ks	3

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	6.11.2025	PDPS se zapracovanými připomínkami	Ing. Jan Lehnert
P01	3.6.2025	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Jan Lehnert
Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc		
			
		SPRÁVA ŽELEZNIC	
Zhotovitel díla:	Společnost HRATÝN		
Účastník společnosti:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.		
Adresa:	Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc		
Kontakt:	T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz		
Účastník společnosti:	Valbek, spol. s r.o.		
Adresa:	V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10		
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz		
Účastník společnosti:	Valbek SK, spol. s r.o.		
Adresa:	Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava		
Kontakt:	T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk		
			
		MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
			
		Valbek	
Zhotovitel části/objektu:	Valbek, spol. s r.o.		
Adresa:	V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10		
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz		
			
		Valbek	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Pavel Kučera	Specialista:	Ing. Vladimír Vavřín
Název stavby/akce:	Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)		Označení investora: 5621600048
Název části:	Potrubní vedení / VODOVODY		Zakázka: 23-053-233-SR
Název objektu/díleč části:	ŽST Třebachovice pod Orebem, přeložka vodovodních přívaděčů v ul. Týništská		Označení části: D.2.1.6.2
Název přílohy:	Kladečský plán		Označení objektu/komplexu: SO 33-32-03
Název díleč části přílohy:			Číslo přílohy (typ/pořadí): 5
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
MILOSLAV KOSEJK	MILOSLAV KOSEJK	Formáty: 3x44	PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Královéhradecký	viz textová část	viz textová část	6.11.2025
Označení investora: S 0 2 1 1 6 0 0 0 4 8 Stupeň dokumentace: Číslo: 2 3 1 6 Objekt: S 0 2 3 3 2 0 3 Podobek: Plocha: Revize: 1 0			