


MO PVC DN 100 DL.....	23,00 m
MO PVC DN 150 DL.....	24,44 m
PE DN 150 DL.....	31,0m
CHRÁNIČKA PE DN 400 DL.....	31,0m

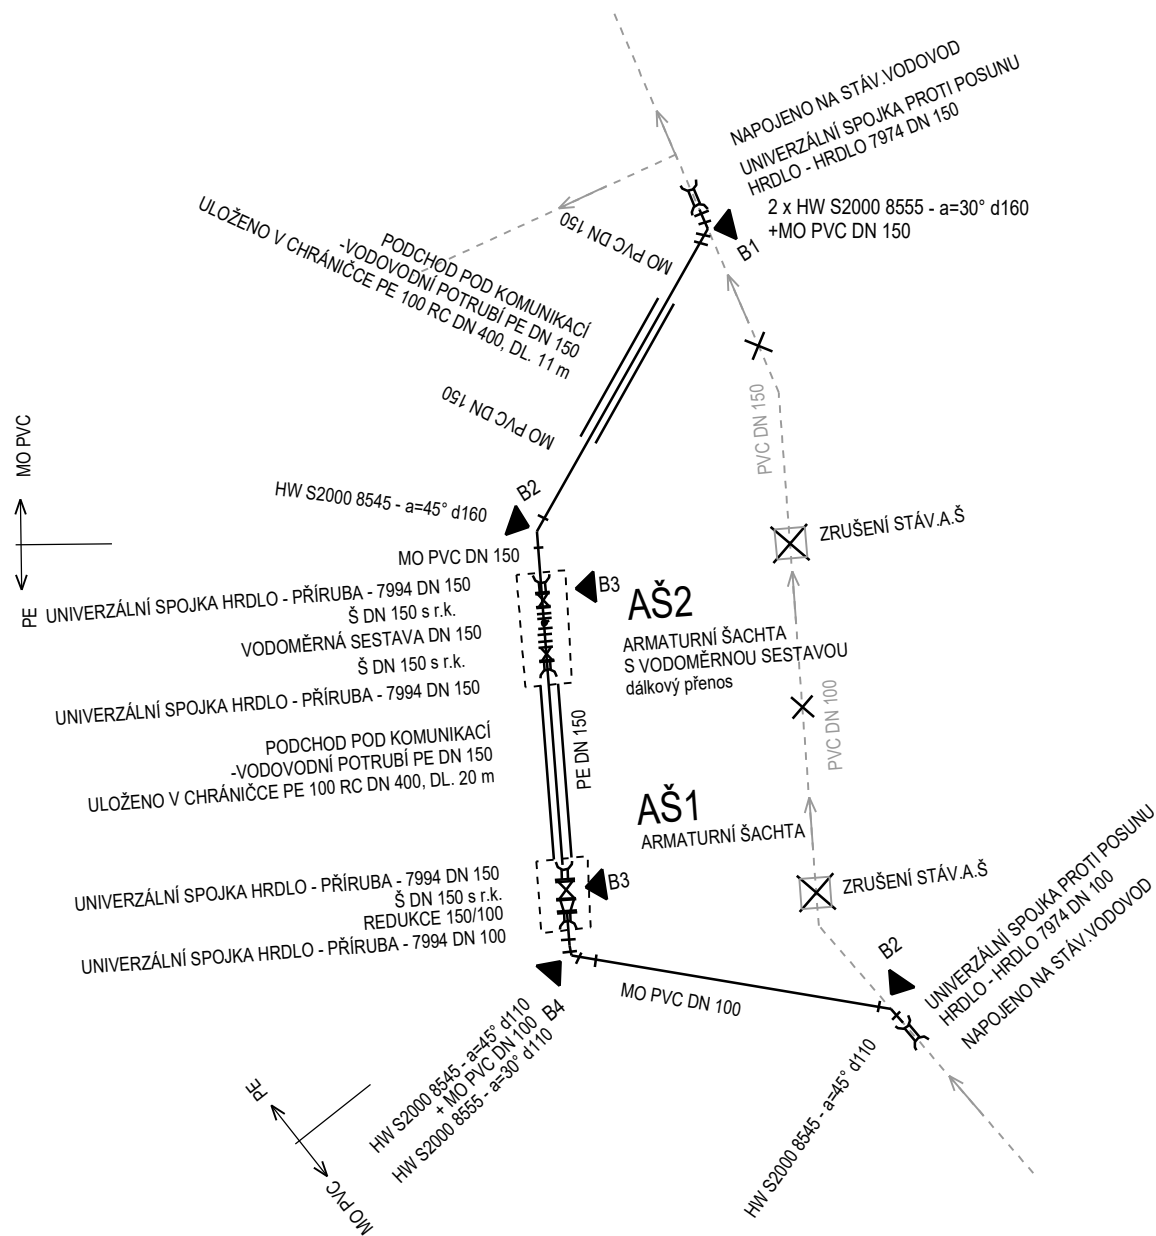


POZNÁMKA

- POTRUBÍ V CHRÁNIČKÁCH VYSTŘEDĚNÉ POMOCÍ KLIZNÝCH OBJÍMEK
- VŠECHNA HRDLA JISTĚNA PROTI POSUNU
- PROSTUPY VE STĚNÁCH ŠACHET TĚSNĚNY POMOCÍ SEGMENTOVÉHO TĚSNĚNÍ (NAPŘ. TAYLOR SEAL)

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

POTRUBÍ	POTRUBÍ MO PVC DN 100 mm - (110x4,9) mm PE 100 SDR 11, PN 16	m	23,0
	POTRUBÍ MO PVC DN 150 mm - (160x7,0) mm PE 100 SDR 11, PN 16	m	24,4
	POTRUBÍ PEHD DN 400 - CHRÁNIČKA	m	31,0
	POTRUBÍ PEHD DN 150 (160x7,2) mm PE 100 SDR 11, PN 16 - svařované elektrotvarovkami	m	31,0
TVAROVKY	HW S2000 8555 - a=30" d160 + MO PVC DN 150	ks	2
	HW S2000 8545 - a=45" d160 + MO PVC DN 150	ks	1
	HW S2000 8545 - a=45" d110 + MO PVC DN 100	ks	2
	HW S2000 8555 - a=30" d160 + MO PVC DN 100	ks	1
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU HRDLO - HRDLO - 7974 DN 150	ks	1
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU HRDLO - HRDLO - 7974 DN 100	ks	1
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA HRDLO - PŘÍRUBA - 7994 DN 150	ks	3
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA HRDLO - PŘÍRUBA - 7994 DN 100	ks	1
	FILTR DN 150	ks	1
	TP DN 200 dl.0,2 m	ks	2
	T DN150/50 x 50/2"	ks	1
	ZPĚTNÁ Klapka DN 150	ks	1
	GUMOVÝ KOMPENZÁTOR DN 80	ks	1
	REDUKCE 150/80	ks	2
	REDUKCE 150/100	ks	1
	ARMATURY	ŠOUPÁTKO DN 50	ks
ŠOUPÁTKO DN 150		ks	3
PŘÍSLUŠENSTVÍ	VODOMĚR DN 80 - FLOSTAR	ks	1
	RUČNÍ KOLO PRO ŠOUPÁTKA V ŠACHTĚ	ks	3
	MEZIKROUŽEK 150/5/4" S VYPOUŠTĚCÍM KOHOUTEM 5/4"	KS	1

SO 33-32-04
KLADEČSKÝ PLÁN

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	6.11.2025	PDPS se zpracovanými připomínkami	Ing. Jan Lehnert
P01	3.6.2025	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Jan Lehnert
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla:		Společnost HRATÝN	
Účastník společnosti:		MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
Adresa:		Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc	
Kontakt:		T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz	
Účastník společnosti:		Valbek, spol. s r.o.	
Adresa:		V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10	
Kontakt:		T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz	
Účastník společnosti:		Valbek SK, spol. s r.o.	
Adresa:		Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava	
Kontakt:		T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk	
Zhotovitel části/objektu:		Valbek, spol. s r.o.	
Adresa:		V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10	
Kontakt:		T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Pavel Kučera	Specialista: Ing. Vladimír Vavřín
Název stavby/akce:	Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)		Označení investora: S621600048
Název části:	Potrubní vedení / VODOVODY		Zakázka: 23-053-233-SR
Název objektu/díleč části:	ŽST Třebechovice pod Orebem, přeložka vodovodního přívaděče PVC DN 100 pod komunikací I/11		Označení části: D.2.1.6.2
Název přílohy:	Kdadečský plán		Označení objektu/komplexu: SO 33-32-04
Název díleč části přílohy:			Číslo přílohy (typ/pořadí): 5
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
MILOSLAV KOSEJK	MILOSLAV KOSEJK	Formáty: 3xA4	PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Královéhradecký	viz textová část	viz textová část	6.11.2025
Grafická investora: 3 6 2 4 6 0 0 4 8 Stupeň dokumentace: 3 2 1 5 Číslo: 0 2 1 6 Objekt: 5 0 3 3 3 2 0 4 Podobjekt: Příloha: Revize: 0 1 2			