



- 2201


Napájení střídavé
- 2202

Napájení stejnosměrné
- 2203

Vypnutí zdrojů

5.10.2018

Zakázkové číslo: 18-050-30-513		Jméno Téma	Podpis 	 Pracoviště 211 – Ostrava
Datum: 10.2018	Ved. pracoviště Kreslil	Navrátil	Navrtil	
Stupeň dokumentace: dPSŘ	Kontroloval	Navrátil	Navrtil	
Oprava PZZ v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937 trati Praha Vysočany – Turnov PS 01 : PZS v km 86,412 a 87,045				
PZS v km 86,412 Napájení				2200

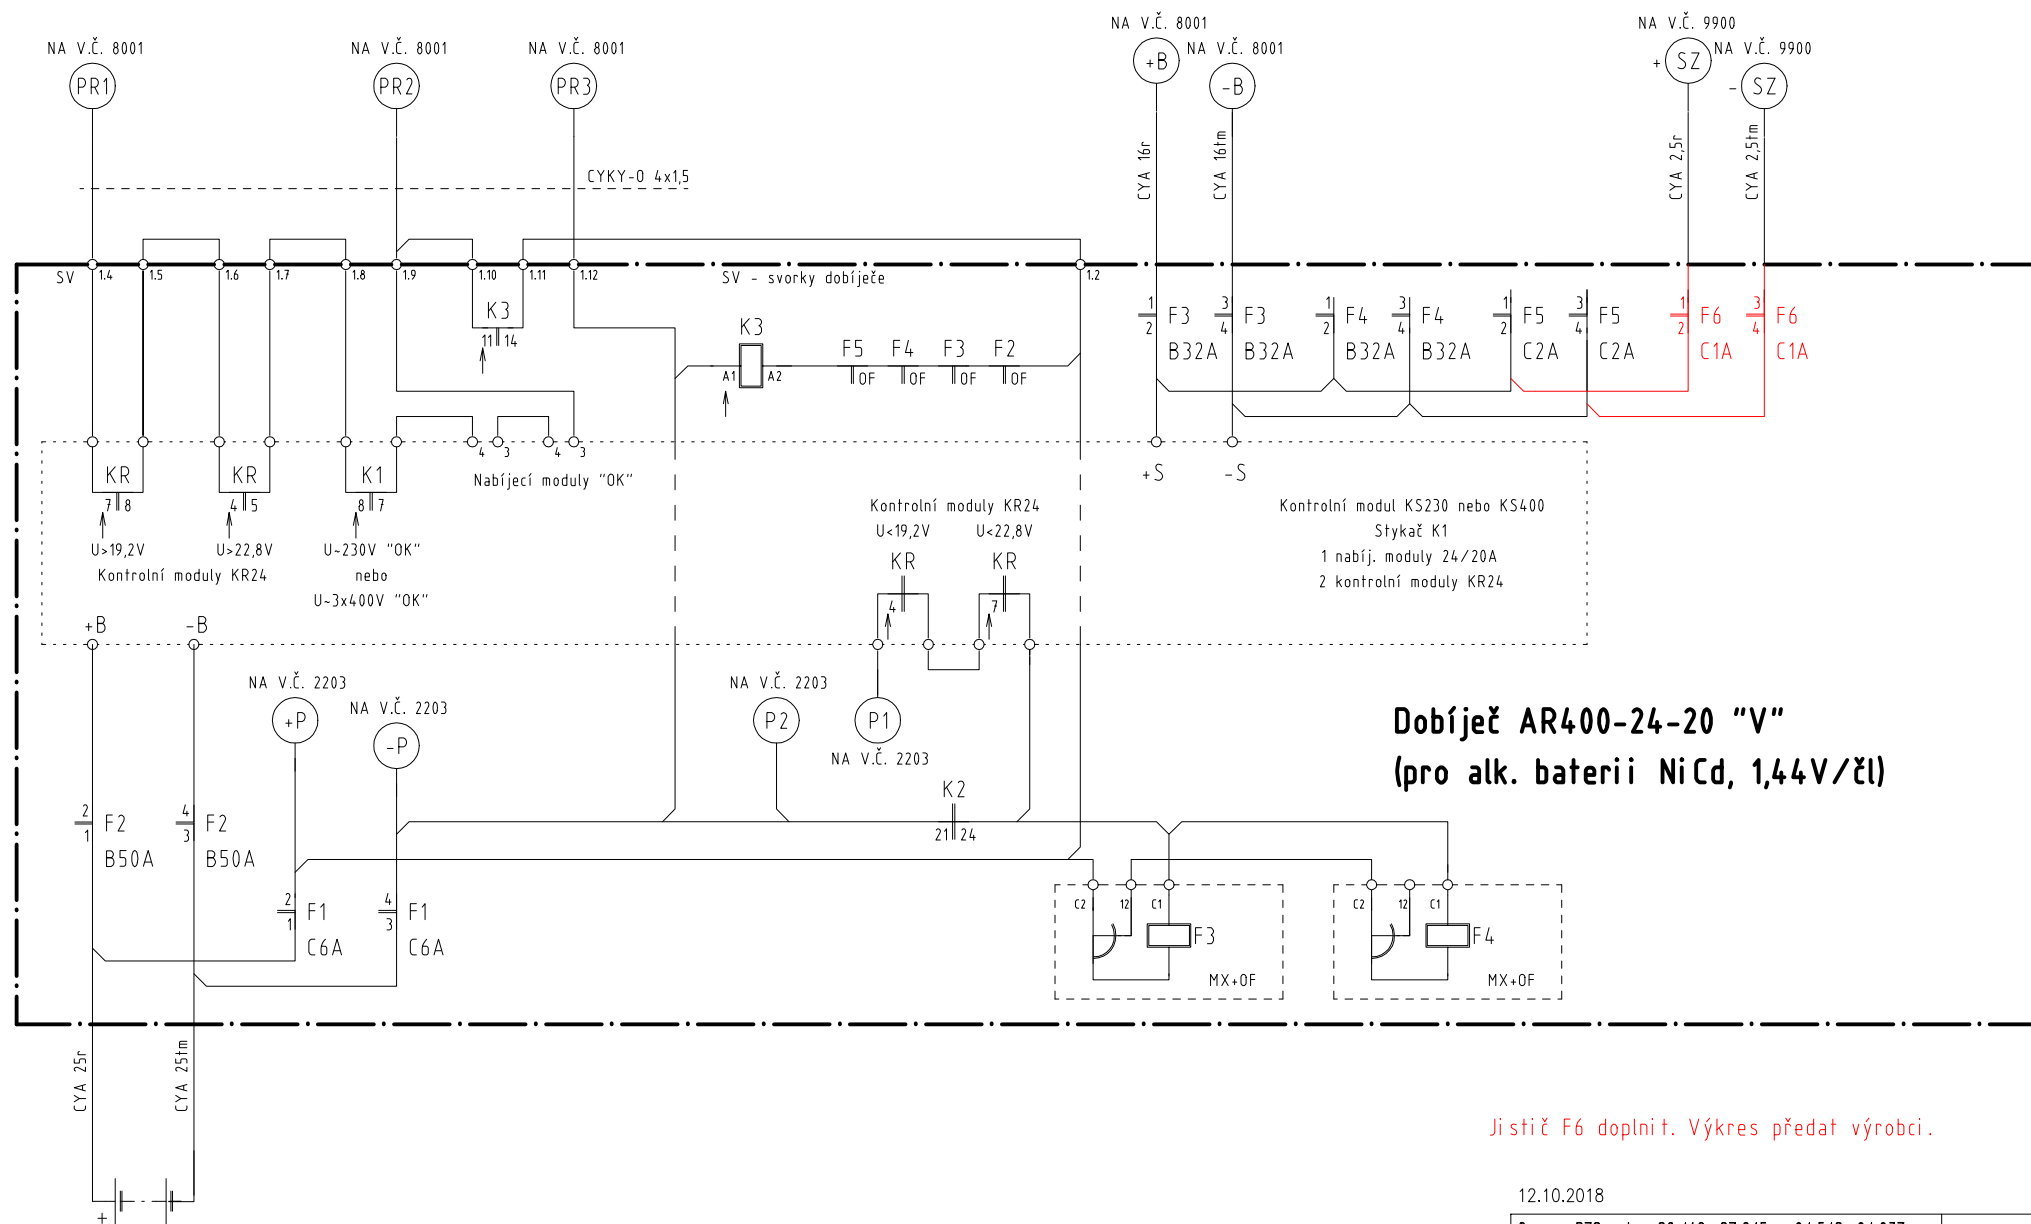


Jistič F6 doplnit. Výkres předat výrobci.

TLX 100 x 20 (-10x2)
stojan pod baterii PGL 1-11

12.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937
trati Praha Vysočany - Turnov
PS 01: PZS v km 86,412 a 87,045
PZS 86,412
Napájení stejnosměrné

2202

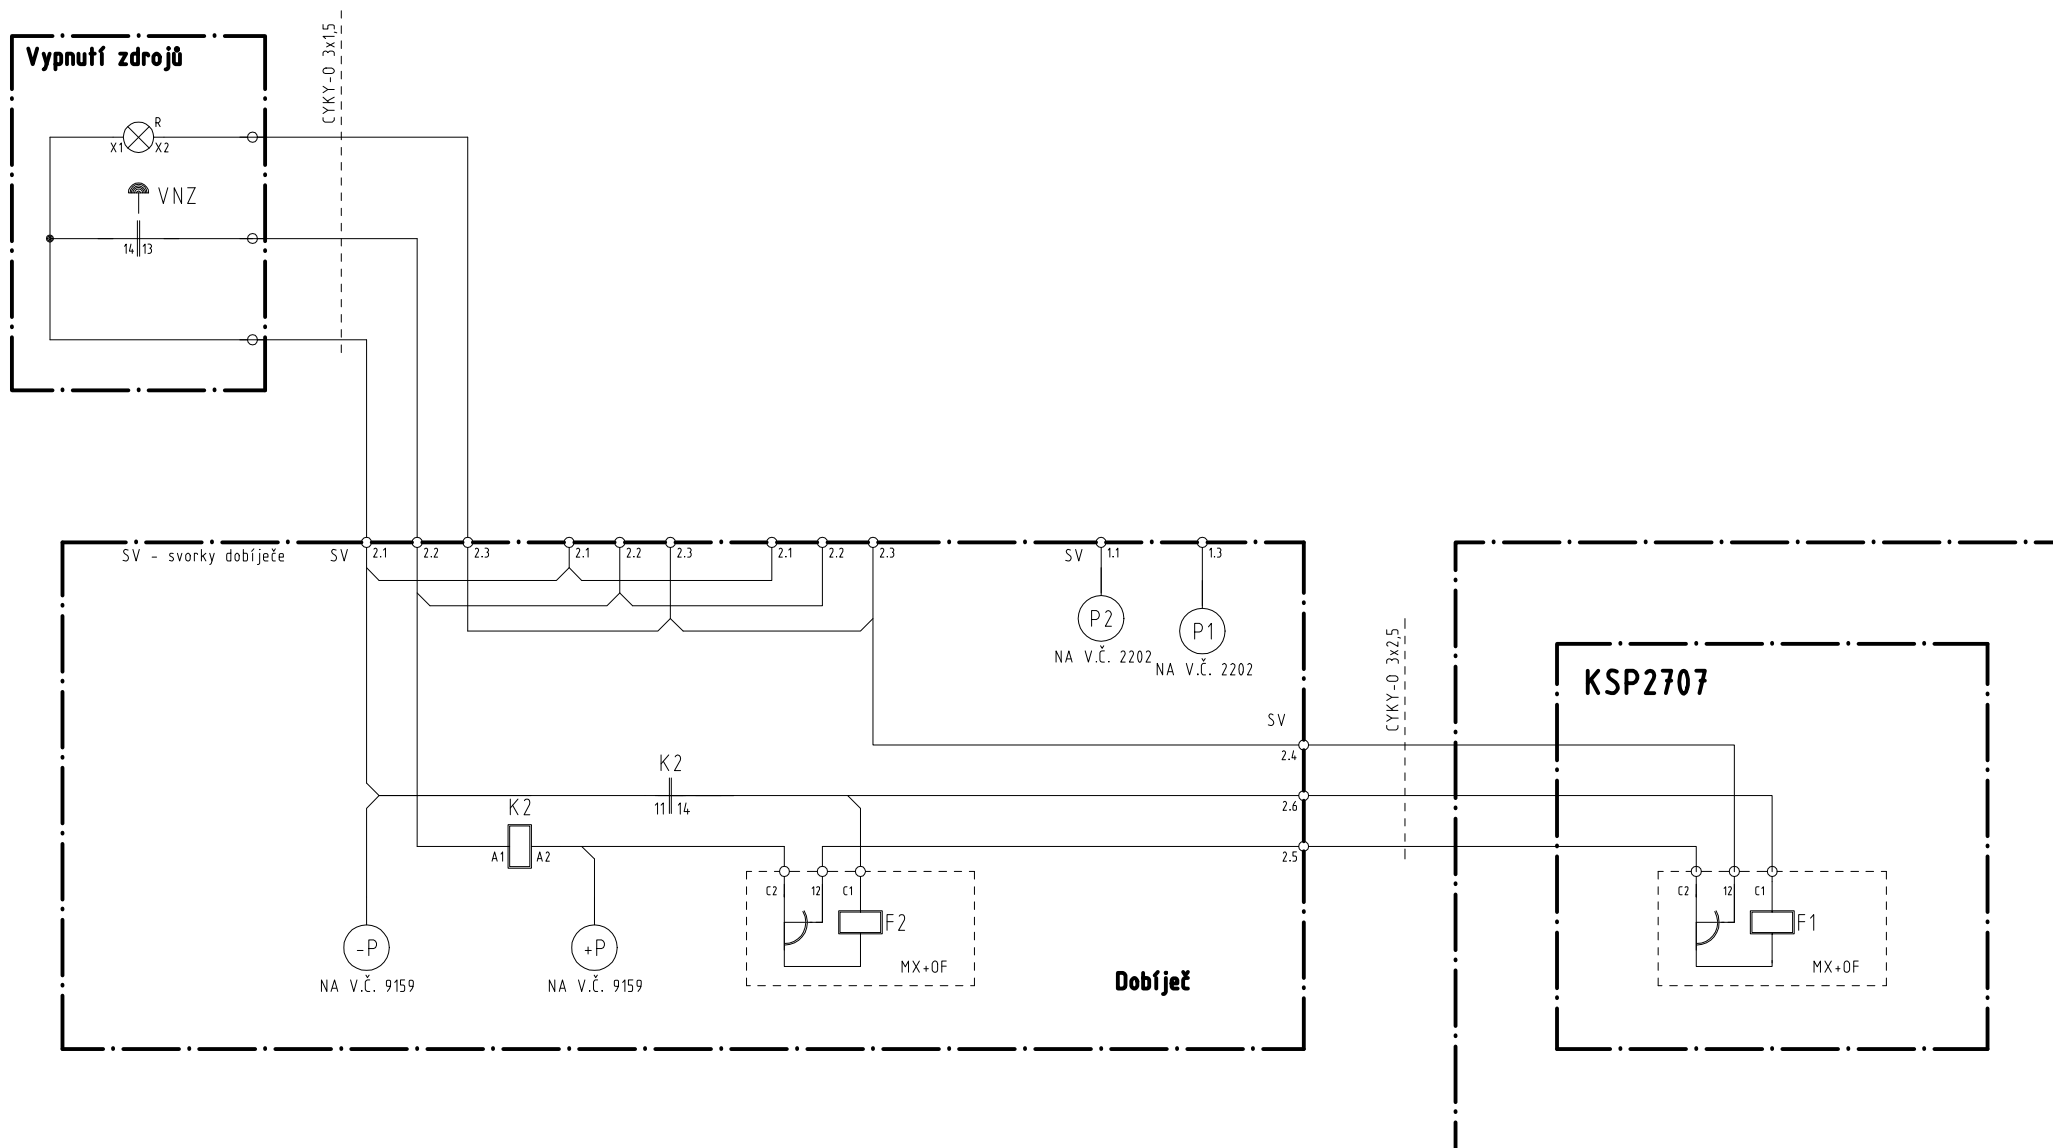

12.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937
 trať Praha Vysočany - Turnov
 PS 01: PZS v km 86,412 a 87,045
 PZS 87,045
 Vypnutí zdrojů

2203