



- 2201

Napájení střídavé
- 2202

Napájení stejnosměrné
- 2203

Vypnutí zdrojů

12.10.2018


Zakázkové číslo: 18-050-30-513		Jméno Téma	Podpis 	 Pracoviště 211 – Ostrava
Datum: 10.2018	Ved. pracoviště Kreslil	Navrátil	Navrtil	
Stupeň dokumentace: dPSŘ	Kontroloval	Navrátil	Navrtil	
Oprava PZZ v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937 trati Praha Vysočany – Turnov PS 01 : PZS v km 86,412 a 87,045				
PZS v km 87,045 Napájení				2200

# KSP2708


Skříň přístrojová pro PZS, ELPLAST 133/313.12

Přepínač sítě

3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-C

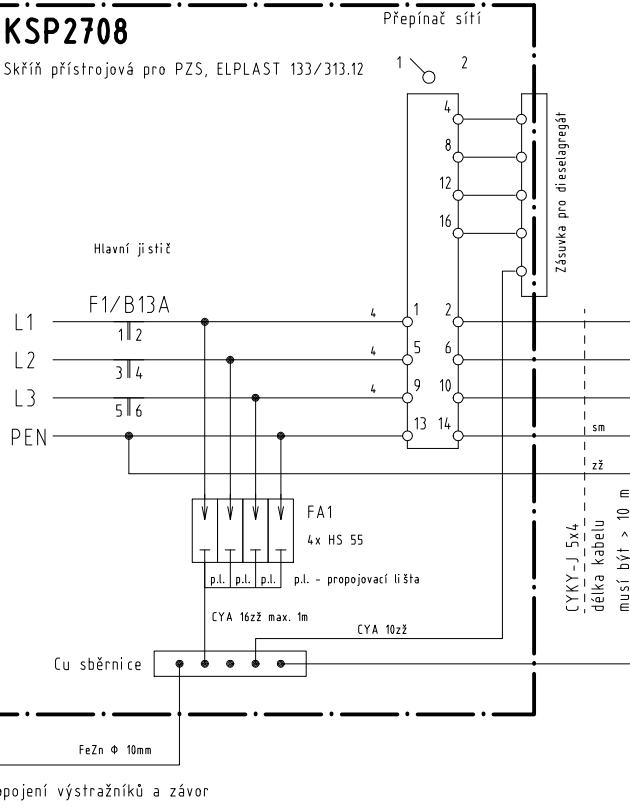


## Rozvodnice FOR-Classic 150-54M

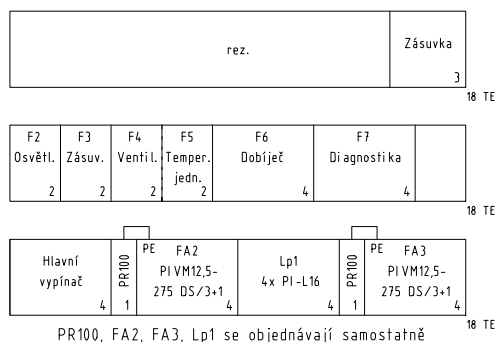

CYKY-J 5x4

3x  
CYA 16zž


## Rozvodnice domku PZZ

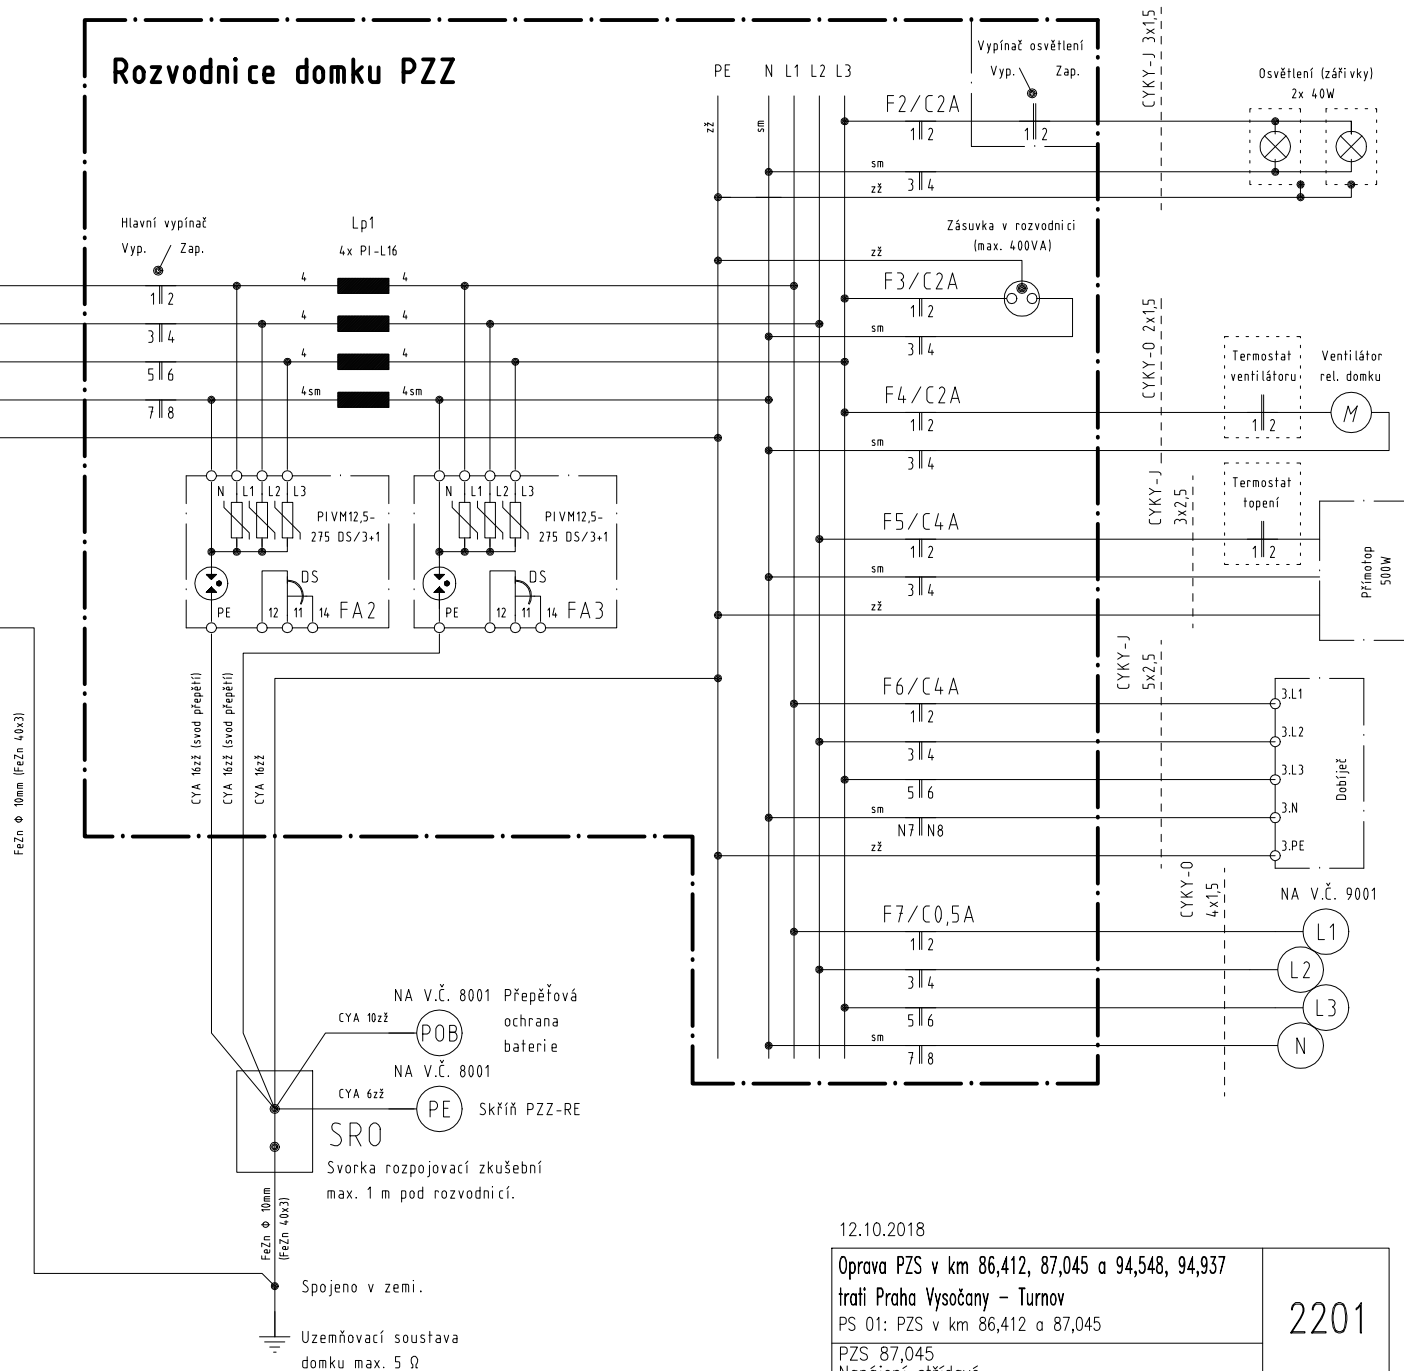

12.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937  
trati Praha Vysočany – Turnov  
PS 01: PZS v km 86,412 a 87,045  
PZS 87,045  
Napájení střídavé

2201

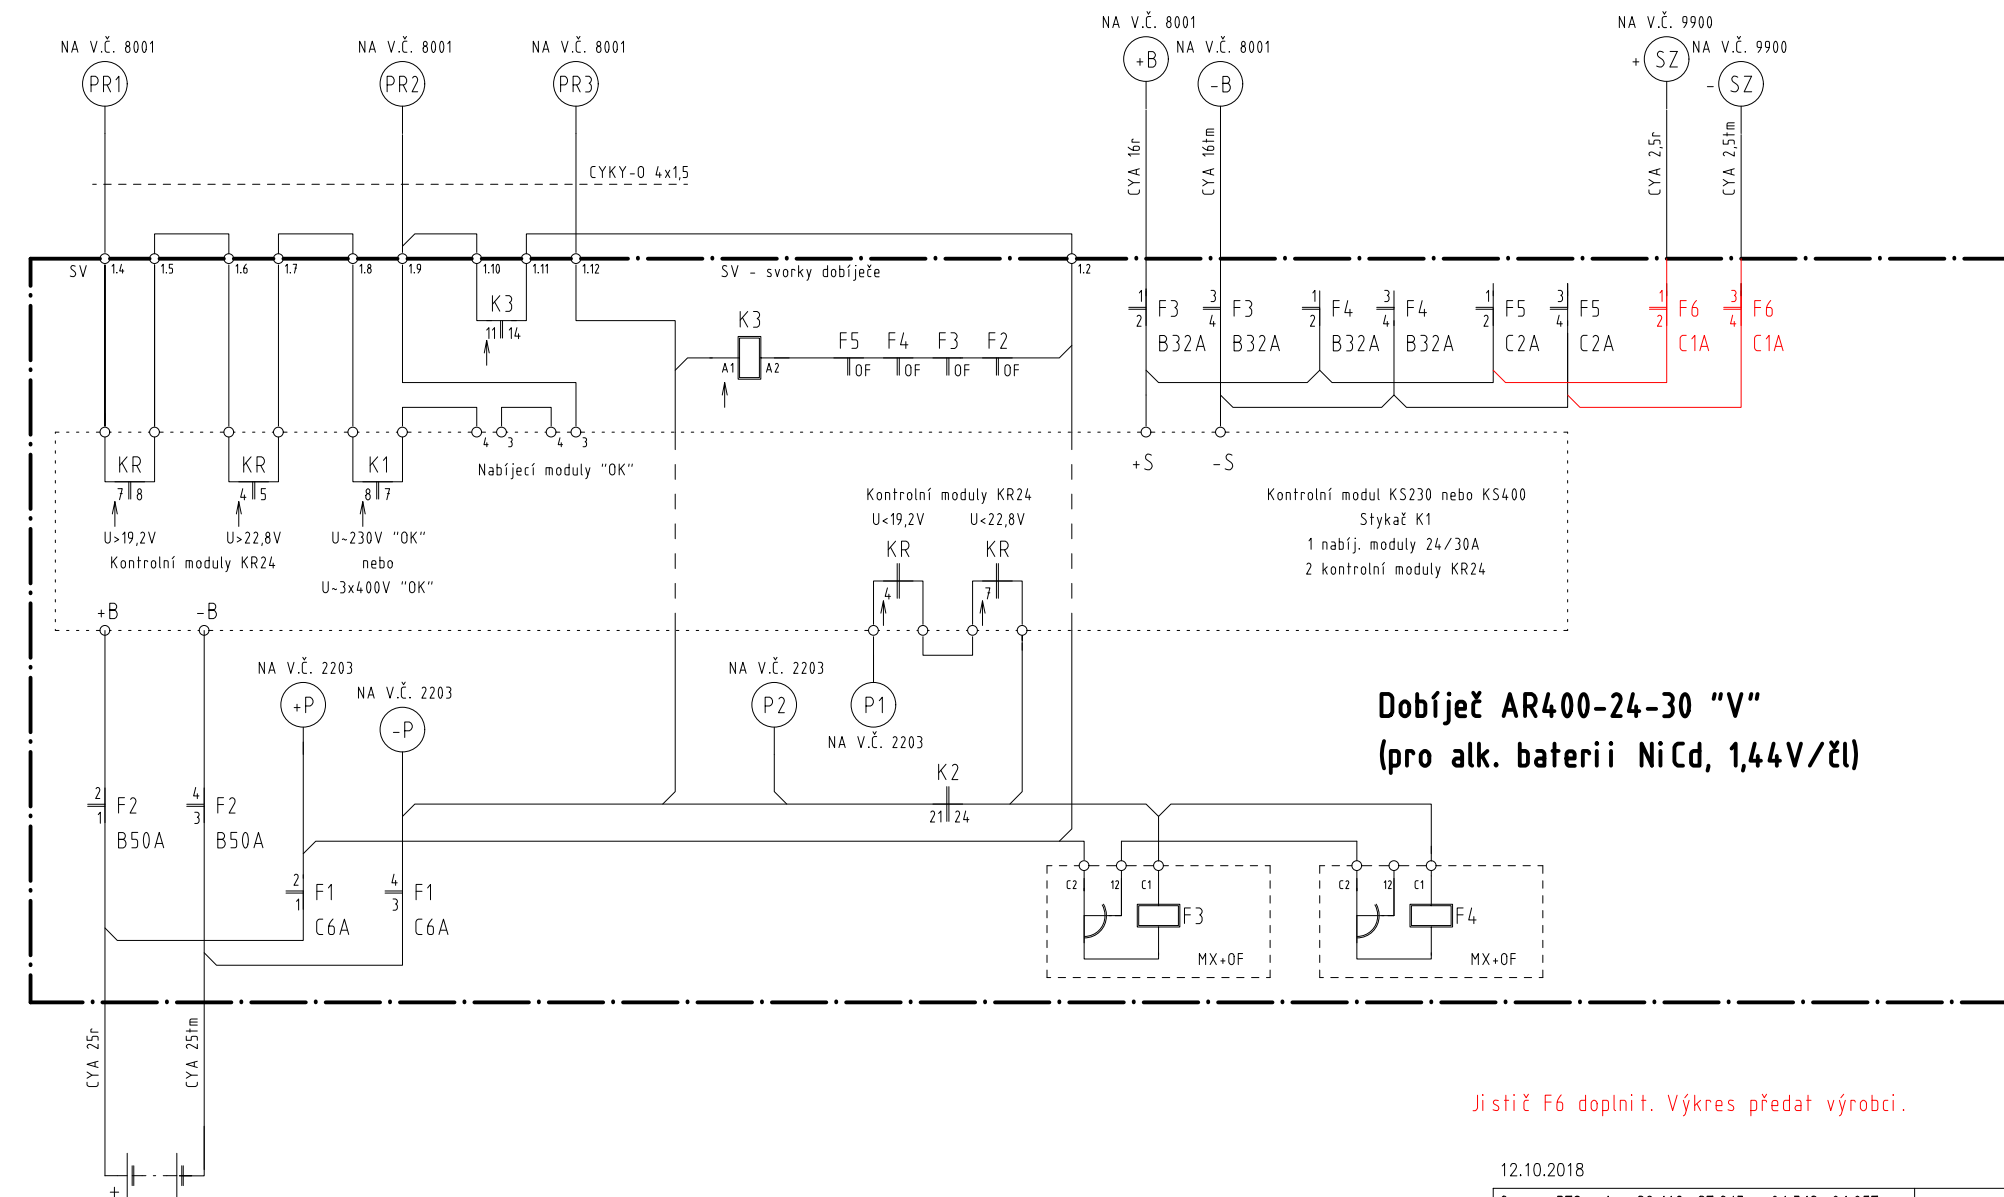


Jistič F6 doplnit. Výkres předat výrobci.

TLX 150 x 20 (-5x4)  
stojan pod baterii PGL 1-15

12.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937  
trati Praha Vysočany - Turnov  
PS 01: PZS v km 86,412 a 87,045  
PZS 87,045  
Napájení stejnosměrné

2202

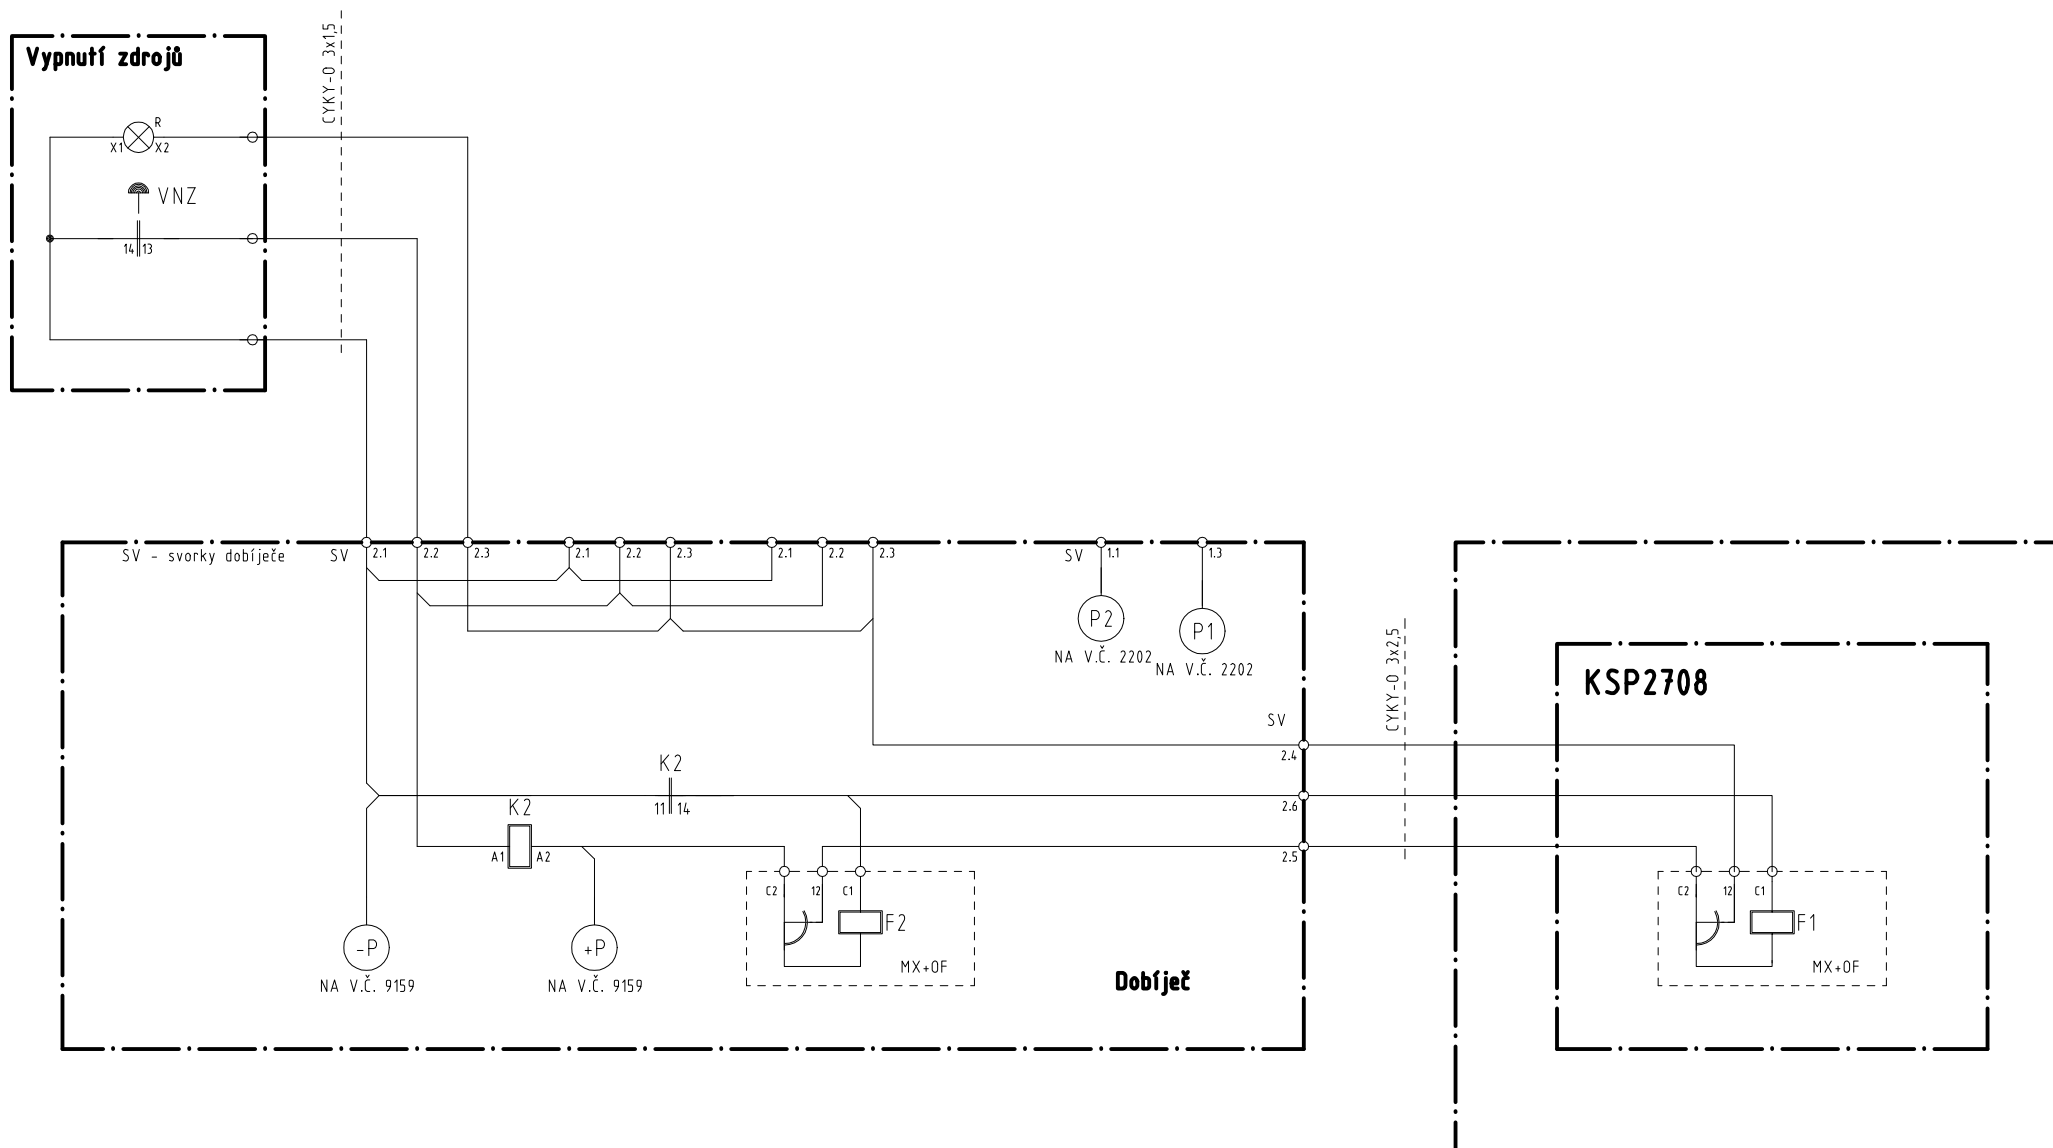

12.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937  
 trať Praha Vysočany – Turnov  
 PS 01: PZS v km 86,412 a 87,045  
 PZS 87,045  
 Vypnutí zdrojů

2203