






- 2201

Napájení střídavé
- 2202

Napájení stejnosměrné
- 2203

Vypnutí zdrojů

26.10.2018

Zakázkové číslo: 18-050-30-513		Jméno Tůma	Podpis 	 Pracoviště 211 – Ostrava
Datum: 10.2018	Ved. pracoviště	Navrátil		
Stupeň dokumentace: dPSŘ	Kreslil	Navrátil		
	Kontroloval	Navrátil		
Oprava PZZ v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937 trati Praha Vysočany – Turnov PS 02 : PZS v km 94,548 a 94,937				2200
PZS v km 94,937 Napájení				

**KSP2716**

Skříň přístrojová pro PZS, ELPLAST 133/313.12

Hlavní jistič

F1/B13A

L1  
L2  
L3  
PEN

3/NPE AC 400/230V 50Hz TN-C

Přepínač sítě

Zásuvka pro dieselagregát

FA1  
4x HS 55

p.l. p.l. p.l. p.l.

CYA 16zŽ max. 1m

CYA 10zŽ



Cu sběrnice

FeZn Ø 10mm

Propojení výstražníků a závor

sm  
zž

CYKY-J 5x4  
děla kabelu  
musí být > 10 m

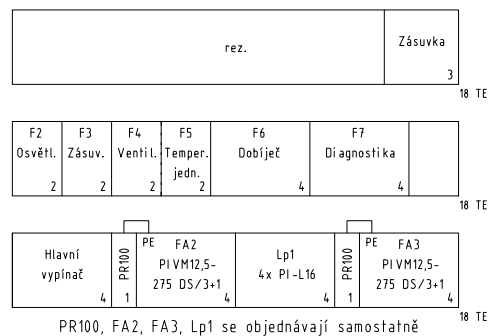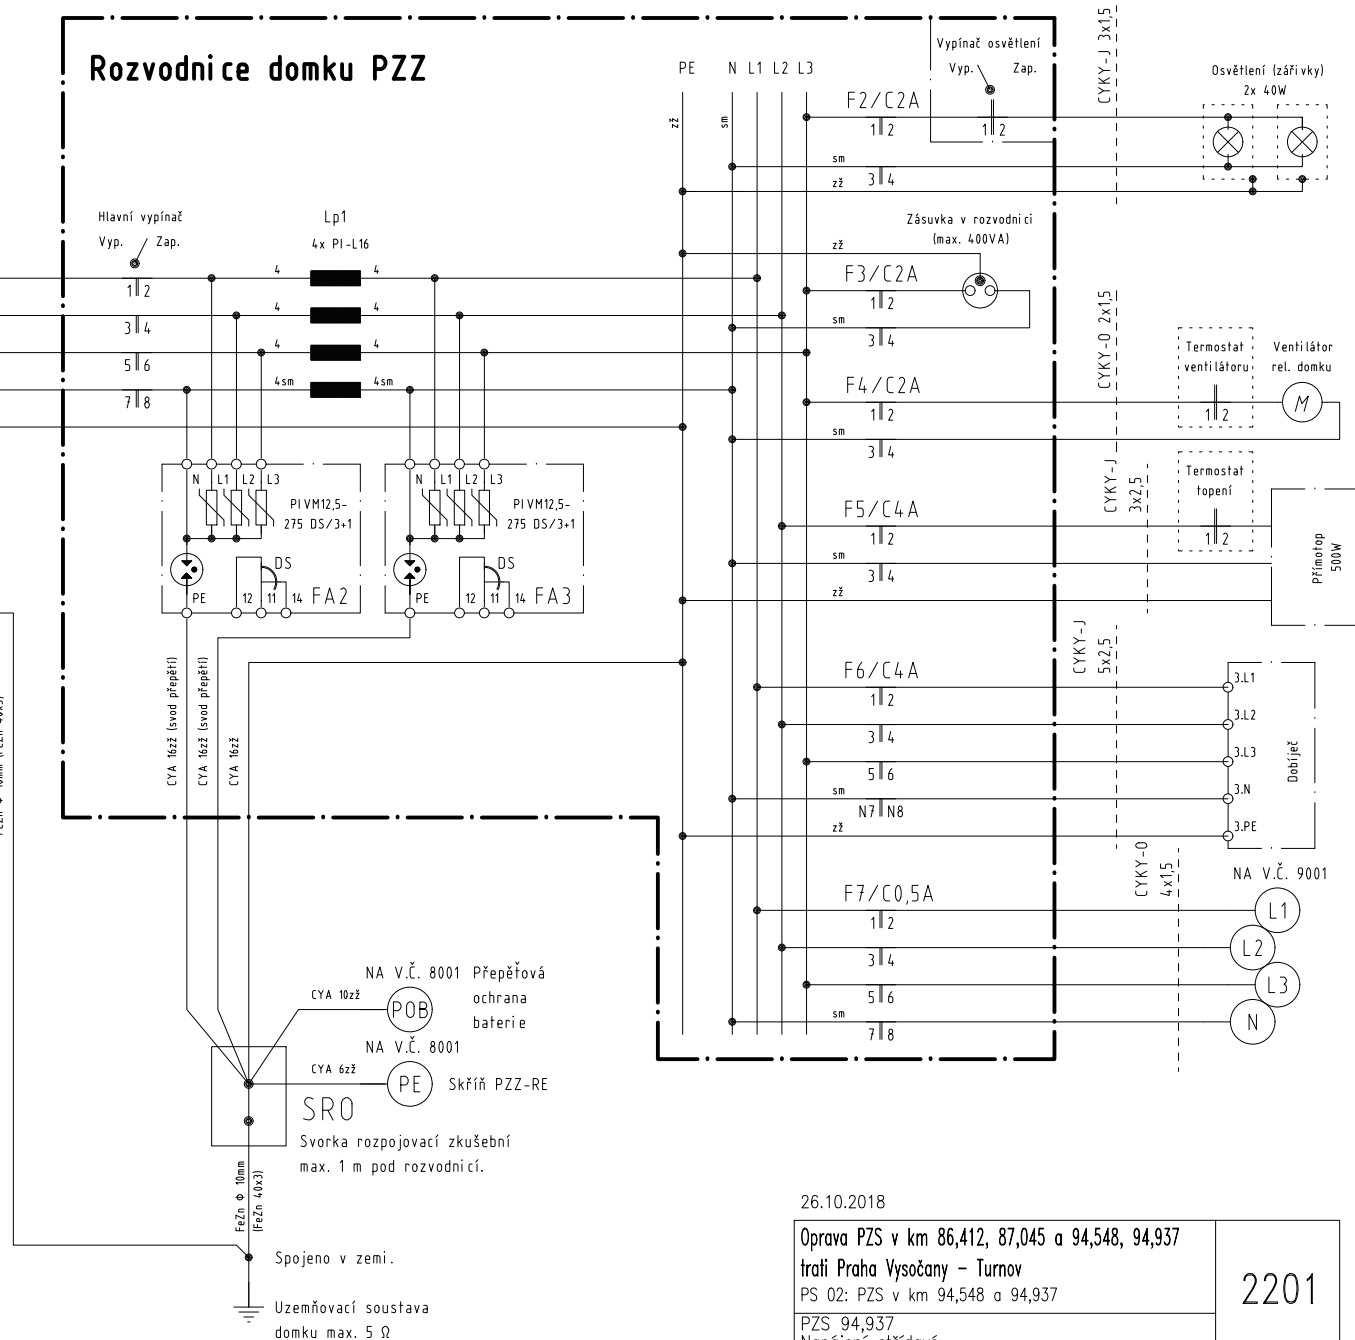

26.10.2018


Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937
---

| trati Praha Vysočany – Turnov |  |

PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937

PZS 94,937
------------

Napájení střídavé

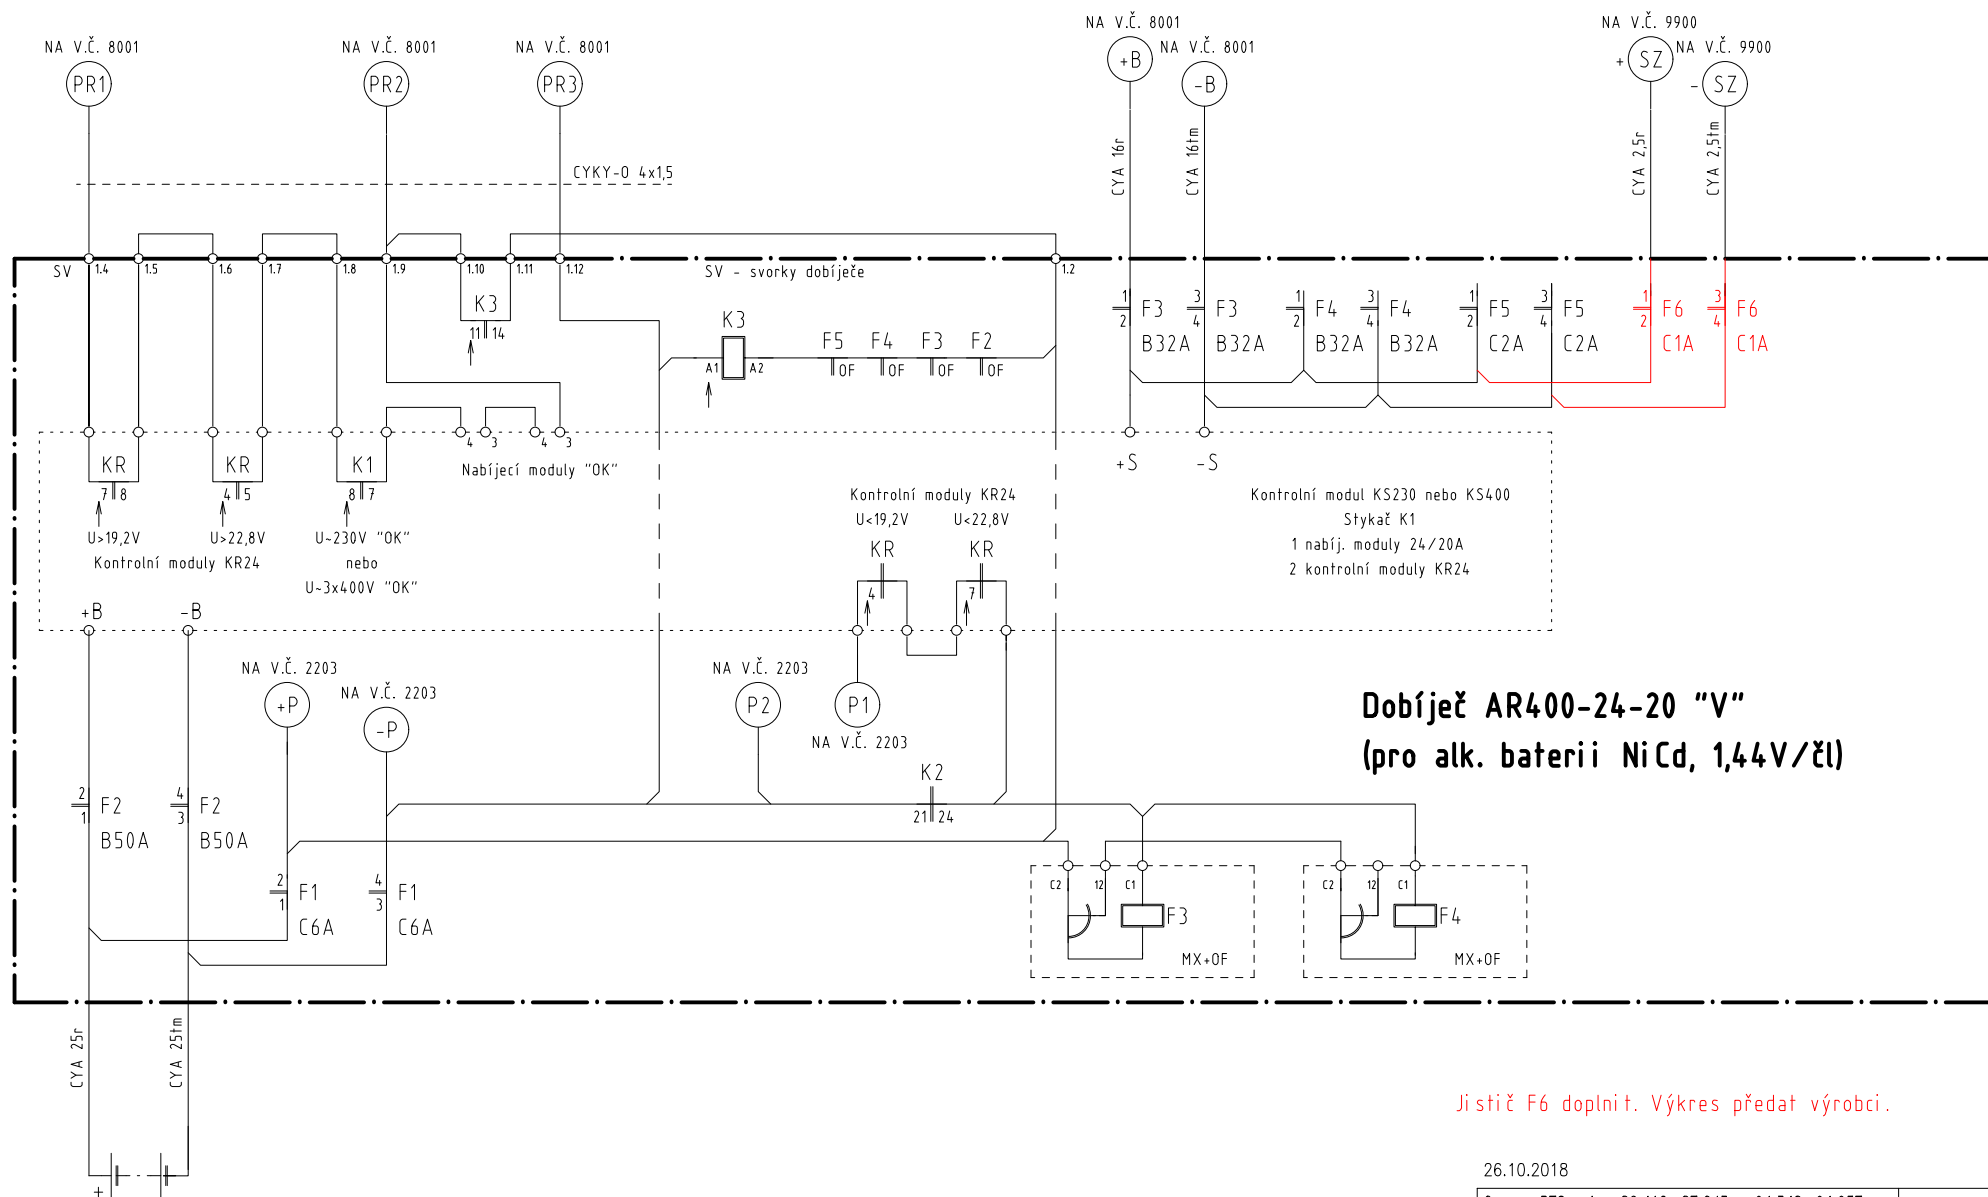


Jistič F6 doplnit. Výkres předat výrobci.

TLX 100 x 20 (-10x2)  
stojan pod baterii PGL 1-11

26.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937  
trati Praha Vysočany - Turnov  
PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937  
PZS 94,937  
Napájení stejnosměrné

2202

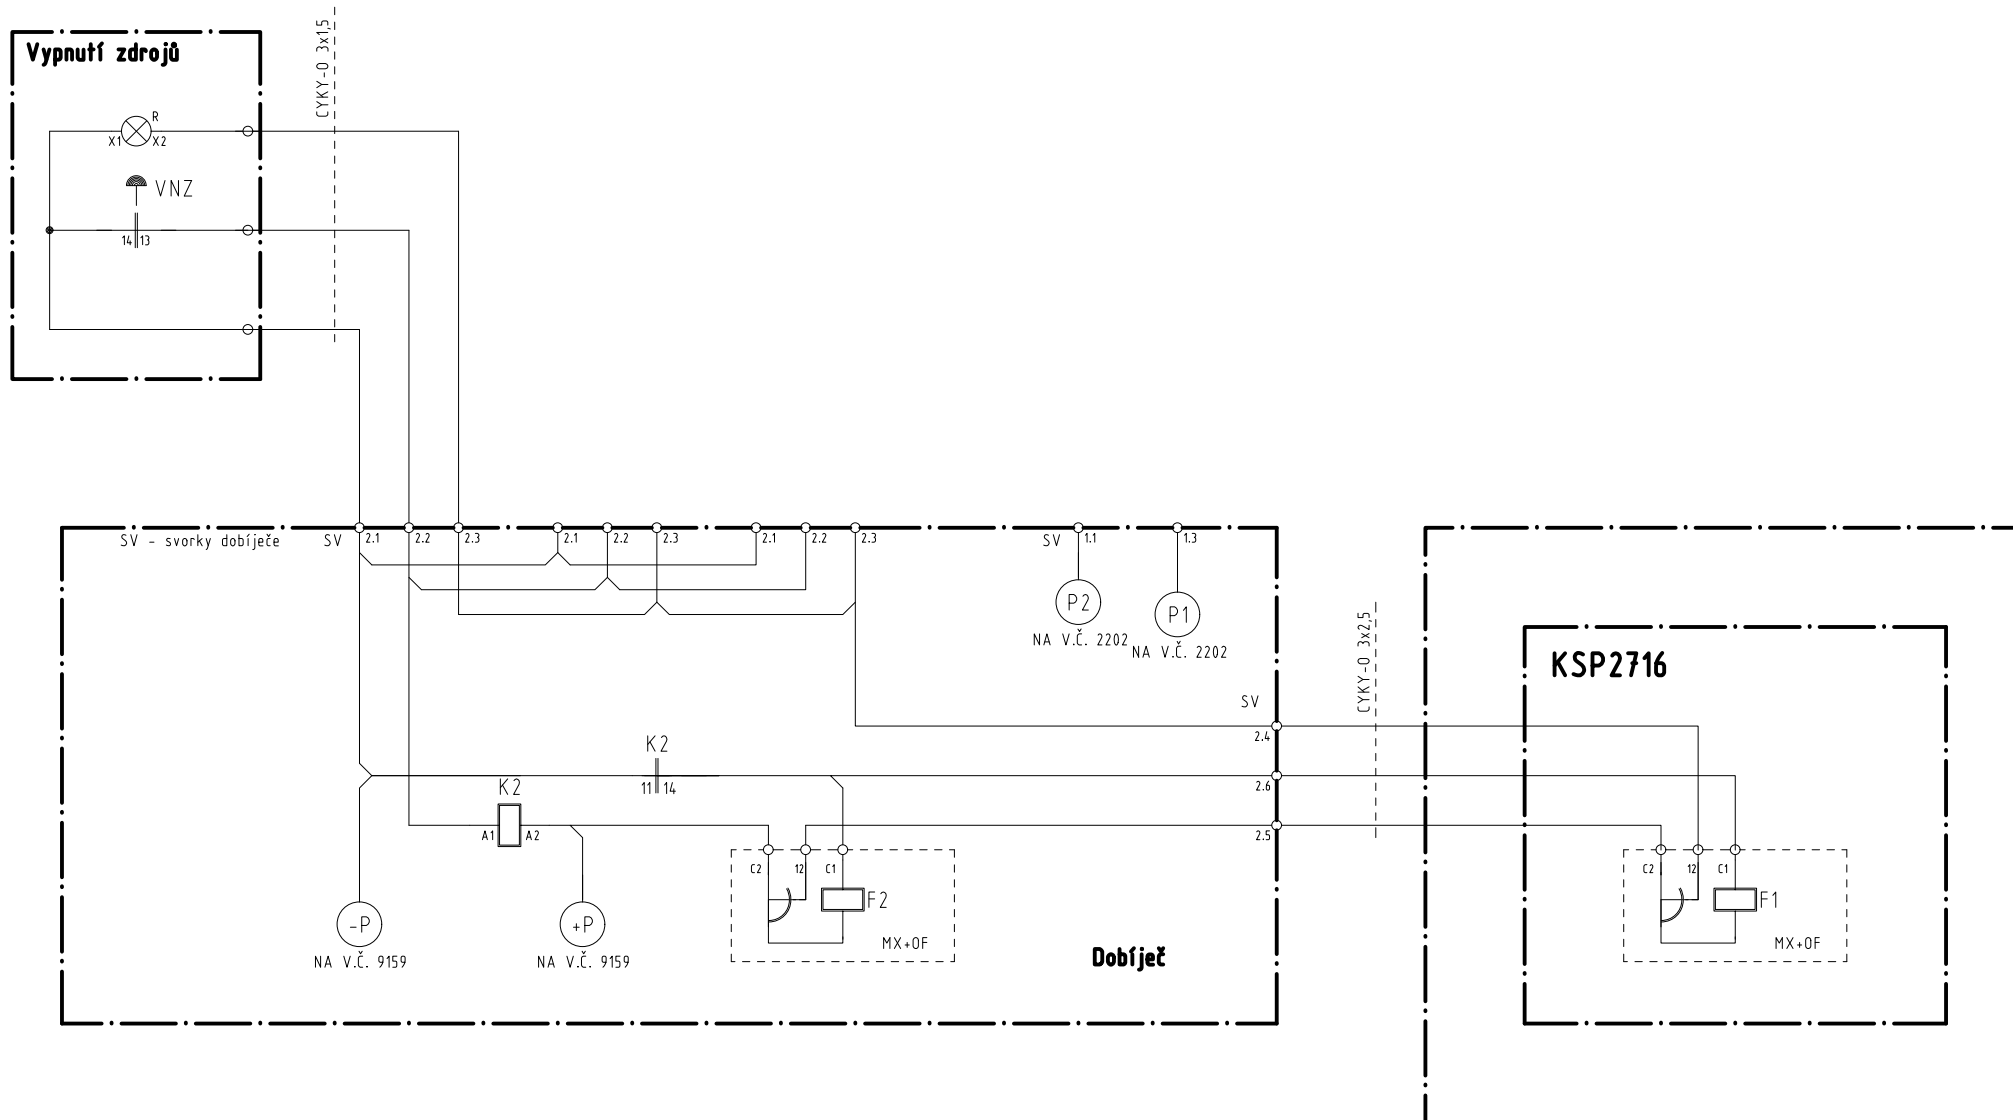

26.10.2018

Oprava PZS v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937  
 trati Praha Vysočany – Turnov  
 PS 02: PZS v km 94,548 a 94,937  
 PZS 94,937  
 Vypnutí zdrojů

2203