


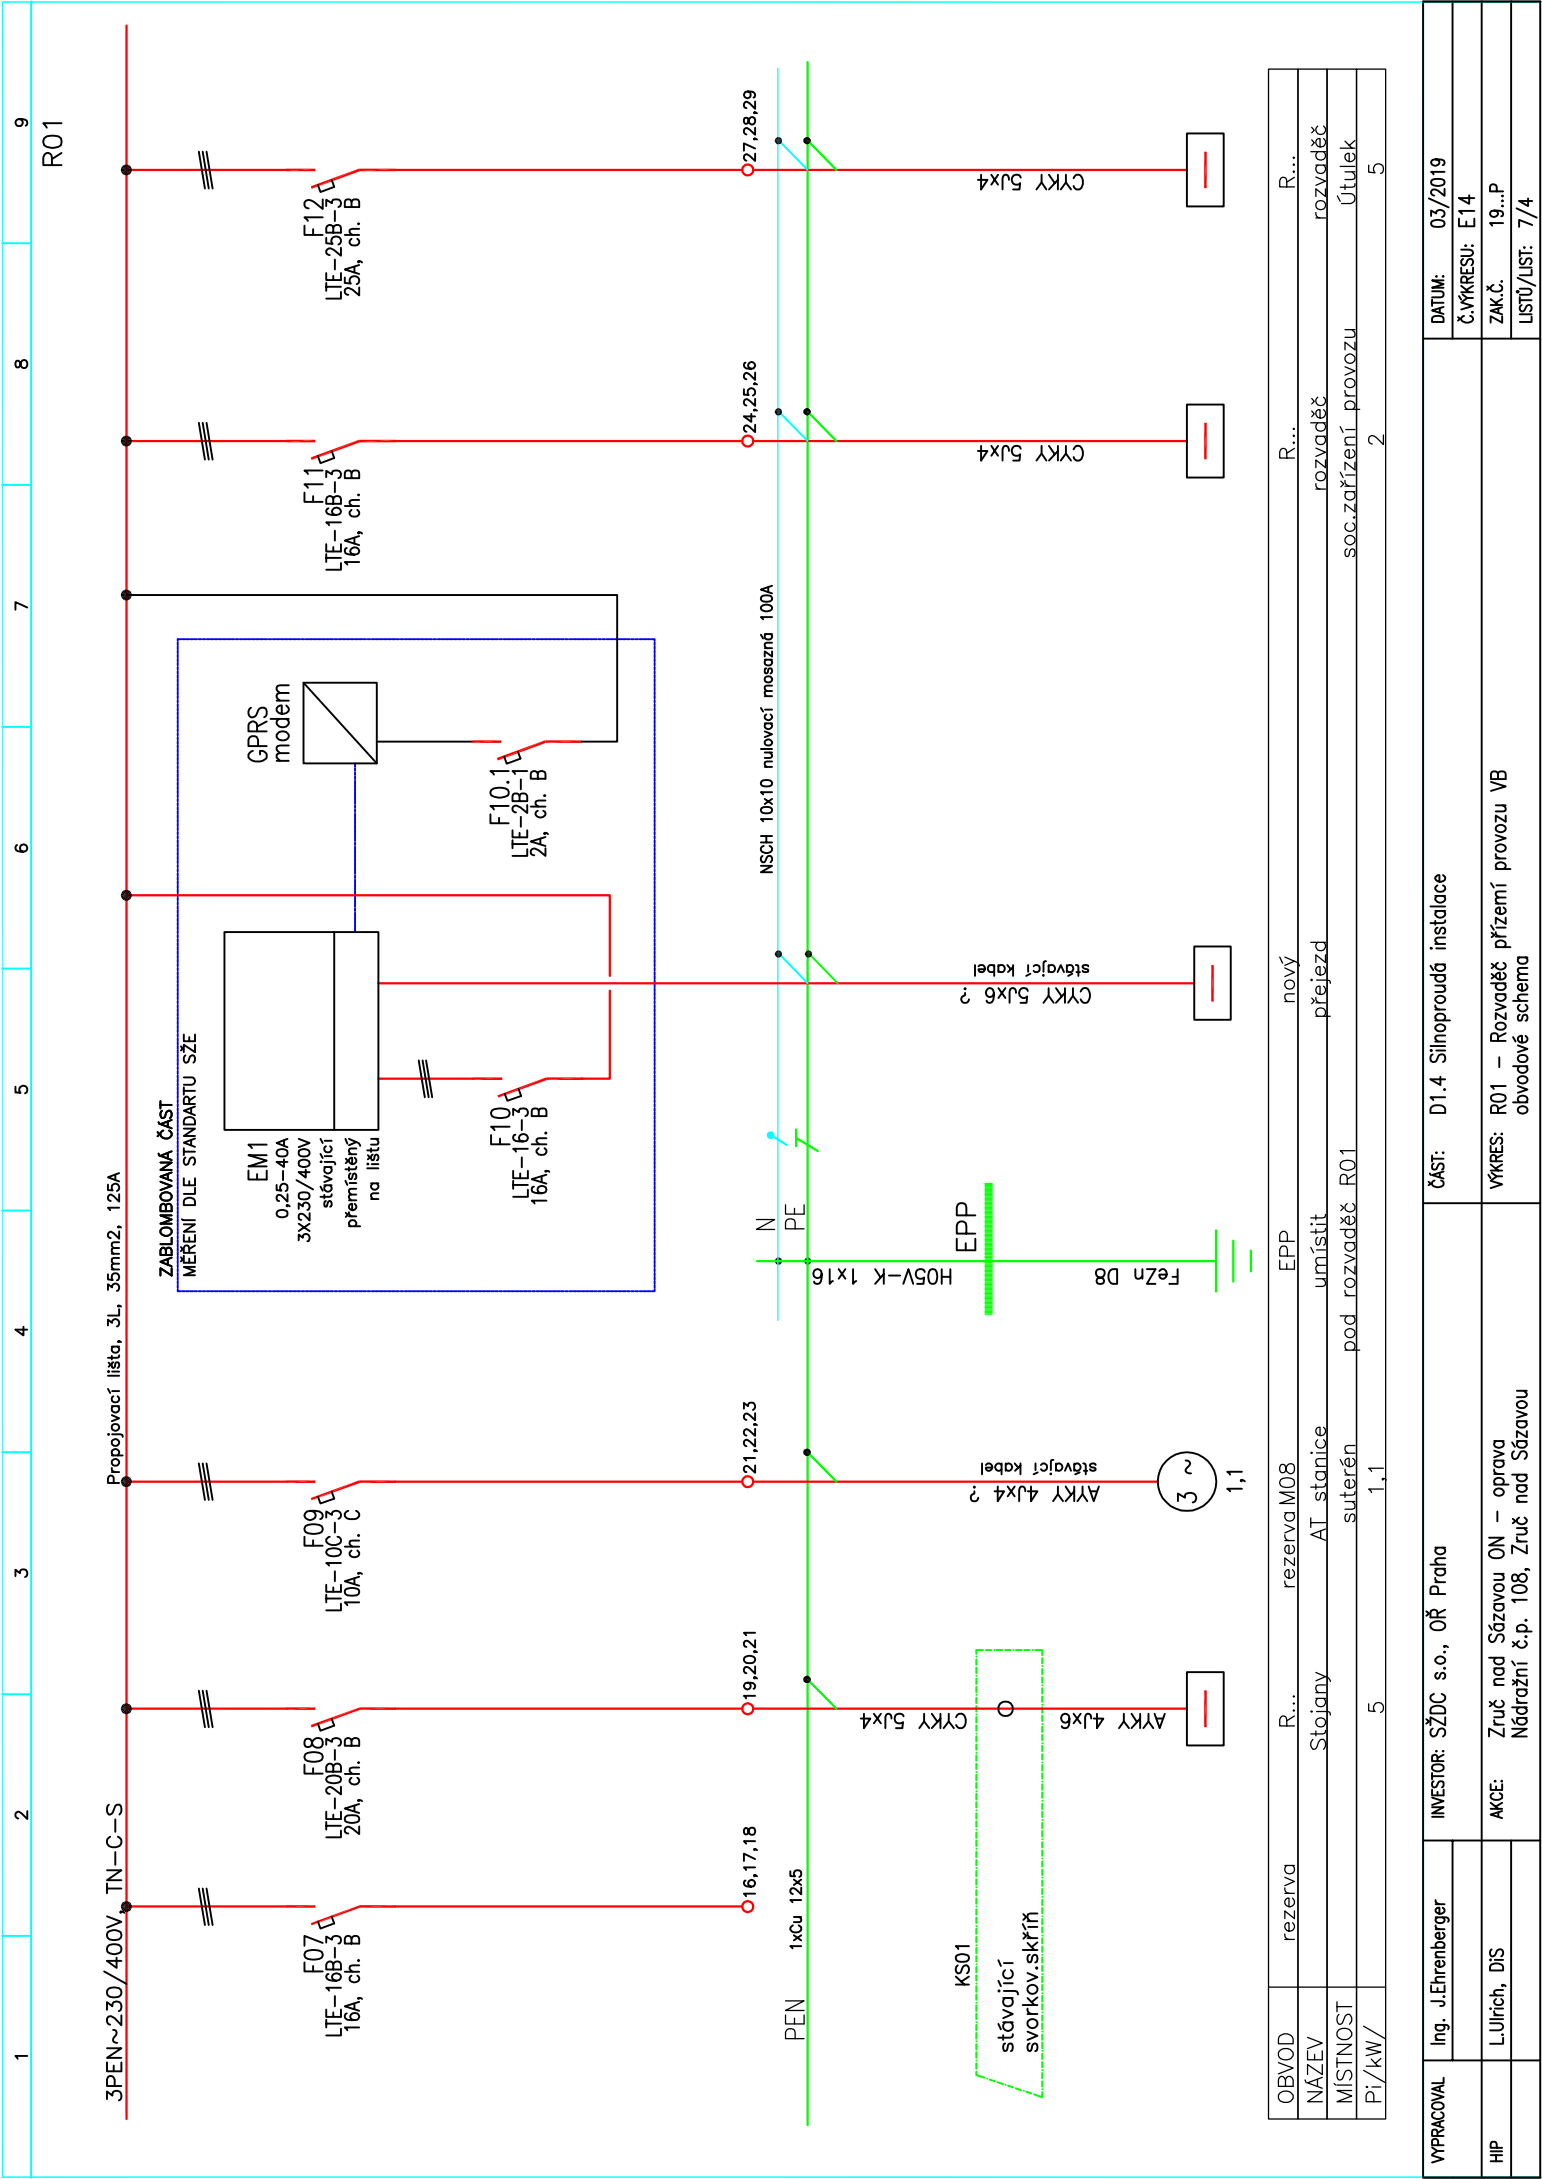


Odpovědný projektant:		Vypracoval/Kreslil:	Kontroloval:	 STOSMOL, s.r.o. Mařákova 3079/2 400 01 Ústí nad Labem		
Ing. Jiří Šolba		Ing. Jiří Ehrenberger	Ing. Jiří Šolba			
						
Správce zařízení:		SŽDC s.o., OŘ Praha				
Objednatel:		SŽDC s.o., OŘ Praha		IČ : 28695097 tel. : +420 702093913 www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz		
Místo stavby:		Nádražní č.p. 108, Zruč nad Sázavou				
Akce a SO,PS: Zruč nad Sázavou ON – oprava				Zakázkové číslo:		19...P
				Stupeň:		PROJEKT
Část: Silnoprúdá instalace				Datum:		03/2019
				List/listů		1/7
Název přílohy: R01 - Rozvaděč přízemí provozu VB obvodové schema				Část :		Příloha :
				D.1.4		E14


1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div><div><div><div>R01</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>790</div></div><div><div></div><div>620</div></div><div><div>Rozvodnice pod omítku pro modulární zástavbu Typ: BF-U-6/198-C, 198 modulů Rozměry: 760x1080x136mm (šxvxh) Velikost: 6x33 M Barva: Bílá Krytí : IP30/20 Přívod: Spodem Vývody: Horem, spodem</div><div><div>NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN-50Hz/400VAC, TN-C-S</div><div>OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAP. OCHRANA ZÁKLADNÍ(ŽIV. ČÁSTÍ) : IZOLACÍ OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN</div></div></div></div>								
VYPRACOVAL	Ing. J.Ehrenberger	INVESTOR: SŽDC s.o., OR Praha	ČÁST: D1.4 Silnoproudá instalace	DATUM: 03/2019				
HIP	L.Ulrich, DiS	AKCE: Zruš nad Sázavou ON - oprava Nádražní č.p. 108, Zruš nad Sázavou	VÝKRES: R01 - Rozvaděč přízemí provozu VB Rozměry rozvaděče	Č.VÝKRESU: E14				
				ZAK.Č. 19...P				
				LISTŮ/LIST: 7/2				





OBVOD	rezerva	R...	rezerva M08	EPP	nový	R...
NAZEV	Stojany	Stojany	AT stanice	umístit	přejezd	rozvaděč
MÍSTNOST			suterén	pod rozvaděč R01		soc.zařízení provozu
Pi/kW/			5	1,1		2
						5

VYPRACOVAL	Ing. J.Ehrenberger	INVESTOR: SŽDC s.o., OŘ Praha	ČÁST: D1.4 Silnoproudá instalace	DATUM: 03/2019
HIP	L.Uřich, DIS	AKCE: Zruš nad Sázavou ON - oprava Nádražní č.p. 108, Zruš nad Sázavou	VÝKRES: R01 - Rozvaděč přízemí provozu VB obvodové schéma	Č.VÝKRESU: E14
				ZAK.Č. 19...P
				LISTŮ/LIST: 7/4

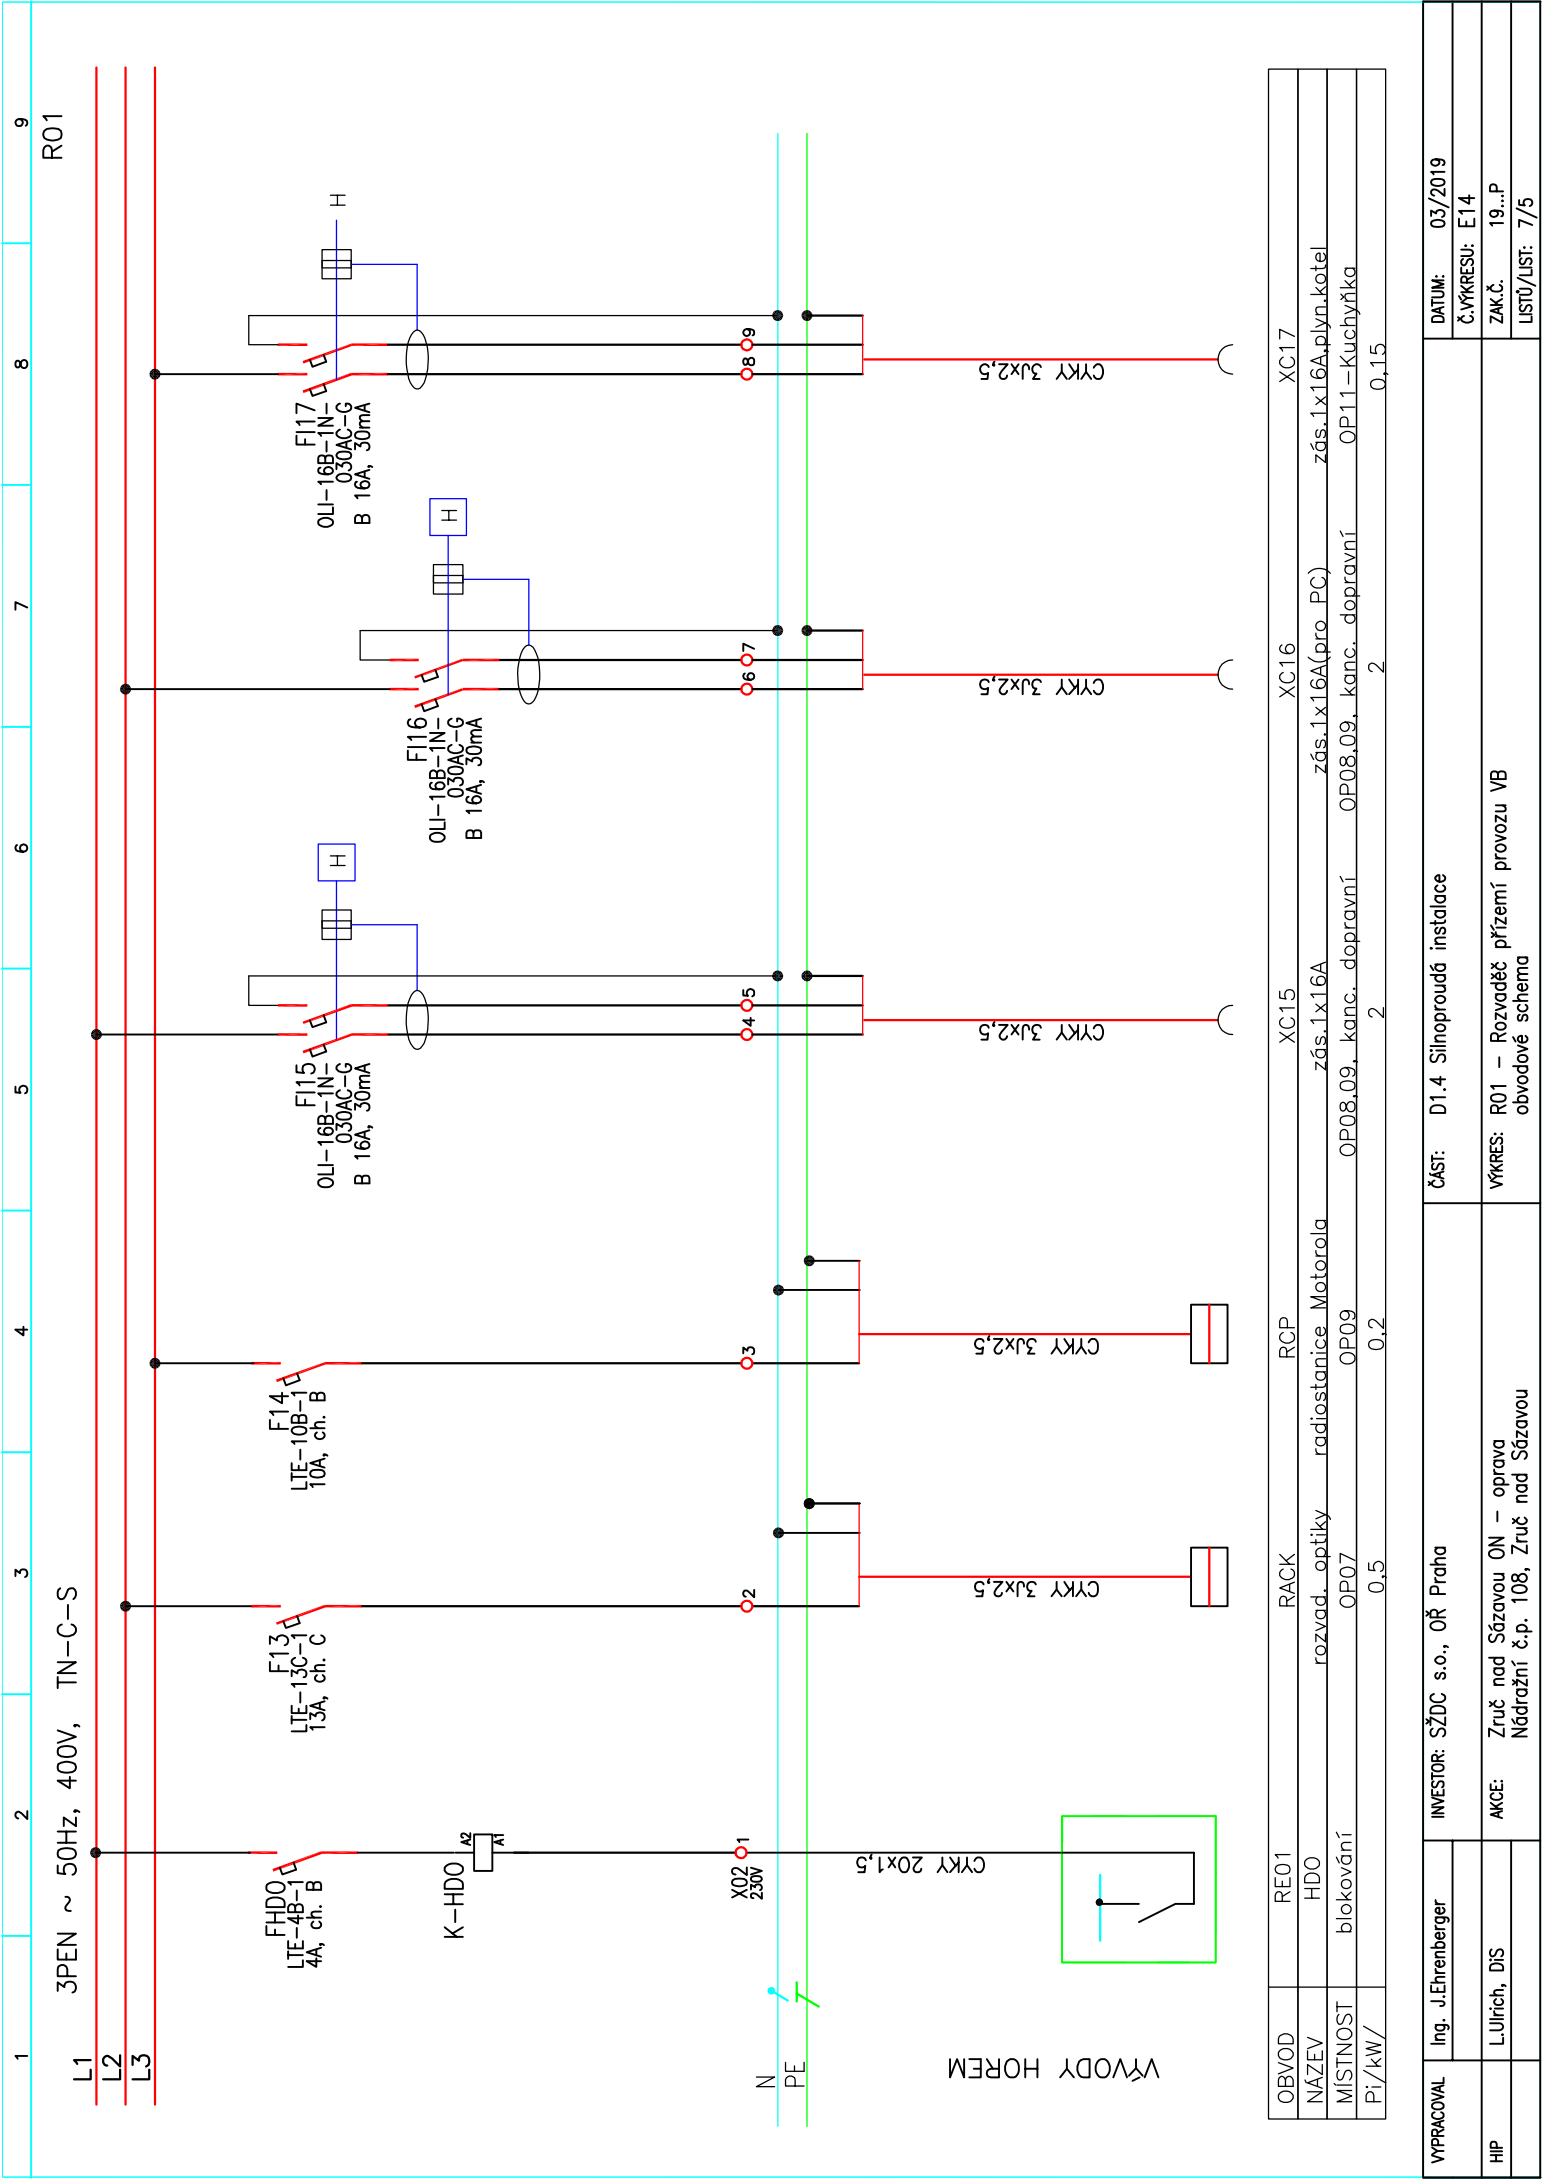

VYPRACOVAL	Ing. J.Ehrenberger	INVESTOR: SŽDC s.o., OR Praha	ČÁST: D1.4 Silnoproudá instalace	DATUM: 03/2019
	L.Uřich, DiS			
HIP		AKCE: Zruš nad Sázavou ON - oprava Nádražní č.p. 108, Zruš nad Sázavou	VÝKRES: R01 - Rozvaděč přízemí provozu VB obvodové schéma	č.VÝKRESU: E14
				ZAK.č. 19...P
				LISTŮ/LIST: 7/5



