



SYSTHERM s.r.o.
K Papírně 26, 312 00 Písek
(Czech Republic)
tel: +420 377 241 177 fax: +420 377 240 137
Homepage: www.systherm.cz

PROJEKT
PŘECHOD
PAROVODU
NA HORKOVOD
PÍSEK

INVESTOR/DEVELOPER
TEPLÁRNA PÍSEK a.s.
U SMRKOVÉ SLUNCE 2263, 387 01 PÍSEK

MÍSTO STAVBY/LOCATION
PÍSEK

OBJEKT/OBJECT
HORKOVODNÍ
ROZVODY

ČÁST/PART
ETAPA 1

OBSAH/DRAWING TITLE
PŘÍČNÝ ŘEZ
PROTLAKU

POZNÁMKA/NOTE
REALIZACE 2018

Č./No.	PŘEDNÍ REVIZE/ REVISION DESCRIPTION	DATA/DATE
REVIZE/REVISIONS		

SCHVÁLIL/APPROVED

PODPIS/SUBMITTED

PROJEKTANT/ARCHITECT

PODPIS/SUBMITTED

KONTROLOVAL/CHECKED

PODPIS/SUBMITTED

STUPEŇ PO/PD STAV

PROJEKT PRO STAV. POVOLENÍ/VÝŠEŘ ZHOTOVITEL


MĚŘITVO/SCALE

DATA/DATE

ARCH. ČÍSLO/DRAWING No

17 2352

D.1. 11

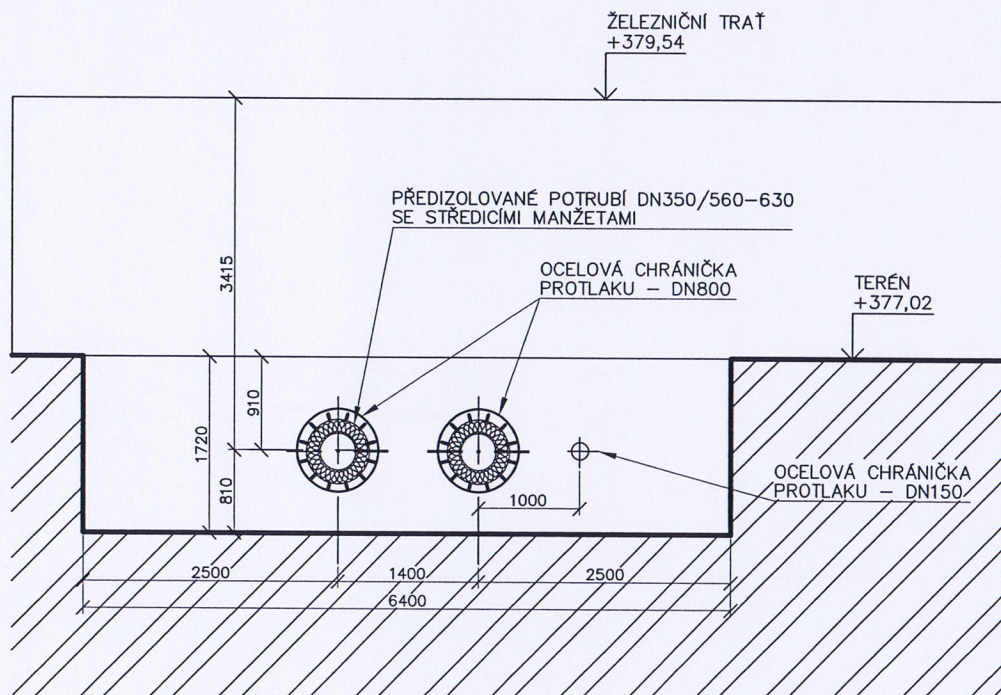

POZNÁMKY:

- PROTLAK POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ PÍSEK TÁBOR BUDE PROVÁDĚN ZE STRANY SÍDLIŠTĚ JIH. DĚLKA PROTLAKU POD DRAŽNÍM TĚLESEM JE CA 15 m.
- PRO PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ DN350/560–630 BUDE PROVEDEN PROTLAK S OCELOVOU CHRÁNIČKOU DN800 (2 ks). DÁLE BUDE PROVEDEN PROTLAK DN150 PRO PŘÍPADNÝ PROSTUP DATOVÝCH KABELŮ TEPLÁRNY PÍSEK.
- PRO ULOŽENÍ DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY PROTLAKU BUDE PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ OPATŘENO STŘEDICIMI PRVKY VÝŠKY 65 mm. MEZIKRUŽÍ MEZI PŘEDIZOLOVANÝM POTRUBÍM A CHRÁNIČKOU BUDE OPATŘENO PRÝŽOVOU MANŽETOU ZABRAŇUJÍCÍ VNIKÁNÍ ZEMINY DO MEZIKRUŽÍ.
- OCELOVÁ CHRÁNIČKA BUDE PO INSTALACI KABELŮ OPATŘENA SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM PROTI VNIKÁNÍ ZEMINY DO CHRÁNIČKY.