


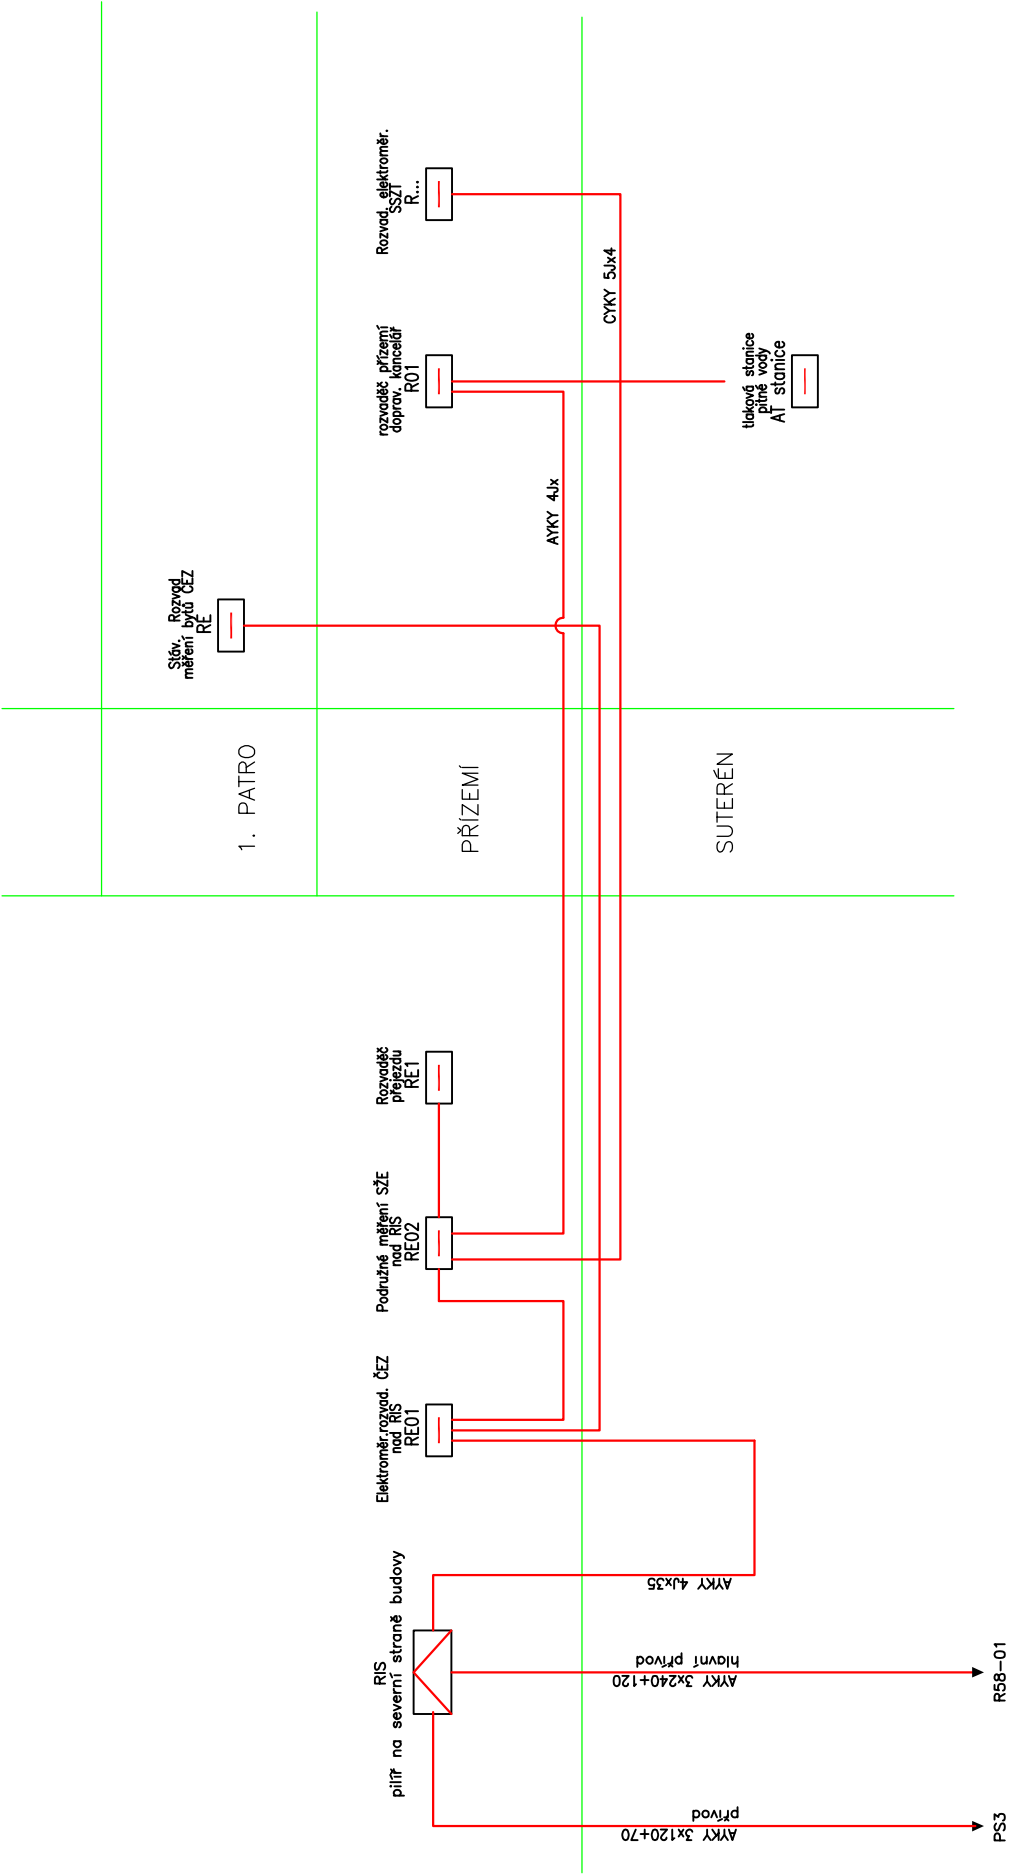


Odpovědný projektant:		Vypracoval/Kreslil:	Kontroloval:	 STOSMOL, s.r.o. Mařákova 3079/2 400 01 Ústí nad Labem	
Ing. Jiří Štolba		Ing. Jiří Ehrenberger	Ing. Jiří Štolba		
					
Správce zařízení:	SŽDC s.o., OŘ Praha				
Objednatel:	SŽDC s.o., OŘ Praha				
Místo stavby:	Nádražní č.p. 114, 285 09 Kácov			IČ : 28695097 www.stosmol.cz	tel. : +420 702093913 email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Kácov ON – oprava				Zakázkové číslo:	19....P
Část: Silnoproudá instalace				Stupeň:	PROJEKT
				Datum:	02/2019
				List/listů	1/2
Název přílohy: Přehledové schéma napájení				Část : D.1.4	Příloha : E11

PŘEHLEDOVÉ SCHEMA NAPÁJENÍ



VYPRACOVAL	Ing. J.Ehrenberger	INVESTOR: SŽDC s.o., OR Praha	ČÁST: D1.4 Silnoproudá instalace	DATUM: 02/2019
HIP	L.Ulrich, DiS	AKCE: Kácov ON – oprava Nádražní č.p. 114, 285 09 Kácov	VÝKRES: Přehledové schéma	Č.VÝKRESU: E11
				ZAK.Č. 19....P
				LISTŮ/LIST: 2/2