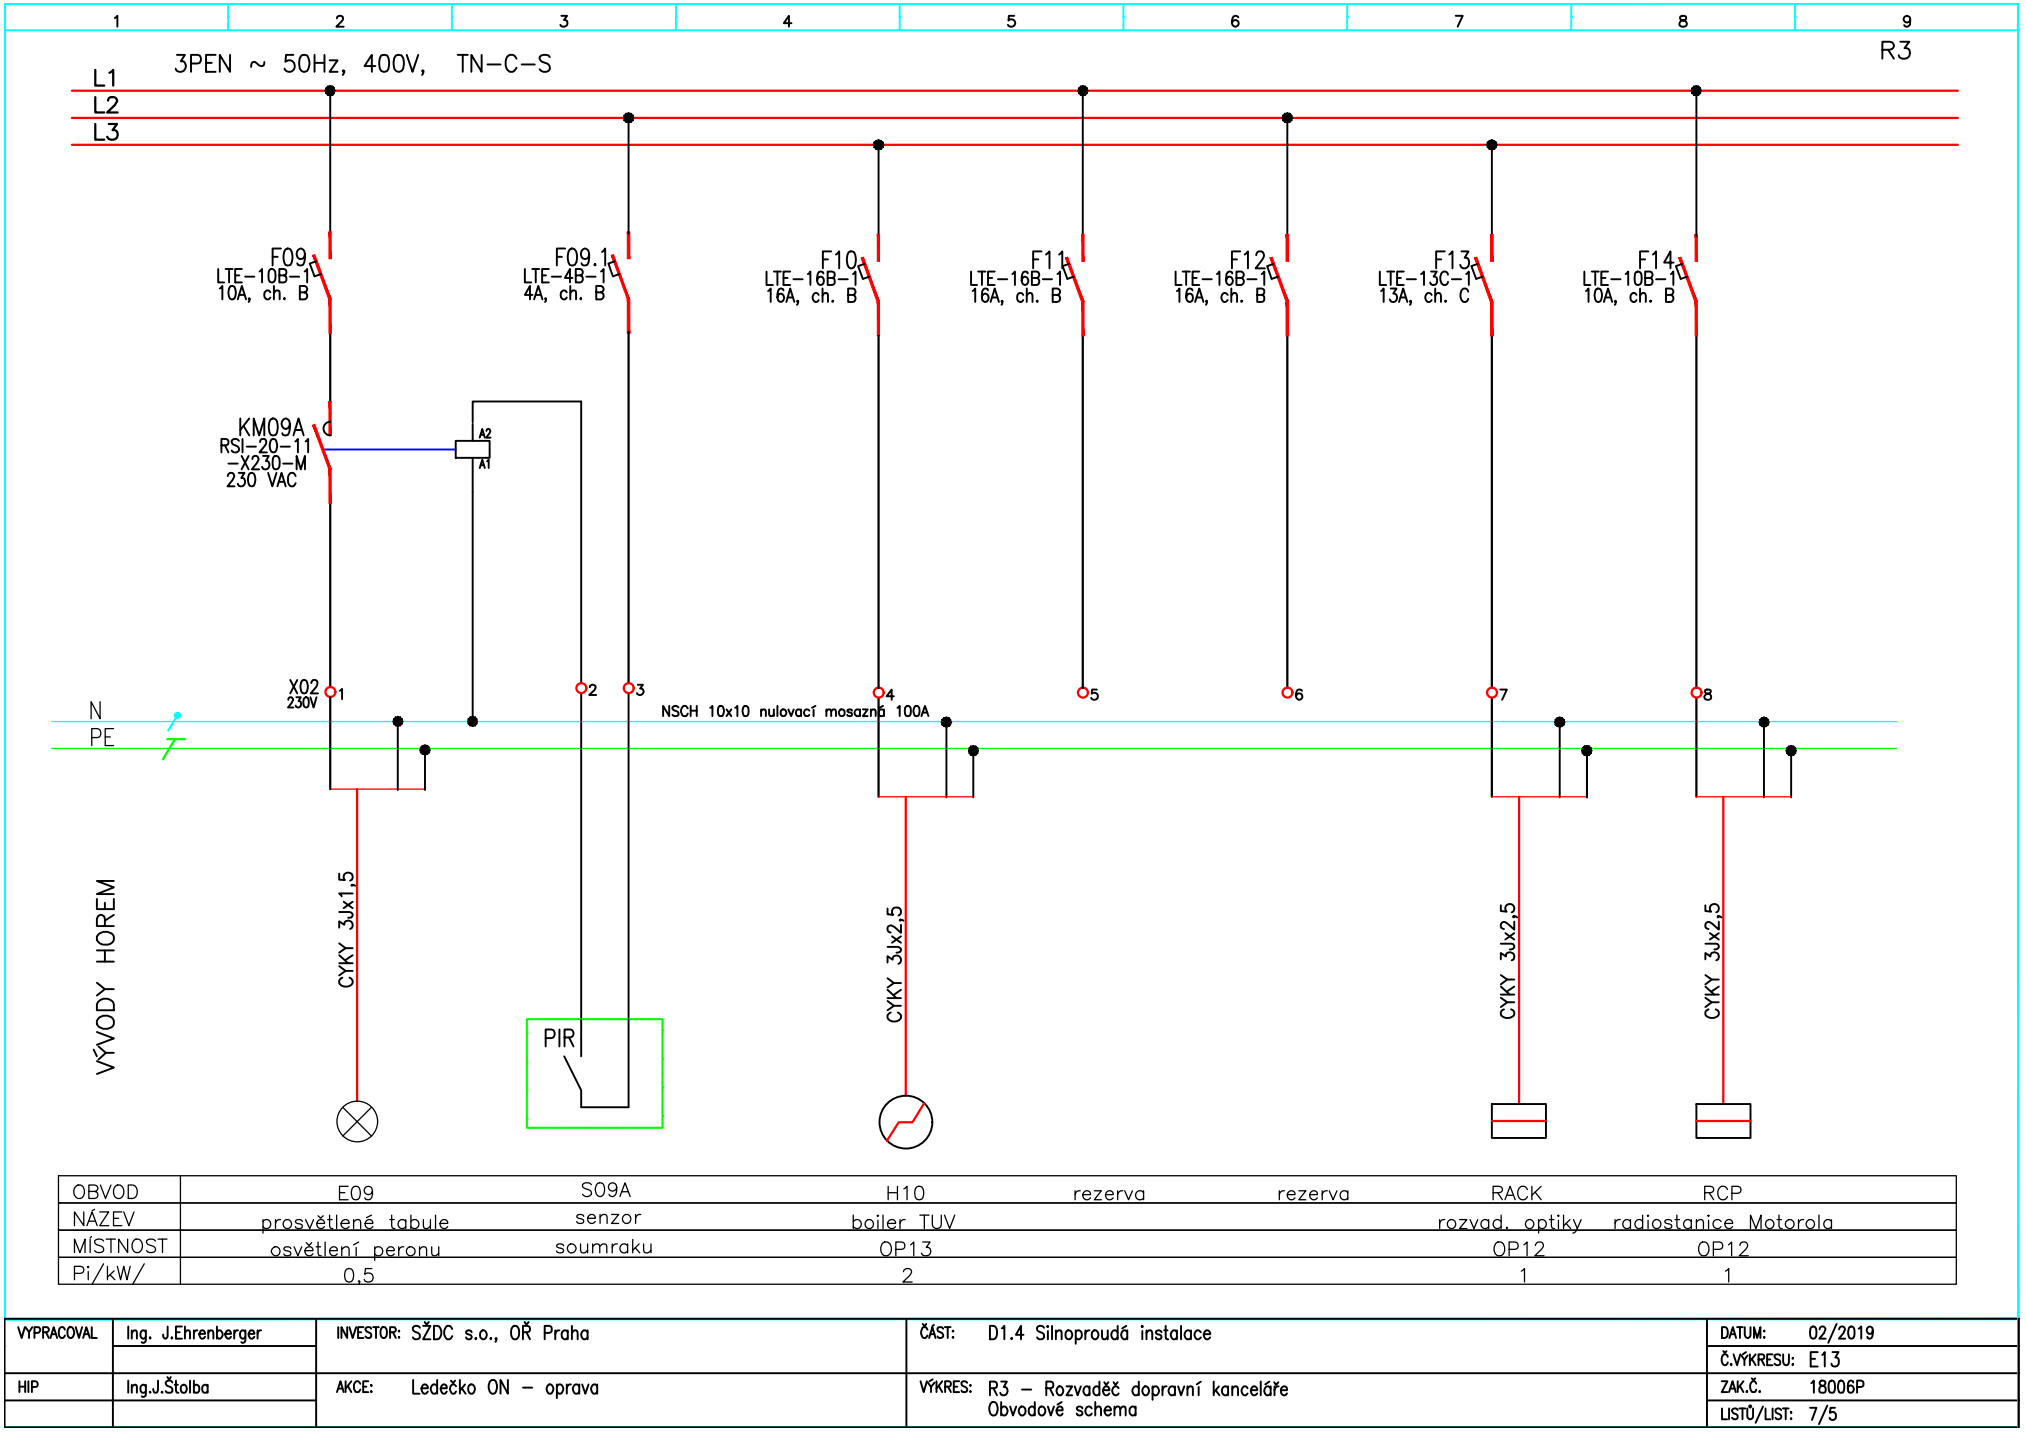

OBVOD	E09	S09A	H10	rezerva	rezerva	RACK	RCP
NÁZEV	prosvětlené tabule	senzor	boiler TUV			rozvad. optiky	radiostanice Motorola
MÍSTNOST	osvětlení peronu	soumraku	OP13			OP12	OP12
Pi/kW/	0,5		2			1	1

VYPRACOVAL	Ing. J.Ehrenberger	INVESTOR: SŽDC s.o., OŘ Praha	ČÁST: D1.4 Silnoproudá instalace	DATUM:	02/2019
				Č.VÝKRESU:	E13
HIP	Ing.J.Štolba	AKCE: Ledečko ON – oprava	VÝKRES: R3 – Rozvaděč dopravní kanceláře Obvodové schema	ZAK.Č.	18006P
				LISTŮ/LIST:	7/5