

## LEGENDA

— — . — VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU –OCELOVÉ SVAŘOVANÉ

## POZN.

ROZVODY PLYNU BUDOU VEDENY POUZE V PLNÝCH ZDECH.

PŘÍVOD A ODVOD SPALIN PLYNOVÉHO KOTLE JE PROVEDEN SVISLE ZE STŘECHY OBJEKTU  
POTRUBÍM 80/125– PROVEDENÍ "TURBO".

INSTALACE SPOTŘEBIČŮ BUDE PROVEDENA V SOULADU S:


- 1) ČSN EN 1775, TP G 704 01
- 2) TP G 800 01
- 3) ÚDAJI VÝROBCE

POTRUBÍ PLYNOVODU BUDE PŘI PROSTUPECH PŘES KONSTRUKCE OPATŘENO CHRÁNIČKOU,  
PŘESAHUJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE NA OBE STRANY o 10 mm.  
CHRÁNIČKY BUDOU ZHOTOVENY ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO POTRUBÍ PLYNOVODU  
A BUDOU UTĚSNĚNY TRVALE PLASTICKÝM TMELEM.

## KOT

PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  
TEPELNÝ VÝKON 5,6–24 kW  
Qp=2,4 m3/hod  
KK G3/4"

KK KULOVÝ UZÁVĚR

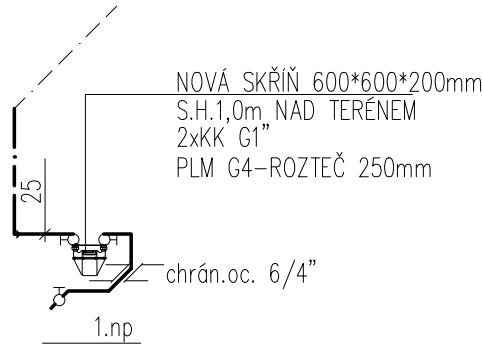

## KOT

KK G3/4"

+/- 0,000=100,000 - STÁVAJÍCÍ-NEMĚNÍ SE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025		PROJEKTANT ČÁSTI PD Ing. Miriam Panicová, tel.737942578 e-mail: m.panicova@volny.cz		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY STÁTNÍ ORGANIZACE Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Miriam Panicová, tel.737942578 e-mail: m.panicova@volny.cz			
		VYPRACOVAL Ing. Miriam Panicová, tel.737942578 e-mail: m.panicova@volny.cz			
ČÁST PD D 1.5 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ				DATUM 08/2018	
NÁZEV STAVBY  ZNOJMO MeS ÚTULEK TO - CELKOVÁ OPRAVA PARC.Č 5641/11, K.Ú. ZNOJMO - MĚSTO, INVENTÁRNÍ ČÍSLO: IC6000318578				STUPEŇ PD DPS	
				FORMÁT 3 A 4	
				ČÍSLO ZAKÁZKY 8/639200164	
OBJEKT SO-01 ZNOJMO MeS, ÚTULEK TO , PARC.Č 5641/11 K.Ú. ZNOJMO - MĚSTO INVENTÁRNÍ ČÍSLO: IC6000318578				MĚŘÍTKO 1 : 100	
NÁZEV PŘÍLOHY PŮDORYS 1.NP-VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU				ČÍSLO PŘÍLOHY 08	