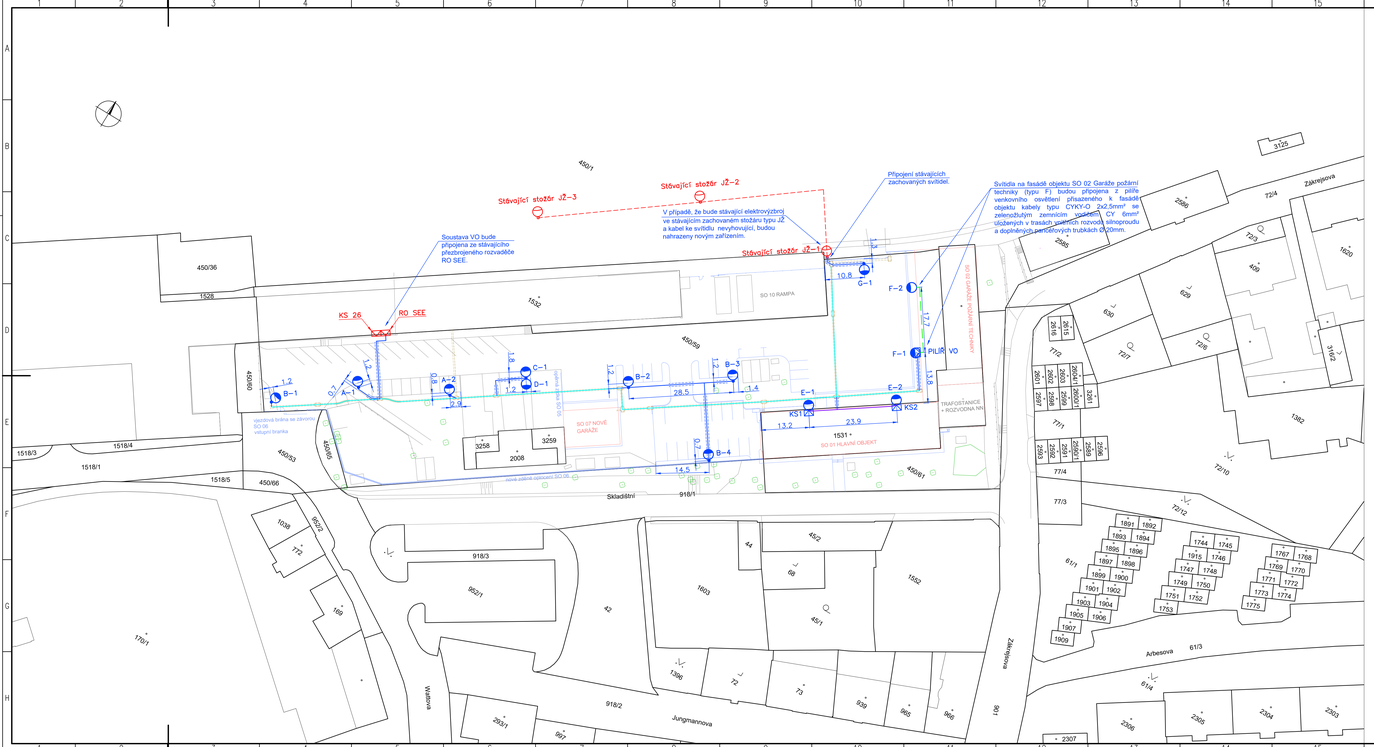
Stávající stožár J2-3
Stávající stožár J2-2
Stávající stožár J2-1
Soustava VO bude připojena ze stávajícího přezbrojeného rozvaděče RO SEE.
V případě, že bude stávající elektrovýzbroj ve stávajícím zachovaném stožáru typu J2 a kabel ke svítidlu nevyhovující, budou nahrazeny novým zařízením.
Připojení stávajících zachovaných svítidel.
Svítidla na fasádě objektu SO 02 Garáže požární techniky (typu F) budou připojena z pilíře venkovního osvětlení přisazeného k fasádě objektu kabely typu CYKY-O 2x2,5mm² se zelenožlutým zemnícím vodičem CY 6mm² uloženým v trasách vnitřních rozvodů silnoproudu a doplněných pancéřových trubkách Ø 20mm.
KS 26
RO SEE
PILÍŘ VO
KS1
KS2
SO 10 RAMPA
SO 02 NOVÉ GARÁŽE
SO 01 HLAVNÍ OBJEKT
TRAFOSTANICE + ROZVODNA NN
Stávající vjezdová brána se závorou
SO 06 - vstupní branka
Nová zelená zahrnovaná SO 05
Skladištní
Zakrejsova
Arbesova
Jungmannova
Varšavská
Zámostní
450/1
450/2
450/36
450/39
450/53
450/66
1528
1532
1518/1
1518/3
1518/4
1518/5
918/1
918/2
918/3
1531
1382
2307
2086
2085
2086
2086
2086