


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

D	
E	
F	
G	
H	

3.2 – 4ks
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
CHLADICÍ VÝKON – 3,60 kW
OSAŽENÁ VE VÝŠCE CCA 2,3 M OD PODLAHY

3.3 – 2ks
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
CHLADICÍ VÝKON – 2,80 kW
OSAŽENÁ VE VÝŠCE CCA 2,3 M OD PODLAHY

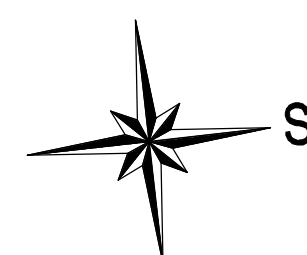

Uložení výkresu: U:\66231\300\ Dokumenty\CD ODEVZDANI 8 2 2018\DWG\DOC\XLS\0.1.4.g Zarizeni ochlazovani budov\Podorysy.dwg