


prvek:	PORTÁL S DVEŘMI		číslo:	1N.088
počet ks:	1			
popis:	Velký obloukový portál vstupu. Archivolta portálu je zdobená stylizovanými dubovými haluzemi a pásem vejcovce. Ve středu na místě klenáku je aplikována maska „Herkules“ se lví maskou na čele. Dřevěné dveře jsou dvoukřídlé s poutcem a nadsvětlíkem ukončeným obloukem. V nadsvětlíku je mříž s kruhovými terčíky v křížení prutů. Dveřní křídla mají $\frac{1}{4}$ otvíravá čtvercová okénka. Spodní díl dveří je členěn jedním velkým kazetovým polem s vertikálními prky.			
umístění:	nároží budovy E vstup do chodby E154		památkové hodnocení:	velmi kvalitní štukatérská práce z doby výstavby objektu
rozměry:	~ oměřeno ve výkresu Výška prvku: 3550 mm Šířka prvku: 2400 mm Šířka pásu s výzdobou: 460 mm Vysoká profilace, viz foto		materiál:	portál je proveden ve štuku dveře jsou dřevěné
nátěr:	štuk je natřen fasádní barvou dveře jsou natřeny transparentním lakem			
stav:	Štukový prvek je ve spodní části v havarijním stavu. Chybí zde část štukové výzdoby – listy a vejcovce. Maskaron je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.			
návrh:	Doporučujeme repasovat a ponechat na původním místě. Štuky bude restaurovat restaurátor s licenci MK ČR. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Zejména ve spodní části provést odsolení a očištění až na podkladní vrstvu a provést zde nové osazení kopie původní výzdoby. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.			



vnější pohled na portál s dveřmi

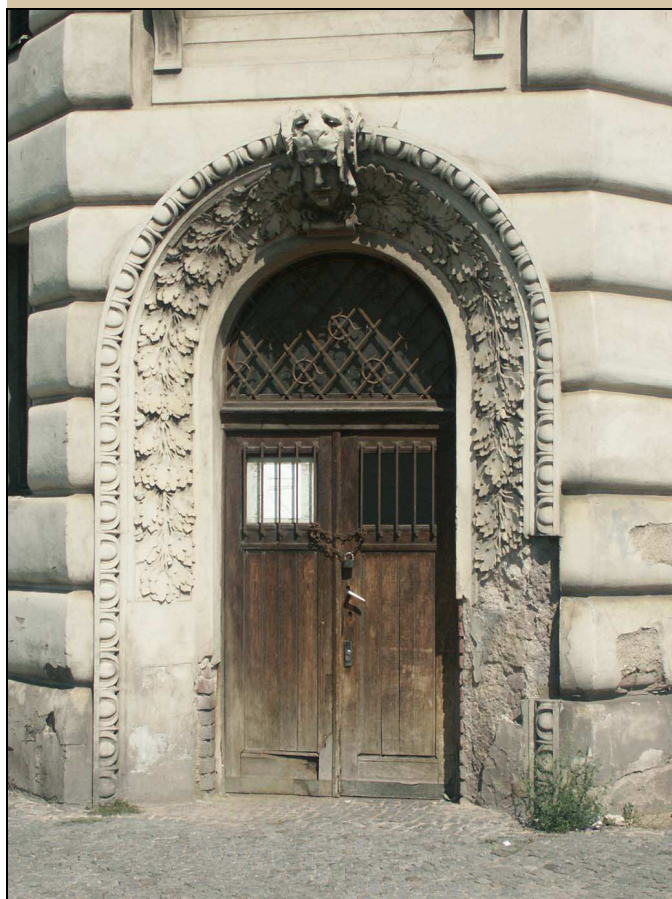

Pohled na portál



maska „Herkules“



archivolta portálu zdobená vejcovcem a dubovými haluzemi



maska „Herkules“