


# R22

## ROZVÁDĚČ 22 kV

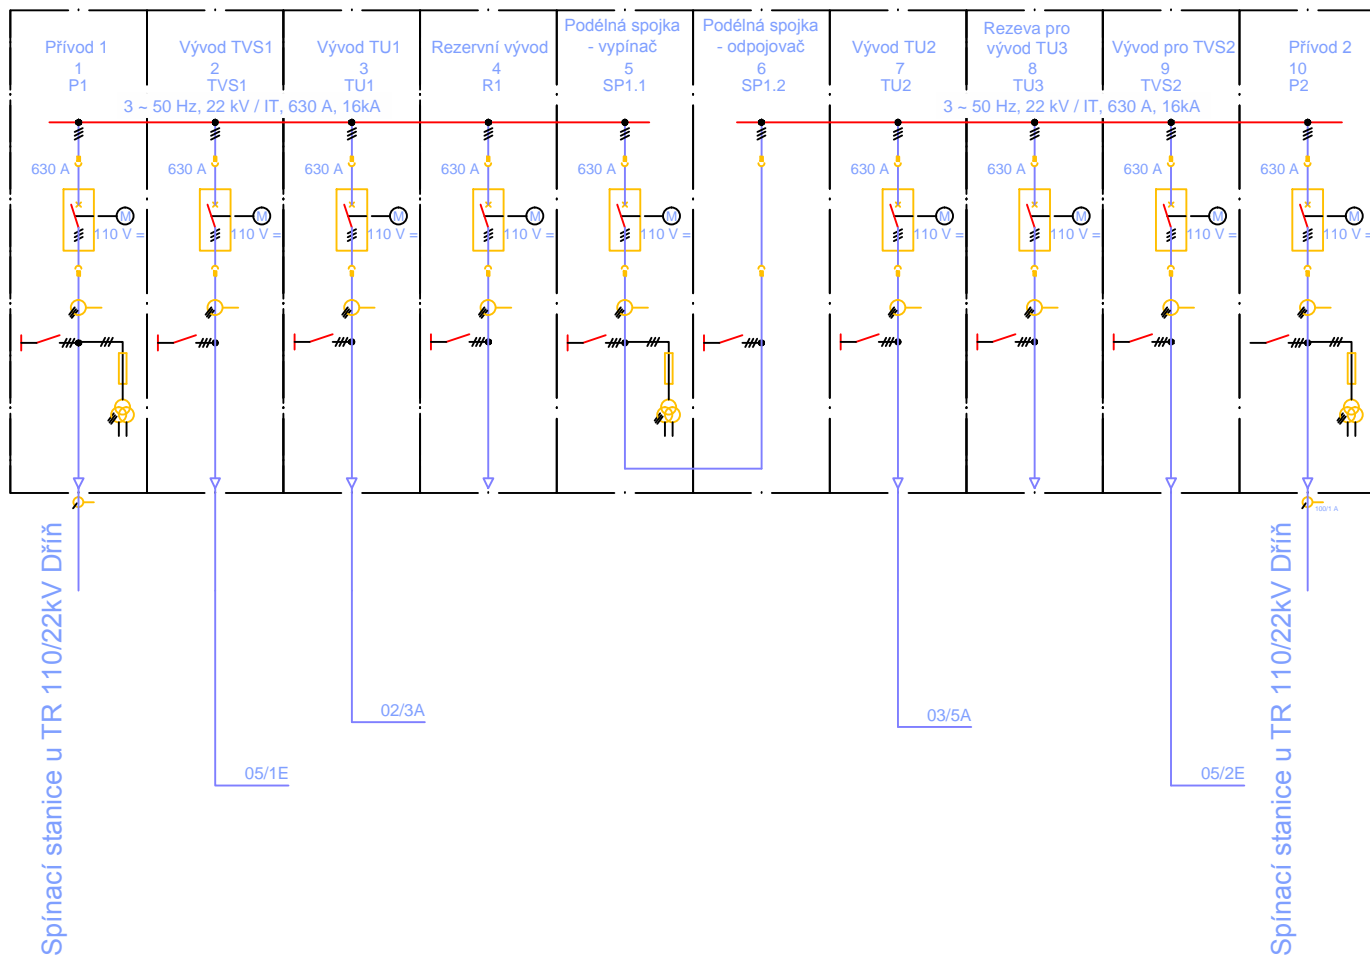

Č. změny	Obsah změny	Datum změny	Vypracoval	Název akce:	Číslo části:	Datum:	Č. přílohy:	List:
	Zpracování připomínek	01/2017	Ing. Jaroslav Ntka	Modernizace trati	D.3.3	05/2016		
			Ing. Jaroslav Ntka	Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovce (včetně)				
			Ing. Václav Misárek	Část: D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic				
					Název výkresu			
					Přehledové schéma TM		2	1