

Datum: 03.12.2018

Číslo projektu: 01/090

Ochrana před bleskem Řízení rizik

vytvořeno podle mezinárodní normy:
IEC 62305-2:2010-12

s přihlédnutím na specifické podmínky dané země v:
ČSN EN 62305-2:2013-02

**Souhrn opatření,
která snižují riziko škod způsobených bleskem
vyplývající z výpočtu Řízení rizika
pro následující projekt:**

Akce: HZS Ostrava

**Rekonstrukce areálu HZS Ostrava
SO01 - Hlavní budova
SO02 - Garáže požární techniky**

Datum : 28.11.2018

Vypracoval: Alois Vágner, Aleš Bubeníček



obsah

- 1. přehled zkratk**
- 2. normativní podklady**
- 3. riziko škod a příčiny poškození**
- 4. údaje o projektu**
 - 4.1. vyhodnocení rizik
 - 4.2. poloha, včetně parametrů budovy
 - 4.3. rozdělení budovy do zón ochrany před bleskem/zón
- 5. inženýrské sítě**
- 6. vlastnosti stavby**
 - 6.1. riziko požáru
 - 6.2. opatření pro snížení následku požáru
 - 6.3. jiné nebezpečí v budově pro osoby
 - 6.4. vnější stínění místnosti
- 7. vyhodnocení rizika**
 - 7.1. riziko R1, lidské životy
 - 7.2. riziko R2, veřejné služby
 - 7.3. riziko R4, ekonomické ztráty s ochrannými opatřeními
 - 7.3.1. parametry výpočtu ročních ztrát při ochranných opatřeních
 - 7.3.2. hodnota budovy, včetně následných ztrát
 - 7.3.3. vyhodnocení rizika R4
- 8. výběr ochranných opatření**
- 9. právní závaznost**
- 10. všeobecné informace**
- 11. objasnění pojmů**

1. přehled zkratk

a	odpisová míra
a_t	doba návratnosti
c_a	hodnota zvířat v zóně, v tisících korun
c_b	hodnota části budovy připadající na zónu, v tisících korun
c_c	hodnota obsahu zóny v tisících korun
c_s	hodnota vybavení zóny (včetně její produkce), v tisících korun
c_t	Celková hodnota stavby v tisících korun
$C_D; C_{DJ}$	Činitel polohy
C_L	Roční náklady na celkové ztráty, bez použití ochranných opatření
C_{PM}	Roční náklady na vybraná ochranná opatření
C_{RL}	Roční náklady na zbytkové ztráty
EB	pospojování pro ochranu před bleskem (<i>lightning equipotential bonding</i>)
H	Výška budovy
H_p	Nejvyšší bod budovy
i	úrok
K_{S1}	Činitel související se stínící účinností stavby
K_{S1W}	Rozteč mezi svody LPS
K_{S2}	Činitel související se stínící účinností stínění umístěných uvnitř stavby
K_{S2W}	Velikost ok stínění uvnitř budovy nebo stavby
L1	Ztráta lidského života
L2	ztráta veřejných služeb
L3	Ztráta kulturního dědictví
L4	Ztráta ekonomická
L	Délka objektu
LEMP	elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem
LP	ochrana před bleskem
LPL	hladina ochrany před bleskem
LPS	systém ochrany před bleskem
LPZ	zóna ochrany před bleskem
m	sazba na údržbu
N_D	Počet nebezpečných událostí způsobených údery do stavby
N_G	Hustota úderů blesku do země
P_B	Pravděpodobnost hmotné škody na stavbě (údery do stavby)
P_{EB}	Pravděpodobnost snížení PU a PV v závislosti na charakteristikách vedení a výdržném napětí zařízení je-li instalováno EB (pospojování)
P_{SPD}	Pravděpodobnost snížení PC, PM, PW a PZ, jsou-li nainstalovány koordinované systémy SPD
R	Riziko
R_1	Riziko ztrát lidských životů ve stavbě
R_2	Riziko ztráty veřejné služby ve stavbě
R_3	Riziko ztráty kulturního dědictví ve stavbě
R_4	Riziko ztráty ekonomických hodnot ve stavbě
R_A	Součást rizika (úraz živých bytostí – údery do stavby)
R_B	Součást rizika (hmotná škoda na stavbě – údery do stavby)
R_C	Součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery do stavby)

R_M	Součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery v blízkosti stavby)
R_U	Součást rizika (úraz živých bytostí – údery do připojeného vedení)
R_V	Součást rizika (hmotná škoda na stavbě – údery do připojeného vedení)
R_W	Součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery do připojeného vedení)
R_Z	Součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery v blízkosti připojeného vedení)
R_T	Přípustné riziko
r_f	Činitel snižující ztráty závisující na riziku požáru
r_p	Činitel snižující ztráty v důsledku protipožárních opatření
S_M	Roční úspora peněz
SPD	přepětové ochranné zařízení
SPM	ochranná opatření proti LEMP (opatření pro ochranu vnitřních systémů před účinky LEMP)
t_{ex}	Doba trvání přítomnosti nebezpečí výbuchu
W	Šířka stavby
Z	Zóny budovy

2. normativní podklady

Řada ČSN EN 62305 se skládá z následujících částí :

- ČSN EN 62305-1:2011-09 - „Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy“
- ČSN EN 62305-2:2013-02 - „Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika“
- ČSN EN 62305-3:2012-01 - „Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života“
- ČSN EN 62305-4:2011-09 - „Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách“

3. riziko škod a příčiny poškození

Aby nedošlo k poškození způsobenému bleskem, je nutné specifikovaná ochranná opatření na objektu důsledně zrealizovat. Řízení rizik popsané v ČSN EN 62305-2:2013-02 normy zahrnuje analýzu rizik, která potřebnou úroveň ochrany objektu stanoví s ohledem na ohrožení bleskem. Cílem řízení rizik je snížení rizika tím, že ochranná opatření sníží riziko na přijatelnou úroveň.

K určení převládajícího rizika pro objekt bez ochranných opatření se uvažují nebezpečí, která v důsledku přímého / nepřímého ohrožení budovy bleskem, a stejně tak připojených vedení, hrozí poškozením dle uvedených R. Riziko je míra možných ročních ztrát. Rizika jsou komplexní a dělí se na:

- Riziko R_1 : Riziko ztrát na lidských životech;
- Riziko R_2 : Riziko ztrát na veřejných službách;
- Riziko R_3 : Riziko ztrát na kulturním dědictví;
- Riziko R_4 : Riziko ztrát ekonomických hodnot;

V závislosti na přístupu, jsou tato rizika všechna nebo pouze jednotlivě vyhodnocena. Každé riziko je definováno jako přípustné v podobě číselné hodnoty. Chcete-li dosáhnout přijatelné riziko, musíte zvážit

technické a ekonomicky optimální ochranná opatření, jako je vnější ochrana před bleskem ČSN EN 62305-3:2012-01 koordinovaná ochrana SPD ČSN EN 62305-4:2011-09 a pod..

Aby bylo možné určit rizikové oblasti přesněji, posuzujeme rizika do detailu. Každé riziko se skládá ze součtu součástí rizika:


- $R_1 = R_A + R_B + R_C + R_M + R_U + R_V + R_W + R_Z$
- $R_2 = R_B + R_C + R_M + R_V + R_W + R_Z$
- $R_3 = R_B + R_V$
- $R_4 = R_A + R_B + R_C + R_M + R_U + R_V + R_W + R_Z$

Každá riziková složka popisuje určité nebezpečí. Mezi rizikové složky patří i možná ztráta. Ztráty, které můžete utrpět v důsledku úderu blesku, jsou definovány takto :

- L1 = Ztráta lidského života
- L2 = Ztráta veřejné služby
- L3 = Ztráta kulturního dědictví
- L4 = Ztráta ekonomické hodnoty

V souvislosti s přístupem k součástem rizika jsou potenciální ztráty spojené s následujícími, jak je uvedeno níže.

Součásti rizika se rozlišují podle zdrojů poškození.

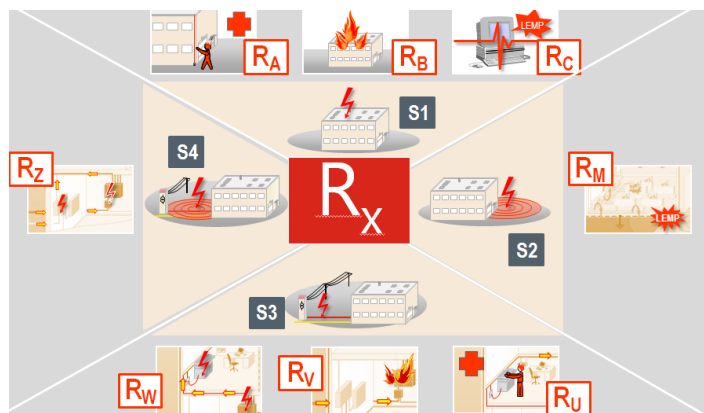

Zdroj poškození **S1**: Úder blesku do budovy

- R_A** Součást vztahující se k úrazu živých bytostí způsobenému úrazem elektrickým proudem v důsledku dotkových a krokových napětí ve stavbě a mimo stavbu v zónách až do 3 m kolem svodů. Mohou také nastat ztráty typu L1 a, v případě staveb obsahujících dobytek, ztráty typu L4 s možnými ztrátami zvířat.
- R_B** Součást vztahující se k hmotné škodě způsobené nebezpečným jiskřením uvnitř stavby, které iniciuje

požár nebo výbuch, které mohou také ohrozit prostředí. Mohou nastat všechny typy ztrát (L1, L2, L3 a L4).

- R_C** Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

Zdroj poškození S2: Úder blesku v blízkosti stavby

- R_M** Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

Zdroj poškození S3: Úder blesku do vedení připojeného ke stavbě

- R_U** Součást vztahující se k úrazu živých bytostí způsobenému dotykovými a krokovými napětími uvnitř stavby, jejichž příčinou jsou bleskové proudy injektované do vedení vstupujícího do stavby. Mohou také nastat ztráty typu L1 a v případě zemědělských staveb ztráty typu L4 s možnými ztrátami zvířat.
- R_V** Součást vztahující se k hmotné škodě (požár nebo výbuch iniciované nebezpečným jiskřením mezi venkovní instalací a kovovými částmi, obvykle na vstupu vedení do stavby), způsobené bleskovým proudem přeneseným přes nebo podél vstupujícího vedení. Mohou nastat všechny typy ztrát (L1, L2, L3 a L4).
- R_W** Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do vstupních vedení a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

Zdroj poškození S4: Úder blesku v blízkosti vedení připojeného ke stavbě

- R_Z** Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do vstupních vedení a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

Podle jednotlivých součástí rizika lze nebezpečí ztrát analyzovat a eliminovat je příslušnými ochrannými

opatřeními.

Provedená analýza rizik ČSN EN 62305-2:2013-02 na projekt HZS Ostrava - objekt objekt poukazuje na nutnost ochranných opatření na a v objektu. Na základě posouzení potenciálního rizika pro objekt byla určena nezbytná opatření ke snížení rizika. Výsledkem hodnocení rizika může být nejen LPS, ale i SPM, včetně potřebného stínění proti LEMP.

Výsledkem je ekonomicky rozumná volba ochranných opatření, vhodná pro stávající budovu určitého charakteru a typu užívání stavby.

4. údaje o projektu

4.1 vyhodnocení rizik

Vzhledem k povaze a využití budovy objekt, je nutné zvážit tato rizika:

Riziko R₁: Riziko ztráty lidského života; R_T: 1,00E-05

Riziko R₂: Riziko ztráty veřejných služeb; R_T: 1,00E-03

Riziko R₄: Riziko ekonomické ztráty;


Přípustná rizika R_T jsou definována:

Cílem analýzy rizika je snížit existující rizika na přijatelnou úroveň přípustného rizika R_T tak, aby byla provedena ekonomicky rozumná volba ochranných opatření.

4.2 poloha, včetně parametrů budovy


Základem výpočtu analýzy rizik Nrm.NameVer ČSN EN 62305-2:2013-02 je hustota úderů blesku **Ng**. Udává počet přímých úderů blesků na km² za rok. Pro dané umístění budovy objekt je stanoven podle izokeraunické mapy 2,80 počet úderu blesku na km² za rok. Z toho vyplývá počet bouřkových dní za rok pro dané místo v projektu ve výši 28,00 dní.

Hustota úderů blesků byla z mapy převzata:

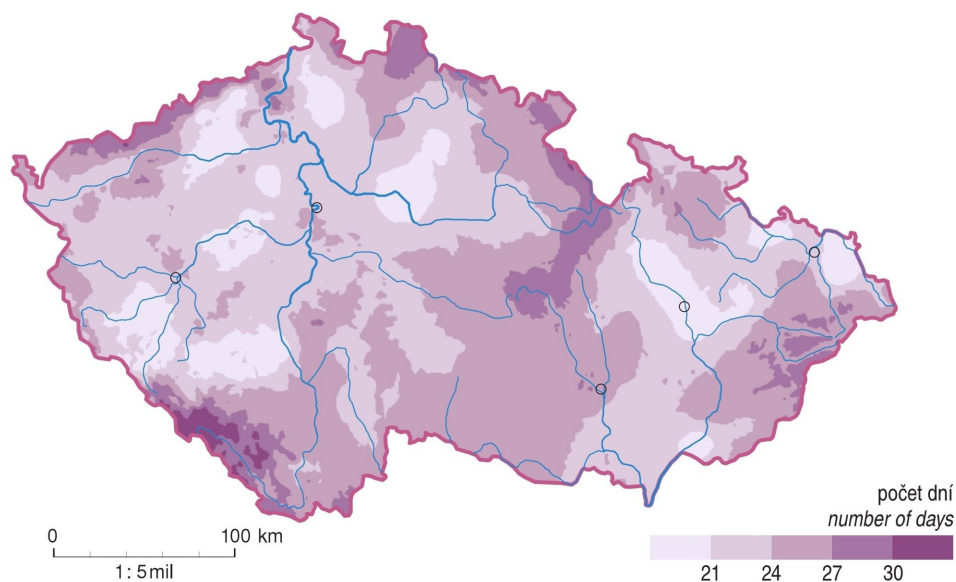

Atlas podnebí Česka, © 2007,
Česky hydrometeorologický ústav © 2007,
Univerzita Palackého v Olomouci.

Rozměry budovy jsou rozhodující pro určení sběrných ploch pro přímý a nepřímý úder blesku. Rozměry objektu ovlivní hodnotu sběrné polchy pro přímý úder blesku 12 758,00 m² a rovněž sběrné polchy pro nepřímý úder blesku 882 962,00 m².

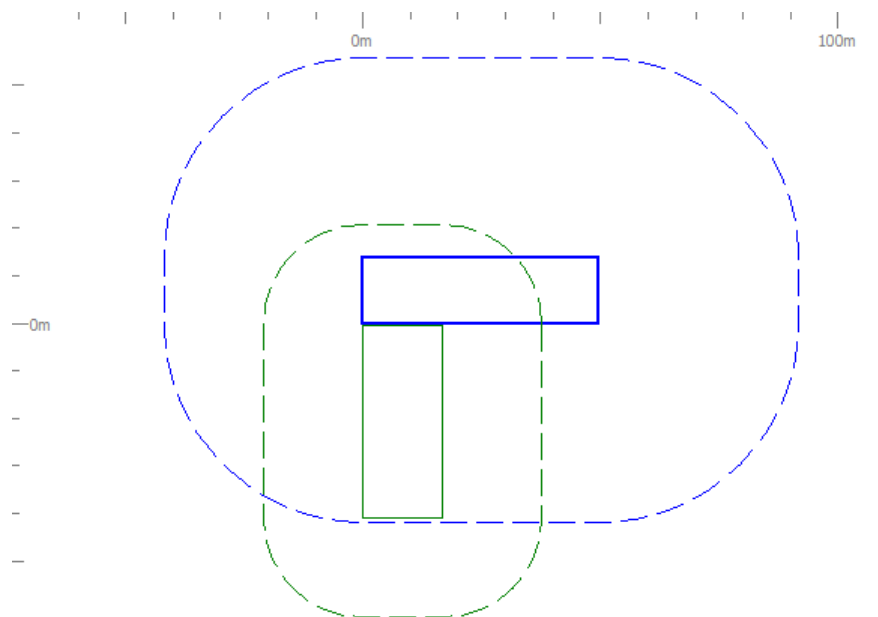

Pro stanovení sběrných ploch pro přímý nepřímý úder blesku je důležitým prvkem i tvar a struktura budovy. Budova je definována těmito parametry:

Relativní pozice C_{db} : 0,50

Výsledkem vztahu hustoty úderů blesků s ohledem na velikosti objektu, a při zohlednění okolí objektu, je počet nebezpečných událostí pro přímý úder blesku Nd do budovy ve výši 0,0179 úderů / rok, počet nebezpečných událostí pro nepřímý úder blesku v blízkosti budovy ve výši 2,4723 úderů / rok.

4.3 rozdělení budovy do zón ochrany před bleskem/zón

Celá stavba objekt byla rozdělena do následujících vyšetřovaných zón ochrany před bleskem:

- LPZ 0B - ochrana budovy před přímými údery blesku
 - vnější část objektu
- LPZ 1 - vnitřní prostor chráněné stavby
 - garáže, technické místnosti, chodby
- LPZ 2 - místnost / přístroj uvnitř LPZ 1 se stíněním
 - kanceláře, školící místnost
 - Sklad HK
- LPZ 3
 - ohlašovna požáru

Zóny ochrany před bleskem se liší těmito normativními definicemi:

LPZ 0 _B	=	Chráněno proti přímému úderu blesku, ohrožuje celé elektromagnetické pole blesků. Vnitřní systémy mohou být vystaveny bleskovým proudům (poměrné části).
LPZ 1	=	Impulzní proudy dále omezeny přepětovými ochranami (SPD) na hranici zóny. Elektromagnetické pole blesku může být zmírněno prostorovým stíněním.
LPZ 2 ... n	=	Impulzní proudy dále omezeny přepětovými ochranami (SPD) na hranici zóny. Elektromagnetické pole blesku je obvykle zmírněno prostorovým stíněním.

Objekt je možné rozdělit do zón podle následujících rozlišovacích kritérií:

- Typ půdy nebo podlahy
- Požární úseky
- Prostorové stínění
- Uspořádání vnitřních systémů
- Stávající nebo předpokládaná ochranná opatření
- Výše možných ztrát

5. inženýrské sítě

Analýza rizika se vyhodnocuje pro všechna příchozí a odchozí napájecí vedení budovy. Elektricky vodivé trubky by neměly být brány v úvahu v případě, že jsou připojeny k hlavní ochranné přípojnici budovy (HEP). Pokud žádné takové připojení neexistuje, je nutné je v analýze rizik uvažovat (vyrovnání potenciálů!).



V rámci analýzy rizik byly objekty pro objekt zohledněny následné inženýrské sítě:

- EPS
- Hlavní přívod
- Náhradní zdroj
- napájení podružných rozvaděčů
- Nouzové osvětlení
- okruh garážových vrat
- Ovládání klapek
- Rozhlas
- UTP
- VZT

5.1 EPS

Činitel instalace:	kabelové vedení
Typ vedení:	telekomunikační vedení
Prostředí okolí vedení:	městské prostředí
Připojení vedení:	žádné zvláštní podmínky
Transformátor:	napájecí vedení NN , telekomunikační nebo datové vedení
Stínění kabelu:	vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 85,00 m.

Na základě toho byly určena sběrné oblasti blesku pro vedení :

- Sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení : 3 400,00 m²
- Sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení : 340 000,00 m²

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k EPS, je stanovena pro následující zónu:

	EPS - U_w
vnější část objektu	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
garáže, technické místnosti, chodby	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
kanceláře, školící místnost	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
Sklad HK	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
ohlašovna požáru	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$

Rozvody v budově EPS byly v zónách definovány takto:



	EPS - KS3
vnější část objektu	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
garáže, technické místnosti, chodby	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
kanceláře, školící místnost	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
Sklad HK	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
ohlašovna požáru	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček

5.2 Hlavní přívod


Činitel instalace:	kabelové vedení
Typ vedení:	vedení elektrické energie
Prostředí okolí vedení:	městské prostředí
Připojení vedení:	žádné zvláštní podmínky
Transformátor:	napájecí vedení NN , telekomunikační nebo datové vedení
Stínění kabelu:	vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 80,00 m.

Ve vzdálenosti 80,00 m je připojený objekt, který má následující rozměry:

L_a	Délka:	20,00 m
W_a	Šířka:	20,00 m
H_a	Výška :	7,00 m
H_{pa}	Nejvyšší bod (pokud existuje) :	0,00 m

Sběrná plocha pro blesk přidruženého objektu vychází v 3 465,00 m².

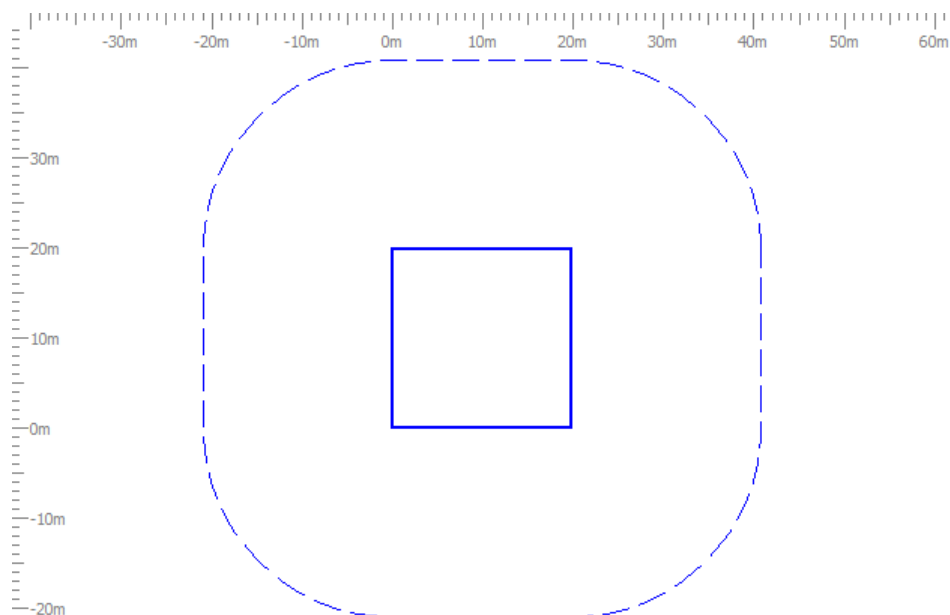

Na základě těchto dat byly určeny následující sběrné oblasti pro vedení:

- Sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení: 3 200,00 m²
- Sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení : 320 000,00 m²

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k Hlavní přívod, je stanovena pro následující zónu:

	Hlavní přívod - U_w
vnější část objektu	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
garáže, technické místnosti, chodby	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
kanceláře, školící místnost	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
Sklad HK	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
ohlašovna požáru	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$

Rozvody v budově Hlavní přívod byly v zónách definovány takto:

	Hlavní přívod - KS3
vnější část objektu	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
garáže, technické místnosti, chodby	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
kanceláře, školící místnost	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
Sklad HK	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
ohlašovna požáru	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček

5.3 Náhradní zdroj




Činitel instalace:	kabelové vedení
Typ vedení:	vedení elektrické energie
Prostředí okolí vedení:	městské prostředí
Připojení vedení:	žádné zvláštní podmínky
Transformátor:	napájecí vedení NN , telekomunikační nebo datové vedení
Stínění kabelu:	vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 45,00 m.

Ve vzdálenosti 45,00 m je připojený objekt, který má následující rozměry:

L_a	Délka:	5,00 m
W_a	Šířka:	5,00 m
H_a	Výška :	5,00 m
H_{pa}	Nejvyšší bod (pokud existuje) :	0,00 m

Sběrná plocha pro blesk přidruženého objektu vychází v 1 031,00 m².

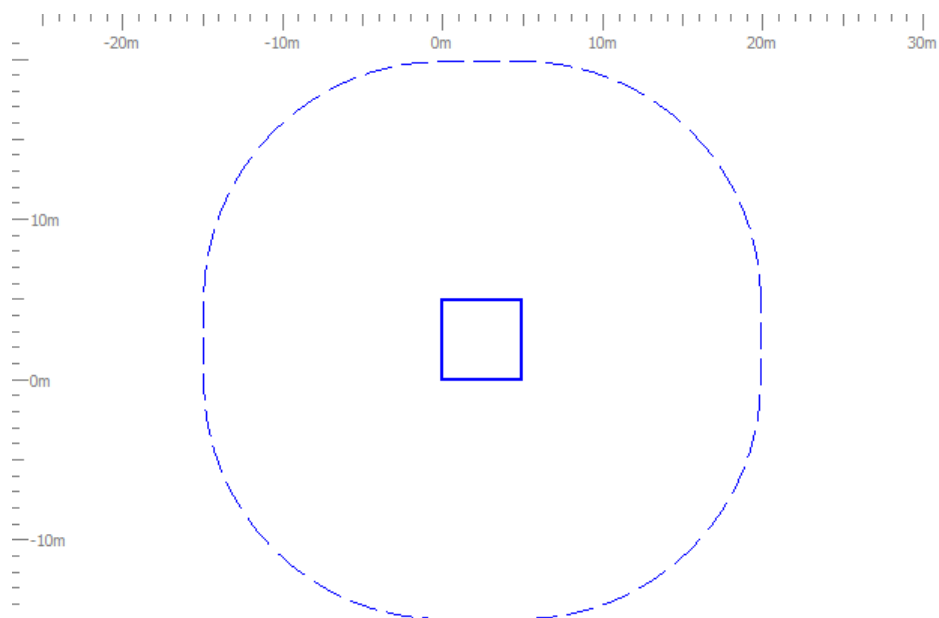

Na základě těchto dat byly určeny následující sběrné oblasti pro vedení:

- Sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení: 1 800,00 m²
- Sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení : 180 000,00 m²

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k Náhradní zdroj, je stanovena pro

následující zónu:

	Náhradní zdroj - U_w
vnější část objektu	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
garáže, technické místnosti, chodby	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
kanceláře, školící místnost	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
Sklad HK	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
ohlašovna požáru	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$

Rozvody v budově Náhradní zdroj byly v zónách definovány takto:

	Náhradní zdroj - KS3
vnější část objektu	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
garáže, technické místnosti, chodby	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
kanceláře, školící místnost	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
Sklad HK	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
ohlašovna požáru	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček

5.4 napájení podružných rozvaděčů

Činitel instalace:	kabelové vedení
Typ vedení:	vedení elektrické energie
Prostředí okolí vedení:	městské prostředí
Připojení vedení:	žádné zvláštní podmínky
Transformátor:	napájecí vedení NN , telekomunikační nebo datové vedení
Stínění kabelu:	vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 40,00 m.

Na základě toho byly určena sběrné oplocení blesku pro vedení :

- Sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení : 1 600,00 m²
- Sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení : 160 000,00 m²

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k napájení podružných rozvaděčů, je stanovena pro následující zónu:

	napájení podružných rozvaděčů - Uw
vnější část objektu	Uw ≤ 1,0 kV
garáže, technické místnosti, chodby	Uw ≤ 1,0 kV
kanceláře, školící místnost	Uw ≤ 1,0 kV
Sklad HK	Uw ≤ 1,0 kV
ohlašovna požáru	Uw ≤ 1,0 kV

Rozvody v budově napájení podružných rozvaděčů byly v zónách definovány takto:

	napájení podružných rozvaděčů - KS3
vnější část objektu	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
garáže, technické místnosti, chodby	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
kanceláře, školící místnost	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
Sklad HK	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
ohlašovna požáru	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček

5.5 Nouzové osvětlení

Činitel instalace:	kabelové vedení
Typ vedení:	vedení elektrické energie
Prostředí okolí vedení:	městské prostředí
Připojení vedení:	žádné zvláštní podmínky
Transformátor:	napájecí vedení NN , telekomunikační nebo datové vedení
Stínění kabelu:	vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 110,00 m.

Na základě to ho byly určena sběrné opblasi blesku pro vedení :

- Sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení : 4 400,00 m²
- Sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení : 440 000,00 m²

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k Nouzové osvětlení, je stanovena pro následující zónu:

	Nouzové osvětlení - U_w
vnější část objektu	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
garáže, technické místnosti, chodby	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
kanceláře, školící místnost	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
Sklad HK	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
ohlašovna požáru	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$

Rozvody v budově Nouzové osvětlení byly v zónách definovány takto:

	Nouzové osvětlení - KS3
vnější část objektu	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
garáže, technické místnosti, chodby	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
kanceláře, školící místnost	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
Sklad HK	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
ohlašovna požáru	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček

5.6 okruh garážových vrat

Činitel instalace:	kabelové vedení
Typ vedení:	vedení elektrické energie
Prostředí okolí vedení:	městské prostředí
Připojení vedení:	žádné zvláštní podmínky
Transformátor:	napájecí vedení NN , telekomunikační nebo datové vedení
Stínění kabelu:	vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 55,00 m.

Na základě to ho byly určena sběrné opblasi blesku pro vedení :

- Sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení : 2 200,00 m²
- Sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení : 220 000,00 m²

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k okruh garážových vrat, je stanovena pro následující zónu:

	okruh garážových vrat - Uw
vnější část objektu	Uw ≤ 1,0 kV
garáže, technické místnosti, chodby	Uw ≤ 1,0 kV
kanceláře, školící místnost	Uw ≤ 1,0 kV
Sklad HK	Uw ≤ 1,0 kV
ohlašovna požáru	Uw ≤ 1,0 kV

Rozvody v budově okruh garážových vrat byly v zónách definovány takto:

	okruh garážových vrat - KS3
vnější část objektu	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
garáže, technické místnosti, chodby	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
kanceláře, školící místnost	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
Sklad HK	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
ohlašovna požáru	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček

5.7 Ovládání klappek

Činitel instalace:	kabelové vedení
Typ vedení:	vedení elektrické energie
Prostředí okolí vedení:	městské prostředí
Připojení vedení:	žádné zvláštní podmínky
Transformátor:	napájecí vedení NN , telekomunikační nebo datové vedení
Stínění kabelu:	vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 80,00 m.

Na základě to ho byly určena sběrné opblasi blesku pro vedení :

- Sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení : 3 200,00 m²
- Sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení : 320 000,00 m²

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k Ovládání klappek, je stanovena pro následující zónu:

	Ovládání klappek - Uw
vnější část objektu	Uw ≤ 1,0 kV
garáže, technické místnosti, chodby	Uw ≤ 1,0 kV
kanceláře, školící místnost	Uw ≤ 1,0 kV
Sklad HK	Uw ≤ 1,0 kV
ohlašovna požáru	Uw ≤ 1,0 kV

Rozvody v budově Ovládání klappek byly v zónách definovány takto:

	Ovládání klappek - KS3
vnější část objektu	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
garáže, technické místnosti, chodby	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
kanceláře, školící místnost	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
Sklad HK	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
ohlašovna požáru	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček

5.8 Rozhlas

Činitel instalace:	kabelové vedení
Typ vedení:	vedení elektrické energie
Prostředí okolí vedení:	městské prostředí
Připojení vedení:	žádné zvláštní podmínky
Transformátor:	napájecí vedení NN , telekomunikační nebo datové vedení
Stínění kabelu:	vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 80,00 m.

Na základě to ho byly určena sběrné opblasi blesku pro vedení :

- Sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení : 3 200,00 m²
- Sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení : 320 000,00 m²

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k Rozhlas, je stanovena pro následující zónu:

	Rozhlas - Uw
vnější část objektu	Uw ≤ 1,0 kV
garáže, technické místnosti, chodby	Uw ≤ 1,0 kV
kanceláře, školící místnost	Uw ≤ 1,0 kV
Sklad HK	Uw ≤ 1,0 kV
ohlašovna požáru	Uw ≤ 1,0 kV

Rozvody v budově Rozhlas byly v zónách definovány takto:

	Rozhlas - KS3
vnější část objektu	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
garáže, technické místnosti, chodby	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
kanceláře, školící místnost	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
Sklad HK	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
ohlašovna požáru	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček

5.9 UTP

Činitel instalace:	kabelové vedení
Typ vedení:	telekomunikační vedení
Prostředí okolí vedení:	městské prostředí
Připojení vedení:	žádné zvláštní podmínky
Transformátor:	napájecí vedení NN , telekomunikační nebo datové vedení
Stínění kabelu:	vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 120,00 m.

Na základě to ho byly určena sběrné opblasi blesku pro vedení :

- Sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení : 4 800,00 m²
- Sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení : 480 000,00 m²

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k UTP, je stanovena pro následující zónu:

	UTP - Uw
vnější část objektu	Uw ≤ 1,0 kV
garáže, technické místnosti, chodby	Uw ≤ 1,0 kV
kanceláře, školící místnost	Uw ≤ 1,0 kV
Sklad HK	Uw ≤ 1,0 kV
ohlašovna požáru	Uw ≤ 1,0 kV

Rozvody v budově UTP byly v zónách definovány takto:

	UTP - KS3
vnější část objektu	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
garáže, technické místnosti, chodby	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
kanceláře, školící místnost	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
Sklad HK	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
ohlašovna požáru	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček

5.10 VZT

Činitel instalace:	kabelové vedení
Typ vedení:	vedení elektrické energie
Prostředí okolí vedení:	městské prostředí
Připojení vedení:	žádné zvláštní podmínky
Transformátor:	napájecí vedení NN , telekomunikační nebo datové vedení
Stínění kabelu:	vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 80,00 m.

Na základě toho byly určena sběrné opblasi blesku pro vedení :

- Sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení : 3 200,00 m²
- Sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení : 320 000,00 m²

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k VZT, je stanovena pro následující zónu:

	VZT - U_w
vnější část objektu	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
garáže, technické místnosti, chodby	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
kanceláře, školící místnost	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
Sklad HK	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
ohlašovna požáru	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$

Rozvody v budově VZT byly v zónách definovány takto:

	VZT - KS3
vnější část objektu	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
garáže, technické místnosti, chodby	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
kanceláře, školící místnost	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
Sklad HK	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
ohlašovna požáru	nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček

6. vlastnosti stavby

6.1 riziko požáru

Riziko požáru je jedním z nejdůležitějších kritérií při určování hodnoty LPS (Lightning Protection System) představuje klasifikaci požárního rizika na základě konkrétní požárního zatížení. Požární zatížení by měla být stanovena odborníkem požární bezpečnosti nebo zřízené na základě dohody s vlastníkem objektu a jeho pojišťovnou. Rozlišují se podle následujících kritérií:

- Žádné nebezpečí požáru
- Malé riziko požáru (požární zatížení v budově menší než 400 MJ/m^2)
- Obvyklé riziko požáru (požární zatížení v budově mezi 400 MJ/m^2 a 800 MJ/m^2)
- Vysoké riziko požáru (zvláštní požární zatížení v budovách větší než 800 MJ/m^2)
- Výbuch: Zóna 2/22
- Výbuch: Zóna 1/ 21
- Výbuch: Zóna 0/20

Riziko požáru v budově je základním prvkem při posuzování potřebných kontrolních opatření. Riziko požáru bylo uvažováno při výpočtu pro budovu objekt jako:

	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
žádné riziko požáru nebo výbuchu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nízké riziko požáru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obvyklé riziko požáru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vysoké riziko požáru	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
výbuch - EX-zóna 2, 22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
výbuch - EX-Zóna 1, 21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
výbuch - EX-zóna 0, 20 a pevné výbušné látky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.2 opatření pro snížení následku požáru

Následující opatření byla vybrána ke snížení následků požáru ve výpočtu:

	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
neexistují žádná opatření	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
hasící přístroje, ruční hasící přístroje, hydranty, protipožární stěny (odolnost vyšší 120 min), chráněné únikové cesty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
automatické hasící zařízení/EPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.3 jiné nebezpečí v budově pro osoby

Vzhledem k počtu osob je možné nebezpečí paniky pro budovy objekt klasifikovat takto:

	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
žádné zvláštní nebezpečí	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nízká úroveň paniky (např. budovy nejvýše se dvěma poschodími a počet osob do 100)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
průměrná úroveň paniky (např. budovy pro kulturní nebo sportovní podniky účast, mezi 100 a 1000 návštěvníky)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obtížná evakuace (např. budovy s handicapovanými osobami, nemocnice)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vysoká úroveň paniky (např. budovy pro kulturní nebo sportovní podniky, účast více než 1000 návštěvníků)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.4 vnější stínění místnosti

Prostorové stínění zeslabuje magnetické pole uvnitř budovy nebo stavby, které je způsobeno bleskem do, nebo vedle objektu, a snižuje vnitřní rázové vlny.

Toho lze dosáhnout tím, že se pospojením vytvoří síť, ve které mají být zahrnuty všechny vodivé části nosné konstrukce a vnitřní systémy. Vnější / vnitřní prostorové stínění tak tvoří pouze část konstrukce budovy. Je důležité zajistit, aby při použití plechové střešní krytiny a kovových obkladů, se zajistilo dostatečné elektricky vodivé spojení mezi sebou navzájem včetně vyrovnání potenciálu v souladu s normativními požadavky.

Vnější plášť budovy objekt:

- žádné stínění

7. vyhodnocení rizika

V bodu 4.1 je popsáno riziko a v bodu 7 je toto riziko vypočteno.

U každého rizika značí označení: přípustné = modrý pruh; vyhovující = zelený pruh; nevyhovující = červený pruh.


7.1 riziko R1, lidské životy

Pro osoby vně budovy, ale i uvnitř objekt byla určena následující rizika:


Přípustné riziko R_T : 1,00E-05

Vypočtené riziko R1 (nechráněné): 6,24E-03

Vypočtené riziko R1 (chráněné): 8,52E-06

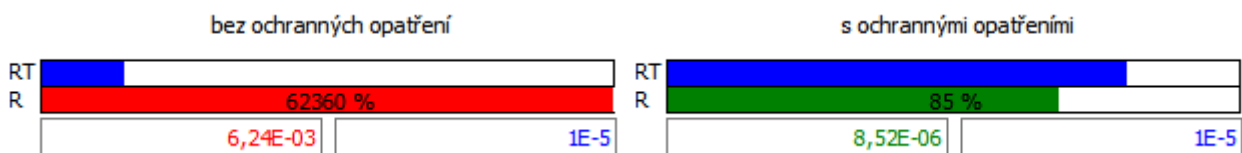

Riziko R1 se skládá z těchto součástí rizika:

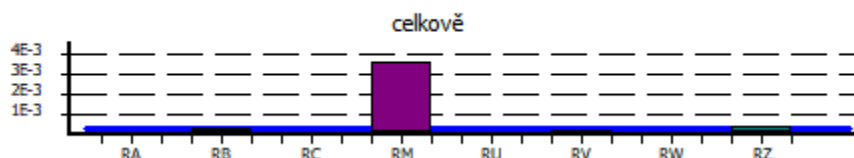

Za účelem snížení rizika je nutno realizovat ochranná opatření popsaná v 8.

7.2 riziko R2, veřejné služby


Riziko R2, ztráty veřejných služeb, bylo pro objekt stanoveno následovně:

Přípustné riziko R_T : 1,00E-03


Vypočtené riziko R2 (nechráněné): 2,98E-02

Vypočtené riziko R2 (chráněné):

2,88E-05

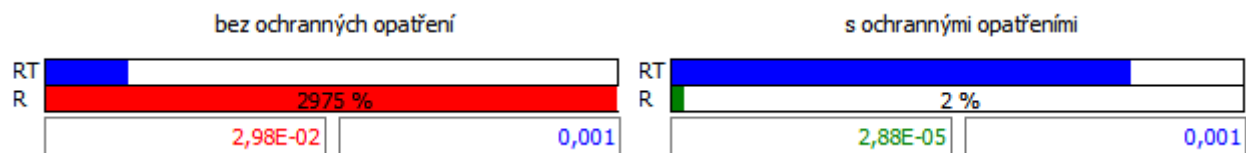

Riziko R2 se skládá z následujících součástí rizika:

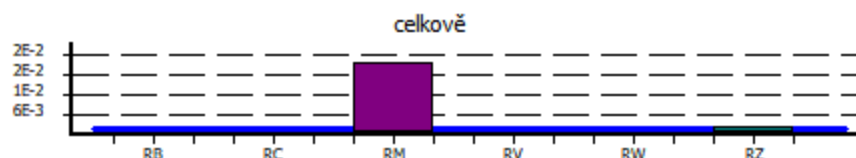

Za účelem snížení rizika je nutno realizovat ochranná opatření popsaná v 8.

7.3 riziko R4, ekonomické ztráty s ochrannými opatřeními

Pro ekonomickou analýzu se provede srovnání rizika R4

- objekt (skutečný stav)
- objekt (požadovaný stav)

Výsledek této úvahy je, zda náklady na ochranná opatření, která se mají použít ve srovnání s hodnotou budovy, jsou ekonomicky výhodná.

7.3.1 parametry výpočtu ročních ztrát při ochranných opatřeních

i - úroková míra:	0,00 %
a _t - doba návratnosti - amortizace:	0,00 rok
a - odpisová míra:	0,00 %
m - náklady na údržbu:	0,00 %

7.3.2 hodnota budovy, včetně následných ztrát

	L4ca	L4cb	L4cc	L4cs	celkově
Z1 (vnější část objektu)	0 Kč	22 000 000 Kč	3 000 000 Kč	1 500 000 Kč	26 500 000 Kč
Z2 (garáže, technické místnosti, chodby)	0 Kč	10 000 000 Kč	4 000 000 Kč	3 000 000 Kč	17 000 000 Kč
Z3 (kanceláře, školící místnost)	0 Kč	3 000 000 Kč	2 000 000 Kč	1 500 000 Kč	6 500 000 Kč
Z4 (Sklad HK)	0 Kč	2 000 000 Kč	2 500 000 Kč	1 500 000 Kč	6 000 000 Kč
Z5 (ohlašovna požáru)	0 Kč	3 000 000 Kč	5 500 000 Kč	6 000 000 Kč	14 500 000 Kč
celková hodnota budovy					70 500 000 Kč

L4ca: cena zvířat v zóně
L4cb: hodnota v zóně
L4cs: hodnota systémů v zóně (včetně jejich funkcí)
L4cc: hodnota obsahu v zóně

Jednorázové náklady na ochranná opatření:

3 500 000,00 Kč

7.3.3 vyhodnocení rizika R4

Roční náklady na celkové ztráty při absenci ochranných opatření:

C_L 0,00 Kč/rok

Roční náklady na zbytkové ztráty:

C_{RL} 0,00 Kč/rok


Roční náklady na ochranná opatření ve vztahu k návratnosti dobu 0,00 let, jsou následující:

C_{PM} 0,00 Kč/rok

Roční úspora peněz:

S_M 0,00 Kč/rok

Proto jsou použitelná ochranná opatření považována za efektivní.



8. výběr ochranných opatření

Výběrem následujících ochranných opatření můžete stávající rizika snížit na přijatelnou úroveň.

Je nutno realizovat minimálně veškerá níže uvedená ochranná opatření.

opatření s ochrannou / požadovaný stav:

prostor	opatření	činitel
pB:	systém ochrany před bleskem LPS LPS třída I	2.000E-02

pEB:	pospojování proti blesku pospojování pro LPL I	1.000E-02
------	---	-----------

EPS:

Xcon:	připojení vedení více uzemněných nulových vodičů	více uzemněných nulových vodičů 0,2
-------	---	---

Hlavní přívod:

Xcon:	připojení vedení více uzemněných nulových vodičů	více uzemněných nulových vodičů 0,2
-------	---	---

Náhradní zdroj:

Xcon:	připojení vedení více uzemněných nulových vodičů	více uzemněných nulových vodičů 0,2
-------	---	---

napájení podružných rozvaděčů:

Xcon:	připojení vedení více uzemněných nulových vodičů	více uzemněných nulových vodičů 0,2
-------	---	---

Nouzové osvětlení:

Xcon:	připojení vedení více uzemněných nulových vodičů	více uzemněných nulových vodičů 0,2
-------	---	---

okruh garážových vrat:

Xcon:	připojení vedení více uzemněných nulových vodičů	více uzemněných nulových vodičů 0,2
-------	---	---

Ovládání klapky:

Xcon:	připojení vedení více uzemněných nulových vodičů	více uzemněných nulových vodičů 0,2
-------	---	---

Rozhlas:

Xcon:	připojení vedení více uzemněných nulových vodičů	více uzemněných nulových vodičů 0,2
-------	---	---

UTP:

Xcon:	připojení vedení více uzemněných nulových vodičů	více uzemněných nulových vodičů 0,2
-------	---	---

VZT:

Xcon:	připojení vedení více uzemněných nulových vodičů	více uzemněných nulových vodičů 0,2
-------	---	---

LPZ 0B:

vnější část objektu

pa:	ochrana před úrazem elektrickým proudem (úder blesku do budovy) elektrická izolace posuzovaných svodů,	0,01
rp:	protipožární opatření automatické hasící zařízení/EPS	2.000E-01

EPS:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

Hlavní přívod:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

Náhradní zdroj:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

napájení podružných rozvaděčů:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
	<u>Nouzové osvětlení:</u>	
pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
	<u>okruh garážových vrat:</u>	
pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
	<u>Ovládání klapek:</u>	
pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
	<u>Rozhlas:</u>	
pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
	<u>UTP:</u>	
pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
	<u>VZT:</u>	
pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02

LPZ 1:

garáže,technické
místnosti,chodby

pa:	ochrana před úrazem elektrickým proudem (úder blesku do budovy) elektrická izolace posuzovaných svodů,	0,01
pu:	ochrana před úrazem elektrickým proudem (úder blesku do inženýrské sítě) elektrická izolace,	0,01
rp:	protipožární opatření automatické hasicí zařízení/EPS	2.000E-01

EPS:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

Hlavní přívod:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

Náhradní zdroj:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

napájení podružných rozvaděčů:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

Nouzové osvětlení:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

okruh garážových vrat:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

Ovládání klapek:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

Rozhlas:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

UTP:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

VZT:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

LPZ 2:

kanceláře, školící
místnost

pa:	ochrana před úrazem elektrickým proudem (úder blesku do budovy) elektrická izolace posuzovaných svodů,	0,01
-----	--	------

pu:	ochrana před úrazem elektrickým proudem (úder blesku do inženýrské sítě) elektrická izolace,	0,01
-----	--	------

rp:	protipožární opatření automatické hasící zařízení/EPS	2.000E-01
-----	--	-----------

EPS:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

Hlavní přívod:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

Náhradní zdroj:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

napájení podružných rozvaděčů:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

Nouzové osvětlení:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

okruh garážových vrat:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

Ovládání klapky:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

Rozhlas:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

UTP:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

VZT:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

Sklad HK

pu:	ochrana před úrazem elektrickým proudem (úder blesku do inženýrské sítě) elektrická izolace,	0,01
rp:	protipožární opatření automatické hasicí zařízení/EPS	2.000E-01

EPS:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

Hlavní přívod:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

Náhradní zdroj:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

napájení podružných rozvaděčů:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

Nouzové osvětlení:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

okruh garážových vrat:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

Ovládání klapky:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

Rozhlas:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

UTP:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

VZT:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

LPZ 3:

ohlašovna požáru

pa:	ochrana před úrazem elektrickým proudem (úder blesku do budovy) elektrická izolace posuzovaných svodů,	0,01
pu:	ochrana před úrazem elektrickým proudem (úder blesku do inženýrské sítě) elektrická izolace,	0,01

rp:	protipožární opatření automatické hasící zařízení/EPS	2.000E-01
-----	--	-----------

EPS:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

Hlavní přívod:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

Náhradní zdroj:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

napájení podružných rozvaděčů:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

Nouzové osvětlení:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
-------	-----------------------------------	-----------

KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02
------	---	-----------

okruh garážových vrat:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

Ovládání klapek:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

Rozhlas:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

UTP:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

VZT:

pSPD:	koordinovaná ochrana SPD LPL 1	1.000E-02
KS3:	typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel - opatření pro vyloučení instalačních smyček	1.000E-02

9. právní závaznost

Posouzení rizik provedené na základě informací poskytnutých provozovatelem budovy, jejím vlastníkem nebo odbornými zaměstnanci, je třeba zjistit na místě. Je třeba poznamenat, že tyto údaje je třeba zkontrolovat, odpovídají-li realitě.

Na místě je potřeba získat informace pro výpočet rizika, které poskytne provozovatel budovy, její vlastník nebo odborní zaměstnanci. Je nutno tyto údaje zkontrolovat, zda-li odpovídají realitě.

Postup pro stanovení výpočtu rizika softwarem DEHNsupport je odvozen od standardního ČSN EN 62305-2:2013-02.

Je třeba poznamenat, že všechny předpoklady, dokumentace, ilustrace, kresby, rozměry, parametry a výsledky nejsou právně závazné pro zpracovatele výpočtu rizik.

Místo, Datum

Razítko, Podpis

10. všeobecné informace

10.1 Součásti vnější ochrany před bleskem

Prvky ochrany před bleskem, které se používají pro výstavbu vnějšího systému ochrany před bleskem, musí splňovat určité mechanické a elektrické požadavky, které jsou uvedené v řadě norem EN 62561 - x. Tato standardní řada je rozdělena například do následujících částí:

- | | |
|-------------------|---|
| - EN 62561-1:2012 | Požadavky na spojovací součásti |
| - EN 62561-2:2012 | Požadavky na vodiče a zemniče |
| - EN 62561-3:2012 | Požadavky na oddělovací jiskřiště |
| - EN 62561-4:2011 | Požadavky na podpěry vodičů |
| - EN 62561-5:2011 | Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů |

10.1.1 EN 62561-1:2012 Požadavky na spojovací součásti

Požadavky na spojovací součásti (svorky) jsou definovány v normě EN 62561-1. To znamená, že pro instalaci systémů ochrany před bleskem platí, že spojovací komponenty musí být vybrány pro očekávané zatížení (H nebo N). Tak by na jímáči připadla (100% bleskového proudu) svorka pro zatížení H (100 kA) a na již rozdělený bleskový proud, například ve smyčce nebo v přívodu k zemníci svorce pouze N (50 kA). Schopnost zvládat zatížení prokazuje zkouška výrobce.

10.1.2 EN 62561-2:2012 Požadavky na vodiče a zemniče

Zvláštní požadavky na vodiče, například svody a zemnění, EN 62561-2. Ty jsou definovány následujícím způsobem:

- mechanické vlastnosti (pevnost v tahu a minimální tažnost),
- elektrické vlastnosti (maximální odpor) a
- antikorozní ochranné vlastnosti (umělé stárnutí).

Norma EN 62561-2 také specifikuje požadavky na uzemnění a zemní tyče. Důležité jsou zde především materiál, geometrie, minimální rozměry a mechanické a elektrické vlastnosti. Tyto požadavky normy jsou důležité vlastnosti výrobků, které musí být uvedeny v dokumentaci a katalogových listů výrobce.

10.1.3 EN 62561-3:2012 Požadavky na oddělovací jiskřiště

Jiskřiště lze použít pro elektrickou izolaci uzemňovací soustavy.

Pro oddělovací jiskřiště platí požadavky normy EN 62561-3, aby komponenty, pokud jsou instalovány podle pokynů výrobce, byly spolehlivé, stabilní a bezpečné pro lidi a okolní zařízení.

10.1.4 EN 62561-4:2011 Požadavky na podpěry vodičů

Norma EN 62561-4 specifikuje požadavky a zkoušky pro kovové i nekovové podpěry vodičů používaných na svody.

10.1.5 EN 62561-5:2011 Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů

Všechny revizní skříně musí být navrženy a konstruovány tak, že jsou spolehlivé při určeném použití a bez rizika pro osoby nebo životní prostředí. EN 62561-5 specifikuje požadavky a zkoušky pro revizní skříně a a prostupy izolací základu (například zkouška těsnosti).

11. objasnění pojmů

Koordinovaná ochrana SPD

Vybraná SPD vytvoří koordinovaný systém, který snižuje selhání elektrických a elektronických systémů

Izolační rozhraní

Zařízení, která mohou snížit rázové vlny ve vedeních, které vstupují do LPZ. Tato zařízení zahrnují oddělovací transformátory s uzemněným stíněním mezi vinutími, nekovové kabely z optických vláken a optočleny. Izolační odpor těchto zařízení musí být v souladu s vyhláškou nebo normou



LEMP Elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem [en: lightning electromagnetic impulse]

Všechny elektromagnetické účinky proudu blesku, který prostřednictvím galvanické, indukční nebo kapacitní vazby vytvoří spoje pro průchod rázové vlny a elektromagnetického pulzního pole

LP Ochrana před bleskem [en: lightning protection]

Kompletní systém pro ochranu staveb, včetně jejich vnitřních systémů a obsahu a osob před účinky blesku. Skládá se z
vnějšího systému ochrany před bleskem (LPS) a opatření na ochranu proti LEMP

LPL hladina ochrany před bleskem [en: lightning protection level]

Číselná hodnota, která je založena na parametrech bleskových proudů a pravděpodobnosti jejich výskytu, které nepřekročí odpovídající maximální a minimální mezní hodnoty uvažovaných blesků.

LPS [en: lightning protection system] - systém ochrany před bleskem

Kompletní systém, který se používá ke snížení rizika poškození budovy nebo konstrukce přímými údery blesku

EB - ochrana před bleskem pospojováním proti blesku (en: lightning equipotential bonding)

Pospojení oddělených kovových částí a LPS přímým připojením nebo připojením přes zařízení pro ochranu proti přepětí na snížení škod způsobených bleskovými proudy případným rozdílem potenciálů

SPD přepětové ochranné zařízení [en: surge protective device]

Zařízení, které je určeno k omezení přechodného přepětí a svedení impulzních proudů. Obsahuje alespoň jeden nelineární prvek

Uzel

Uzel na přívodním vedení lze zanedbat při šíření rázové vlny: Příklady uzlu jsou distribuční bod na vedení ve VN / NN transformátoru nebo v rozvodně, spínač nebo telekomunikační zařízení (např. multiplexery nebo xDSL zařízení), v telekomunikačním vedení.

Fyzické poškození

Poškození budovy nebo stavby (nebo jejího obsahu) v důsledku mechanického, tepelného, chemického a výbušného důsledku úderu blesku

Úraz živých bytostí

Trvalé zranění nebo smrt lidí či zvířat prostřednictvím elektrického proudu v důsledku nebezpečného dotykového nebo krokového napětí způsobeného bleskem

R riziko škod

Pravděpodobná, průměrná roční ztráta (osob a zboží) v důsledku úderu blesku, na základě celkové hodnoty (zboží a osob), chráněné budovy

ZS zóna budovy

Část budovy se shodnými vlastnostmi parametrů pro posouzení rizikové složky.

Zóna ochrany před bleskem LPZ [en: lightning protection zone]

Oblast, ve které je elektromagnetické prostředí definováno z hlediska nebezpečí od blesku. Hranice zón LPZ nejsou nutně fyzické hranice (např. stěny, podlaha nebo strop)

Magnetické stínění

Uzavřené kovové mřížky, nebo opláštění, které obklopuje stavební prvky, které mají být chráněny, nebo jejich část, za účelem snížení ztrát z elektrických a elektronických zařízení

Kabel pro ochranu před bleskem

Speciální kabel s vysokou dielektrickou pevností, stínění je kovové připojeno přímo nebo prostřednictvím povlaku vodivého plastu, který je připojen k potenciálu země

Ochrana před bleskem - kabelový kanál

Kabelový kanál s nízkým odporem (např. beton s ocelovou výztuží, nebo propojený kovový kanál) v trvalém kontaktu se zemí.