





			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLADIMÍR KOPP 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. VLADIMÍR KOPP 	ING. VLADIMÍR KOPP 	ING. MIROSLAV TUREK 	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OSTRAVA	OBEC: OSTRAVA - TŘEBOVICE	
<p align="center">"Výstavba R110 kV na TNS Ostrava Svinov"</p> <p align="center">SO 03-15-06 TNS Ostrava Svinov, demolice</p>		ZAK. ČÍSLO MCO	17-069-234-PD
		ÚČEL	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
		DATUM	ČERVENEC 2018
		FORMÁT	
		MĚŘÍTKO	
Foto demolic		ČÁST D.E.2	PŘÍLOHA 3

Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov
SO 03-15-06 TNS Ostrava Svinov, demolice




1. Demolice stoličky odpojovače P1 a P2 včetně základové patky




2. Odstranění stožárové trafostanice a demolice základové patky

Odstraňovaná část v podzemí zvláštního skladu dl.

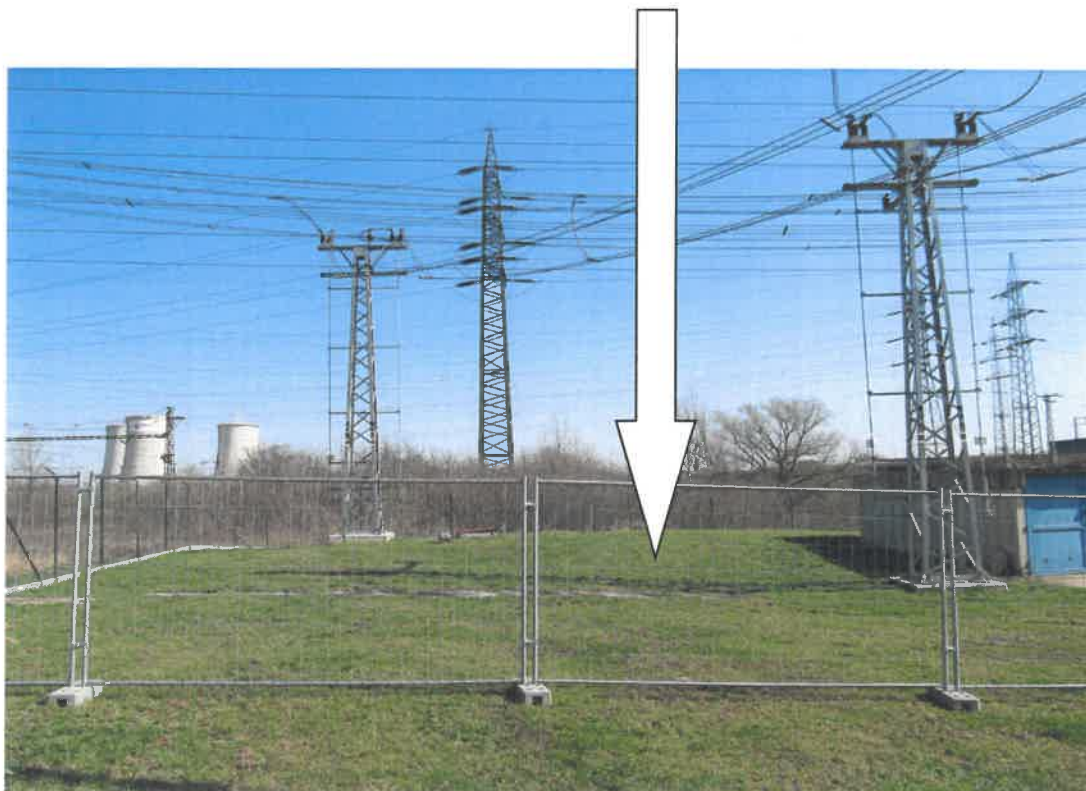


3. Odstranění části zvláštního skladu ,vpravo vstup do podzemní části

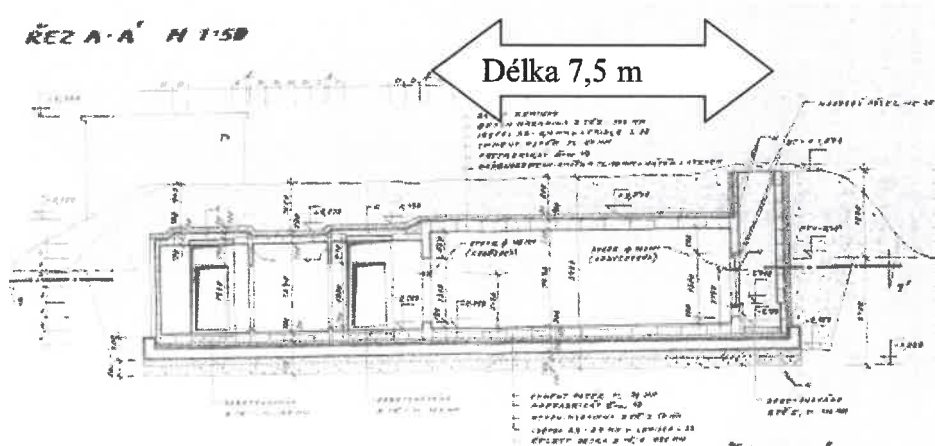

4. Řez odstraňovanou částí

5. Půdorys části zvláštního skladu k demolici pro trasu 110kV přípojky

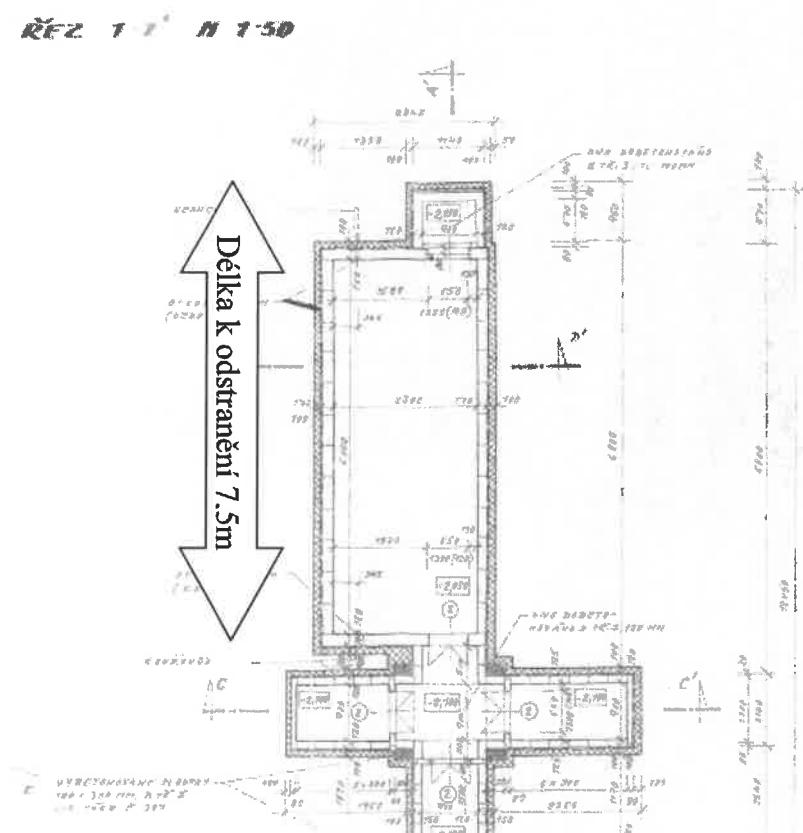

6. Odstranění stávajícího kabelovodu včetně kabelové šachty

