TNS OSTRAVA SVINOV
nový stav

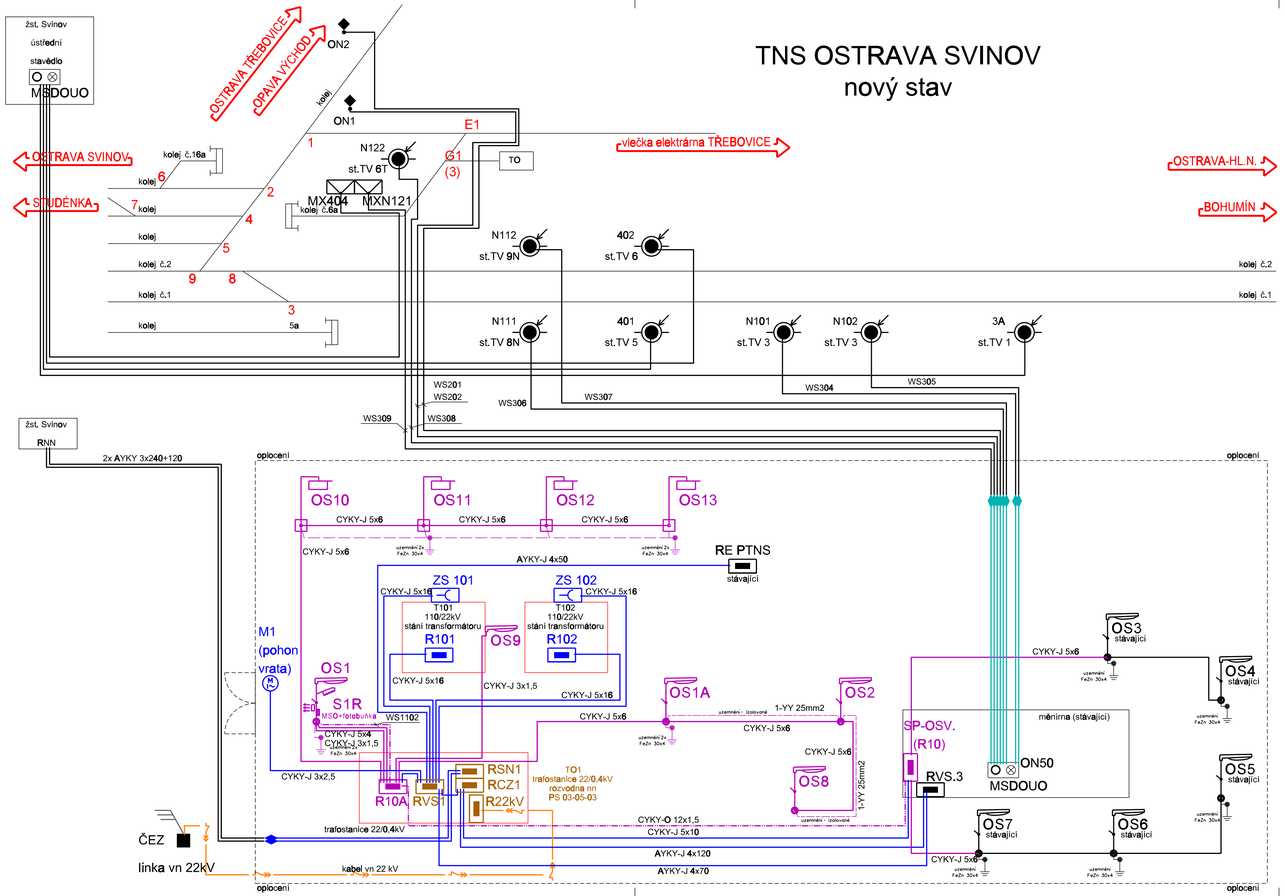

LEGENDA:

- uzemnění tvořeno páskem FeZn 30x4
- kabel nn v chráničce
- kabel nn v chráničce
- kabel vn
- kabel vn v chráničce
- KS — kabelová skříň - KS
- ZS — zásuvková skříň - ZS
- R — rozváděč - R
- OS 01 — svítidlo (reflektor)LED, 12m nesklopný stožár
- S 02A — svítidlo LED, 8m sklopný stožár
- MS DOÚO — ovládací panel DOÚO
- ON1 — indikátor "stáhněte sběrač"

- osvětlení nástupiště / venkovní osvětlení
- kabelové rozvody
- napájení VN
- DOÚO, indikátor "Stáhněte sběrač"
- stávající

Kabely: WS 201, 202 -CYKY 3x2,5mm2
WS 304-WS309 - CYKY 7x4mm2

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING, VLADIMÍR KOPP	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
BC. KAMIL ZAHRADNÍK	BC. KAMIL ZAHRADNÍK	ING. MARTIN MNOŽIL
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OSTRAVA	OBEC: OSTRAVA - TŘEBOVICE
"Výstavba R110 kV na TNS Ostrava Svinov"	ZAK. ČÍSLO MCO	17-069-234-PD
SO 03-06-01 TNS Ostrava Svinov, úprava venkovního osvětlení areálu SO 03-06-02 TNS Ostrava Svinov, přeložky rozvodů NN a ovládacích kabelů SO 03-12-02 TNS Ostrava Svinov, přeložky rozvodů 22 kV SO 03-12-03 TNS Ostrava Svinov, demontáž přípojky VN 22 kV SO 03-12-04 TNS Ostrava Svinov, rekonstrukce přípojky VN - část SŽDC	ÚČEL	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
	DATUM	ČERVENEC 2018
	FORMÁT	4 x A4
	MĚŘÍTKO	-
Přehledové schéma blokové - nový stav	ČÁST D.E.3.6	PŘÍLOHA 05.