


Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 12. 2018

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01
Číslo zákazníka/projektu.: 00017 / 00690_40

Dostatečná vzdálenost - vzduch

DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST

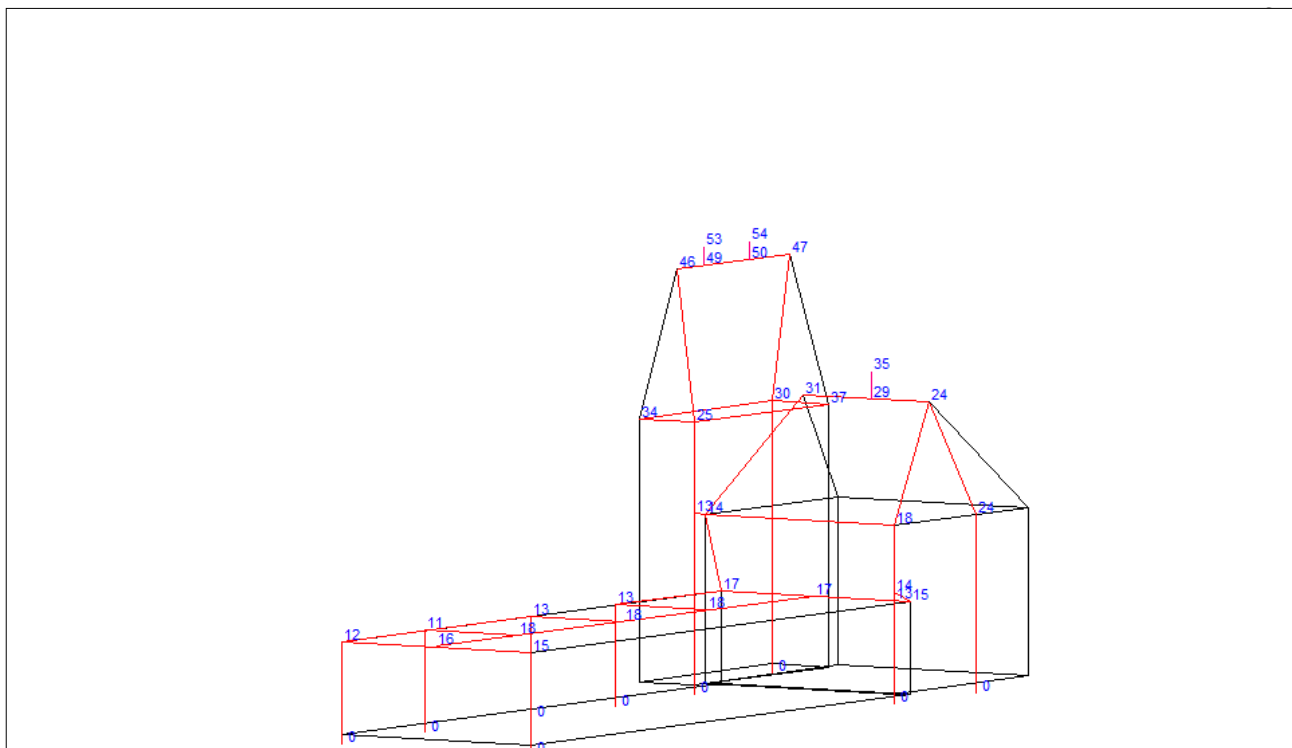

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Projekt:

Název projektu: ŽEL.ZAST.BÍLOVICE NAD SVITAVOU - OPRAVA
PŘÍSTŘEŠKU A FASÁDY

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: IV
Proudové zatížení: 100 kA
 k_m - Izolační hodnota k_m : 1
Úroveň potenciálu: 0 m