

NET4GAS, s.r.o.

Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 - Nusle



STRABAG Rail a.s.
Andrea Chmelíková
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem

Naše značka:
7538/18/OVP/Z

Vyřizuje:
Mgr. Anna Tkáčová

Datum:
5.9.2018

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Věc: PD TSO úseku Blatno u Jesenice - Kaštice

okres: Louny

k.ú.: Podbořany, Petrohrad, Vroutek, Valov, Kaštice, Stebno u Petrohradu, Kryry, Černčice u
Petrohradu, Malměřice, Blatno u Podbořan, Dolánky u Kaštice

Dotčené sítě:

Plynárenská zařízení:
kabel protikoroziční ochrany
VTL plynovod nad 40 barů DN 1400

Plynárenská telekomunikační zařízení:
Optický kabel

Podmínky:



1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících a plánovaných inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.
2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedený stávající plynovod stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě a kabely protikoroziční ochrany stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.
3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
4. Dále potvrzujeme náš záměr liniové stavby trasy "VTL plynovod DN 1400 Kateřinský potok - Přimda". Linie trasy připravovaného plynovodu je v přiložené situaci vyznačena čárkovanou čarou hnědé barvy.
5. Pro vaši informaci uvádíme, že ochranné pásmo tohoto plynového zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb. - energetický zákon) bude 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu, bezpečnostní pásmo bude široké 160 m na obě strany od plynovodu.
6. **Projektovou dokumentaci, ze které bude patrný rozsah prací, zašlete našemu útvaru k odsouhlasení.**
7. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, ČSN 73 6005 a TPG 702 04. V místě křížení požadujeme zpracovat výkres detailu křížení.
8. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.
9. **Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)



Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

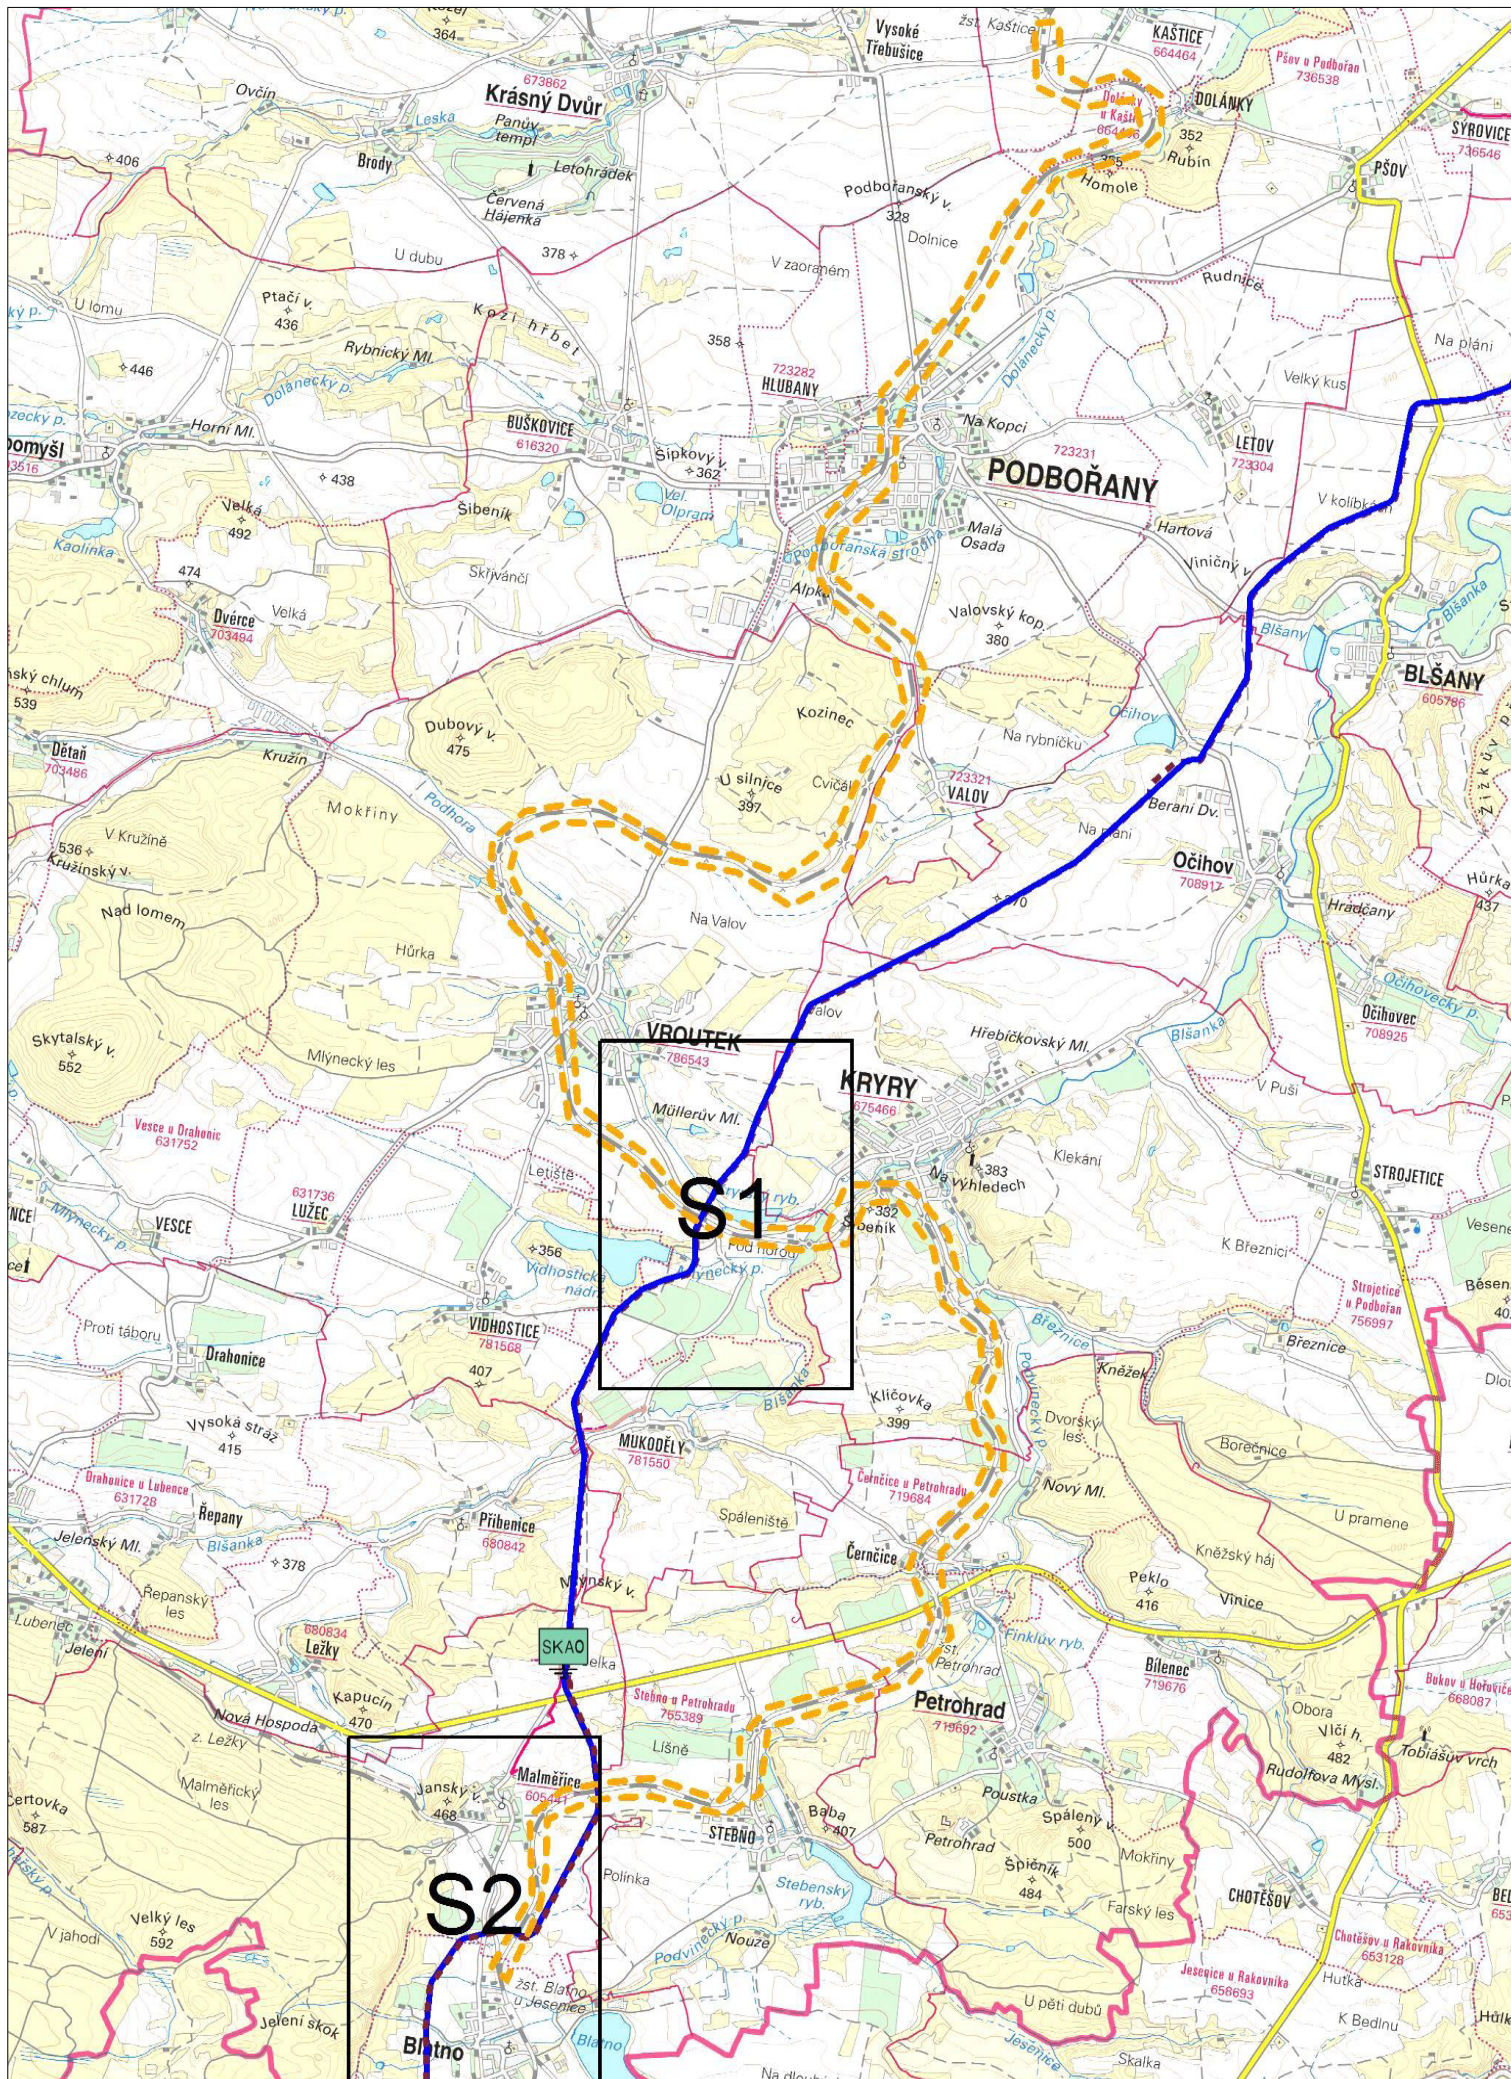


NET4GAS, s.r.o.

Príloha k vyjádření:

Přehledka

7538/18/OVP/Z

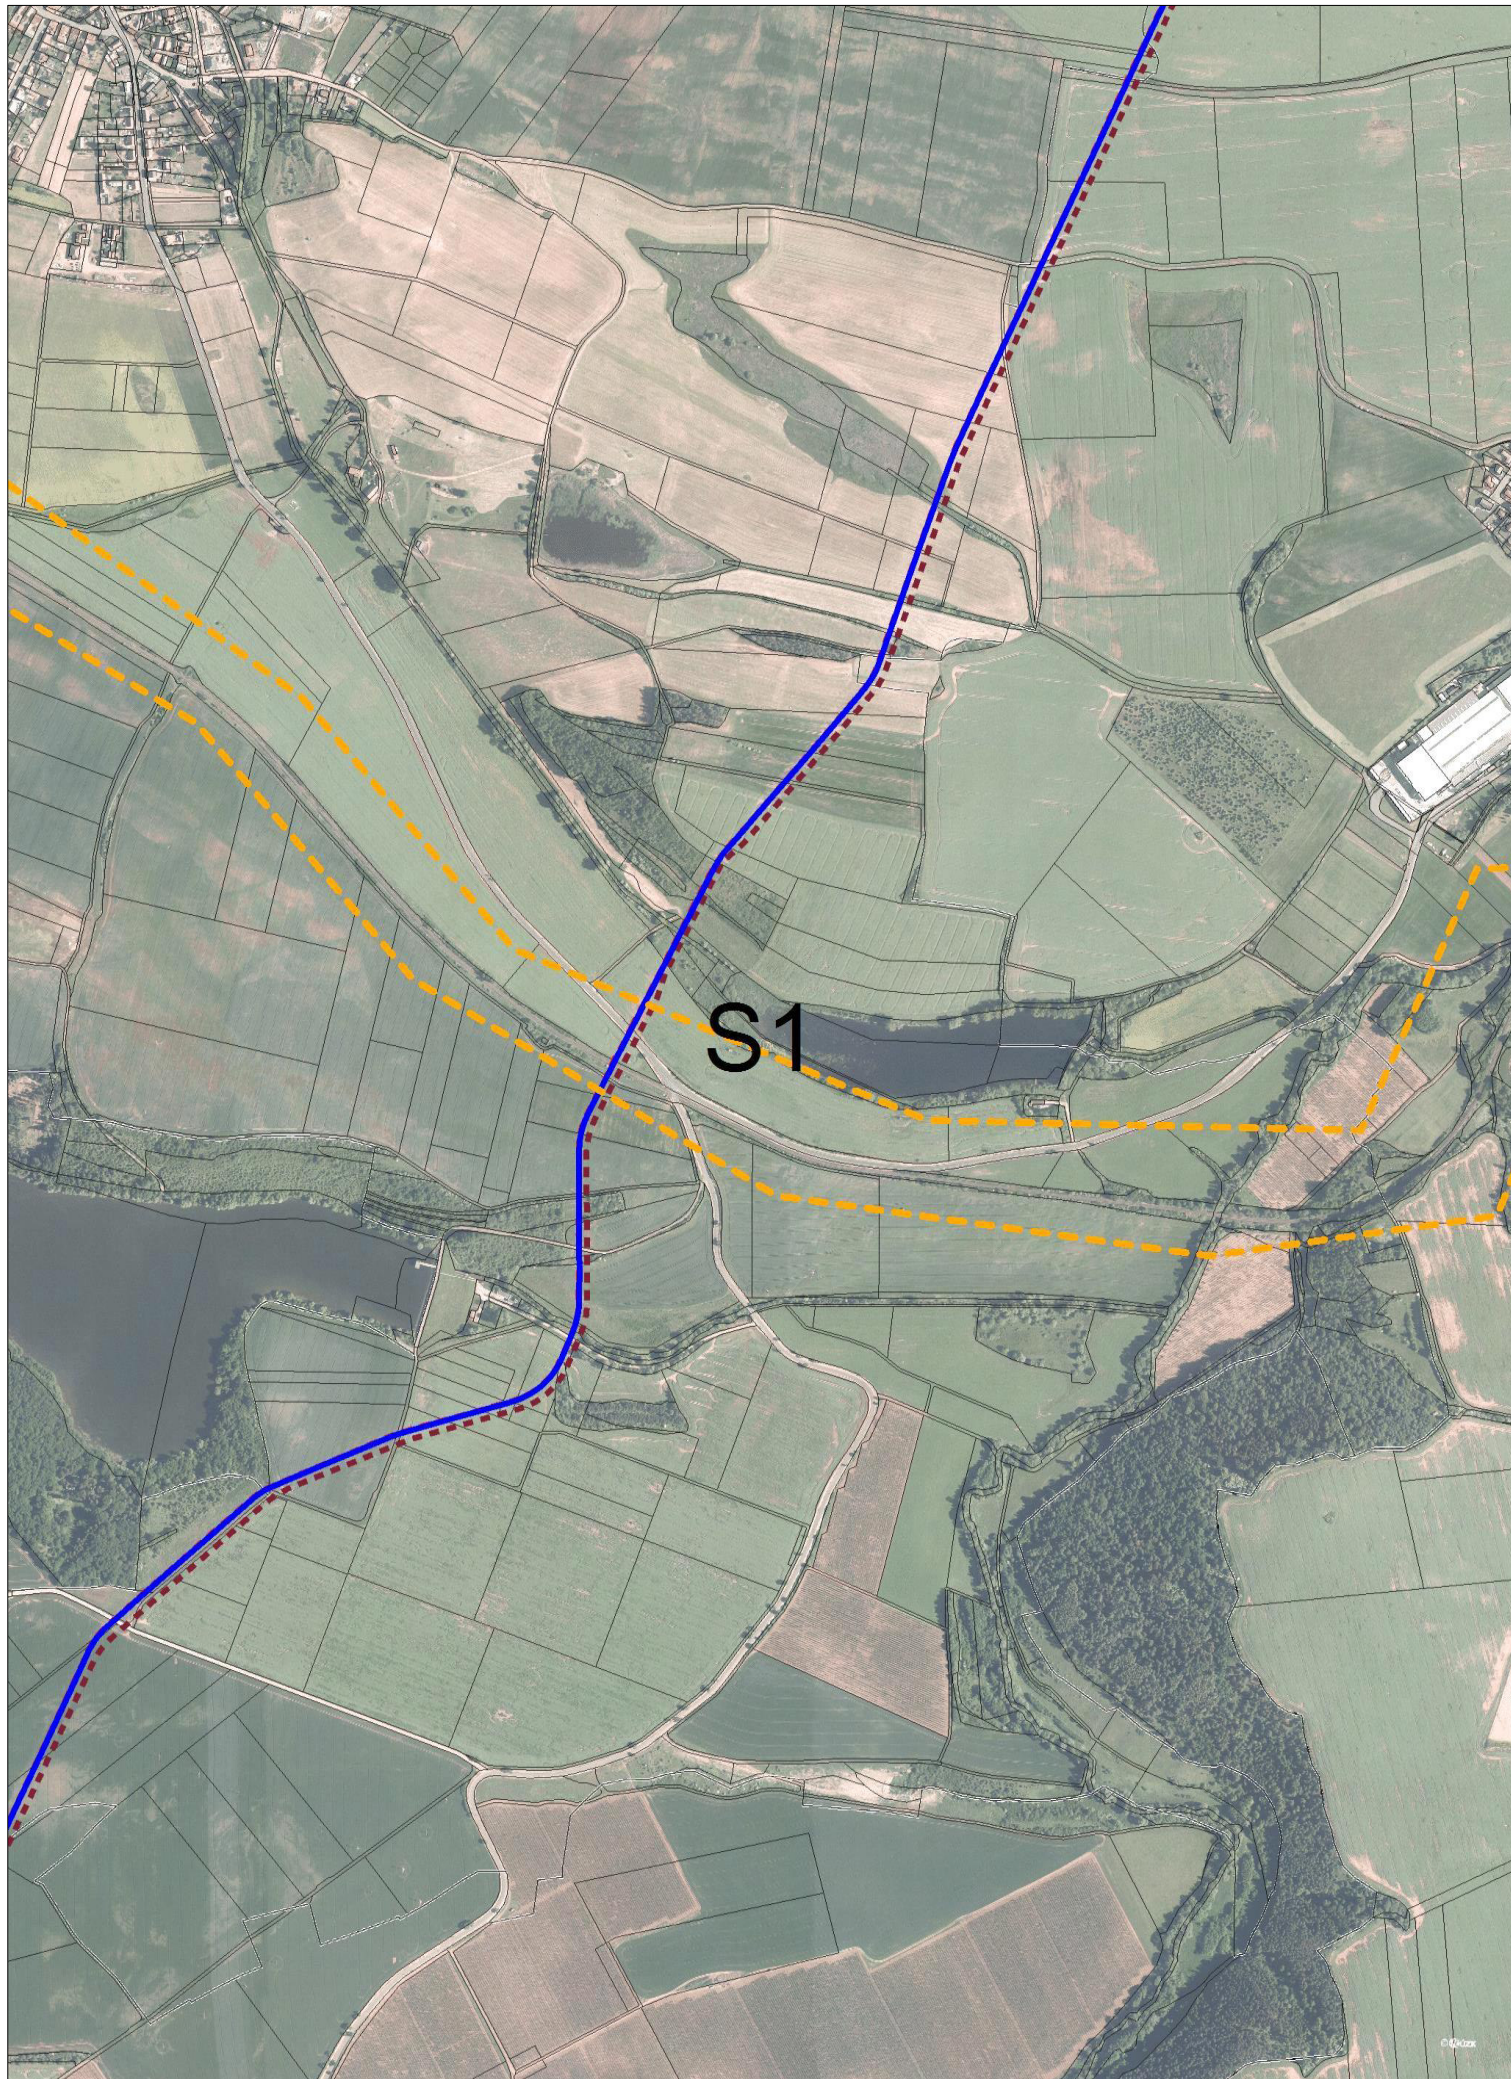

S1




NET4GAS, s.r.o.

Příloha k vyjádření:

Situace: 1/2

7538/18/OVP/Z

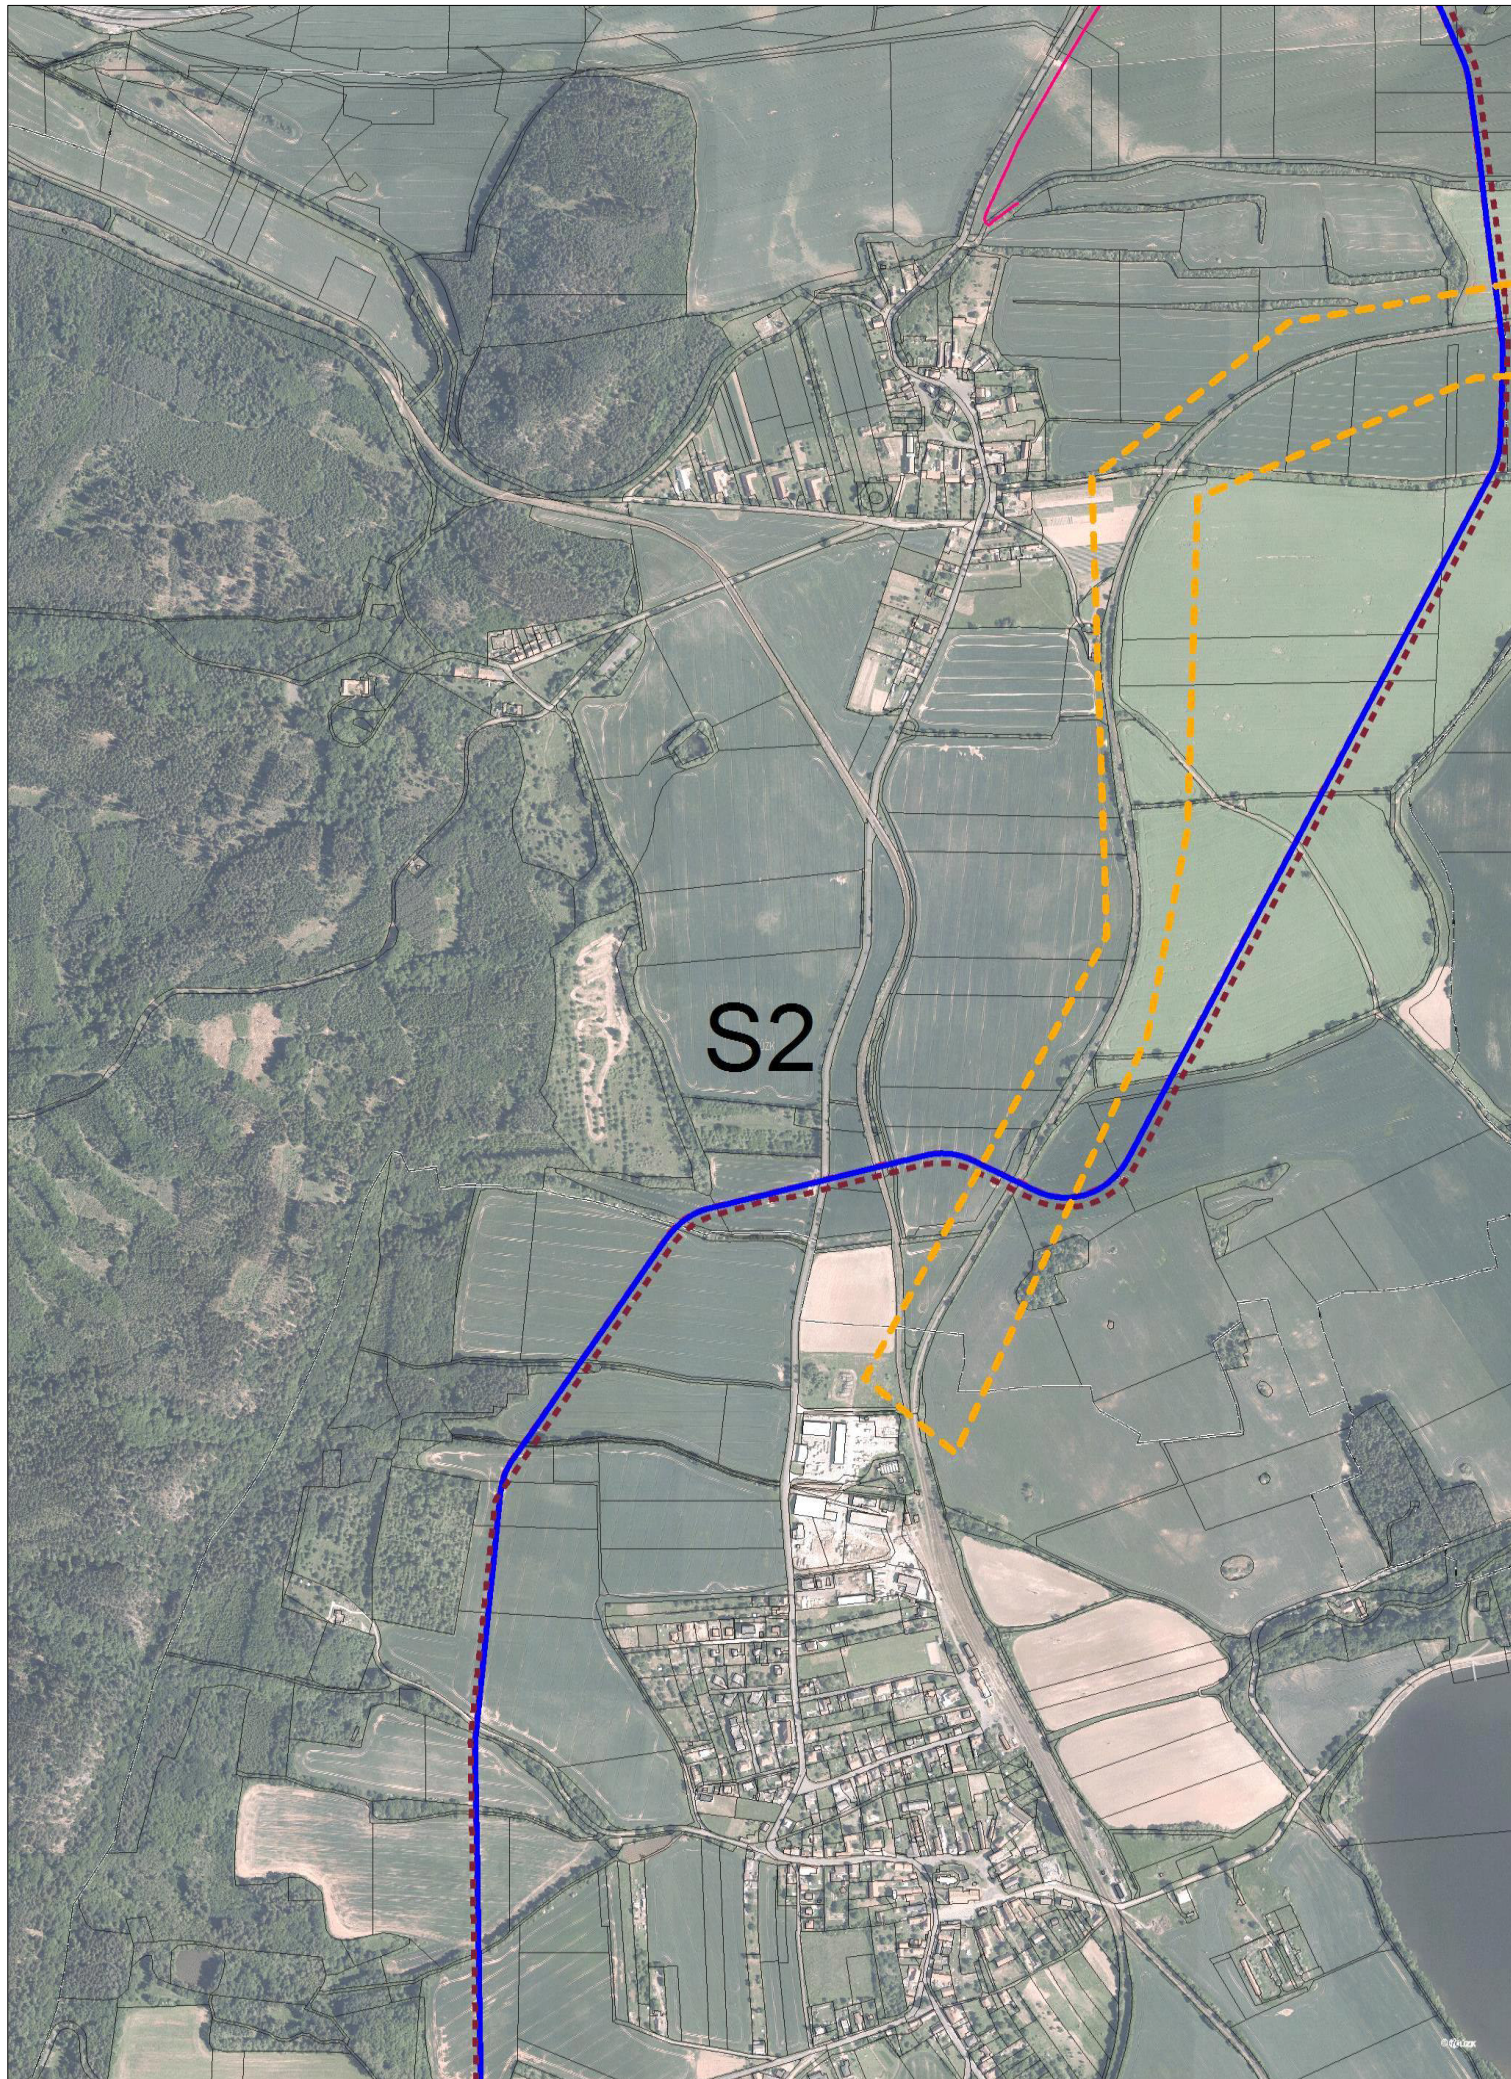

S2






















NET4GAS, s.r.o.

Příloha k vyjádření:

Situace: 2/2

7538/18/OVP/Z

LEGENDA:

| | |
|---|--------------------------------|
|  | ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ |
|  | PLYNOVOD DN 10 - DN 250 |
|  | PLYNOVOD DN 300 |
|  | PLYNOVOD DN 500 |
|  | PLYNOVOD DN 700 |
|  | PLYNOVOD DN 800 |
|  | PLYNOVOD DN 900 |
|  | PLYNOVOD DN 1000 |
|  | PLYNOVOD DN 1200 |
|  | PLYNOVOD DN 1400 |
|  | PLYNOVOD PLÁNOVANÝ |
|  | OPTICKÝ KABEL |
|  | METALICKÝ KABEL |
|  | ANODOVÉ UZEMNĚNÍ |
|  | KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY |
|  | ELEKTROPŘÍPOJKA |
|  | OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU |
|  | STANICE KATODICKÉ OCHRANY |
|  | ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ |