


PŮDORYS

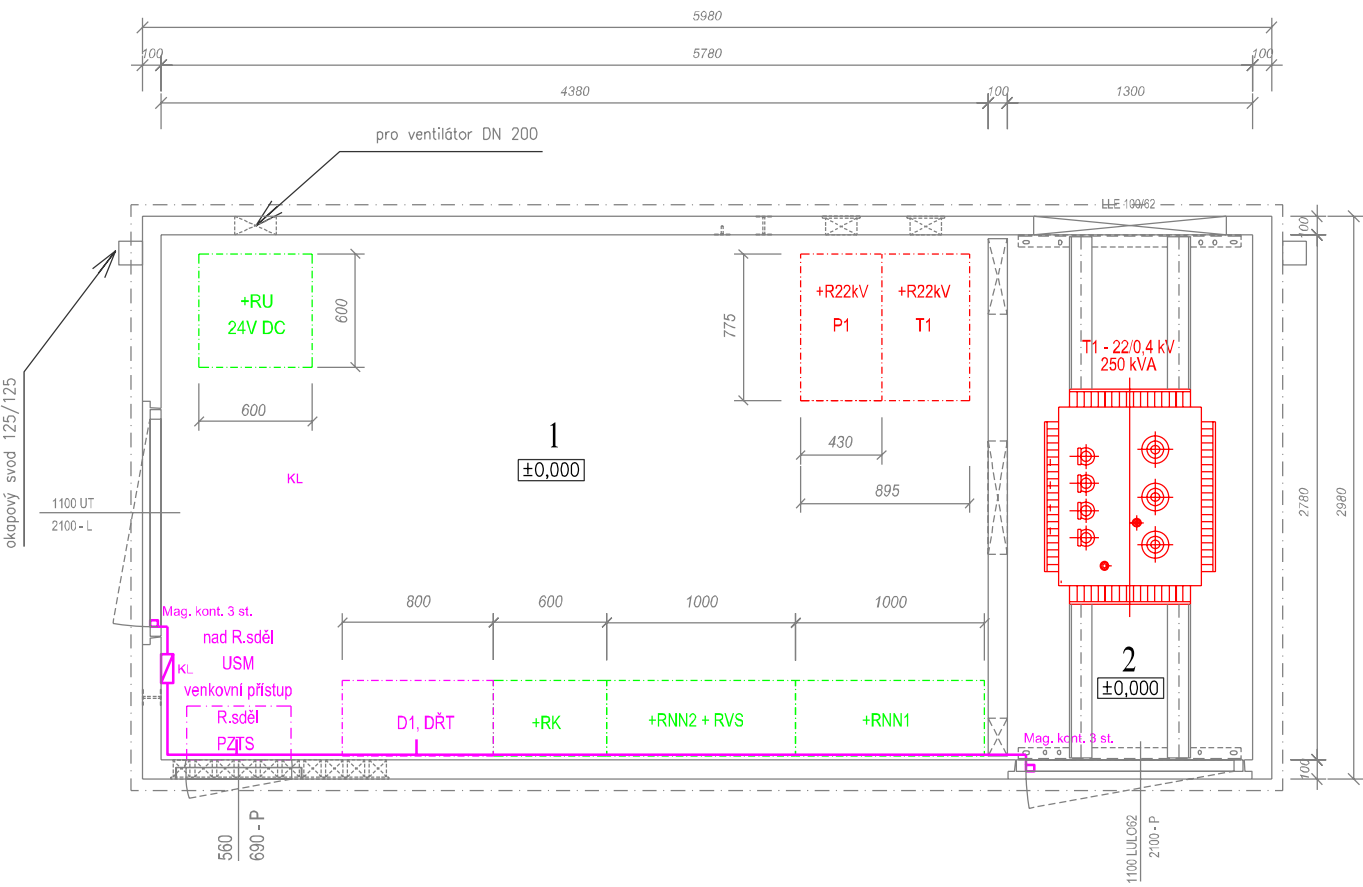

Legenda technologie

OZNAČENÍ	POPIS	OBJEKT
R22kV	Rozvaděč 22kV AC 50Hz	PS 02
USM	Skříň obchodního měření	PS 02
D1, DRT	Skříň DRT	PS 01
Rsděl.	Skříň DRT	PS 01
RNN1,2+RVS	Rozvaděč nn 0,4kV AC 50Hz	PS 02
RK	Kompenzační rozvaděč nn	PS 02
RU	Záložní zdroj 24V DC	PS 02
T1	Transformátor 22/0,4kV, 250kVA	PS 02

Legenda místností

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	POZNÁMKA
1	VN rozvodna 22/0,4kV	12,17	
	NN rozvodna 230/400V AC 50Hz		
2	trafokomora 22/0,4kV, 250kVA	3,61	



		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:		 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	SŽDC s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
HIP:	Ing. Vladimír Čechák		<b>Zhotovitel projektové dokumentace:</b>  <b>SB projekt s.r.o.</b> <b>Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín</b>		Výtisk číslo:
ODP. PROJ:	Ing. Vladimír Čechák				
VYPRACOVAL:	Ing. Vladimír Čechák				
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Slivka				
Stavba: "Výstavba trafostanice 22/0,4kV Hostašovice"			Archivní číslo: 1806108-01_D.3.1_02		Měřítko: -
Část: PS01 Trafostanice 22/0,4kV - připojení DŘT			Formát: 2xA4	Datum: 1/2019	
Název přílohy: Dispozice zařízení			Stupeň PD: DSP	Část: D.3.1	Příloha: 02