


1 2 3 4


A

ZAPOJENÍ OMEZOVAČE NÁBĚHOVÉHO PROUDU K LED OSVĚTLENÍ

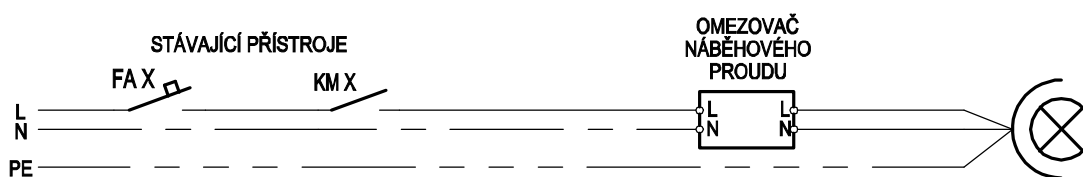

B

PROSVĚTLENÉ TABULE NA VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ STĚNĚ VÝPRAVNÍ BUDOVY

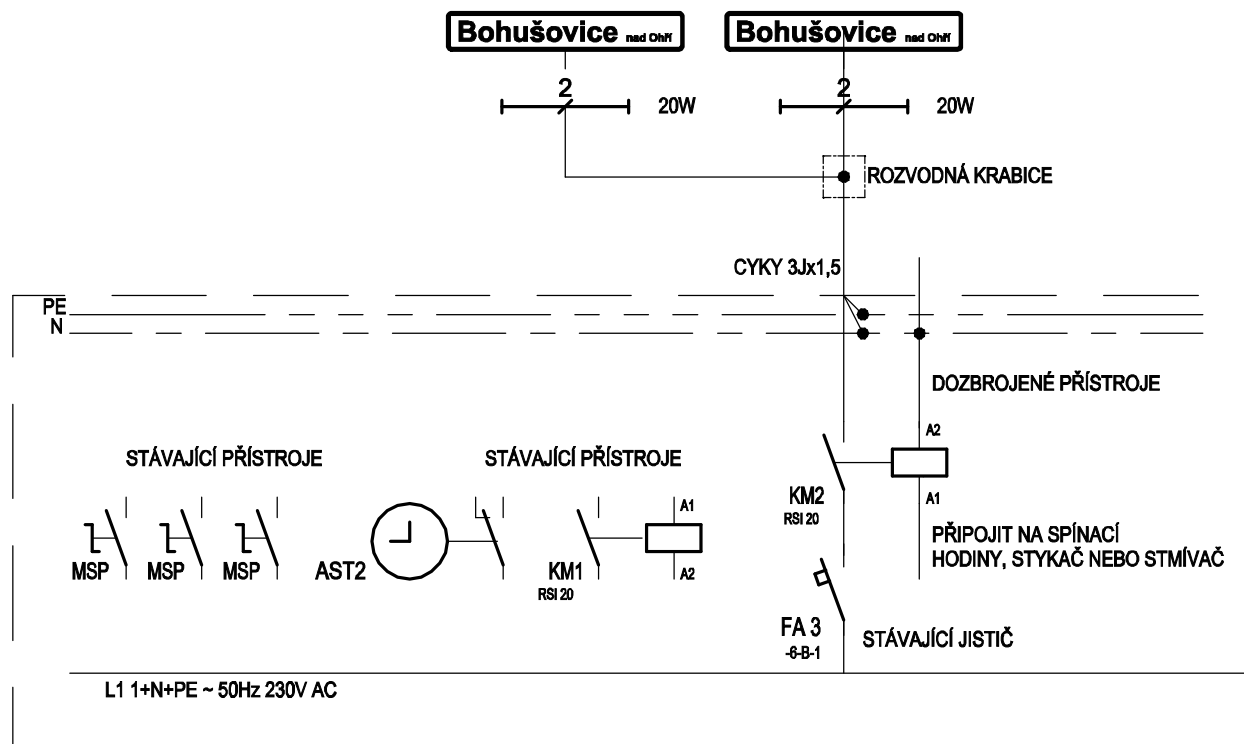

D

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
3PEN~ 50 Hz, 400 V / TN-C-S
OCHRANA PŘED NEB.DOT.NAP.NEŽ. ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

E

0	10/2018	J.Godawa	P.Povejšil	Ing.T.Jelínek	PD pro provádění stavby
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
ZÁKAZNÍK SŽDC, s.o., Správa osobních nádraží			PROJEKT Žst. Bohušovice nad Ohří - oprava (plášť,VPP)		
K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem					
VÝKRES D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvody					PROF.Č.DOK.
DOZBROJENÍ ROZVODNICE V DK					ES 05
<p>intecon® Projekce a inženýring</p> <p>Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem, CZ</p> <p>Tel.:+420 475 315 980 Fax:+420 475 315 999</p>		STUPEŇ DPS	ČÍSLO PROJEKTU 99219 300	FOR.A4 1x	
		MĚŘ. 1:100	ORIENTAČNÍ Č. DOK.	LIST/Ú 1	
ČÍSLO VÝKRESU		REVIZE		KOPIE	
IN-4-1796		0			

F

ČSN EN ISO 5457 - A4

1 2 3 4

Tento výkres je duševním majetkem firmy INTECON spol. s r.o., informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. INTECON spol. s r.o.