


ROZVODNICE 28M, PLASTOVÁ, ZÁPUSTNÁ


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

3PEN~ 50 Hz, 400 V /TN-C-S

OCHRANA PŘED NEB.DOT.NAP. dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2

-0,4kV - automatickým odpojením od zdroje

0	10/2018	J.Godawa	P.Povejšil	Ing.T.Jelínek	PD pro vydání stavebního povolení
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
ZÁKAZNÍK SŽDC, s.o., Správa osobních nádraží			PROJEKT Žst. Bohušovice nad Ohří - oprava (plášť,VPP)		
K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem					
VÝKRES D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvody					PROF.Č.DOK.
ROZVÁDĚČ R19					ES 05
 intecon Projekce a inženýring Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem, CZ		STUPEŇ DSP	ČÍSLO PROJEKTU 99219 300	FOR.A4 2x	
		MĚŘ. -	ORIENTAČNÍ Č. DOK.	LIST/Ů 1	
		ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE	KOPIE	
		IN-4-1795		0	

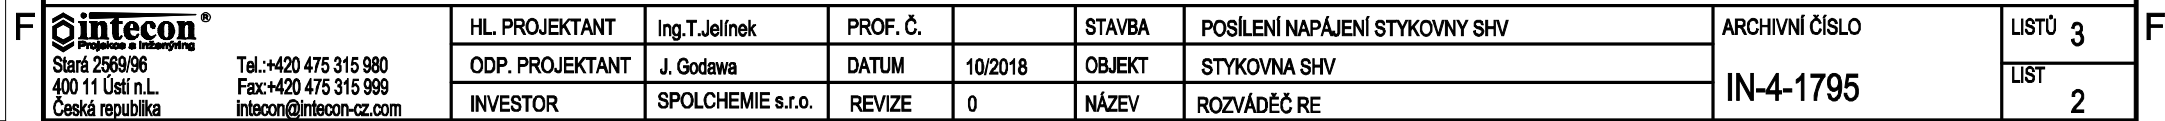

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

OSOUEČ - INVALIDÉ

O3
CYKY
3Jx2,5
WL-O3
1,6kW

BOILER 30l

B1
CYKY
3Jx2,5
WL-M1
2kW


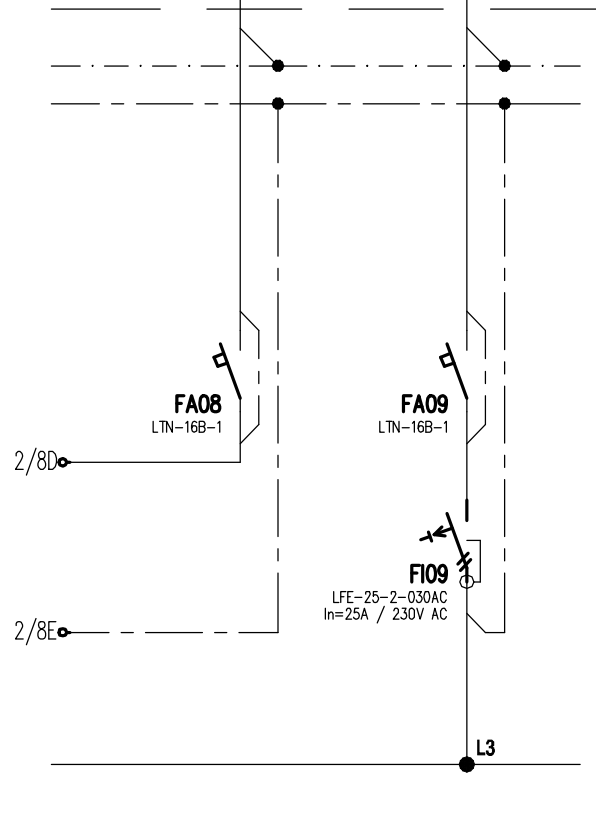


SCHÉMA ZAPOJENÍ OSVĚTLENÍ

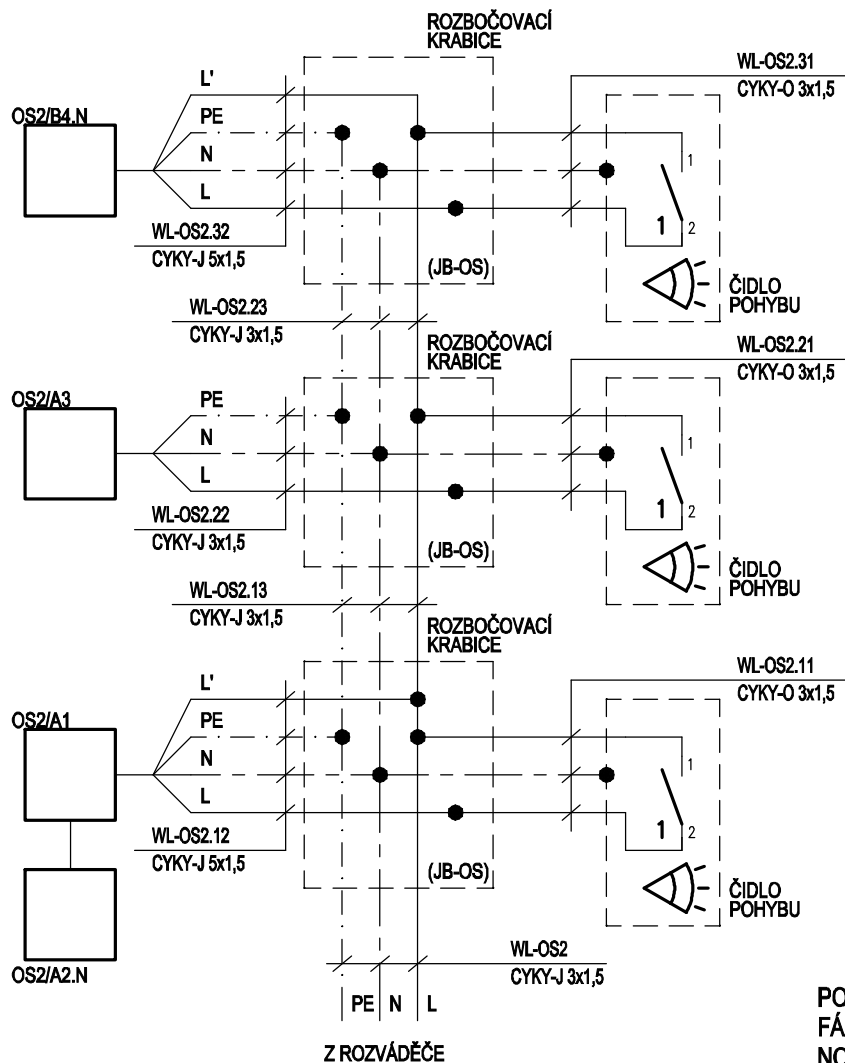

POZN.:
FÁZE L' JE OSTRÁ FÁZE PRO PŘIPOJENÍ
NOUZOVÉHO ZDROJE VYBRANÝCH SVÍTIDEL.

intecon
Stará 2569/96
400 11 Ústí n.L.
Česká republika

Tel.: +420 475 315 980
Fax: +420 475 315 999
intecon@intecon-cz.com

HL. PROJEKTANT	Ing. T. Jelínek
ODP. PROJEKTANT	J. Godawa
INVESTOR	SPOLCHEMIE s.r.o.

PROF. Č.	
DATUM	10/2018
REVIZE	0

STAVBA	POSÍLENÍ NAPÁJENÍ STYKOVNY SHV
OBJEKT	STYKOVNA SHV
NÁZEV	ROZVADĚČ RE

ARCHIVNÍ ČÍSLO	IN-4-1795
LISTŮ	3
LIST	3

ARCHIVNÍ ČÍSLO	IN-4-1795
LISTŮ	3
LIST	3

ARCHIVNÍ ČÍSLO	IN-4-1795
LISTŮ	3
LIST	3

ARCHIVNÍ ČÍSLO	IN-4-1795
LISTŮ	3
LIST	3

ARCHIVNÍ ČÍSLO	IN-4-1795
LISTŮ	3
LIST	3

ARCHIVNÍ ČÍSLO	IN-4-1795
LISTŮ	3
LIST	3

ARCHIVNÍ ČÍSLO	IN-4-1795
LISTŮ	3
LIST	3