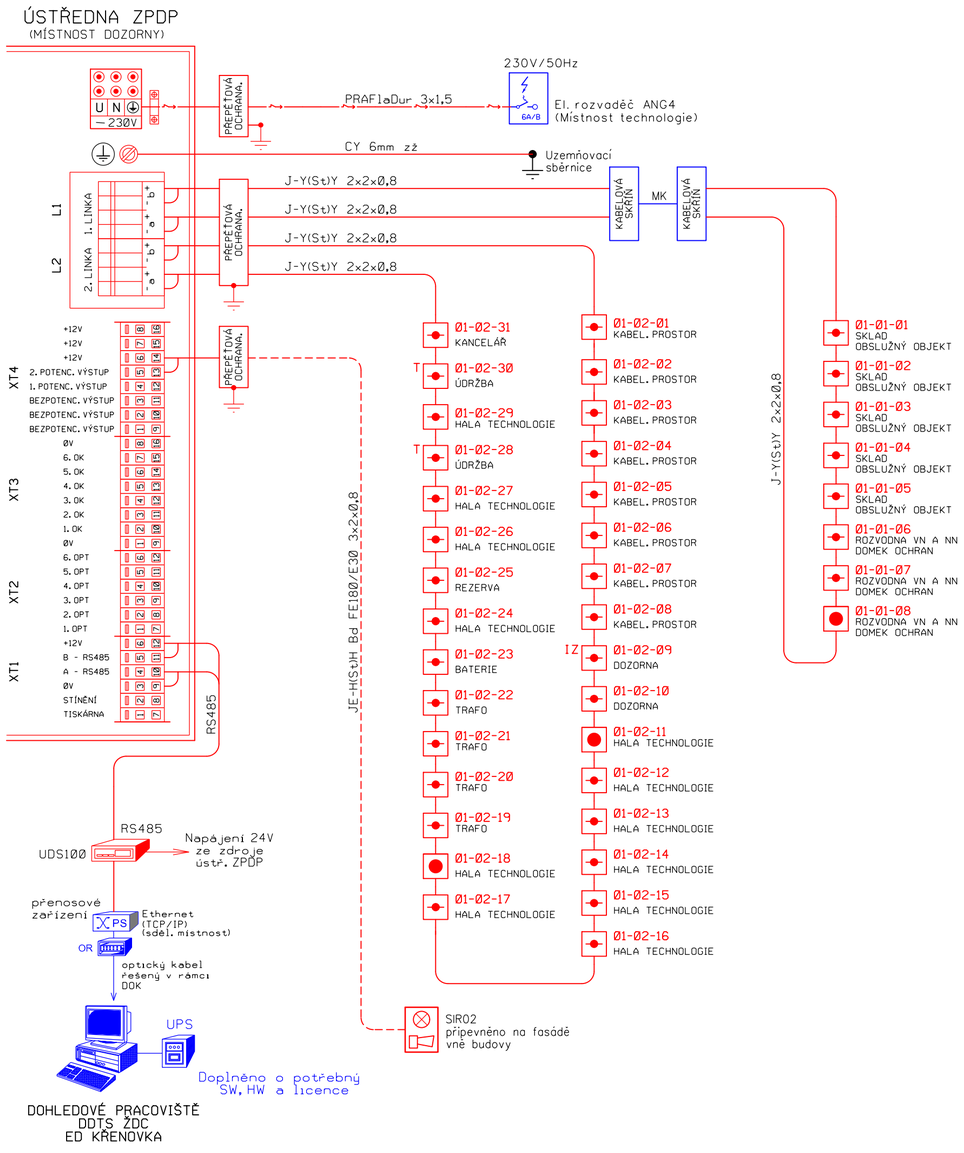

VYSVĚTLIVKY

- Opticko-kouřový (multisenzorový) hlásič
- IZ - Opticko-kouřový (multisenzorový) hlásič s izolátorem
- T - Požární teplotní hlásič
- Tlačítkový hlásič
- Venkovní siréna s optickou signalizací
- 01-01-01 - Adresa hlásičů
- Kabelová trasa J-Y(St)Y 2x2x0,8 v liště LV
- Kabelová trasa JE-H(St)H Bd FE180/E30 2(3)x2x0,8 v kabelovém nosném systému s požární odolností
- Kabelová trasa PRAFlaDur 3x1,5 v kabelovém nosném systému s požární odolností

ČERVENĚ - Zařízení osazené v rámci tohoto PS

MODŘE - Zařízení osazené v rámci souvisejících PS

ČERNĚ - Zařízení stávající

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	02/2019
02	-	-
03	-	-

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_TNS Rostoklaty_DSP"

SUDOP PRAHA SUDOP EU

Správce:
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu: ING. MIROSLAV NEZKUSIL
Garant profese: ING.PETR POUPA

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. PAVEL VÍŠEK	ING. PAVEL VÍŠEK	ING. OLDŘICH HORA

Název akce:
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

Číslo smlouvy: 18-126.208
Projektový stupeň: DSP

Část:
PS 220 TNS ROSTOKLATY, EZS

Datum: 01/2019
Číslo části: D.2.4.1

Název přílohy:
BLOKOVÉ SCHÉMA ZPDP

Měřítko: -
Počet formátů: 3xA4
Číslo přílohy: **5**

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.