

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	02/2019
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



-
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_TNS Rostoklaty_DSP"



Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Garant profese:

ING. JIŘÍ VELEBIL

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. JIŘÍ VELEBIL

Vypracoval:

ING. JIŘÍ VELEBIL

Kontroloval:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Název akce:

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

Číslo smlouvy:

18-126.208

Projektový stupeň:

DSP

Část:

PS 321 TNS ROSTOKLATY,
STANOVIŠTĚ TRANSFORMÁTORŮ 110/23 kV, TECHNOLOGIE

Datum:

01/2019

Číslo části:

D.3.2.2

Název přílohy:

**NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - KONZOLA PRO
PODPĚRNÉ IZOLÁTORY A OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ VN - OK 2**

Měřítko:



VIZ VÝKRESY

Počet formátů:

3 x A4

Číslo přílohy:

33

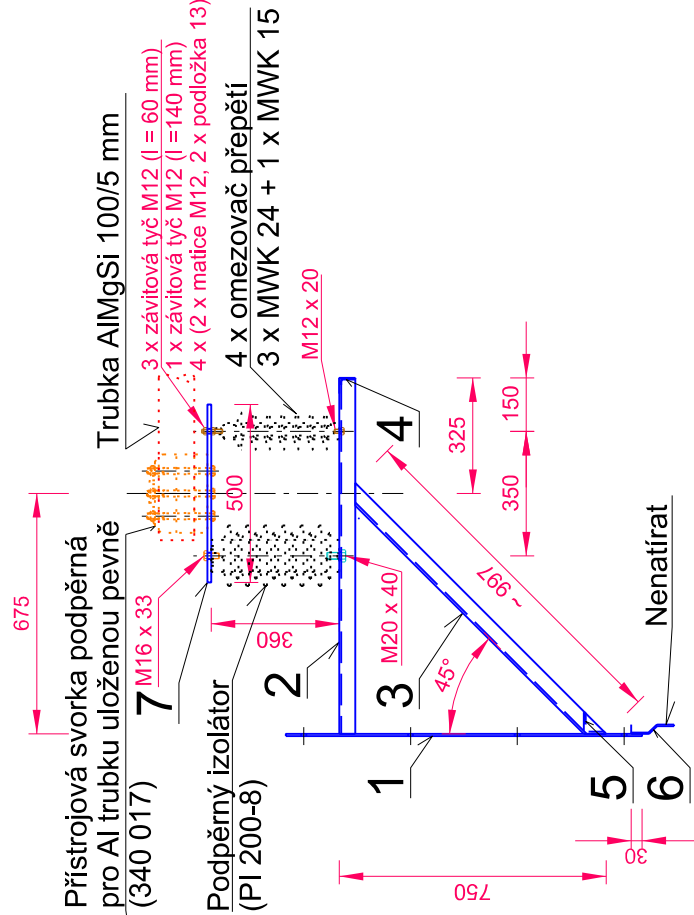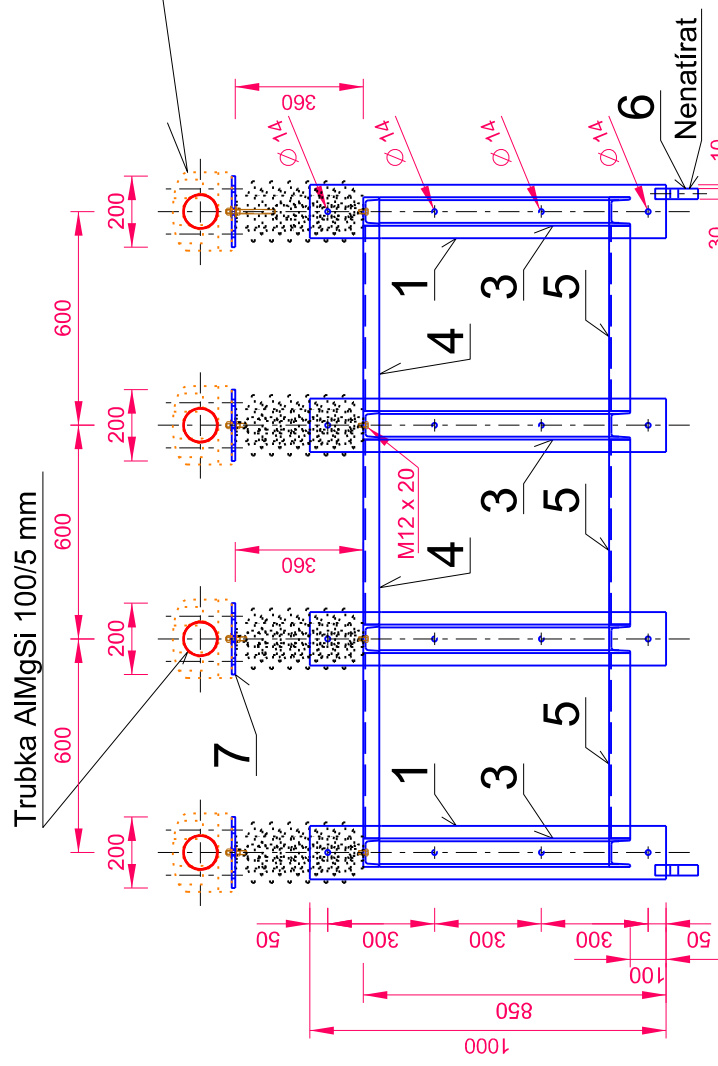

SVARĚNO 4 5

CELKOVÁ HMOTNOST : 146 kg

NÁTĚROVÁ PLOCHA : 5,21 m²

POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ

POČET KUSŮ: 2


POZNÁMKA :

KUSOVNÍK A POLOŽKA č.6


- VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

NA LISTU 02


Měřítka :

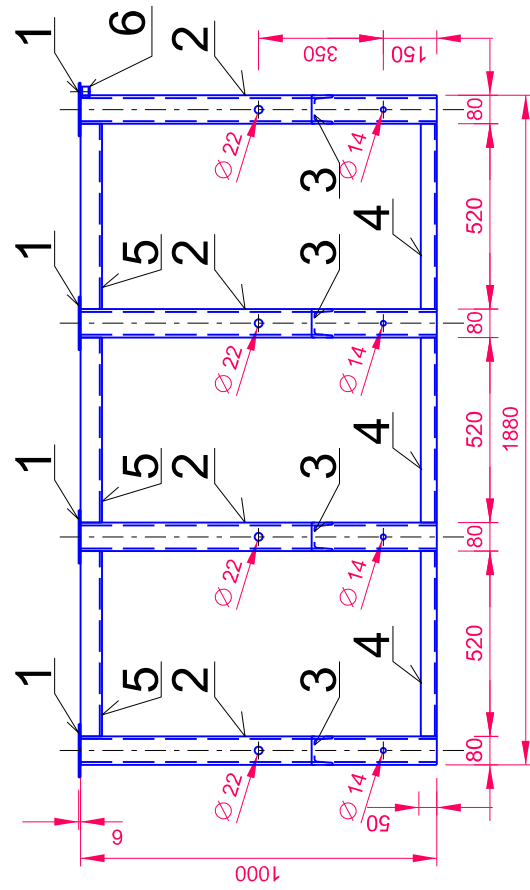

Položka 7 konzoly pro podpěrky vn
a omezovače přepětí vn

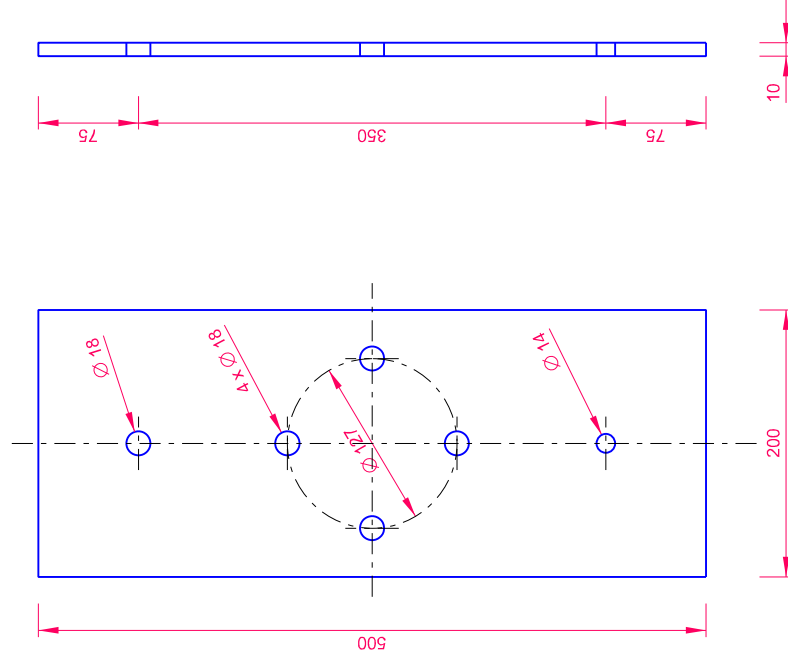

Položka 6 konzoly pro podpěrky vn
a omezovače přepětí vn

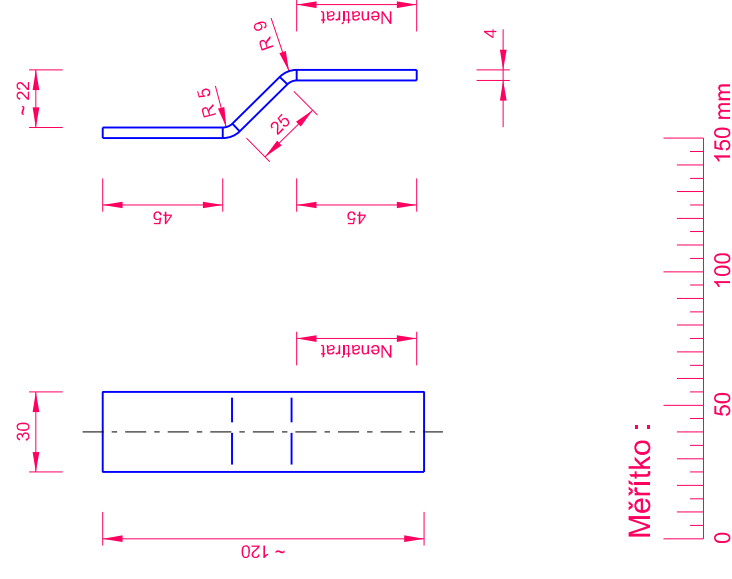

7	Široká ocel 200 x10, délka 500 mm	Ocel 11 373	ČSN 42 5522-2	7,850	4
6	Tyč plochá 30 x 4 mm, délka 130 mm	Ocel 11 373	ČSN 42 5522-2	0,122	2
5	Tyč L 60 x 60 x 6, délka 520 mm	Ocel 11 373	ČSN 42 5522-2	3,687	3
4	Tyč L 45 x 45 x 5, délka 520 mm	Ocel 11 373	ČSN 42 5541	1,758	3
3	Tyč U 80, délka 997 mm	Ocel 11 373	ČSN 42 5570	8,624	4
2	Tyč U 80, délka 1000 mm	Ocel 11 373	ČSN 42 5570	8,650	4
1	Tyč plochá 150 x 6, délka 1000 mm	Ocel 11 373	ČSN 42 5522-2	7,070	4
Pozice	Název	Material	Norma(katalog))	Hmotnost [kg]	Počet ks

[illegible]