


PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ROZVODU

LEGENDA

- Stávající kabely
- Nové kabely
- TS Nově použitý stávající transformátor JOC 4,2 kVA ve skříni TJA
- MX Nová plastová připojovací skříňka

Před demontáží stávajících výhybek bude zdemontováno stávající EOV vč. napájecích transformátorů. Po osazení nových výhybek do kolejiště budou tyto výhybky osazeny sadami nových topných těles a připojovacími skříňkami s novými přívodními kabely. Stávající transformátory budou znovu usazeny do kolejiště a napojeny na upravené stávající přívodní kabely.

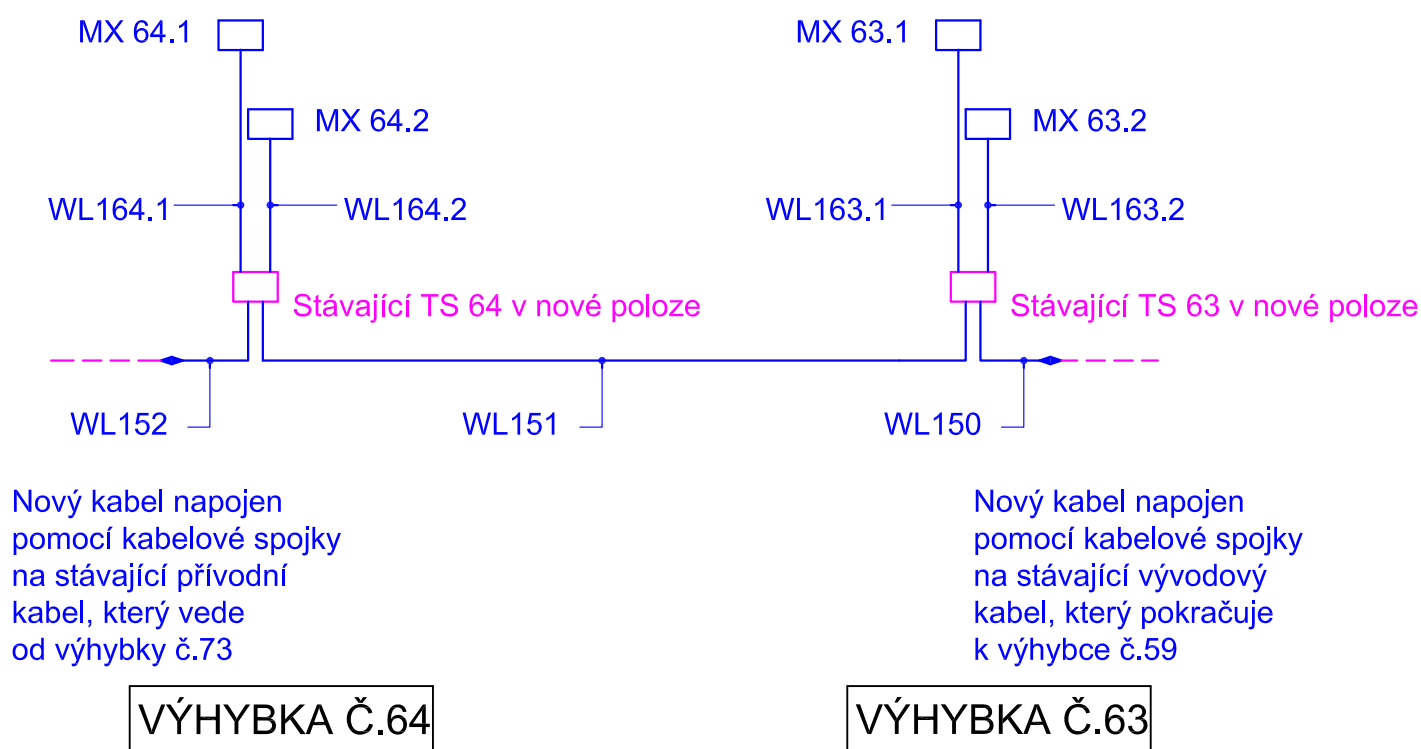

Výhybky tvaru T6° budou vyjmuty z kolejiště a budou nahrazeny novými výhybkami tvaru S49 1:9-300.

Proti původní poloze výhybek budou nové výhybky posunuty o cca 4m ve směru staničení.

Hranice (N.Jičín)



Vsetín (Bystřice pod Hostýnem)

