




Legenda

- Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení NN do 1kV
- kabelová trasa zabezpečovacích a sděl. kabelů stávajících
- kabelová trasa zabezpečovacích kabelů nových
- napájecí kabel pro technologický objekt
- uložení kabelů v chrániče
- technologický objekt
- výstražník bez závorů
- výstražník se závorou
- označení provozního souboru
- označení stavebního objektu
- hranice stavby
- uzemnění, pásek FeZn 30x4

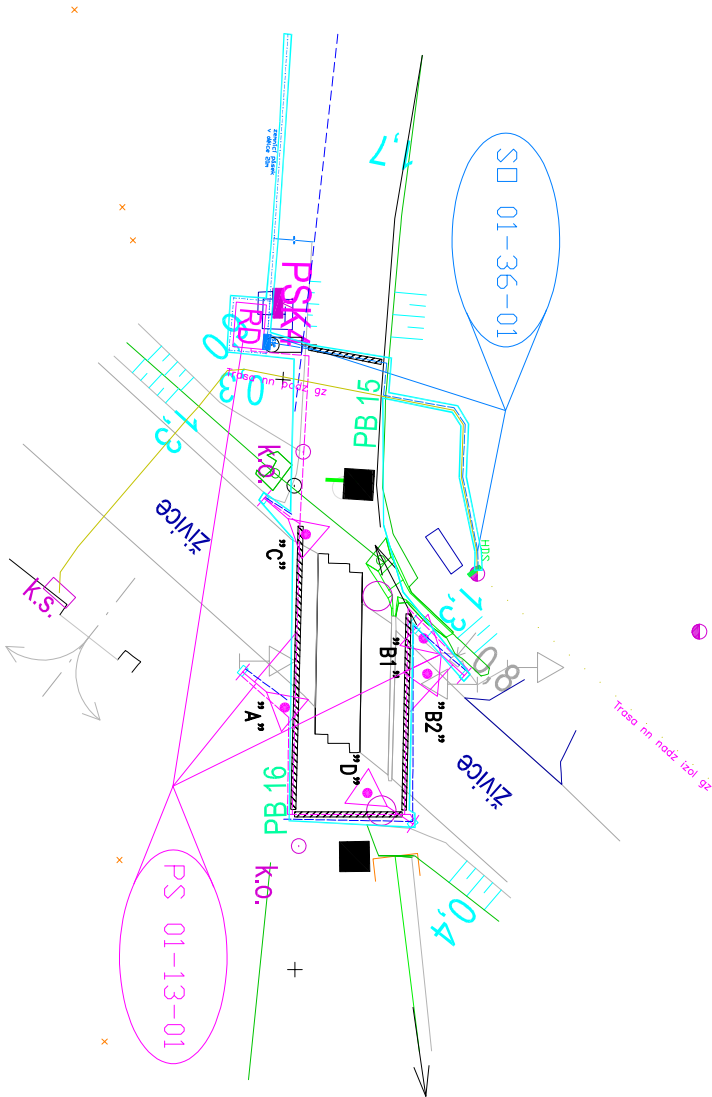

			Číslo soupravy	
1.	Zpracování připomínek	21.1.2018		
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1		 SPOL. S R. O. Ústí nad Labem	
Odpov. projektant stavby	Ing. Milouš Janík		
Odpov. projektant PS, SO, částí	Rynda Martin		
Vypracoval	Ing. Marek Štětka		
Technická kontrola	Rynda Martin		
DOPLNĚNÍ ZÁVOR NA PŘEJEZDU P2885 V KM 3,110 NA TRATI FRÝDLANT V Č. - JINDŘICHOVICE POD SMRKEM			
SO 01-36-01 - Přípojka PZS v km 3,110		MONZAS, spol. s r.o. Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí n. L. tel./fax: +420 425 200 266 e-mail: monzas@monzas.cz	
		ISPROFIN	500 353 005
		Datum	04/2018
		Stupeň	PD
		Měřítko	1:500
		Část	Příloha
UZEMNĚNÍ		E.3.6.1	4