




Napěťová soustava:
3PEN AC 50Hz 230/400V TN-C
(vedení ČEZ Distribuce)

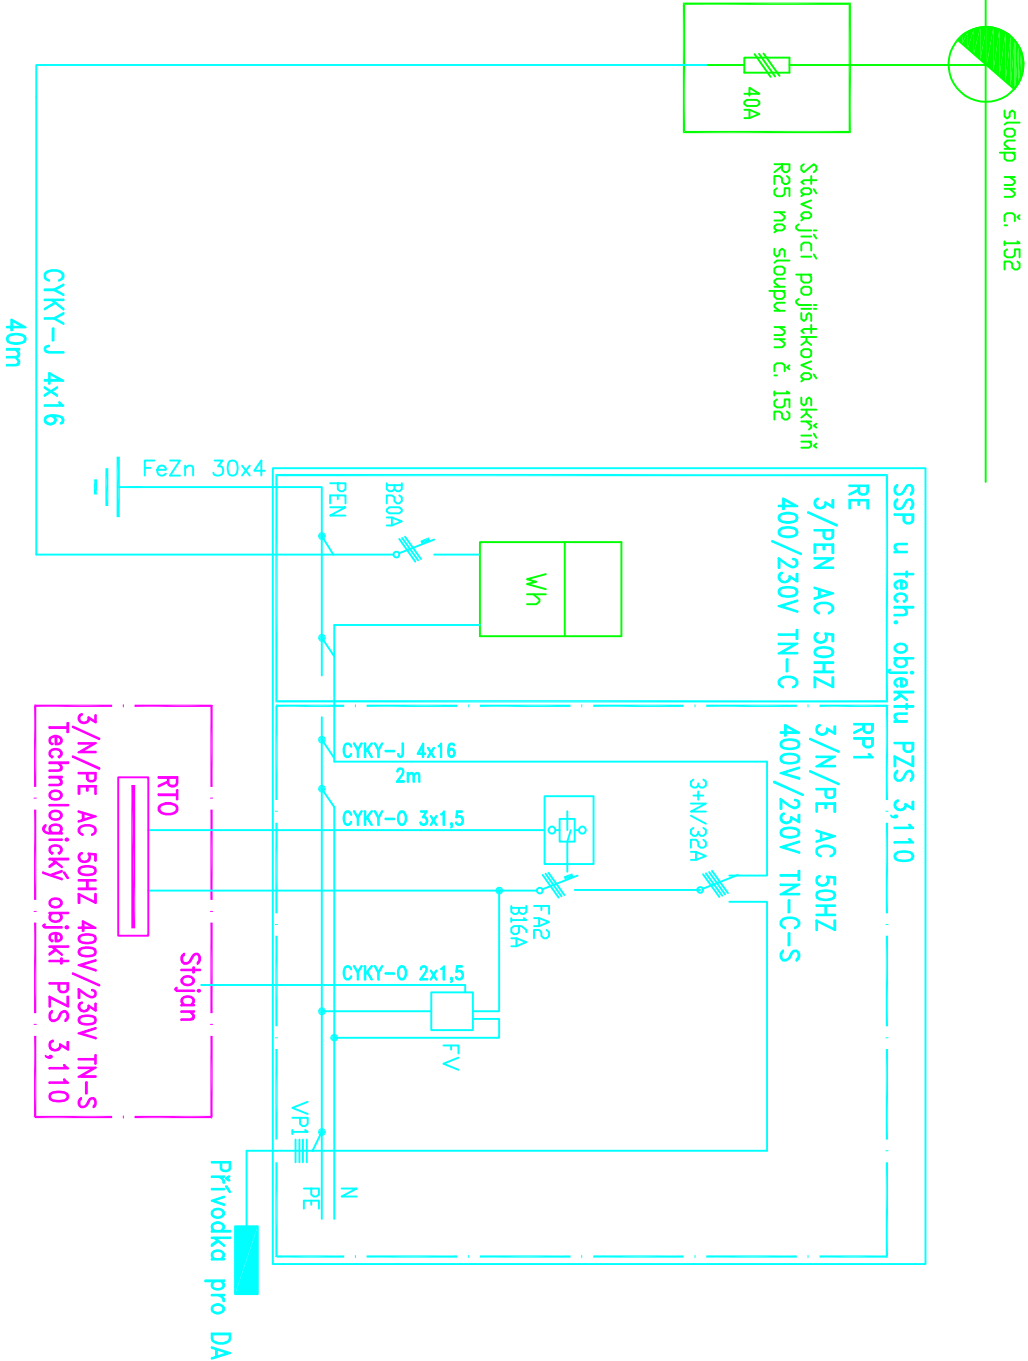

ROZVODNÉ SOUSTAVY: 3/PEN AC 50Hz, 400/230V TN-C
3/N/PE AC 50Hz, 400V TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM – ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
– čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje, čl. 411.4 síť TN

SO 01-36-01 Přípojka PZS v km 3,110
PS 01-13-01 PZS v km 3,110
ČEZ Distribuce

			Číslo soupravy	
1.	Zpracování připomínek	21.1.2018		
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Ověřeno a schváleno:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1		 SPOL. S R. O. Ústí nad Labem	
Odpov. projektant stavby	Ing. Milouš Janík		
Odpov. projektant PS, SO, části	Rynda Martin		
Technická kontrola	Rynda Martin		
Vypracoval	Ing. Marek Štětka		
DOPLNĚNÍ ZÁVOR NA PŘEJEZDU P2885 V KM 3,110 NA TRATI FRÝDLANT V Č. - JINDŘICHOVICE POD SMRKEM SO 01-36-01 Přípojka PZS v km 3,110			
SCHÉMA NN		E.3.6.1	3