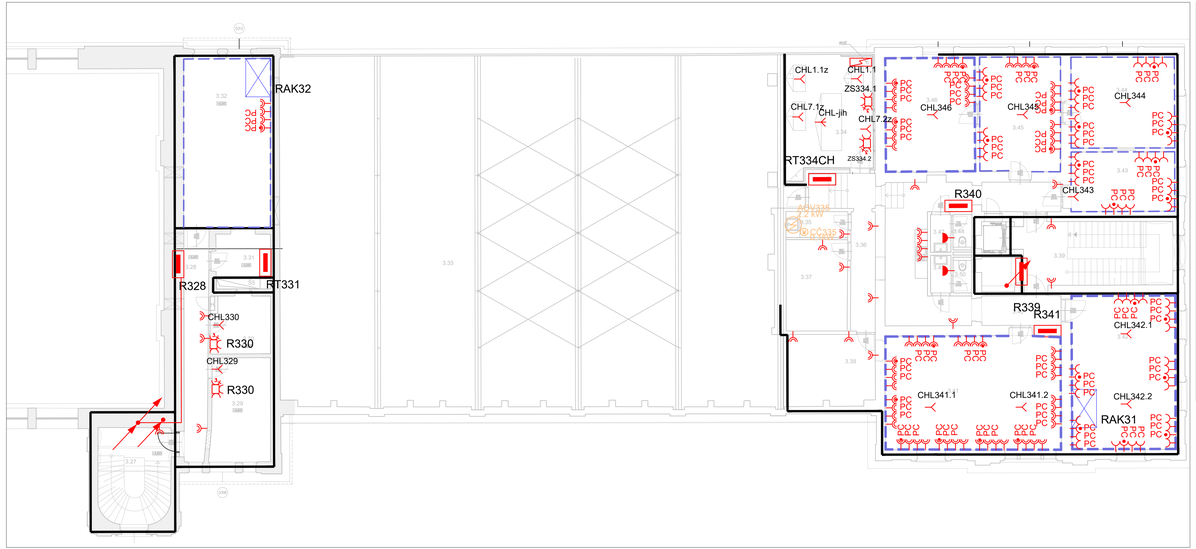

LEGENDA:

- silový kabel 3x400V
- silový kabel 230V
- osvětlovací okruhy 230V, 400V
- slaboproudé kabely
- společné kabelové trasy
- společná trasa vedená v podlaží 1PP
- Elektroinstalační kanál pro vestavbu přístrojů asymetrický s přepážkou170x70
- Elektroinstalační kanál pro vestavbu přístrojů 210x90 dvoukomorový
- Topný kabel samoregulační 30W/ 1m
- trasy uzemnění

v -50, v 300 — Osová výška trasy, přístroje od úrovně podlahy [mm]

1 PC 16A 2p+PE — elektrické rozvaděče viz. popis v TZ. Zapuštěná stěnová krabice pro instalaci dvou zásuvky 2x230V/16A a datové dvouzásuvky příprava pro spotřebiče reklamy. Zapuštěná zásuvka v instalační krabici ve stěně 230V/16A 2p+PE - připojení spotebičů

Poznámka: Popis všech přístrojů označuje:
- Zásuky označené kódem PC jsou barevně odlišeny - obvykle hnědá barva a jssou určeny pro napájení elektronických přístrojů, okruhy zásuvek jsou osazeny SPD TYP 3

PŘÍSTROJE

- jednofázová zásuvka
- jednofázová zásuvka + přepěť. ochrana (SPD) Typ 3
- jednofázová zásuvka 230 V/16A (1f) venkovní, IP44
- jednofázová zásuvka 230 V/16A venkovní, IP44 přěpěť. ochrana
- jednofázová zásuvka 230 V/16A (1f), dvojitá
- 1f zásuvka dvojitá, přepěť. ochrana (SPD) TYP3, barevně odlišená
- třífázová zásuvka 400V/16A 3p+N+PE
- zásuvková skříň: Typ bez označení: zásuvky 1x(400V/16A+400V/32A) 4p+PE, 2x230V/16A 2p+PE, chránič, vývodové jističe, rezerva 2ØM pro další vývody. Typ E: zásuvky 1x(400V/16A) 4p+PE, 2x230V/16A 2p+PE, chránič, vývodové jističe, rezerva 8M pro další vývody
- jednofázový vývod
- třífázový vývod
- RC / UK — podlahová / nábytková krabice se zásuvkami
- STOP — Elektrická klimatizační jenotka vnitřní - dodávka jiné profese
- AOV127 2 kW — Elektrický akumulační ohřívač vody AOV, elektrický průtokový ohřívač vody- dodávka jiné profese
- ČÚV16 2 kW — Elektrický oběhové čerpadlo teplé vody se spínacími hodinami - dodávka jiné profese
- R1S4P — Elektrický napájecí zdroj pro pisoáry - radarová čidla
- Elektrotepelný spotřebič- např . ohřev vtoku
- R1S1STK — Elektrická rozvodnice pro napájení a řízení topného kabelu pro vyhřívání okapů a svodů

OBJEKT, BYT, PLOCHA (m2)	ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
B SEVERNÍ VĚŽ	3.01	KANCELÁŘ	139,4
	3.02	KUCHYŇKA	22,6
	3.03	KANCELÁŘ	12,5
	3.04	JEDNACÍ MÍSTNOST	22,5
	3.05	KANCELÁŘ	18,1
	3.06	KANCELÁŘ	11,0
	3.07	WC ŽENY - ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	3,5
	3.08	WC ŽENY	5,6
	3.09	WC MUŽI - ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	3,4
	3.10	WC MUŽI	5,3
C SEVERNÍ KŘÍDLO	3.11	NEOBSAZENO	
	3.12	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	21,2
	3.13	ÚKLID	2,1
	3.14	TECHNICKÁ MÍSTNOST	21,4
	3.15	STROJOVNA VZT	420,6
D CENTRÁLNÍ ČÁST	3.16	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16,3
	3.17	CHODBA	13,7
	3.18	NOCLEŽNA	14,2
	3.19	KOUPELNA MUŽI	3,6
	3.20	WC MUŽI	2,6
	3.21	WC ŽENY	2,6
	3.22	KOUPELNA ŽENY	3,3
	3.23	ÚKLID	2,1
	3.24	KUCHYŇKA	10,2
	3.25	NOCLEŽNA	11,7
	3.26	NOCLEŽNA	10,2
	3.27	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16,3
	3.28	CHODBA	13,3
	3.29	TECHNOLOGIE I VELÍN	14,9
	3.30	TECHNOLOGIE I VELÍN	8,4
	3.31	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,1
	3.32	TECHNOLOGIE I VELÍN	35,1
E JIŽNÍ KŘÍDLO	3.33	STROJOVNA VZT	415,3
	3.34	STROJOVNA CHLADU	23,2
	3.35	ÚKLID	3,7
	3.36	CHODBA, SCHODIŠTĚ	12,8
	3.37	SKLAD PROVIZORNÍHO OBVODU	14,0
	3.38	SKLAD ODBORY	14,4
	3.39	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	22,8
F JIHOVÝ VĚŽ	3.40	CHODBA / KUCHYŇKA	33,0
	3.41	JEDNACÍ MÍSTNOST	48,2
	3.42	KANCELÁŘ	39,6
	3.43	KANCELÁŘ	14,7
	3.44	KANCELÁŘ	22,6
	3.45	KANCELÁŘ	22,4
	3.46	JEDNACÍ MÍSTNOST	24,8
	3.47	WC ŽENY - ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	1,8
	3.48	WC ŽENY	1,6
	3.49	WC MUŽI - ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	1,8
	3.50	WC MUŽI	1,5
	3.51	NEOBSAZENO	
	3.52	NEOBSAZENO	

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:
SŽDC
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s. o.
sídlem Dlážděná 1003 / 7
Praha 1, 186 00 Nové Město

SŽDC s.o.
Stavební správa západ
Sokolovská 278 / 1955
190 00 Praha 9

SAGASTA
SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010 / 14, 142 00 Praha 4 - Lhotka

A 8000
ATELIER 8000 spol. s r.o.
Radniční 7, 370 01 České Budějovice

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 1786/2

generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

METROPROJEKT

Soupisa číslo:

Hlavní inženýr projektu: **Ing. arch. Hana Vermachová** Podpis:
tel.: **+420 296 154 303**
Stupeň: **P D P S**

Zpracovatelský útvar:
SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14, Praha 4
tel.: **+420 211 111 111**
Podpis:
Ing. Emil ŠPAČEK

Název a účel díla:
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.
Dokumentace pro provedení stavby

Název části díla:
Stavební část
UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY
E
E 2.10

Odpovědný projektant: **Ing. Miloslav KŮRKA** Podpis:
Vypracoval: **Ing. Miloslav KŮRKA** Podpis:

Název dokumentu:
Půdorys 3.NP - L

Změna: **-**
Číslo výk.: **013L**

Skut. znak:	V20/2040	Datum:	10 / 2019
Počet formátů:	6A4	Měřítko:	1:100

IČD : 17 7241 005 05 01 10