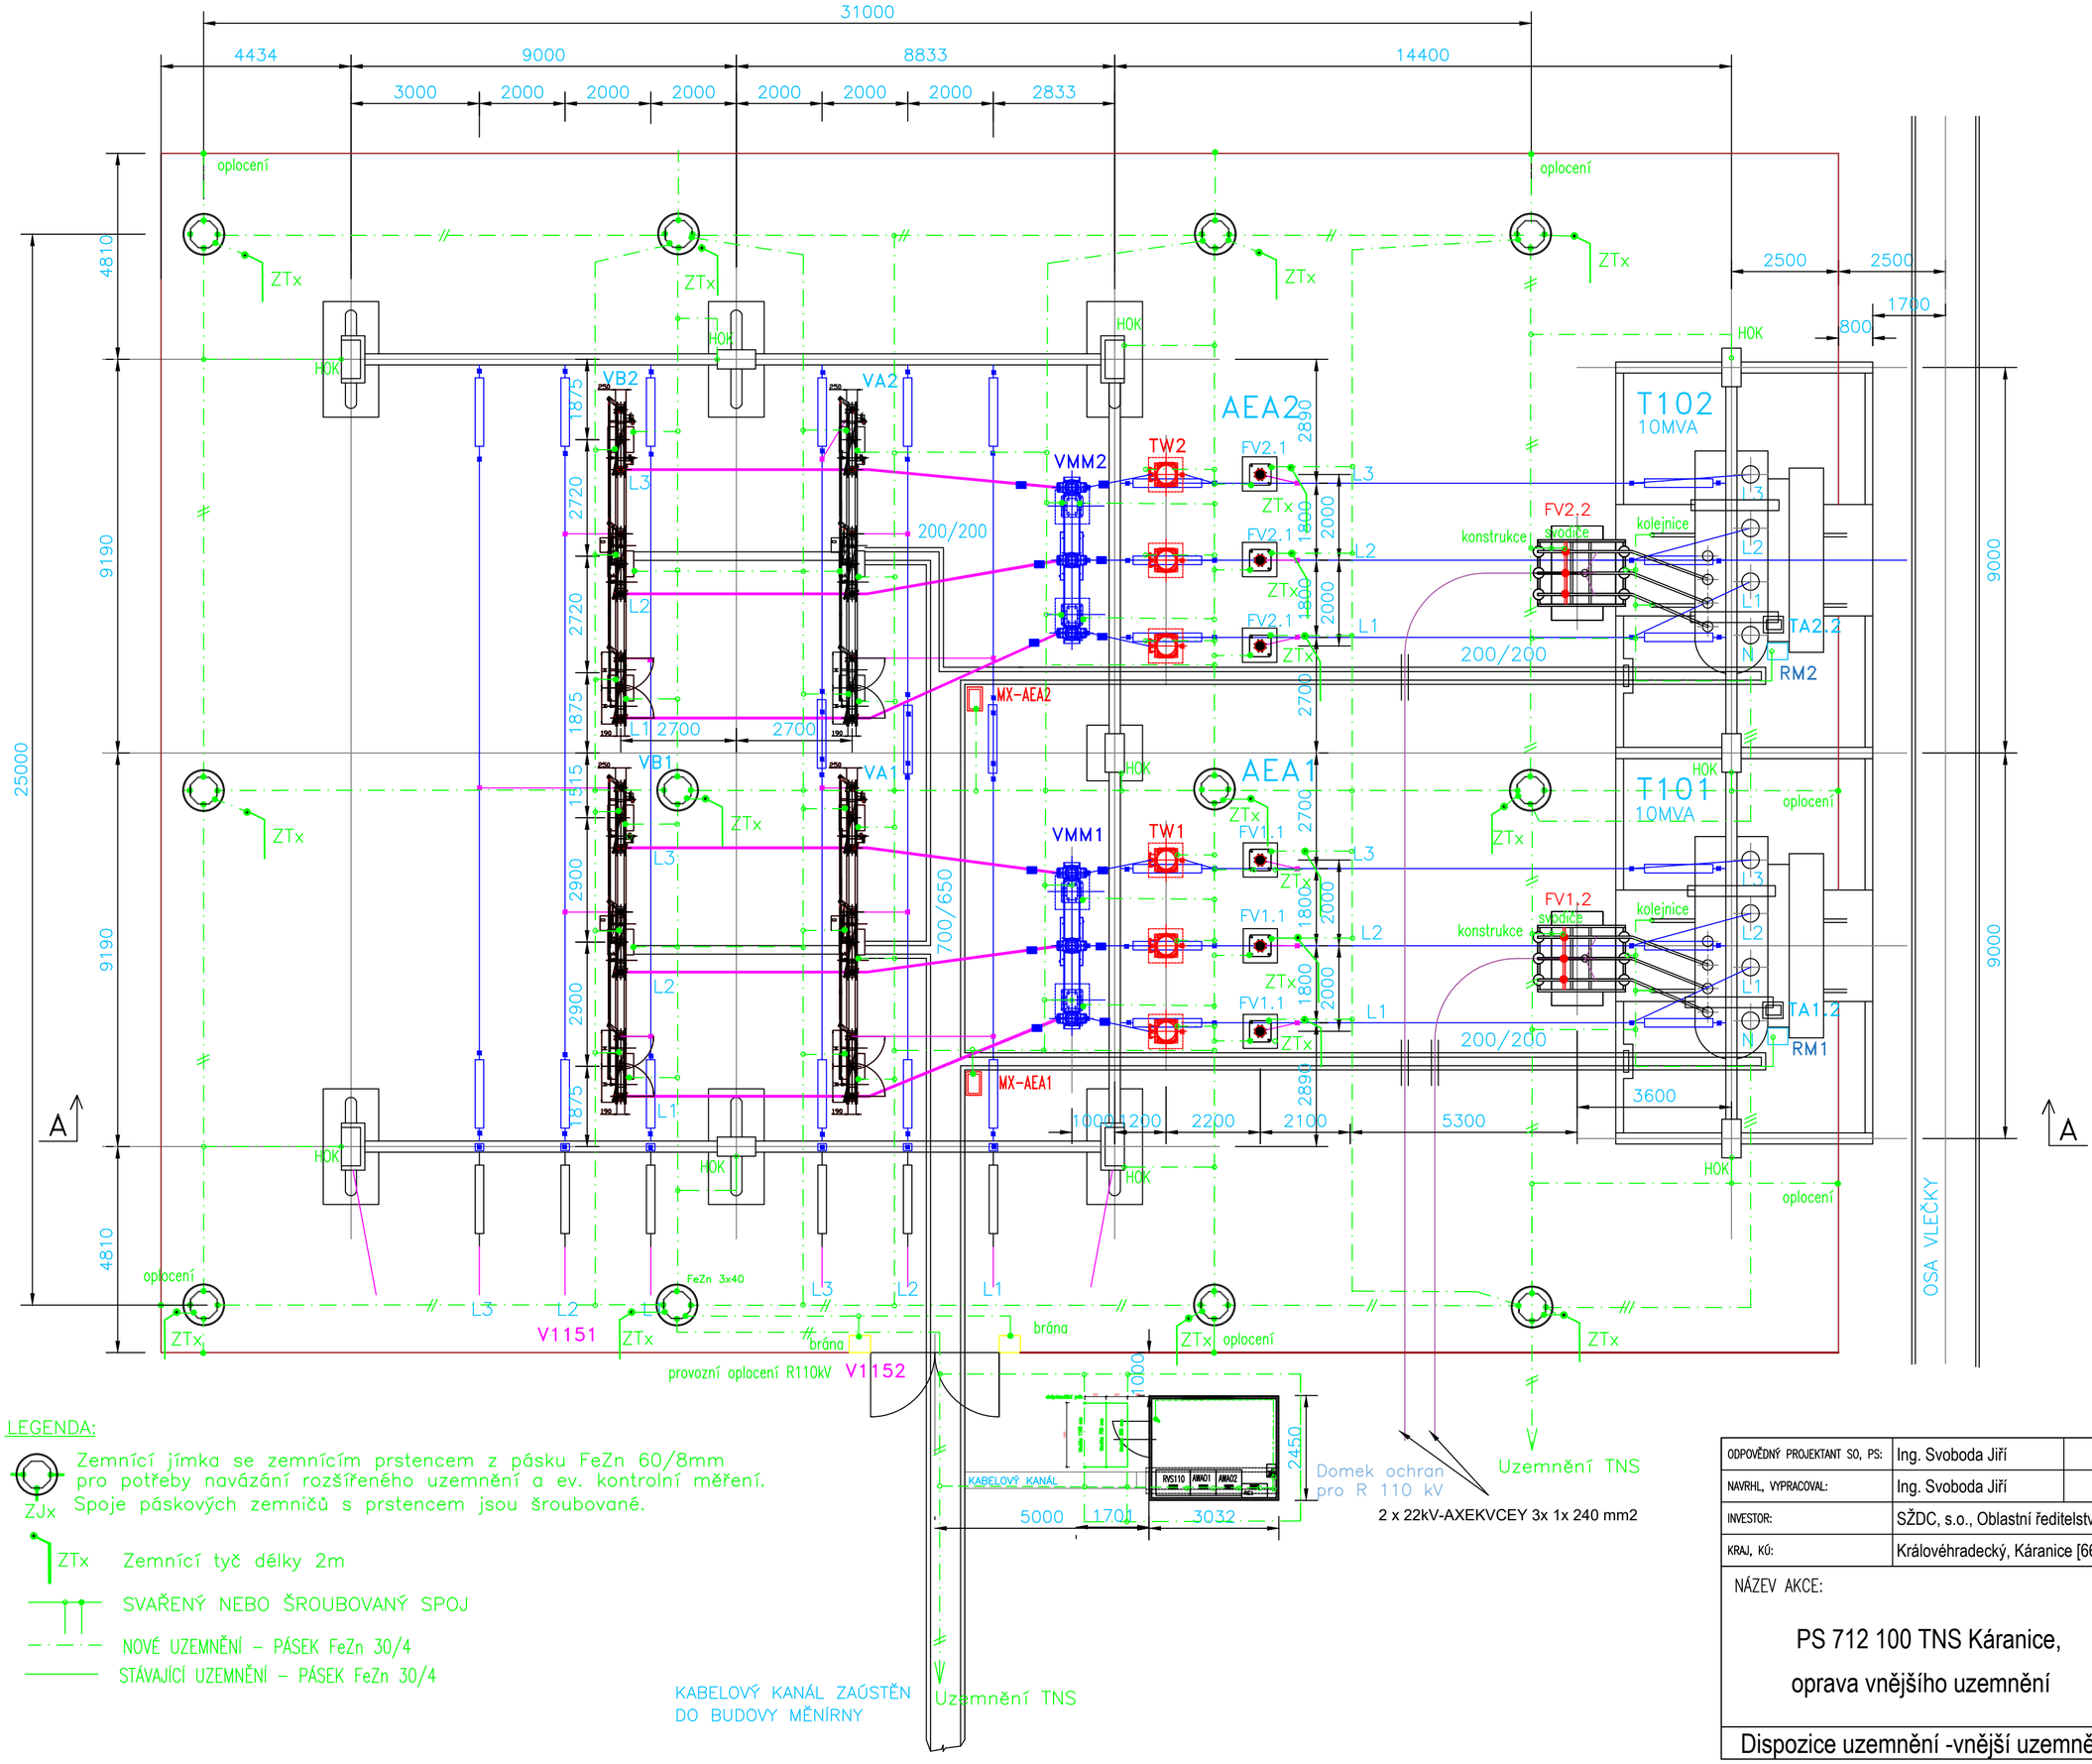

LEGENDA:

ZJx — Zemnící jímka se zemnícím prstencem z pásku FeZn 60/8mm pro potřeby navázání rozšířeného uzemnění a ev. kontrolní měření. Spoje páskových zemničů s prstencem jsou šroubované.

ZTx — Zemnící tyč délky 2m

SVAŘENÝ NEBO ŠROUBOVANÝ SPOJ

NOVÉ UZEMNĚNÍ – PÁSEK FeZn 30/4

STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ – PÁSEK FeZn 30/4

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS:	Ing. Svoboda Jiří	
NAVRHL, VYPRACOVAL:	Ing. Svoboda Jiří	
INVESTOR:	SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové	
KRAJ, KÚ:	Královéhradecký, Káranice [663182]	

Projektování elektrických zařízení
Ing. JIŘÍ SVOBODA
Příčná 422, 784 01 Červenka
R.Č. ČKAIT: 0011367
IČ:01394223

NÁZEV AKCE:

PS 712 100 TNS Káranice,
oprava vnějšího uzemnění

Dispozice uzemnění -vnější uzemnění v R110kV

ÚČEL: PD	MĚŘÍTKO:
DATUM: 11/2019	FORMÁT: 6xA4
Č. VÝKRESU: PS712100 - 05	POČET DÍLŮ:
ČÁST: D3.2	PŘÍLOHA Č.: 05