


ŘEZ 2-2

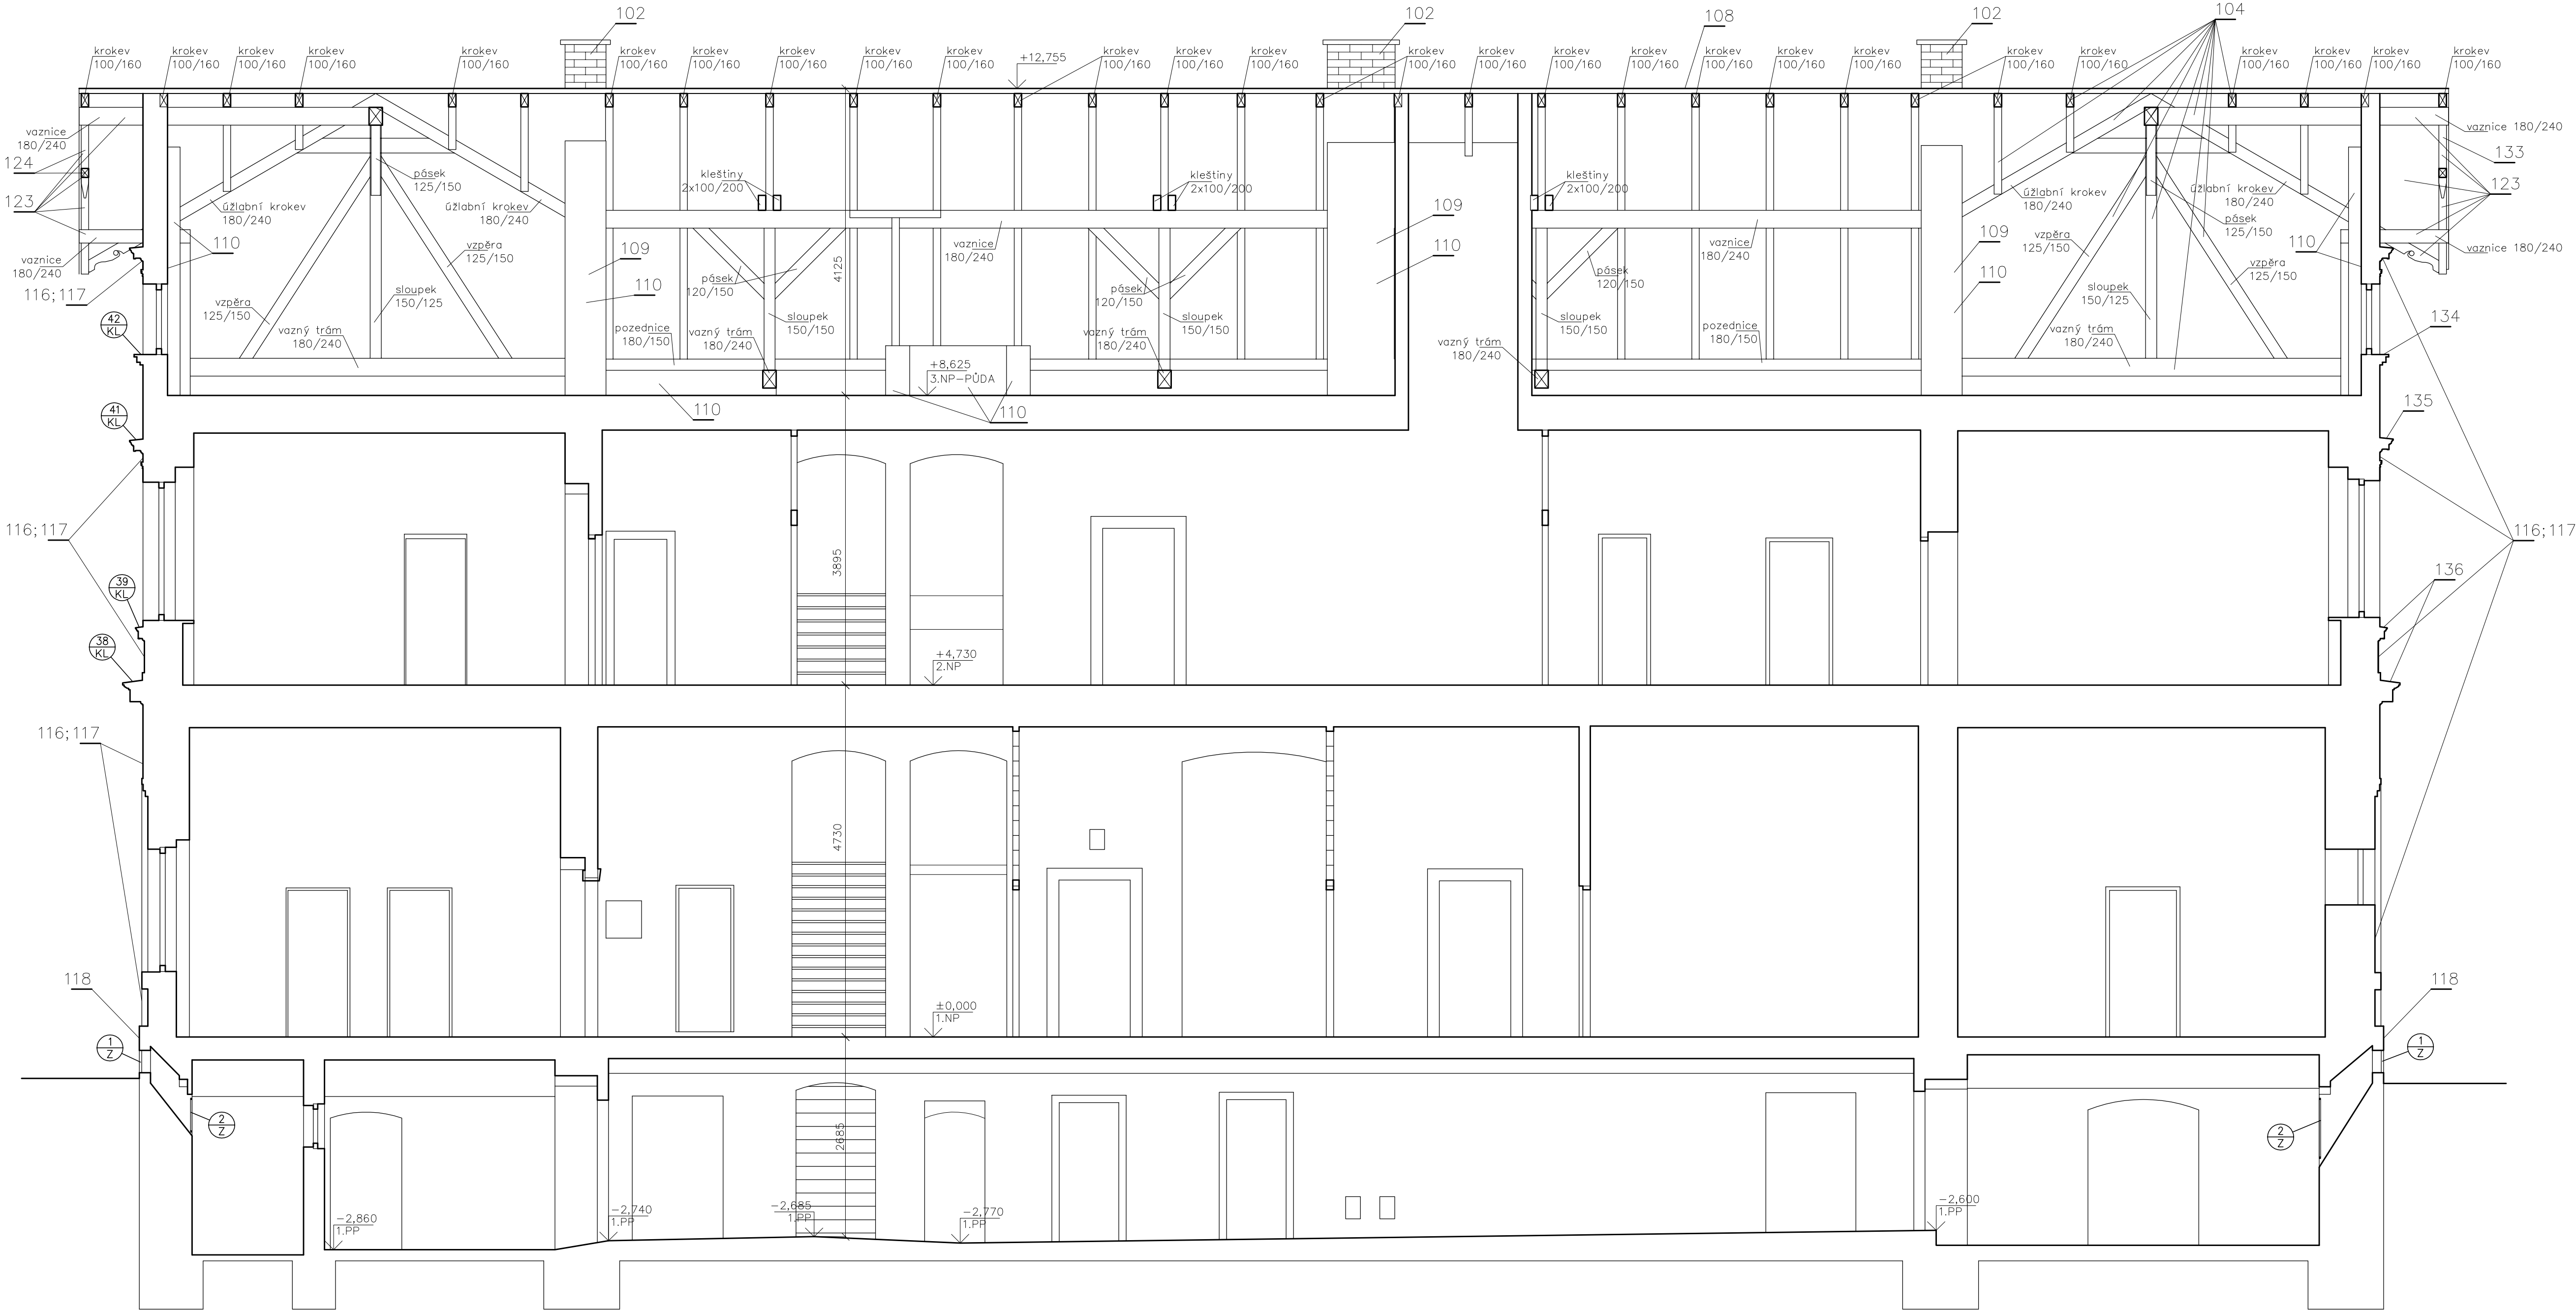

POPIS ÚPRAV, POZNÁMKY

- 102 Oprava komínů K.1, K.2, K.3, K.4, K.5, K.6:  
Nové vyždění komínů nad úrovní střešy z líčových ostře pálených cihel. Zdivo vyspárované. Ukončení komínů krycí betonovou deskou s přesahem a okapní drážkou. Výška komínů : 65 cm nad úroveň hřebene střešy.
- 104 Ruční očištění povrchu všech ponechaných stávajících dřevěných prvků krovu v prostoru půdy od uvolněných vláken pomocí rýžových kartáčů.
- 108 Výměna části dřevěného bednění střešy z prken tl. 25 mm napadeného dřevokaznou houbou (bednění u stávajících střešních výlezů, bednění u komínů) a dále bednění v místě oprav krovu. Celkem cca 140 m². Nová prkna i stávající ponechané se ošetří fungicidním a insekticidním přípravkem.  
Pozn. Míry nutno kontrolovat po rozebrání stávajícího střešního pláště a před objednáním prken místě.
- 109 Oprava povrchů omítaného zdiva komínů v prostoru půdy poškozeného zatékáním: Otlučení zbytků omítky, vyškrobání uvolněné malty ze spár mezi cihlami (do hl. cca 2. cm). Nové omítnutí jádrovou vápencementovou omítkou.
- 110 Výmalba povrchu všech omítaných zdí v prostoru krovu. Očištění ponechaných stávajících omítaných prvků od prachu omeletím. Nová výmalba zdí vápenným nátěrem. Nové omítané plochy se před malbou nově opatří vápenným pačkem.
- 116 Oprava omítaných ploch fasády (jižní, západní a severní fasáda):  
a) Hladké omítané plochy fasád bez ozdobných prvků vyznačené šrafova (J fasáda 113m², Z fasáda 51m², S fasáda 91m²):  
Otlučení 100% omítek až na zdivo, vyškrobání rozvolněné malty ze spár mezi cihlami do hl. cca 2 cm, nové omítnutí ploch venkovní járovou vápencementovou omítkou a hladkou štukovou omítkou. Tl. omítek cca 2,5 cm.  
b) Omítané plochy fasády členěné ozdobnými prvky (římky, bosáže atd.):  
Ruční očištění štukových prvků od dodatečných nátěrů a štukových vrstev na původní štukovou vrstvu (odhalení původní profilace). Otlučení nesoudržných a poškozených omítek na zdivo (odhad pro potřeby rozpočtu = otlučení 25% ploch jádrových omítek na plochách členěných štukovými prvky + odstranění štukových vrstev na zbývajících ploše). V místě zachovaných původních profilací říms a dalších prvků se provedou sádrové otisky, na jejichž základě se vyrobí plechové šablony pro opravu jednotlivých prvků (pro každý typ profilace jeden otisk a jedna šablona). Pozn.: Rozsah odstranění stávajících omítek se upřesní po postavení lešení a zpřístupnění všech ploch fasád.  
Požadovaná kvalita provedení štukových prvků, která určuje standard opravy, je vidět na zachované původní bosáži a části římsy na jižní fasádě u JZ nároží, kde nebyla fasáda opatřena dodatečnými fasádními nátěry a štukovými vrstvami. Při opravě se nejdříve bude realizovat jedno určené pole fasády (svislý výsek fasády zahrnující všechny nebo většinu prvků štukové výzdoby), jako vzorek kvality. Po odsouhlasení tohoto vzorku TDI a AD se přistoupí k realizaci celé fasády ve stejné kvalitě.
- 117 Finální povrchová úprava všech omítaných ploch fasády (J, Z a S fasáda):  
Zbavení podkladu prachu. Sjednocující podkladní nátěr omítaných ploch fasády (penetrace) a tmelení systémovým tmelem. SilAcryl-silikonový paropropustný fasádní nátěr plněný uhlíkovými vlákny pro překlenutí vlásnových trhlin, samočistící, matný. Nutno použít systém od jednoho výrobce!
- 118 Oprava povrchu stávajících kamenného soklu a kamenných stupňů ve vstupech:  
Očištění povrchu stávajících kamenných prvků otryskáním. Proškrobání spár mezi kamennými prvky. Vyplnění spár mezi deskami spárovací hmotou pro žulový kámen, pro venkovní použití.
- 123 Všechny pohledové uplatněné dřevěné prvky přesahu střešy (krokev, vaznice, bednění, atd.): Očištění od starých nátěrů obroušením, napuštění přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě, nový krycí nátěr (nátěrový systém pro dřevo ve venkovním prostředí = základní + vrchní barva)
- 124 Doplnění chybějícího dřevěného sloupku a hambalku do vazby krovu přesazené před štít na Z fasádě. Dimenze dle stávajících odpovídajících prvků na J a S fasádě. Odhad průřezů: sloupek cca 120x120 mm, hambalek cca 120/150 (po postavení lešení ověřit dimenze prvků na místě).
- 133 Doplnění chybějícího dřevěného sloupku do vazby krovu přesazené před štít na V fasádě. Dimenze dle stávajících odpovídajících prvků na J a S fasádě. Odhad průřezů: sloupek cca 120x120 mm (po postavení lešení ověřit dimenze prvků na místě).
- 134 Nátěr stávajícího oplechování parapetu okna z pozinkovaného plechu na V fasádě (3x): Odstranění nečistot, 1x nátěr základní reaktivní barvou, 2x vrchní nátěr syntetickou barvou. Odstín vrchního nátěru shodně s novými klempířskými výrobky na ostatních fasádách.
- 135 Nátěr stávajícího oplechování horního líce nadokenní římsy z pozinkovaného plechu na V fasádě (3x): Odstranění nečistot, 1x nátěr základní reaktivní barvou, 2x vrchní nátěr syntetickou barvou. Odstín vrchního nátěru shodně s novými klempířskými výrobky na ostatních fasádách.
- 136 Nátěr stávajícího oplechování horního líce patrové a parapetní římsy z pozinkovaného plechu na V fasádě: Odstranění nečistot, 1x nátěr základní reaktivní barvou, 2x vrchní nátěr syntetickou barvou. Odstín vrchního nátěru shodně s novými klempířskými výrobky na ostatních fasádách.

LEGENDA OZNAČENÍ VÝROBKŮ PSV

- (S) SKLADBY STŘECH A PODLAH  
(KL) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ  
(Z) ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ  
(T) TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ

Vypracoval	Ing. Jan David	Ing. Jan David		
Ved. projektant	Ing. Jan David	projektová činnost ve výstavbě		
Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	Májová 1159, Ostrov IČ: 688 46 843		
Stavba - akce		Stupeň PD	provedení stavby - DPS	
Žst Stráž nad Ohří - oprava střešy a fasád		Datum	říjen 2017	
		Formát	10 x A4	
		Měřítka	Profese	Výkres č.
Název výkresu		ŘEZ 2-2 NÁVRH OPRAVY	1:50	AS E.3.19.