


SCHEMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA

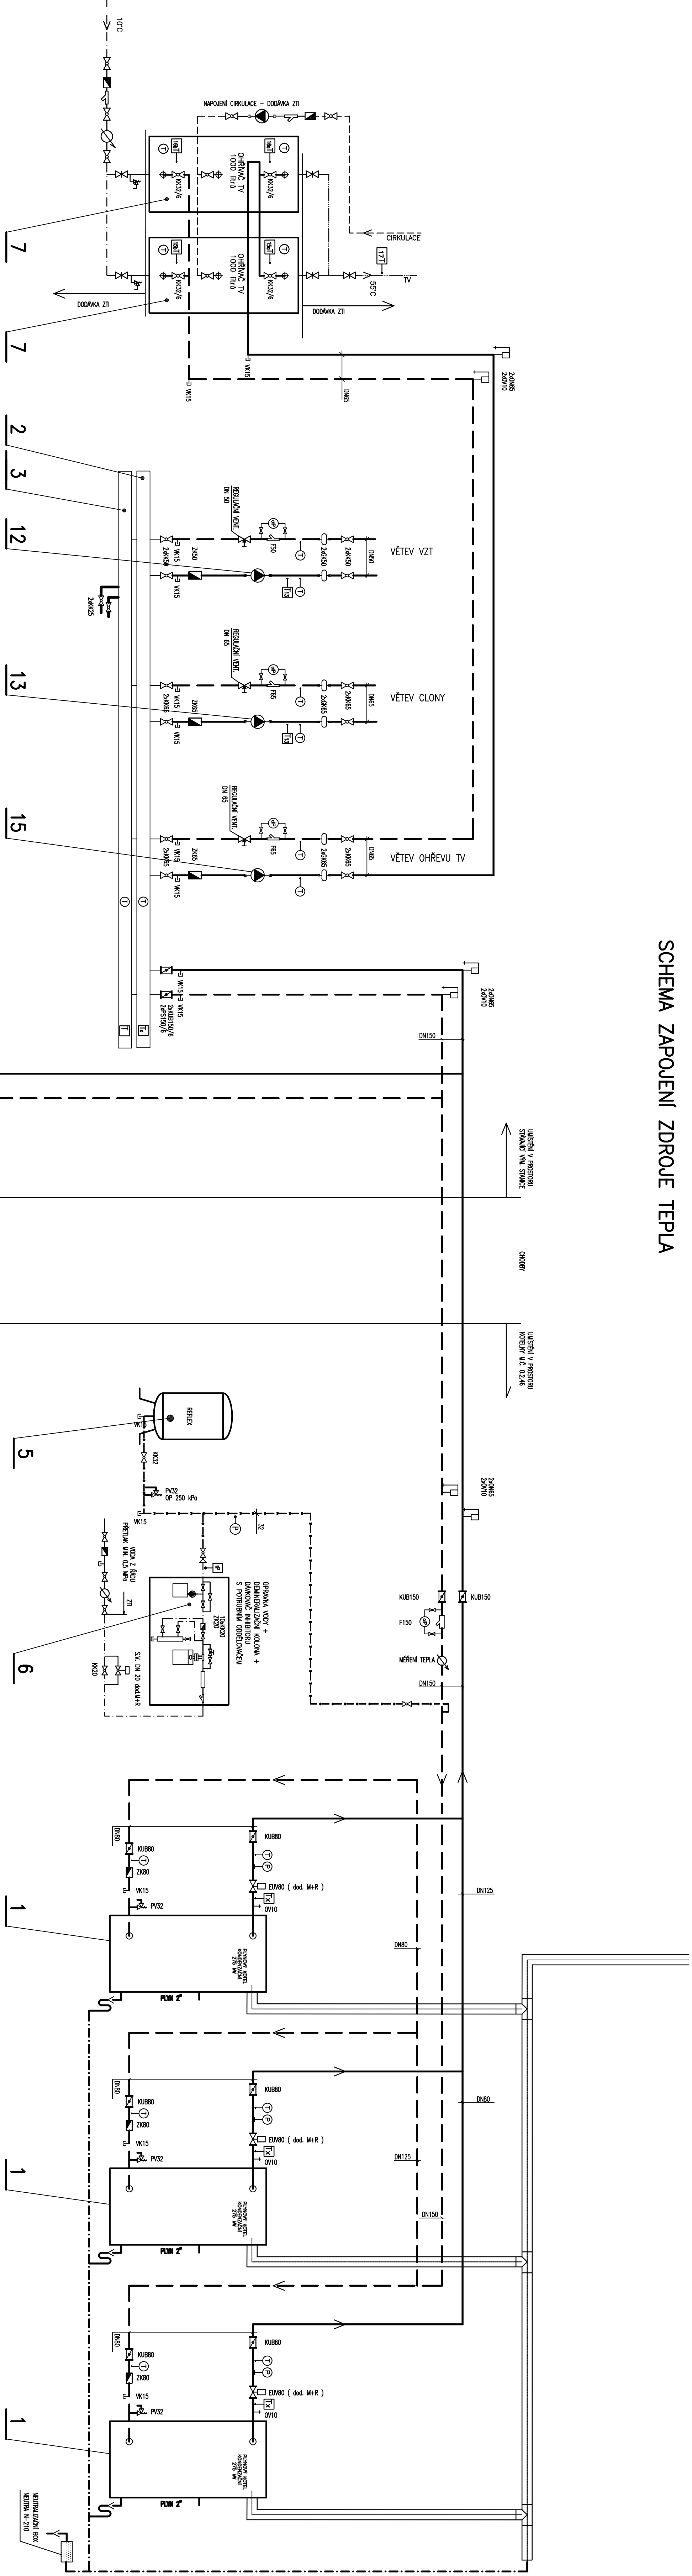

Vzdálenosti upevnění (rozteč uložení závěsů / podpěr)

Dimenze potrubí DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Vzdálenost závěsů	1,5m	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

- LEGENDA:
- 1 - TYPNÁ VODA - PŘÍKOP
 - 2 - TYPNÁ VODA - ZPRAVKA
 - 3 - TYPNÁ VODA - PŘÍKOP
 - 4 - TYPNÁ VODA - ZPRAVKA
 - 5 - TYPNÁ VODA - PŘÍKOP
 - 6 - TYPNÁ VODA - ZPRAVKA
 - 7 - TYPNÁ VODA - PŘÍKOP
 - 8 - TYPNÁ VODA - ZPRAVKA
 - 9 - TYPNÁ VODA - PŘÍKOP
 - 10 - TYPNÁ VODA - ZPRAVKA
 - 11 - TYPNÁ VODA - PŘÍKOP
 - 12 - TYPNÁ VODA - ZPRAVKA
 - 13 - TYPNÁ VODA - PŘÍKOP
 - 14 - TYPNÁ VODA - ZPRAVKA
 - 15 - TYPNÁ VODA - PŘÍKOP
 - 16-20 - TYPNÁ VODA - ZPRAVKA

Správa městského dopravního systému
Obchodní a servisní středisko
Předměstí 1, Praha 1, 110 00

PROJEKT: REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ZST BEROUN
Návrh: 129, 286 01 Beroun
Stav: 1.0

PROJEKT: REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ZST BEROUN
Návrh: 129, 286 01 Beroun
Stav: 1.0

PROJEKT: REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ZST BEROUN
Návrh: 129, 286 01 Beroun
Stav: 1.0

PROJEKT: REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ZST BEROUN
Návrh: 129, 286 01 Beroun
Stav: 1.0

PROJEKT: REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ZST BEROUN
Návrh: 129, 286 01 Beroun
Stav: 1.0