



Stavba „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. “ je spolufinancováno
Evropskou unií z programu OPD 2




PRODLOUŽENÁ ČÁST PODCHODU

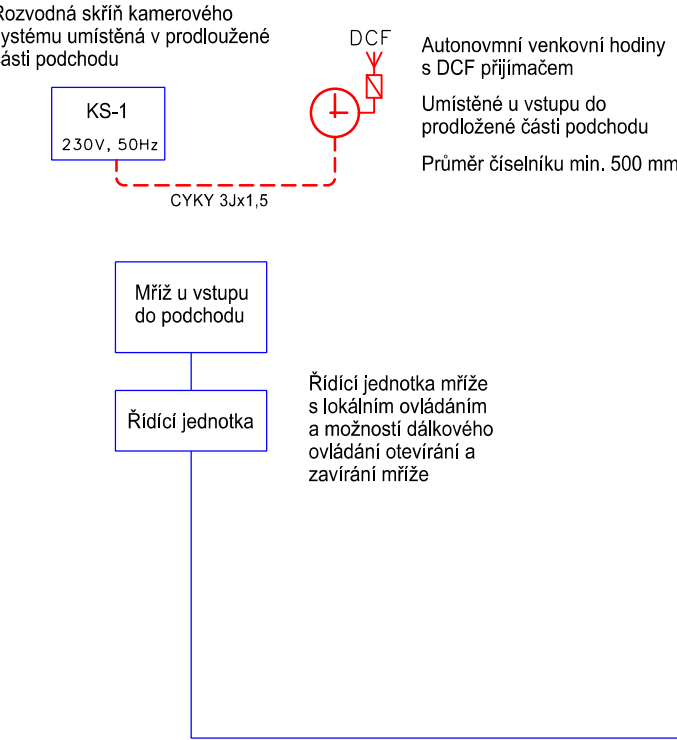

VJEZDOVÁ BRÁNA U PRODLOUŽENÉ ČÁSTI SEVERNÍHO PODCHODU

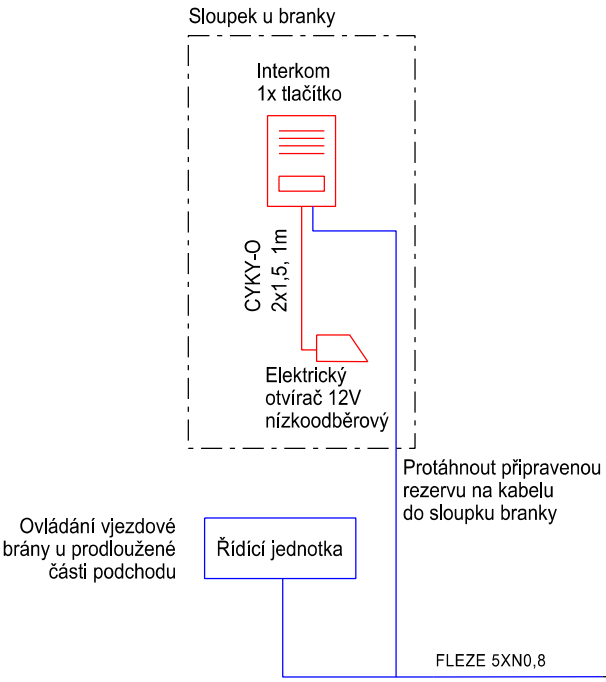

VÝPRAVNÍ BUDOVA

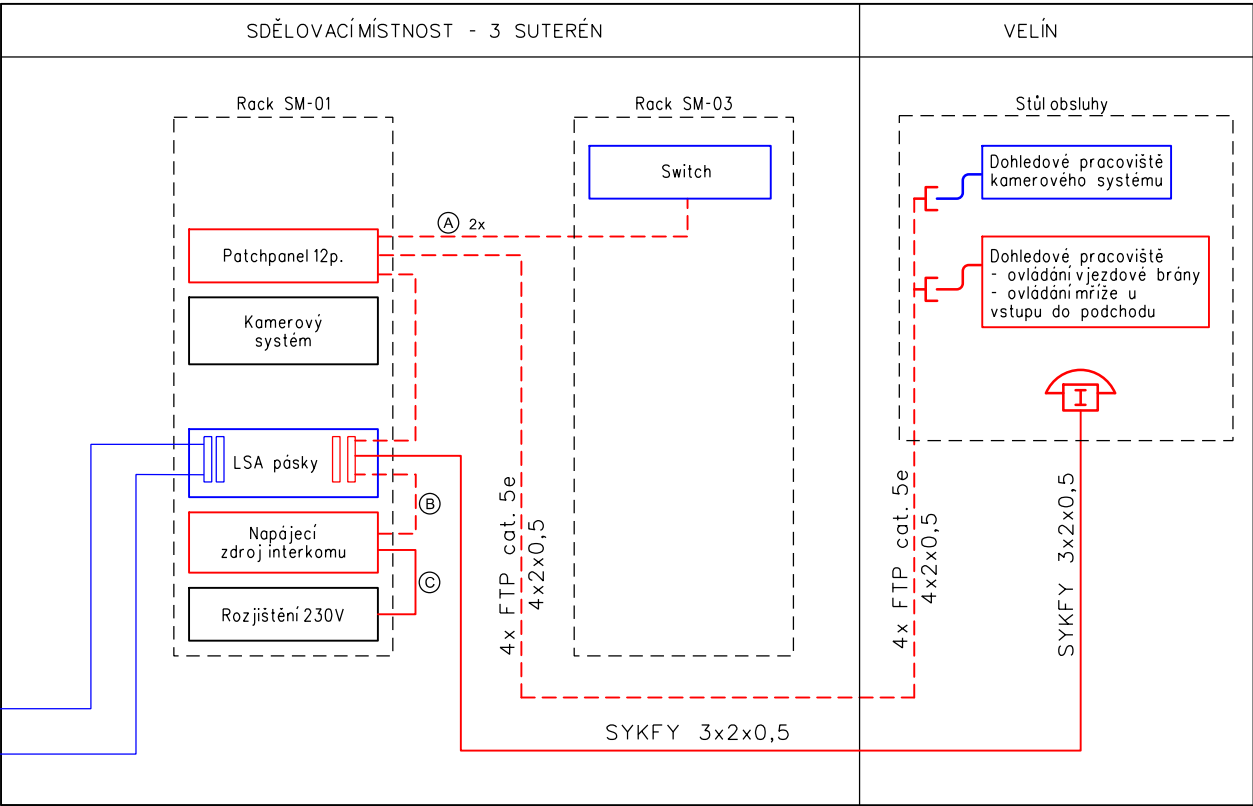

AKTUALIZACE 10_2019
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9 - Libeň
-------------	---

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. JAROSLAVA ŠUDOVÁ Garant profese: ING. MARTIN ŠTROF
-----------------------	--	---

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska: ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS: ING. MICHAL DROZD	Vypracoval: ING. MICHAL DROZD	Kontroloval: ING. PETR POUPA

Název akce:	Číslo smlouvy:
PRODLOUŽENÍ PODCHODŮ V ŽST. PRAHA HL.N. ETAPA 1A - PRODLOUŽENÍ SEVERNÍHO PODCHODU	16 412 206
Část:	Projektový stupeň:
PS 222.1A - ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	DVZ
Název přílohy:	Datum:
BLOKOVÉ SCHÉMA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	11/2018
	Číslo části:
	D.2.2
	Měřítko:
	-
	Počet formátů:
	3xA4
	Číslo přílohy:
	3

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

VYSVĚTLIVKY:

- Autonomní hodiny s DCF, napájení 230V
- Dvojitá zásuvka strukturované kabeláže datová
- Telefonní přístroj IP
- Telefonní přístroj interkomu

Kabelová trasa telefonních datových rozvodů (FTP cat. 5e - 4x2x0,5)

Kabelová trasa sdělkabelů (SYKFY 3x2x0,5)

- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby a tohoto PS
- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

POZNÁMKY:

Definitivní rozmístění telefonních a datových zásuvek bude provedeno až prisottné realizaci tohoto PS dle rozmístění nábytku a dalšího příslušenství.

Je nutné dbát na důsledné uložení kabelů (NN a sděl. vedení).

- Ⓐ Patchcord FTP 4x2x0,5
- Ⓑ J-Y(ST)Y 1x2x0,8
- Ⓒ CYKY-J 3x1,5