



ULOŽENÍ CHRÁNIČKY V RÝZE

V SUCHU

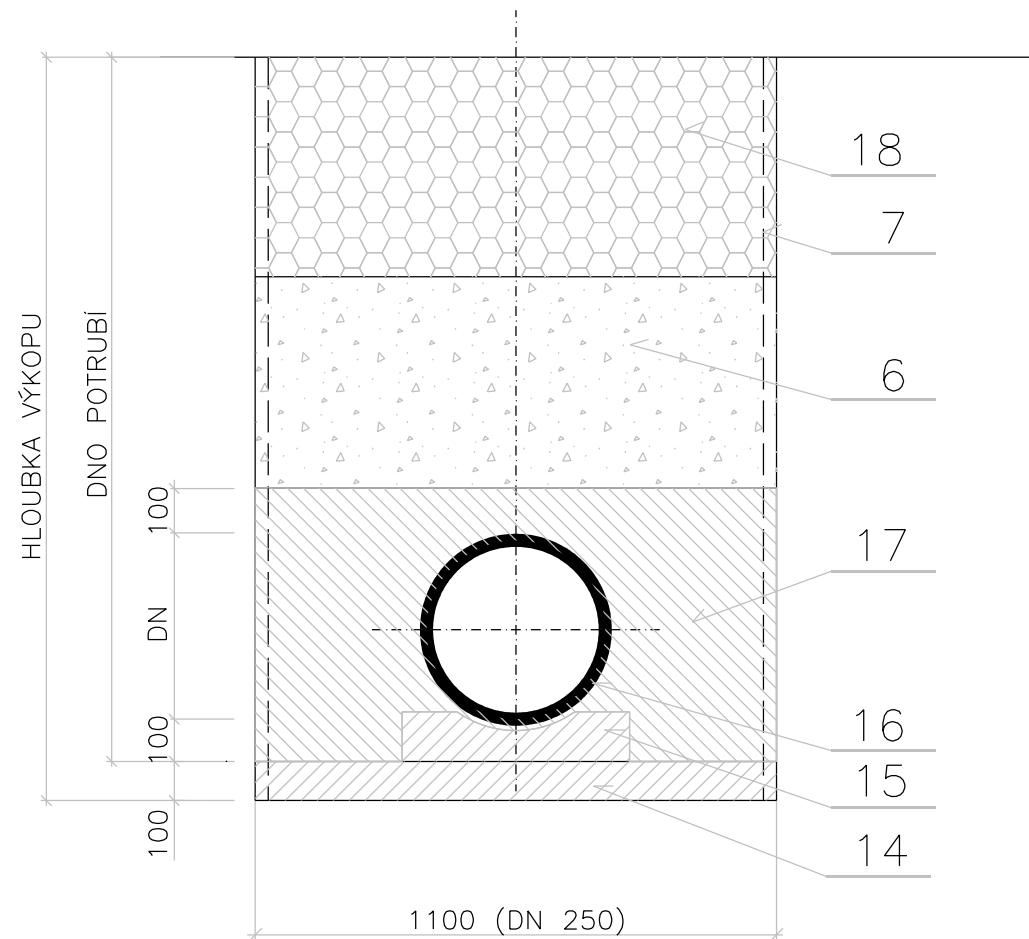


PŘI SPODNÍ VODĚ

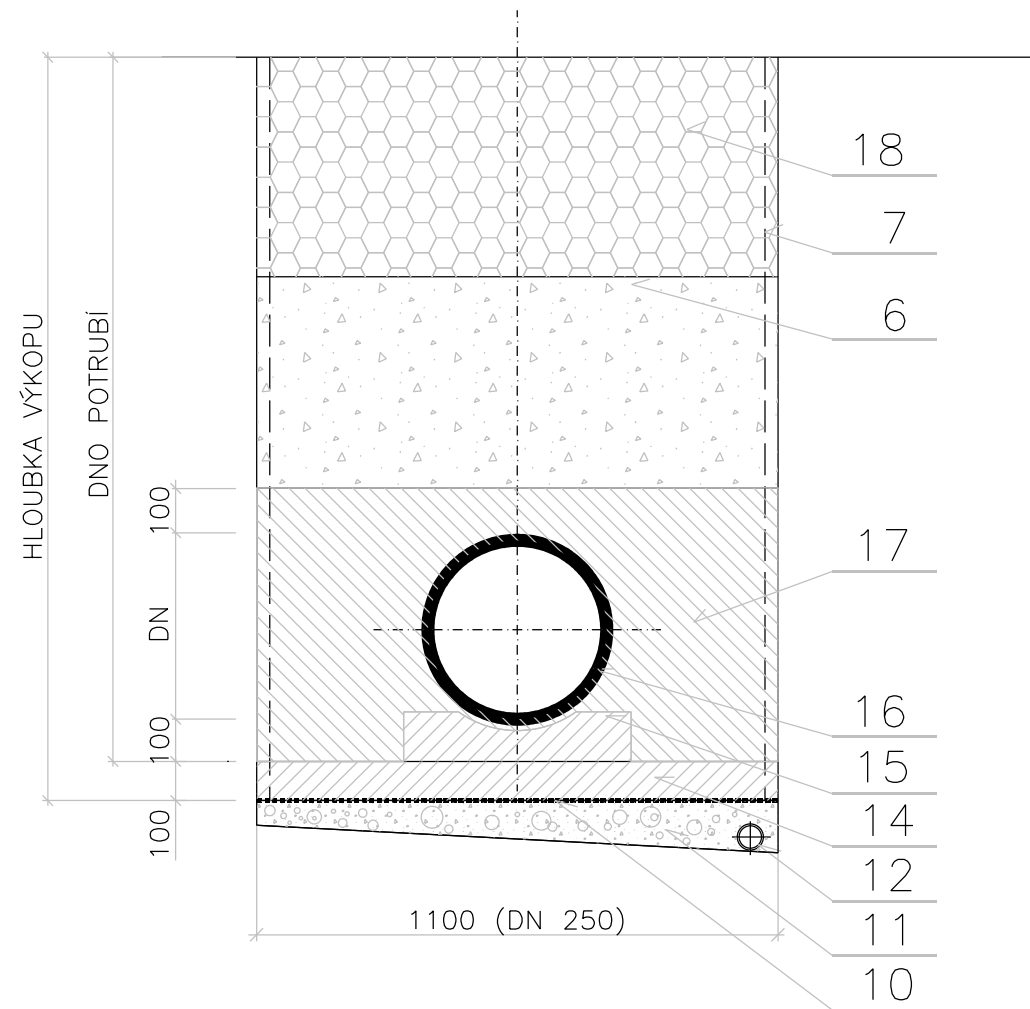


ULOŽENÍ POTRUBÍ V RÝZE
MIMO CHRÁNIČKU


V SUCHU

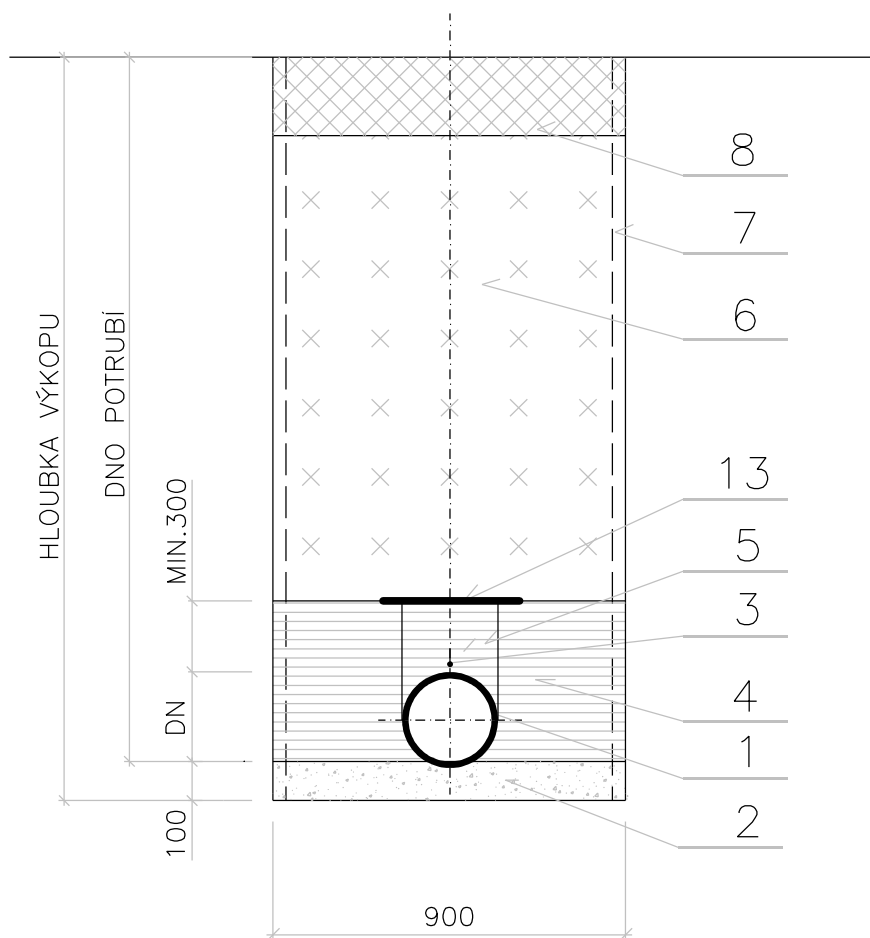

PŘI SPODNÍ VODĚ

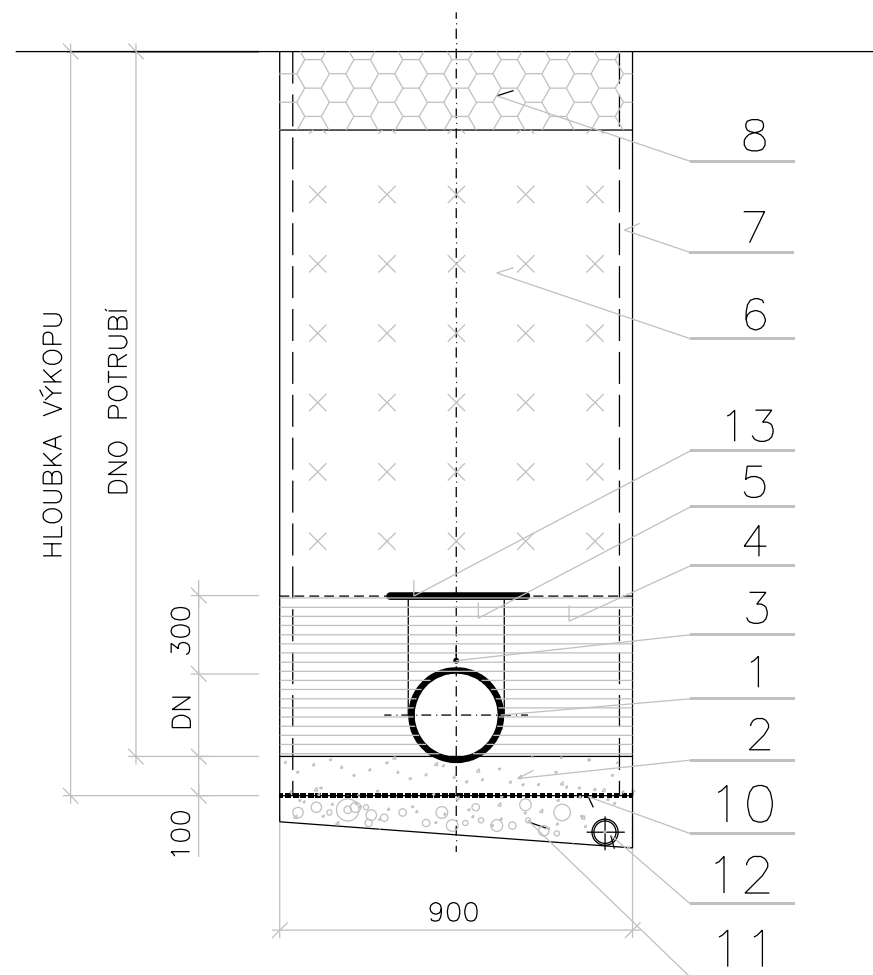


ZÁSYP VODOVODNÍHO POTRUBÍ PŘED TLAKOVOU ZKOUŠKOU

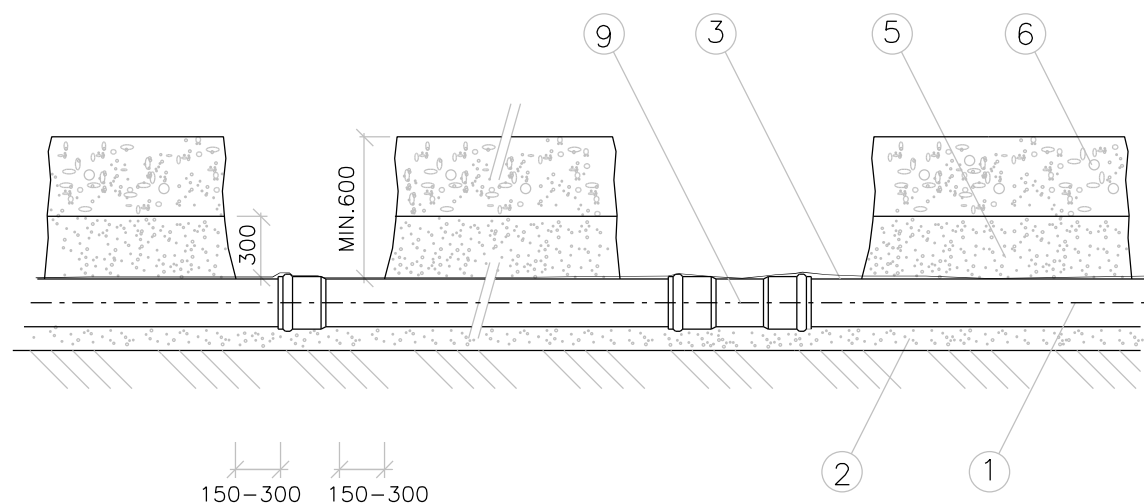

LEGENDA:

1. LITINOVÉ POTRUBÍ SE ZÁMKOVÝMI SPOJI
2. ŠTĚRKOPISKOVÉ HUTNĚNÉ LOŽE
3. IZOLOVANÝ VODIČ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ
4. OBSYP ŠTĚRKOPISKEM HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
5. OBSYP PŘÍMO NAD POTRUBÍM NESMÍ BÝT HUTNĚN
6. ZÁSYP RÝHY ŠTĚRKOPISKEM, PŘÍP. ZEMINOU (VYTĚŽENOU)
7. PAŽENÍ (PŘÍLOŽNÉ, ZÁTAŽNÉ, HNANÉ)
8. ÚPRAVA TERÉNU
9. LITINOVÁ TVAROVKA SE ZÁMKOVÝMI SPOJI

10. IZOCHRAN SI-40/70 (GEOFILTEX)
11. ŠTĚRKOVÝ PODSYP MIN. 80mm
12. DRENÁŽ PROFIL 100mm
13. VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
14. BETONOVÁ DESKA C8/10
15. PODKLADNÍ BETONOVÝ PRAŽEC
16. OCELOVÁ TROUBA
17. OBETONOVÁNÍ C20/25
18. KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO SPODKU



Stavba „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ je spolufinancováno
Evropskou unií z programu OPD 2



DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE





VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

| | |
|-------------|---|
| Objednatel: | Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 |
|-------------|---|

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Generální projektant: | SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz | Hlavní inženýr projektu: ING. JAROSLAVA ŠUDOVA Architekt projektu: ING. ARCH. TOMÁŠ PECHMAN |
|-----------------------|--|--|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Středisko: | | | |
| ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB | | | |
| Vedoucí střediska: | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | Vypracoval: | Kontroloval: |
|  |  |  |  |
| ING. HANA STAŇKOVÁ | ING. TOMÁŠ LAICHTER | ING. TOMÁŠ LAICHTER | ING. PETR VULTERYN |

| | | |
|--|--------------------|----------------|
| Název akce: | Číslo smlouvy: | |
| | 16 412 206 | |
| PRODLOUŽENÍ PODCHODU V ŽST. PRAHA HL.N. | Projektový stupeň: | |
| | DVZ | |
| | Datum: | |
| Část: | 11/2018 | |
| | Číslo části: | |
| POTRUBNÍ VEDENÍ (Voda, Plyn, Kanalizace) | E.1.6 | |
| SO 161 PŘELOŽKA VODOVODU | | |
| Název přílohy: | Měřítko: | Počet formátů: |
| | - | 4 A4 |
| | Číslo přílohy: | |
| VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ | 4 | |

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.