


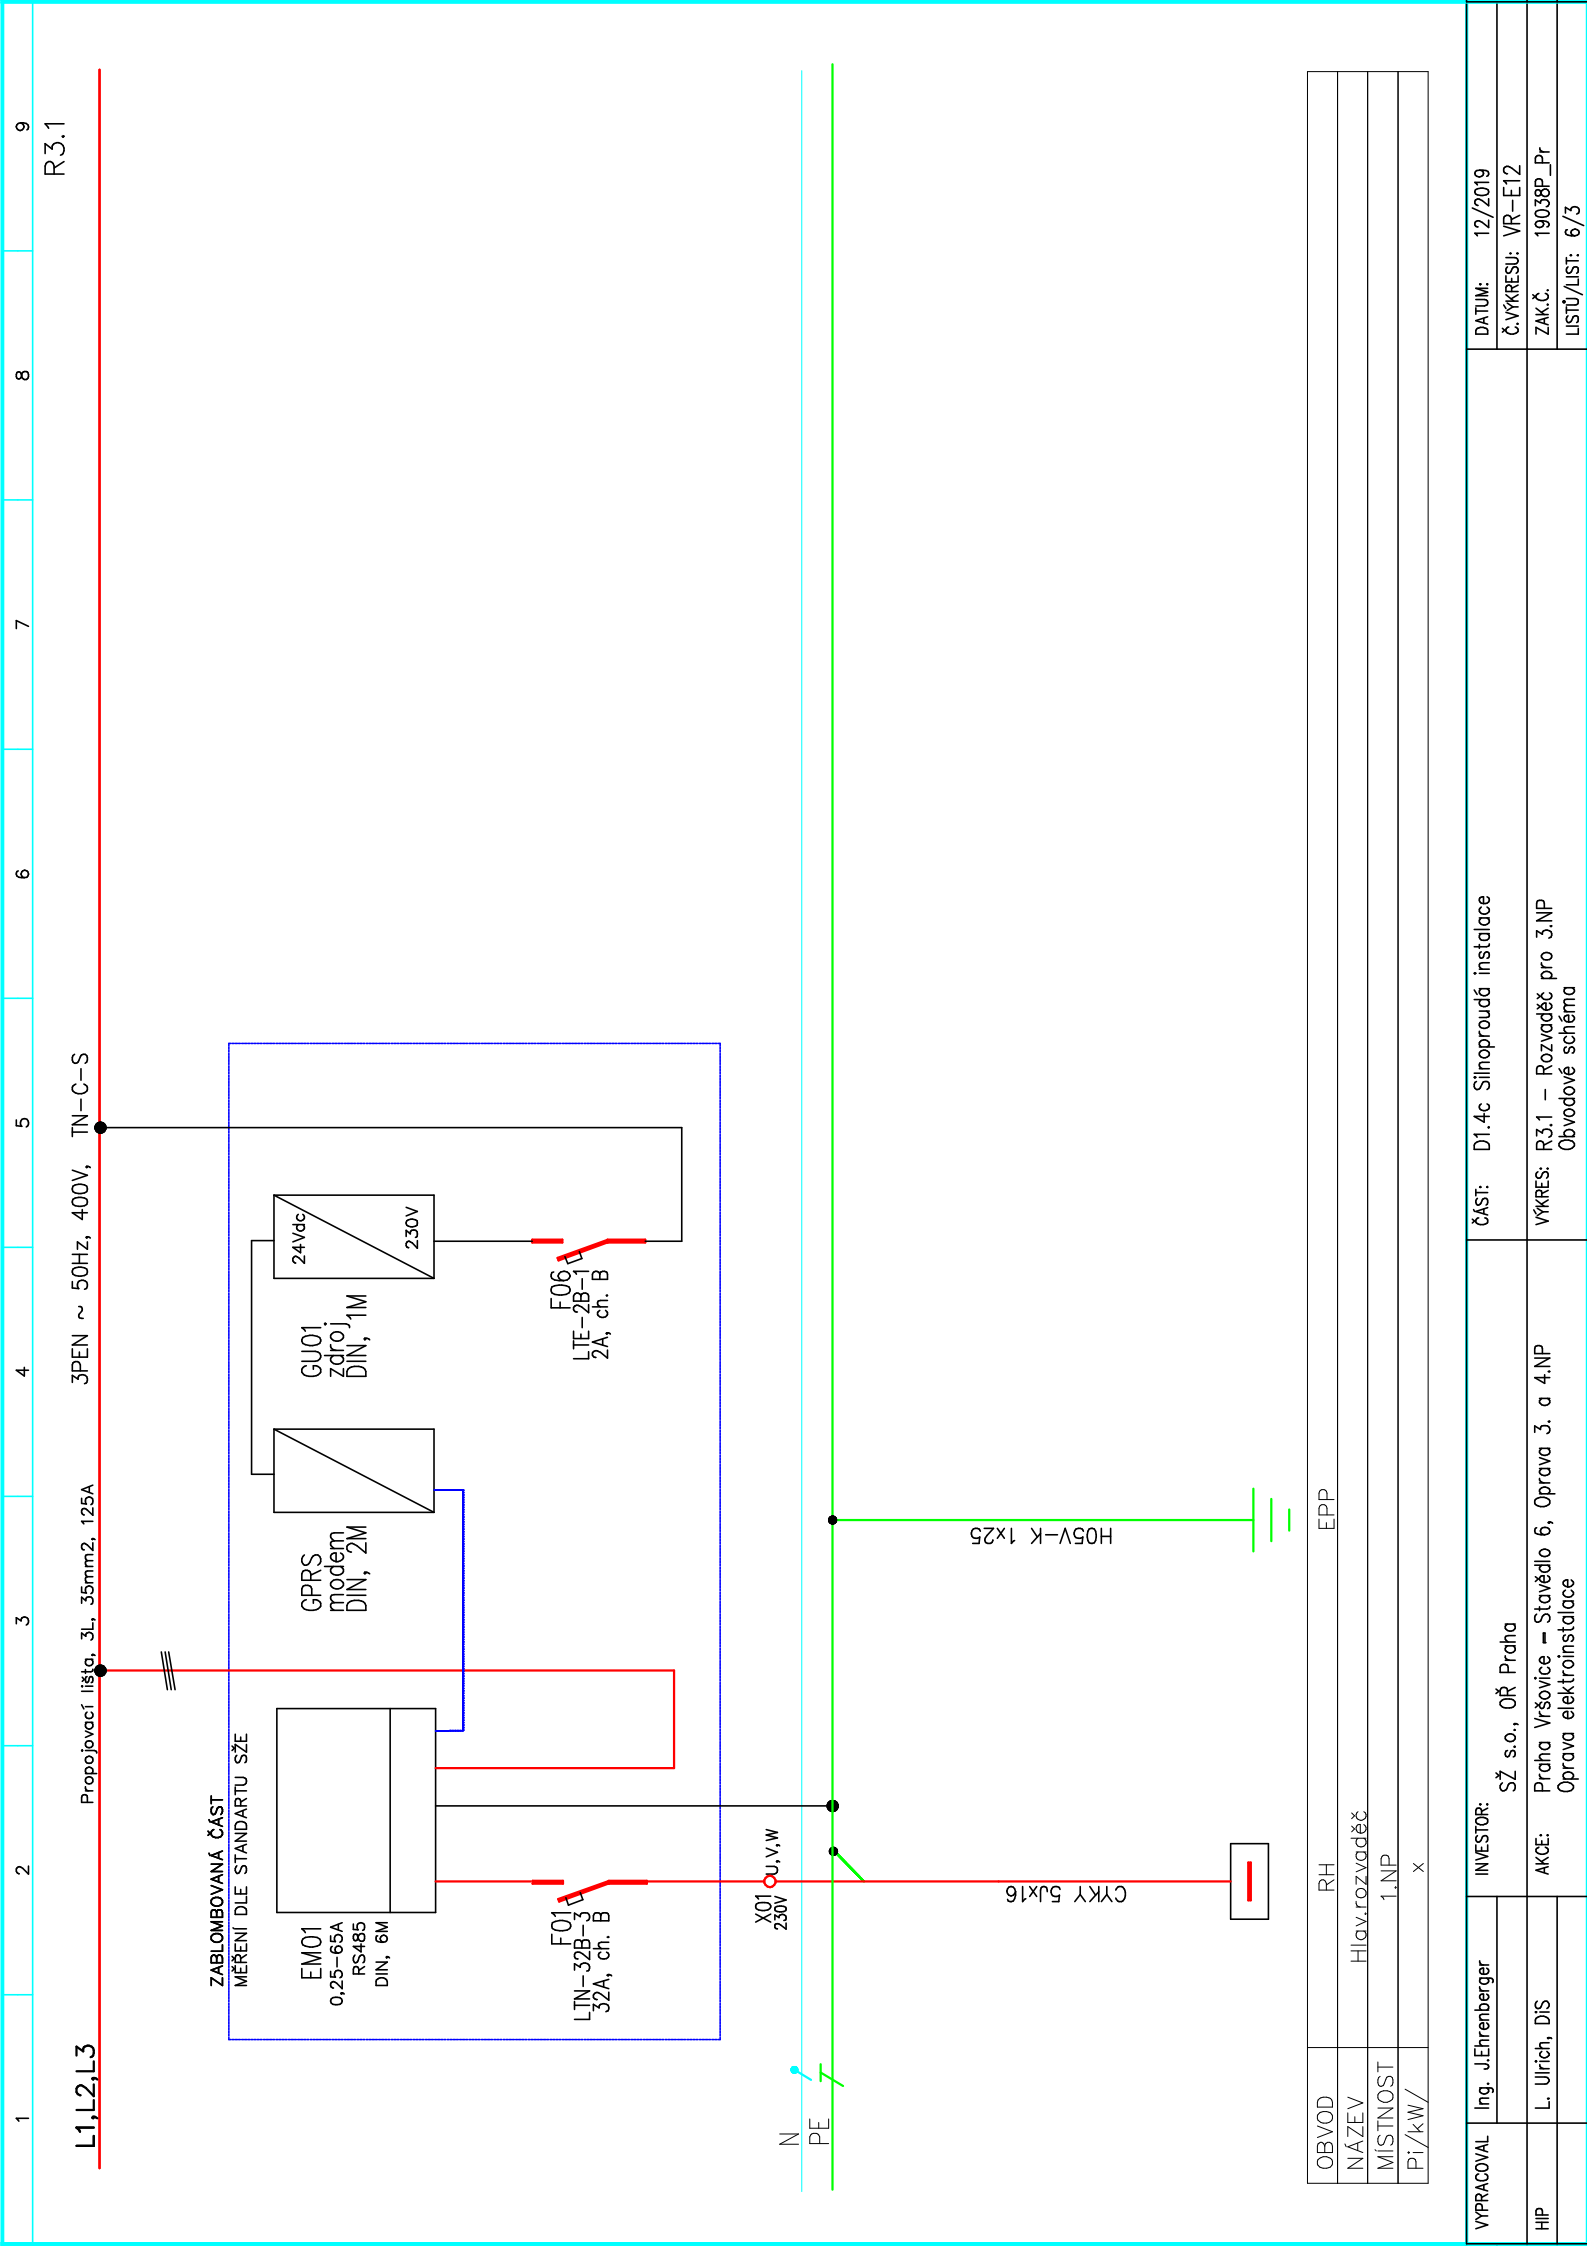


HIP		Vypracoval/Kreslil:	Kontroloval:	 <p>STOSMOL, s.r.o. U Cukrovaru 509/4 400 07 Ústí nad Labem</p> <p>IČ : 28695097 tel. : +420 702093913 www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz</p>	
Ladislav Ulrich, DiS		Ing. Jiří Ehrenberger	Ing. Jiří Štolba		
					
Správce zařízení:	SŽ s.o., OŘ Praha				
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Praha				
Místo stavby:	K Topárně, Praha 10				
Akce a SO,PS: Praha Vršovice – Stavědlo 6, Oprava 3. a 4.NP				Zakázkové číslo:	19038P_Pr
D1.4c Elektroinstalace				Stupeň:	DPS
				Datum:	02/2020
				List/listů	1/6
R3.1 - Rozvaděč pro 3. NP obvodové schema				Část :	Příloha :
				D.1.4	VR-E12




R3.1

3PEN ~ 50Hz, 400V, TN-C-S

5

L2

L3

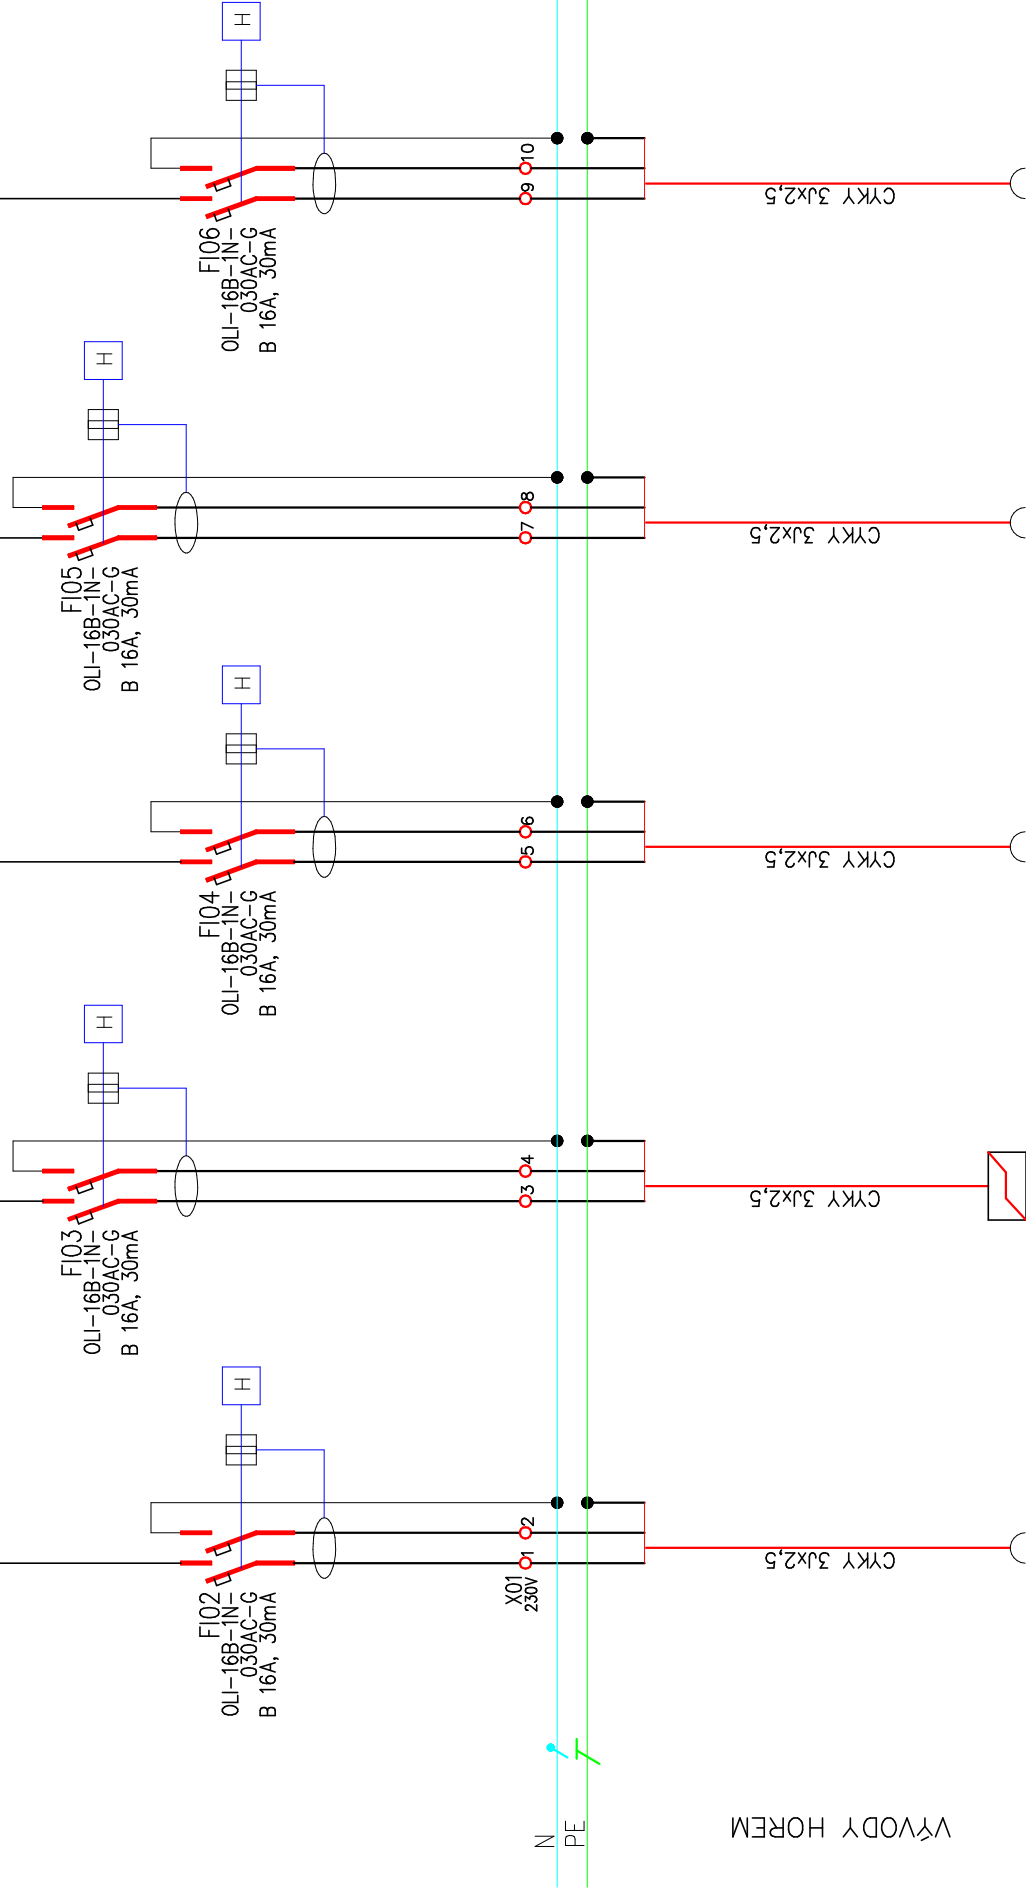

OBVOD	XC02	H03	XC04	XC05	XC06
NÁZEV	z6s.1x16A	osoušeče rukou	z6s.1x16A	z6s.1x16A	z6s.1x16A, MT a konvice
MÍSTNOST	301...303, 311...315	311,314	305...307,310	318, 319	319, kuchyňský kout
Pi/kw/	2	2	2	2	2

VYPRACOVAL	Ing. JEhrenberger	INVESTOR: SŽ s.o., OR Praha	ČÁST: D1.4c Silnoproudá instalace	DATUM: 12/2019
HIP	L. Ulrich, DiS	AKCE: Praha Vršovice – Stavědlo 6, Oprava 3. a 4.NP Oprava elektroinstalace	VÝKRES: R3.1 – Rozvaděč pro 3.NP Obvodové schéma	Č.VÝKRESU: VR-E12
				ZAK.Č. 19038P_Pr
				LISTŮ/LIST: 6/4

