



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Projekt „Modernizace železničního uzlu Pardubice“

je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

SO 02-32-04 ČÁST D.2.1.2

PO PŘIPOMÍNKÁCH 06/2019

Číslo změny	Obsah změny	Datum změny
01	Vypořádání dotazů potencionálních zhotovitelů	6. 4. 2020
02	-	
03	-	

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa východ
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Zhotovitel: Účastníci Společnosti " SP+SEU_Uzel Pardubice_P":



Správce:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:

ING. DANIEL FILIP

Asistent vedoucího týmu:

ING. MONIKA POSPÍCHALOVÁ

Specialista profese:

ING. VLADIMÍR FIŠAR

Středisko:

PROJEKTOVÉ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ

Vedoucí střediska:

ING. PAVEL HORÁČEK

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. LUKÁŠ SMUTEK

Vypracoval:

ING. LUKÁŠ SMUTEK

Kontroloval:

ING. VLADIMÍR FIŠAR

Název akce:

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍHO UZLU PARDUBICE

Část:

NÁSTUPIŠTĚ Č. 1A

Název přílohy:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo smlouvy:

18-131.250

Projektový stupeň:

DSP + PDPS

Datum:

07/2019

Číslo části:

D.2.1.2

Měřítko:

-

Počet formátů:

17xA4

Číslo přílohy:

1

Obsah:

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	5
1.1	Údaje o stavbě	5
1.1.1	Název stavby	5
1.1.1.1	Poznámka k názvu stavby	5
1.1.2	Místo stavby	5
1.1.2.1	Traťový úsek	5
1.2	Stavebník	6
1.3	Projektant	6
2	ROZSAH ŘEŠENÍ	8
3	PODKLADY	8
3.1	právní podklady	8
3.1.1	Směrnice Evropského parlamentu a rady, rozhodnutí Komise	8
3.1.2	Národní zákony a vyhlášky	8
3.1.3	Technické normy	9
3.1.4	Interní směrnice SŽDC	9
3.2	Průzkumy	10
3.3	Geodetické a mapové podklad	10
3.4	Ostatní dokumentace a podklady	10
3.5	Ověření inženýrských sítí	10
4	STÁVAJÍCÍ STAV	10
5	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ	12
5.1	Demolice	12
5.2	Provizorní nástupiště	12
5.3	Konstrukce nástupiště	12
5.3.1	Vlastní nástupiště č. 1a	12
5.3.2	Stezka pro pěší	12
5.4	Konstrukce vozovky nástupiště a stezky pro pěší	13
5.5	Ukončující zídky	13
5.6	Zábradlí	13
5.7	Hmatové úpravy	14
6	VYTYČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU	15
7	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	15

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

1.1.1 Název stavby

Název stavby:	Modernizace železničního uzlu Pardubice
ISPROFIN/ISPROFOND	5533720002
S kód	S621500576
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – železnice
Stupeň dokumentace:	DSP - dokumentace pro stavební povolení + PDPS – projektová dokumentace pro provádění stavby

1.1.1.1 Poznámka k názvu stavby

DSP + PDPS „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ zahrnuje dvě stavby umístěné samostatnými územními rozhodnutími:

1) „Modernizace železničního uzlu Pardubice“

DÚR připravovala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Územní rozhodnutí o umístění stavby „Modernizace železničního uzlu Pardubice“, č.j. MmP 71358/2017 ze dne 8.11.2017, nabytí právní moci 28.12.2017.

2) „Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD“

DÚR připravovalo Statutární město Pardubice.

Územní rozhodnutí o umístění stavby „Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD“, č.j. MmP 67398/2017 ze dne 24.10.2017.

Změna územního rozhodnutí o umístění stavby „Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD“, č.j. MmP 28144/2018 ze dne 27.4.2018, nabytí právní moci 18.5.2018.

Dle smlouvy o spolupráci mezi SŽDC a SMPce byly ve stupni DSP + PDPS obě stavby sloučeny a připravuje je SŽDC v jedné stavbě pod názvem „Modernizace železničního uzlu Pardubice“.

1.1.2 Místo stavby

1.1.2.1 Traťový úsek

<u>Traťový úsek:</u>	1501 Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně) 1614 Pardubice (mimo) - Rosice nad Labem-jihní zhlaví (mimo) 1612 Rosice nad Labem-jihní zhlaví (vč.) - Hradec Králové hl.n. (mimo) 1611 Havlíčkův Brod (mimo) - Rosice nad Labem-jihní zhlaví (mimo) 1507 Pardubice (mimo) - Nemošice (včetně)
Knižní jízdní řád:	010 Česká Třebová – Praha 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř 238 Chrudim – Pardubice-Rosice nad Labem

Nákresný jízdní řád:

501A Česká Třebová – Praha
505C Pardubice – Hradec Králové
507A Chrudim – Pardubice-Rosice nad Labem

Staničení:

Rozsah úprav železničního svršku

501 Česká Třebová – Praha	km 304,270 – 306,748
Ostřešanská spojka	km 91,800 – 91,944
505C Pardubice – Jaroměř	km 0,000 – 1,800
507A Chrudim – Pardubice-Rosice nad Labem	km 90,466 – 91,415

Rozsah rekonstrukce železničního spodku

501 Česká Třebová – Praha	km 304,320 – 306,698
Ostřešanská spojka	km 91,800 – 91,944
505C Pardubice – Jaroměř	km 0,000 – 1,789
507A Chrudim – Pardubice-Rosice nad Labem	km 90,516 – 91,400

Rozsah technologických profesí

501 Česká Třebová – Praha	km 303,930 – 306,761
505C Pardubice – Jaroměř	km 0,000 – 1,813
507A Chrudim – Pardubice-Rosice nad Labem	km 90,457 – 91,526

Rozsah stavební činnosti

501 Česká Třebová – Praha	km 303,699 – 307,990
505C Pardubice – Jaroměř	km 0,000 – 1,813
507A Chrudim – Pardubice-Rosice nad Labem	km 90,457 – 91,526

1.2 STAVEBNÍK

Stavebník:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ:	70994234
DIČ:	CZ70994234

1.3 PROJEKTANT

Projektant:	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva a Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Živnostenské oprávnění:	Projektová činnost ve výstavbě Výkon zeměměřických činností Geologické práce

	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
	Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
IČ:	25793349
DIČ:	CZ25793349
Zpracovatelský útvar:	SUDOP PRAHA a.s., středisko 250, Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 3
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Daniel Filip
Zpracovatel SO:	Ing. Lukáš Smutek
Autorizovaný inženýr části PD:	Ing. Vladimír Fišar

2 ROZSAH ŘEŠENÍ

Stavební objekt 02-32-04 se zabývá vlastní výstavbou jednoho jazykového nástupiště v železniční stanici Pardubice hlavní nádraží. Řešení zastřešení nástupiště, podchodů, osvětlení, informačního/orientačního systému, mobiliáře apod. není obsahem tohoto stavebního objektu. Součástí objektu nejsou žádné demolice.

Celá zpracovaná projektová dokumentace je navržena v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální a ve výškovém systému Baltském po vyrovnání. Všechny údaje, týkající se staničení jsou vztaženy k hlavní koleji č. 1.

Koordinační situace stavby jsou obsaženy v části C.3.

3 PODKLADY

3.1 PRÁVNÍ PODKLADY

Při zpracování byly respektovány jako výchozí podklady zejména:

- směrnice Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí Komise
- národní zákony a vyhlášky
- technické normy
- vyhlášky UIC
- interní normy, předpisy, směrnice, technické specifikace, vzorové listy, výnosy, pokyny a další dokumenty platné pro SŽDC

3.1.1 Směrnice Evropského parlamentu a rady, rozhodnutí Komise

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. 6. 2008 o interoperabilitě železničního systému, v platném znění
- nařízením Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. 11. 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace s účinností od 1. 1. 2015
- nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013 o zařazení do sítě TEN-T jako součástí hlavní sítě nákladní dopravy a globální sítě osobní dopravy

3.1.2 Národní zákony a vyhlášky

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
- zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících
- vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995, která stanovuje podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení (UTZ) a jejich konkretizaci (Řád určených technických zařízení), v platném znění
- vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění
- vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění

- vyhlášky Ministerstva dopravy č. 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, v platném znění
- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, v platném znění
- metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb

3.1.3 Technické normy

- ČSN 73 4959 Nástupišť a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách
- ČSN 73 6320 Průjezdne průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu
- ČSN 73 6360 – 1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, část 1: Projektování
- ČSN 73 6360 – 2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba
- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení
- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
- ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení
- TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic
- TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic
- TNŽ 73 6390 Nápis názvů železničních stanic a zastávek
- TNŽ 73 6334 Oplocení a zábradlí na celostátních drahách a vlečkách
- Vzorové listy železničního spodku
- Vyhláška č. 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
- Technické kvalitativní podmínky státních drah
- Obecné technické podmínky SŽDC

3.1.4 Interní směrnice SŽDC

- směrnice GŘ SŽDC, s. o. č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění změny č. 1
- směrnice SŽDC, s. o. č. 30, Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému
- směrnice SŽDC, s. o. č. 34, Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty
- směrnice SŽDC, s. o. č. 42, Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění
- směrnice GŘ SŽDC, s. o. č. 96, Směrnice pro nakládání s odpady, v platném znění
- směrnice SŽDC č. 20, Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

3.2 PRŮZKUMY

- Geotechnický a stavebně technický průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 05/2016
- Pyrotechnický průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 08/2016

3.3 GEODETICKÉ A MAPOVÉ PODKLAD

- Geodetické zaměření stávajícího stavu, SUDOP PRAHA a.s., 06/2016 a doměření
- Katastrální mapy

3.4 OSTATNÍ DOKUMENTACE A PODKLADY

- Přípravná dokumentace stavby
- Zadávací dokumentace stavby
- Výrobní porady
- Katalogy výrobců

3.5 OVĚŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

V oblasti staveniště se nachází řada inženýrských sítí. Poloha sítí byla zakreslena do koordinační situace na základě podkladů poskytnutých v papírové i digitální formě jednotlivými správci inženýrských sítí. Protože poloha sítí uvedená ve výkresech je pouze orientační a přibližná, musí být veškeré inženýrské sítě před započítím stavebních prací vytyčeny a ověřeny jejich správci.

4 STÁVAJÍCÍ STAV

Ve stávajícím stavu se v železniční stanici Pardubice hlavní nádraží nacházejí 4 nástupiště: nástupiště č. 1, 1a a 1b, které se nachází u výpravní budovy a dále ostrovní nástupiště č. 2, 3 a 4. Ostrovní nástupiště byly v nedávné minulosti rekonstruovány, mají nástupní hranu ve výšce 550 mm nad temenem kolejnicového pásu. Nástupiště č. 1, 1a a 1b rekonstruována nebyla.

Stávající nástupiště č. 1a je jazykové pokračování stávajícího nástupiště č. 1. Stávající nástupiště č. 1a se nachází mezi stávajícími kolejemi č. 12 a 14. Má dvě nástupní hrany délky 118 m. Nástupní hrany jsou tvořeny betonovými či žulovými bloky. Tyto bloky jsou použity i na konci nástupiště. Nenachází se zde žádné zábradlí. Povrch nástupiště je tvořen asfaltovým betonem. Nástupiště je částečně zastřešeno. Šířka nástupiště je po délce proměnná, v nejširší části u zarážedla je šířka 11.2 m a nejužším místě (na konci) je šířka 5,9 m.

Fotodokumentace stávajícího stavu:



5 POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Nástupiště č. 1A bude postaveno z velké části v jiné poloze vůči stávajícímu stavu. Toto vychází z nového uspořádání kolejíště. Nástupiště bude stejně jako ve stávajícím stavu jazykové, tedy přístupné úrovnově z boku. Nástupiště bude situováno mezi novými kolejemi č. 14 a 16. Bude mít dvě nástupní hrany. Nástupní hrana u koleje č. 14 bude mít délku 108 m a nástupní hrana u koleje č. 16 bude mít délku 110 m. Stavební délka nástupiště, tedy délka nástupištní hrany, bude u koleje č. 14 124 m a u koleje č. 16 126 m. Z toho vyplývá, že na nástupišti není možný nástup a výstup po celé délce a to z důvodu umístění pohyblivých zarážedel, které mají délku 14 m. Šířka nástupiště je po délce proměnná. Na začátku nástupiště je šířka 7,64 m, v nejširší části přibližně uprostřed nástupiště je šířka 7,8 m a na konci je šířka 3,00 m. Tato hodnota je ale měřena mezi vnějšími body ukončující zídky, kde již není prostor pro výstup a nástup cestujících. Začátek nástupiště č. 1a je v km 305,886 a konec v km 306,004 512.

5.1 DEMOLICE

V rámci stavebního objektu není navržena žádná demolice. Demolice stávajícího nástupiště č. 1a, 1b i 1 jsou sjednoceny do stavebního objektu 02-32-04.01.

5.2 PROVIZORNÍ NÁSTUPIŠTĚ

Během výstavby nebude zřízeno provizorní nástupiště.

5.3 KONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ

5.3.1 Vlastní nástupiště č. 1a

Nástupiště č. 1a bude nástupiště s pevnými hranami. Obě nástupištní hrany budou tvořeny prefabrikáty tvaru L. Nástupní hrany budou tvořeny prefabrikáty s předsazenou hranou. Nenástupní hrany budou tvořeny prefabrikáty bez předsazené hrany. Oba druhy prefabrikátů budou uloženy na vyrovnávací vrstvu šterkodrti 0/16 třídy B tloušťky 50 mm, dále na vrstvu podkladního betonu C20/25 XF3 minimální tloušťky 150 mm a na vrstvu cementové malty MC 10 tloušťky 10 mm. Prefabrikáty u nástupištní hrany u koleje č. 16 budou uloženy do malé výkopové rýhy. Prefabrikáty u nástupištní hrany u koleje č. 14 budou uloženy z části v malé výkopové rýze a z části budou uloženy na zemní pláň, která vznikne po demolici stávajícího nástupiště č. 1a, viz příčné řezy, resp. vzorové řezy.

Prostor mezi prefabrikáty tvořící jednu a druhou nástupištní hranu bude vyplněn z násypového nenamrzavého materiálu, který bude hutněn po vrstvách, jejichž tloušťka nepřesáhne 300 mm. Tento zásyp bude proveden z vhodného materiálu. Hutnění tohoto zásypu bude až na hodnotu čísla ulehlosti I_d = 0,95, resp. na 100 % Proctor Standart. Minimální modul přetvárnosti základové spáry pod nástupištěm musí být 20 MPa. Zemní práce a založení budou provedeny v souladu s TKP a předpisu SŽDC S4.

Odvodnění celého nástupiště je jednotné a to konkrétně příčným střechovitým sklonem s hodnotou 2 % do kolejíště, odkud srážková voda poteče do odvodnění železničního spodku a to do trativodů.

Vzdálenost nástupištních hran u koleje č. 14 a 16 bude od kolejí 1680 mm a budou ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice.

5.3.2 Stezka pro pěší

Dále do tohoto objektu také patří stavba stezky pro pěší podél koleje č. 16. Tato stezka se nachází v poloze stávajícího nástupiště č. 1b. Stezka bude výškově navazovat na okolní prostor, a proto bude vůči přilehlé koleji vyvýšena. Výška hrany stezky nad temenem kolejnice koleje č. 16 bude 400 mm a na začátku na délce 4m bude hrana ve sklonu 1 % směrem k lávce. Hrana stezky bude tvořena nástupištními prefabrikáty tvaru L bez předsazené hrany a hrana bude opatřena ochranným zábradlím výšky 1100 mm nad přilehlým povrchem. Uložení prefabrikátů bude stejným způsobem jako pro uložení vlastního nástupiště č. 1a, viz text výše. V současném stavu za hranou nástupiště č. 1b se nachází kabelovod, který bude zdemolován. Demolice kabelovodu včetně příslušných výkopů patří do SO 02-39-

01. Spodní deska kabelovodu bude ponechána. Zásyp po demolici kabelovodu bude proveden v rámci SO 02-32-04. Za novou hranou stezky se bude nacházet nový kabelovod, který je součástí SO 02-39-01. Šířka této stezky mezi vnějšími hranami je 3,5 m a délka 92 m. Na styku nového povrchu a stávajícího je navržen varovný pás šířky 400 mm, který bude v kontrastním červeném odstínu ze speciální dlažby určené pro tyto účely. Hrana stezky u koleje bude vzdálena od osy koleje č. 16 3,00 m tak, aby byl dodržen volný schůdný a manipulační prostor.

Na konci stezky je navržena betonová zídka, za kterou je navržena plocha v úrovni drážní stezky s násypovým svahem a silničním obrubníkem, který odděluje svah od stávající plochy. Dále jsou v této úpravě navrženy tvárnice TISCHER, které budou položeny 3 m od osy koleje č. 16 v délce 27 m. Povrch této plochy bude tvořit štěrk 31,5/63 tloušťky 150 mm, pod kterým bude zahradní geotextilie pro zamezení prorůstání rostlin a pod geotextilií bude zásyp vhodnou zeminou. Tyto úpravy jsou patrné z příčného řezu a z půdorysu.

5.4 KONSTRUKCE VOZOVKY NÁSTUPIŠTĚ A STEZKY PRO PĚŠÍ

Návrh konstrukce byl proveden na základě předpokládaného zatížení nástupiště. Nástupiště a stezka jsou navrženy tak, aby konstrukce vozovky vyhověla na občasný pojezd lehkým motorovým vozidlem. Vlastní návrh konstrukce byl proveden podle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací a byla navržena tato konstrukce:

D2-D-1:

- Dlažba DL 80 mm
- Lože L 40 mm
- Štěrkodrt' ŠD 200 mm

Dlažba bude použita nová velkoformátová s půdorysným rozměrem 300x300. Součinitel smykového tření bude minimálně 0.6. Dlažba bude mít zvýšenou odolnost proti nasákavosti pomocí lakování a vytvrzení laku UV záření. Odstín dlažby bude přírodní.

Únosnosti jednotlivých vrstev vozovky jsou specifikované ve výkresu Vzorové řezy.

Poklopy šachet na nástupišti budou pravoúhlé a zadlážděné.

5.5 UKONČUJÍCÍ ZÍDKY

Nástupiště je na konci ukončeno monolitickou zídkou, která má označení *Monolitická zídka „1C“*. Na nástupišti nejsou na konci navrženy služební schody, ani jiný služební příchod. Dále se v tomto stavebním objektu nacházejí další monolitické betonové zídky. Na začátku nástupiště to jsou zídky *Monolitická zídka „1B“* a *Monolitická zídka „1D“*. Poslední betonová zídka v rámci tohoto SO je *Monolitická zídka „1E“*, která se nachází na konci stezky pro pěší, která vede podél koleje č. 16 a spojuje lávku pro pěší s nástupištěm č. 1 a 1a. Rozměry zídek jsou patrné z výkresu č. 3 a 8. Na zídkách je navrženo ochranné ocelové zábradlí.

Monolitické zídky jsou ze železobetonu. Beton bude použit třídy C30/37 – XC4, XF3. Vyztužení je navrženo pomocí svařovaných sítí 100/100/10 mm. Materiál výztuže je ocel B 500 B. Betonový povrch zídek bude v místech styku se zeminou opatřen penetračním nátěrem a dvěma vrstvami izolačního nátěru. Ostatní povrch bude natřen voděodpudivým nátěrem. Zídky se budou betonovat na zhutněnou základovou spáru. Na základové spáře bude vyrovnávací vrstva štěrkodrti 0/16 třídy B tloušťky 50 mm. Číslo ulehlosti štěrkodrti musí být alespoň $I_d = 0,85$. Dále zde bude vrstva podkladního betonu C20/25 XF3 minimální tloušťky 150 mm.

5.6 ZÁBRADLÍ

Zábradlí je navrženo na ukončovacích zídkách a za rubem prefabrikátů tvořících nenástupní hranu. Jedná se o ochranné zábradlí se svislou výplní s výškou horního madla 1100 mm nad přilehlým povrchem.

Zábradlí se skládá ze sloupků, horního a dolního madla a svislé výplně. Sloupky a madla tvoří trubka 60.3/3.2 mm a výplň tyčovina průměru 15 mm. Líc spodního madla je navrženo ve výšce 150 mm nad povrchem, tvoří tak zarážku pro slepeckou hůl.

Kotvení zábradlí na betonových zídkách je navrženo pomocí ocelových patních plechů a chemických kotev. Patní plech má rozměry 180/180/15 mm. Chemické kotvy budou mít průměr 12 mm a minimální hloubku závrtu 120 mm. Součástí kotev budou i krytky chránící před neoprávněnou manipulací a vlivy počasí. K vyrovnání výškového rozdílu mezi patním plechem a konstrukcí zdi bude použito plastmalty o minimální tloušťce 20 mm.

Zábradlí, které bude osazeno za rubem prefabrikátu tvaru L bude kotveno pomocí vrtaných betonových základů do zeminy (případně lze použít základ s bedněním). Průměr vrtu bude 200 mm. Hloubka bude 800 mm pod povrchem plochy pro pěší.

Na zábradlí bude provedena následující povrchová úprava:

- otryskání povrchu na SA 3 (dle ČSN ISO 8501-1)
- metalizace slitinou Zn 85% - Al 15% na min. tl. 120 µm (dle ČSN EN 22063)
- penetrační nátěr tl. 40 µm na bázi epoxidové pryskyřice
- mezivrstva tl. 100 µm na bázi vysokosušivých nátěrových hmot
- vrchní polyuretanový nátěr tl. 70 µm RAL 5021 Vodní modř bude proveden v jednotném odstínu
- ostré hrany budou zabroušeny

Typ zábradlí, osazení a povrchová úprava zábradlí je také zřejmý z přílohy č. 7 – Výkres zábradlí. Výkres zábradlí nenahrazuje montážní ani výrobní dokumentaci. Při tvorbě výrobní dokumentace bude nutné respektovat mimo jiné skutečnou polohu osvětlovacích stožárů. Před započatím výroby je nutné míry přeměřit na místě. Výrobce zábradlí tedy ověří, zdali se jednotlivé kusy zábradlí dají vzájemně spojit zasazením na prvky s uvedeným průřezem, eventuálně je nahradí prvky s menším průřezem.

Líc zábradlí musí být vzdálen aspoň 2,5 m od osy koleje. Toto neplatí v prostoru pohyblivého zarážedla, kde je tato vzdálenost zmenšena na 2,0 m.

5.7 HMATOVÉ ÚPRAVY


Na nástupištích jsou navrženy hmatové úpravy tak, aby usnadnili orientaci nevidomým osobám. Je zde navržen systém vodících linií a signálních pásů, viz výkres č. 3 – Půdorys.

Po celých délkách nástupních hran jsou zřízeny vodící linie s funkcí varovného pásu. Tyto linie jsou tvořeny dlaždicí VLsVP. Její umístění je patrné ze vzorového řezu. Na této dlaždici bude provedeno optické značení žlutým nátěrem barvy RAL 6200 v šířce 150 mm.

Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb., musí okolí vodící linie s funkcí varovného pásu a okolí varovného a signální pásu tvořit rovinné desky v šíři 400 mm. V tomto okolí budou použity dlaždice 300x300 mm, budou bez sražené hrany a budou kladeny na spáru – tj. takzvaně na stříh (nikoliv na vazbu). Šířka spáry mezi dlažebními prvky může být maximálně 4 mm. Případný dořez dlažby v prostoru mezi vodící linií s funkcí varovného pásu a hranou nástupiště musí být umístěn u hrany nástupiště. Klad dlažby v tomto okolí je patrný z výkresu č. 3 – Půdorys.

Mimo tuto blízkost bude dlažba rovněž kladená na vazbu a bude mít rovněž nesražené hrany.

Na konci nástupiště, kde vodící linie, kterou tvoří dlaždice VLsVP přechází na vodící linii tvořenou zábradlím může být mezera mezi vodícími liniemi maximálně 200 mm, viz následující obrázek.

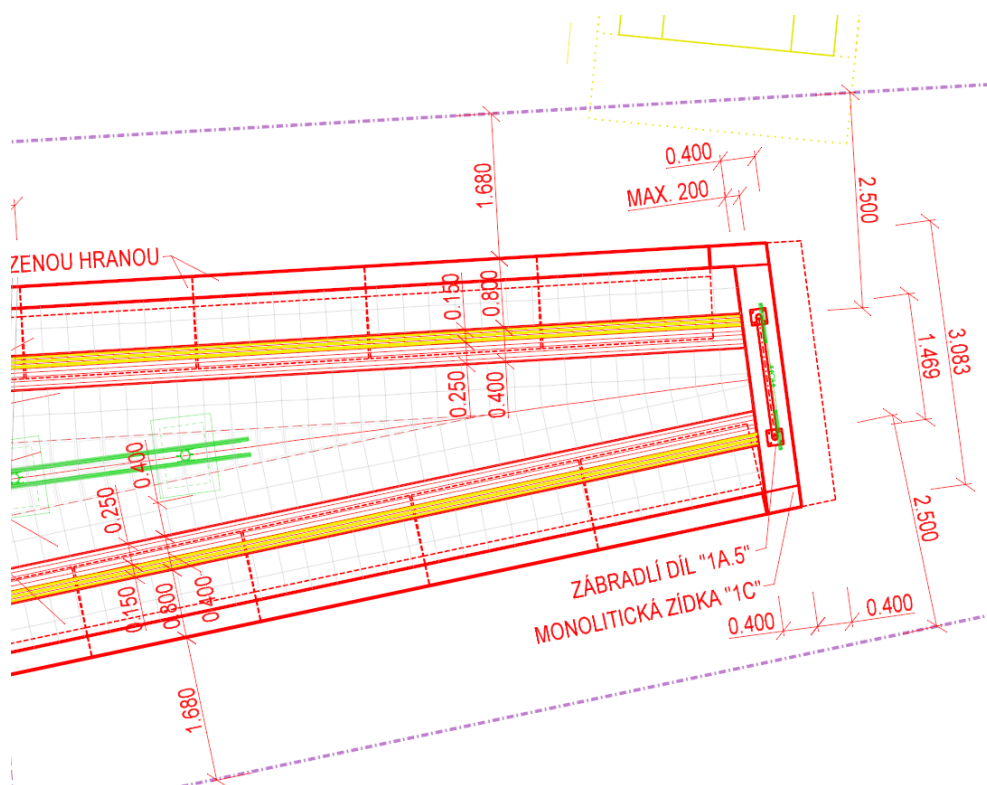

Na vlastním nástupišti č. 1a je navržen jeden signální pás pro převedení nevidomých osob z jedné nástupní hrany na druhou. Jeho poloha je patrná z výkresu č. 3 - Půdorys. Dále jsou zde navrženy dva krátké varovné pásy, které upozorňují na konec, resp. začátek nástupiště. Hmatové prvky na vlastním nástupišti č. 1a budou v odstínu okolní dlažby.

Hmatové prvky na stezce pro pěší jsou řešeny stejným principem. Je nutné dodržet stejné požadavky jako u hmatových prvků na nástupištích. Varovné a signální pásy budou v tomto prostoru v kontrastním červeném odstínu. V oblasti okolo pilíře lávky navazují varovné a signální pásy na varovné a signální pásy stavebního objektu 02-38-06.

Bezbariérové úpravy pro nevidomé osoby byly diskutovány v rámci bezbariérového poradenství při IC ČKAIT a vzniklá doporučení byla v projektové dokumentaci zapracována. Tyto diskuze proběhly 4. 12. 2018 a 27. 3. 2019.

6 VYTYČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU

Pro vytyčení stavebního objektu bude použita platná vytyčovací síť stavby. Přesnost vytyčení bude podle ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2.

7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Zaměstnavatel – zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdravé neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných rizik. Nebezpečné činitele a procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP na pracovišti.

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním

předpisům, závazným předpisům, normám a směrnícím týkajících se kontaktu se železniční dopravou nebo s dopravou silniční.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC, s. o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány.

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP.

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnost ve stavebnictví:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP)
- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů
- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
- vyhl. č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti
- vyhl. č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
- vyhl. č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

- vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
- vyhl. č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
- vyhl. č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

vyhl. č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací.

V Hradci Králové dne 7. 5. 2019

Ing. Lukáš Smutek

SUDOP PRAHA a. s.