


KABELY DO 1 kV V ZEMI ČSN 33 2000-5-52
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ČSN 73 6005


TERÉN, VJEZD VOZIDEL DO 3,5 t
V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH
ULOŽENÍ DO PROSÁTÉ ZEMINY
KRYTÍ FÓLIÍ Š=330 mm

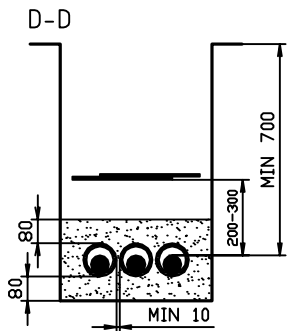


ŠÍŘKA RÝHY	MAX. POČET KABELŮ	FÓLIE
350	1	1
500	3	2
650	5	2

↖ v případě naší trasy


VOZOVKA, KRAJNICE
V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH
PROTLAK

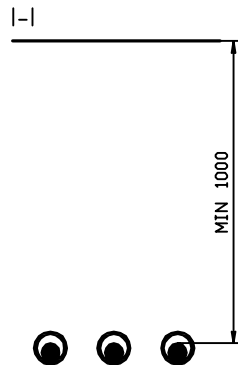

KŘÍŽENÍ KABELU NN

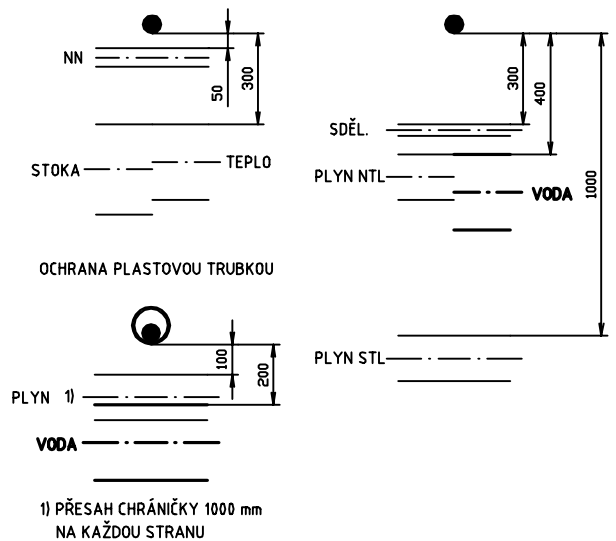


OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU KABELOVÝM ŽLABEM

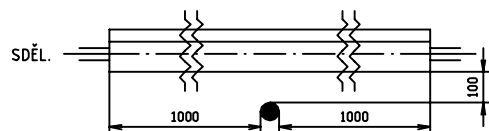

Souběh kabelů NN a zab.zař.

ULOŽENÍ DO PROSÁTÉ ZEMINY, KRYTÍ FÓLIÍ Š=330 mm

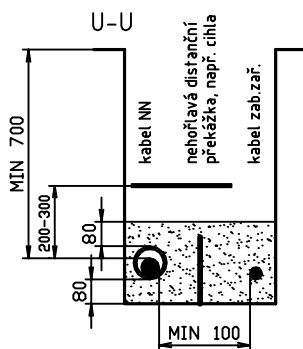

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:		 <div>SŽDC, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc</div>				
HIP:	Ing. Jan Slivka		<div>Zhotovitel projektové dokumentace:</div> <div><div>SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín</div></div>	Výtisk číslo:		
ODP. PROJ:	Tomáš Voldán					
VYPRACOVAL:	Tomáš Voldán					
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Slivka					
Stavba:		Oprava napájení PZS a napájení zast. Bystrovany a Nemilany		Archivní číslo: 1906071-01_SO01_04.dwg		
Část:		SO 01 Oprava napájení PZS a zastávky Bystrovany PZZ 4,563		Formát: 1xA4	Datum: 08/2019	Měřítko: -
Název přílohy:		Vzorové řezy uložení kabelu		Stupeň PD: Projekt	Část: E.3.6	Příloha: 04