


- Části, které jsou předmětem doplnění či úprav v rámci PS 580 104 TNS Opočíněk, dispečerská řídicí technika - doplnění.



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

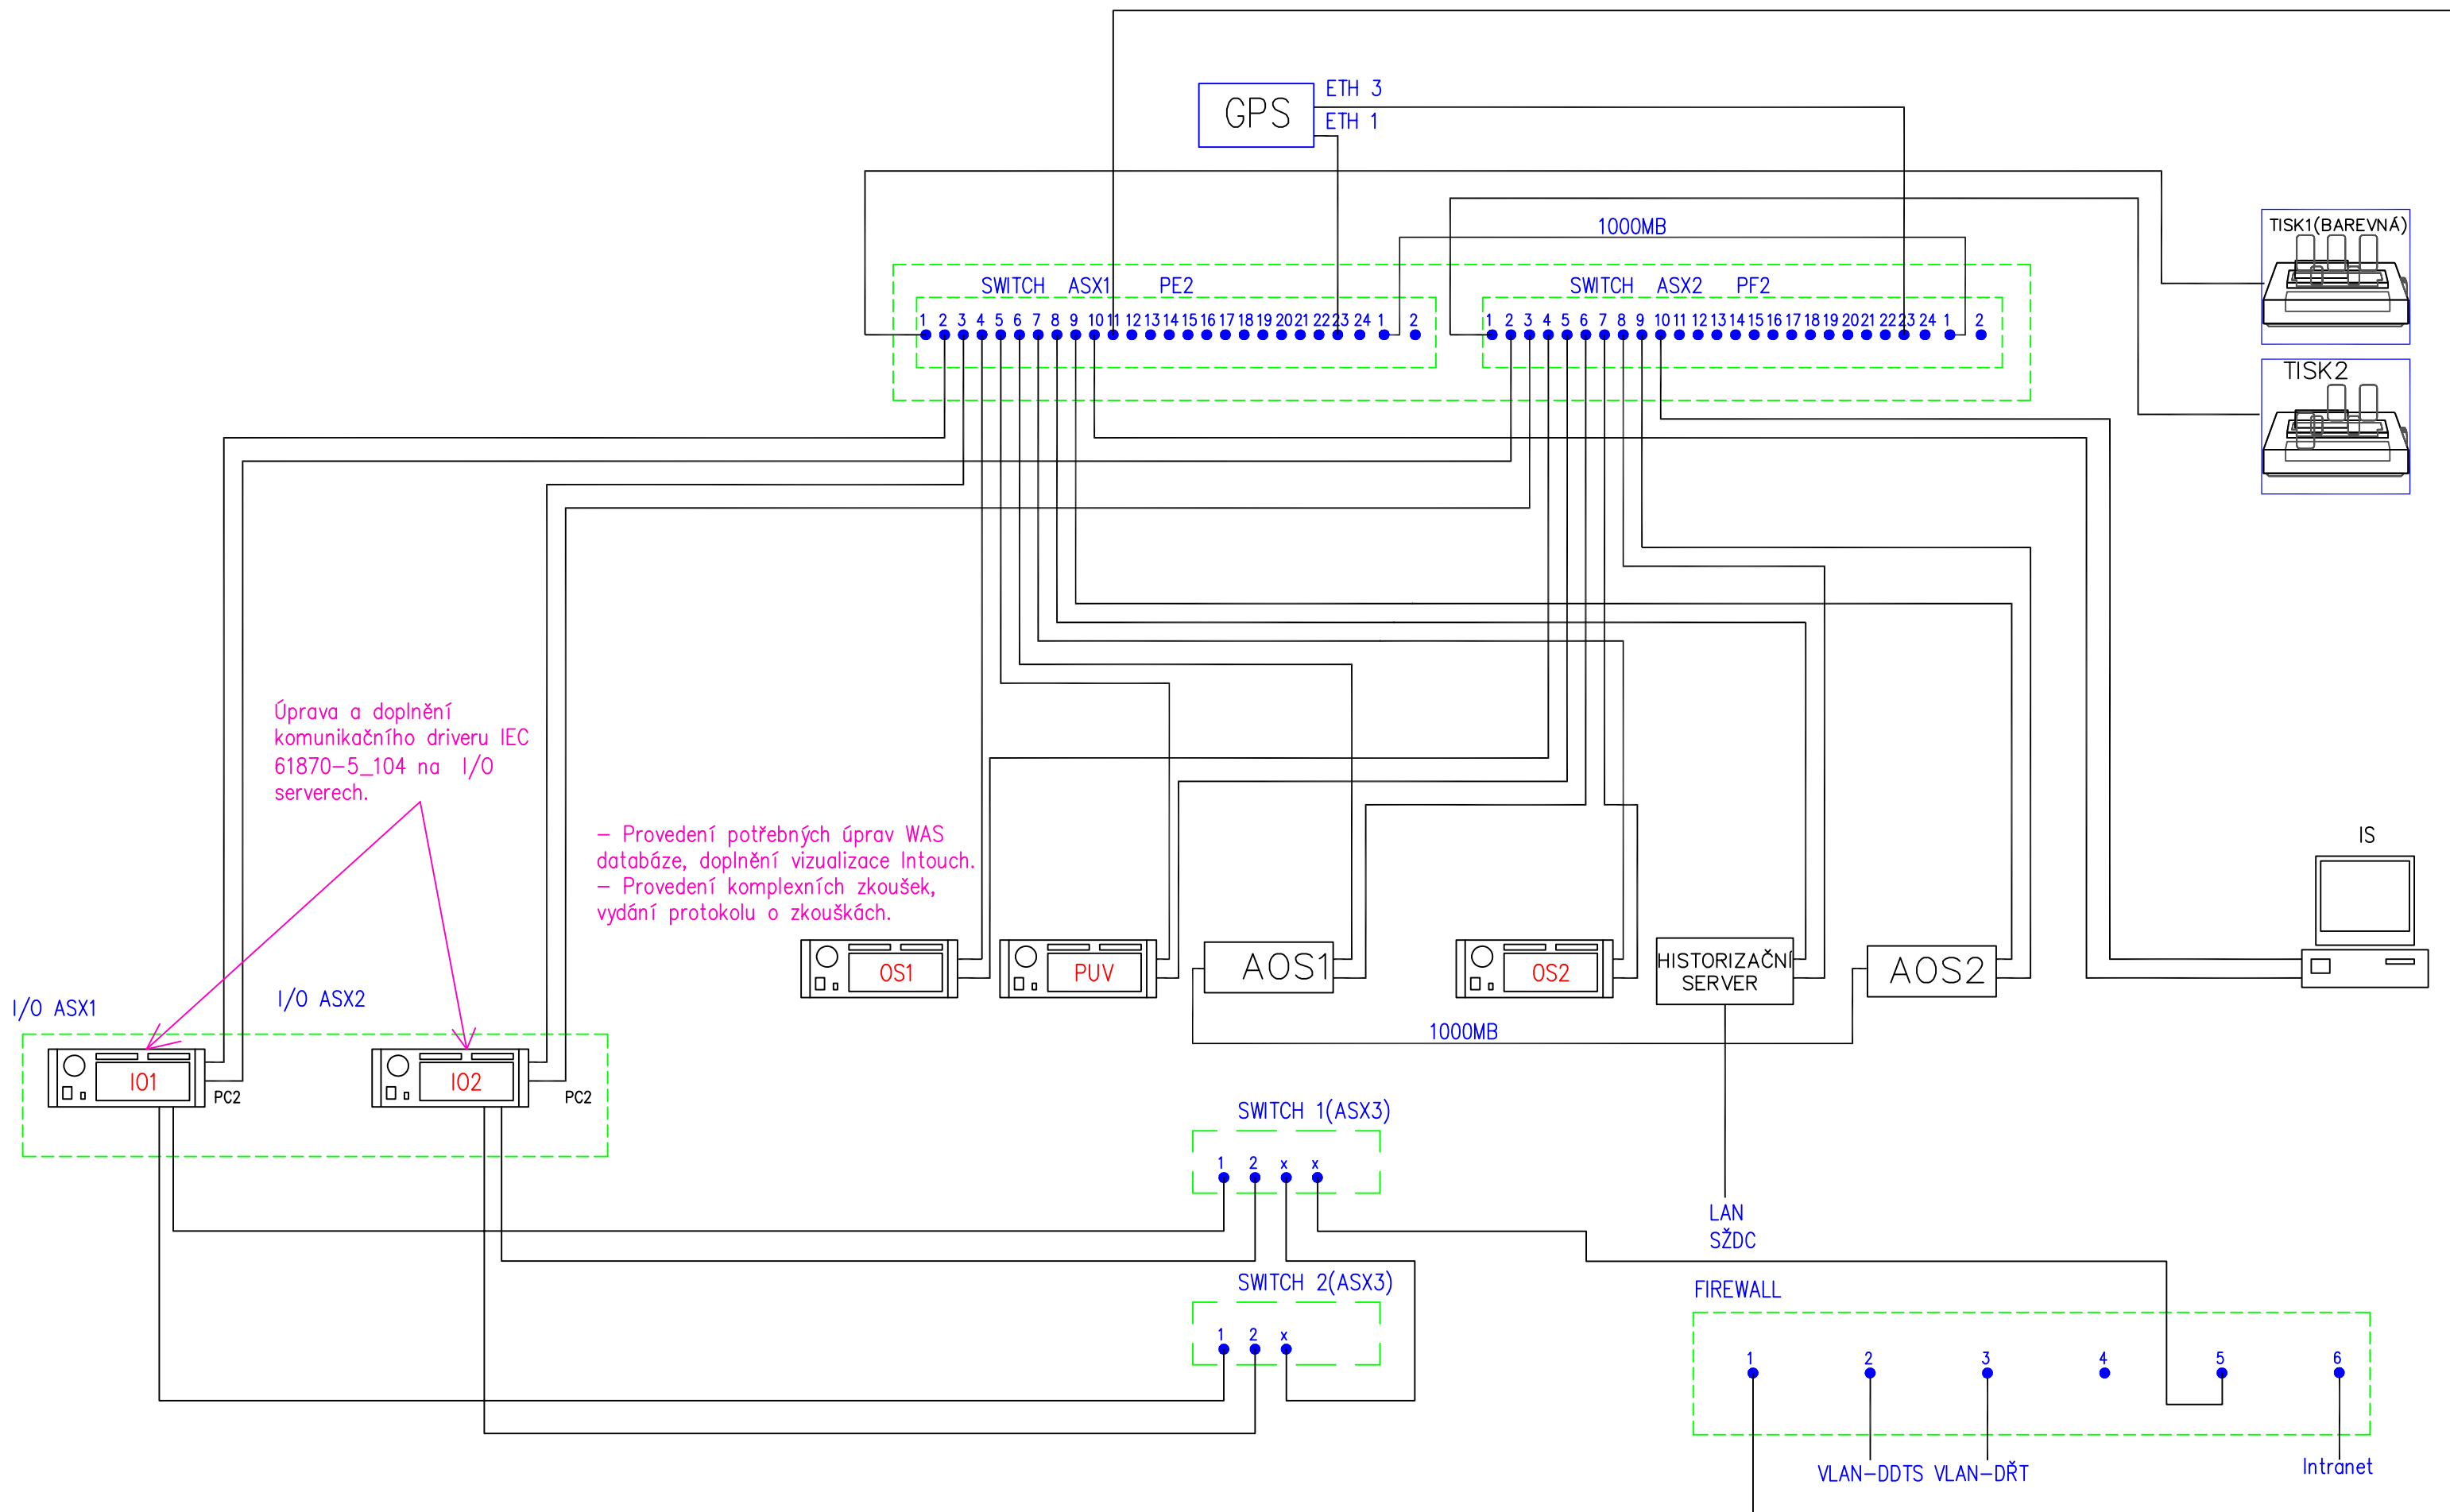

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

Realizace elektronických systémů		tel.: +420 724 403 587	
RIEGROVA 818, 560 02, ČESKÁ TŘEBOVÁ		IČO: 0807083	
		e-mail: svejda@svero-esystems.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ROMAN ŠVEJDA <i>Švejda</i>	ROMAN ŠVEJDA <i>Švejda</i>	Ing. VÍTĚZSLAV ŠIMÁČEK <i>Šimáček</i>	
KRAJ: PARDUBICKÝ	POVĚŘENÝ SÚ: PARDUBICE	OBEC: -	
Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Opočinek		ZAK. ČÍSLO	19007-01-0220
		ÚČEL	DSP
		DATUM	01/2020
		FORMÁT	3xA4
		PS 580 104 TNS Opočinek, dispečerská řídicí technika - doplnění	MĚŘITKO
Blokové schéma ED SŽDC		ČÁST	POŘ.Č.
		D.1.3	06