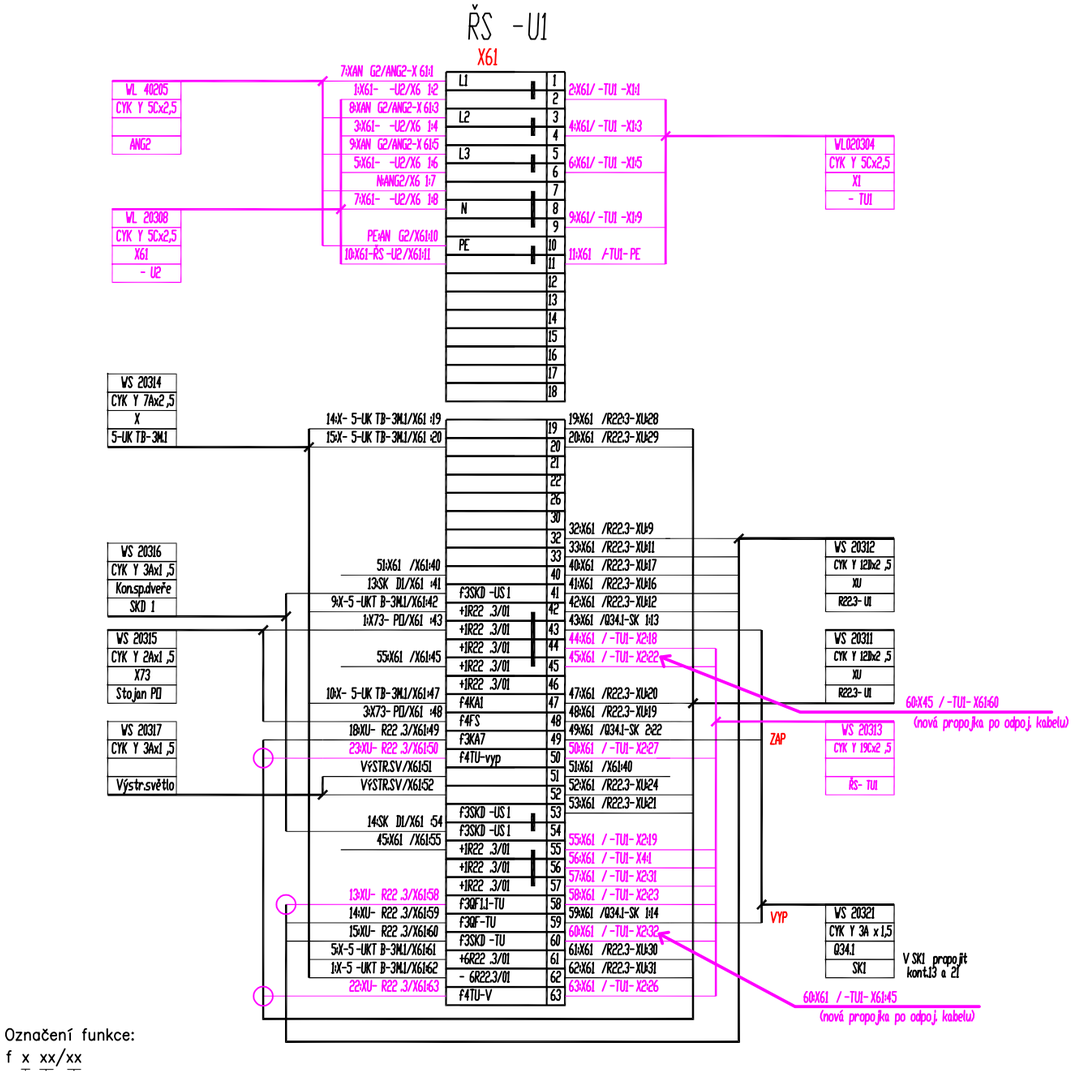

Označení funkce:

f x xx/xx

- xx – označení pořadí pole
- xx – označení prvku
- 1 – funkce povel vypnout
- 2 – funkce povel zapnout
- 3 – funkce signalizace vypnout
- 4 – funkce signalizace zapnout

Úpravy v rámci PS 580 102 TNS Opočínek, vypínače 22kV - doplnění:

- budou provedeny demontáže kabelů a vodičů vyznačených touto barvou
- bude provedeno odpojení příslušně vyznačených žil z daného kabelu na obou koncích, odpojené vodiče budou uschovány do lišt nebo budou vyvázány

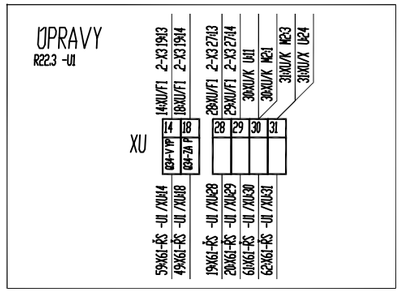

Poznámky:

- stávající svorkovnice
- X61:61 kabely je potřeba zapojit nově na obou stranách
- v ŘS-TU je potřeba provést klemy X4:1-2-3-4 a X4:5-6-7-8 - ŘS-TU - bude zrušeno

OZNAČENÍ SVORKOVNICE:

X61: PRO VNĚJŠÍ OBVODY US1

LEGENDA:

UTKB-3M.1 UMĚRŇOVACÍ STOJAN Č.1
STOJAN PO STOJAN PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
Q33.1,Q34.1 ODPOJOVAČE SS NAPĚTÍ

Označení obvodů:

+1R22.3/01,-1R22.3/01 PRO SIGNALIZAČNÍ A OVLÁDACÍ OBVODY Z R22.3–US1, 110V DC

sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SŽDC

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

Realizace elektronických systémů

RIEGROVA 818, 560 02, ČESKÁ TŘEBOVÁ
tel.: +420 724 403 587
IČO: 08070831
e-mail: svejda@svero-esystems.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ROMAN ŠVEJDA	ROMAN ŠVEJDA	Ing. VÍTĚZSLAV ŠIMÁČEK
KRAJ: PARDUBICKÝ	POVĚŘENÝ SÚ: PARDUBICE	OBEC: -

Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Opočínek

PS 580 102 TNS Opočínek, vypínače 22kV - doplnění

Řídící skříňka ŘS - U1 - vnější schéma

ZAK. ČÍSLO	19007-01-0220
ÚČEL	DSP
DATUM	01/2020
FORMÁT	2xA4
MĚŘÍTKO	-
ČÁST	D.1.3
POŘ.Č.	08

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU ZHOTOVITELE DOKUMENTACE