
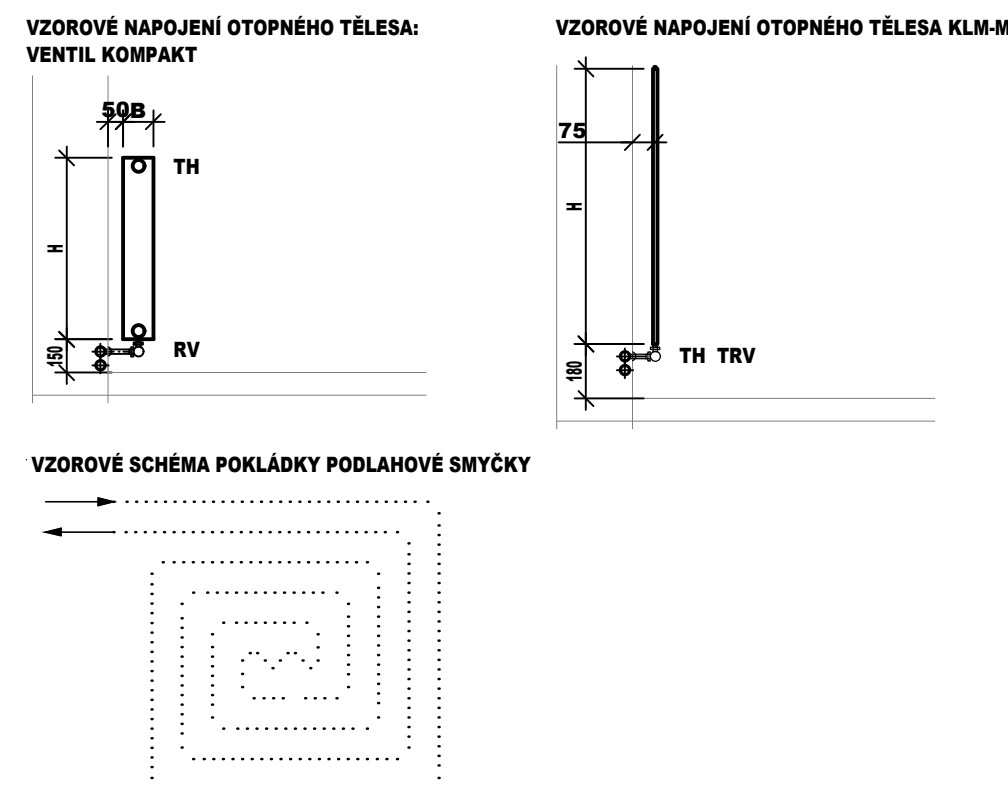


## PŪDORYS 1.NP:

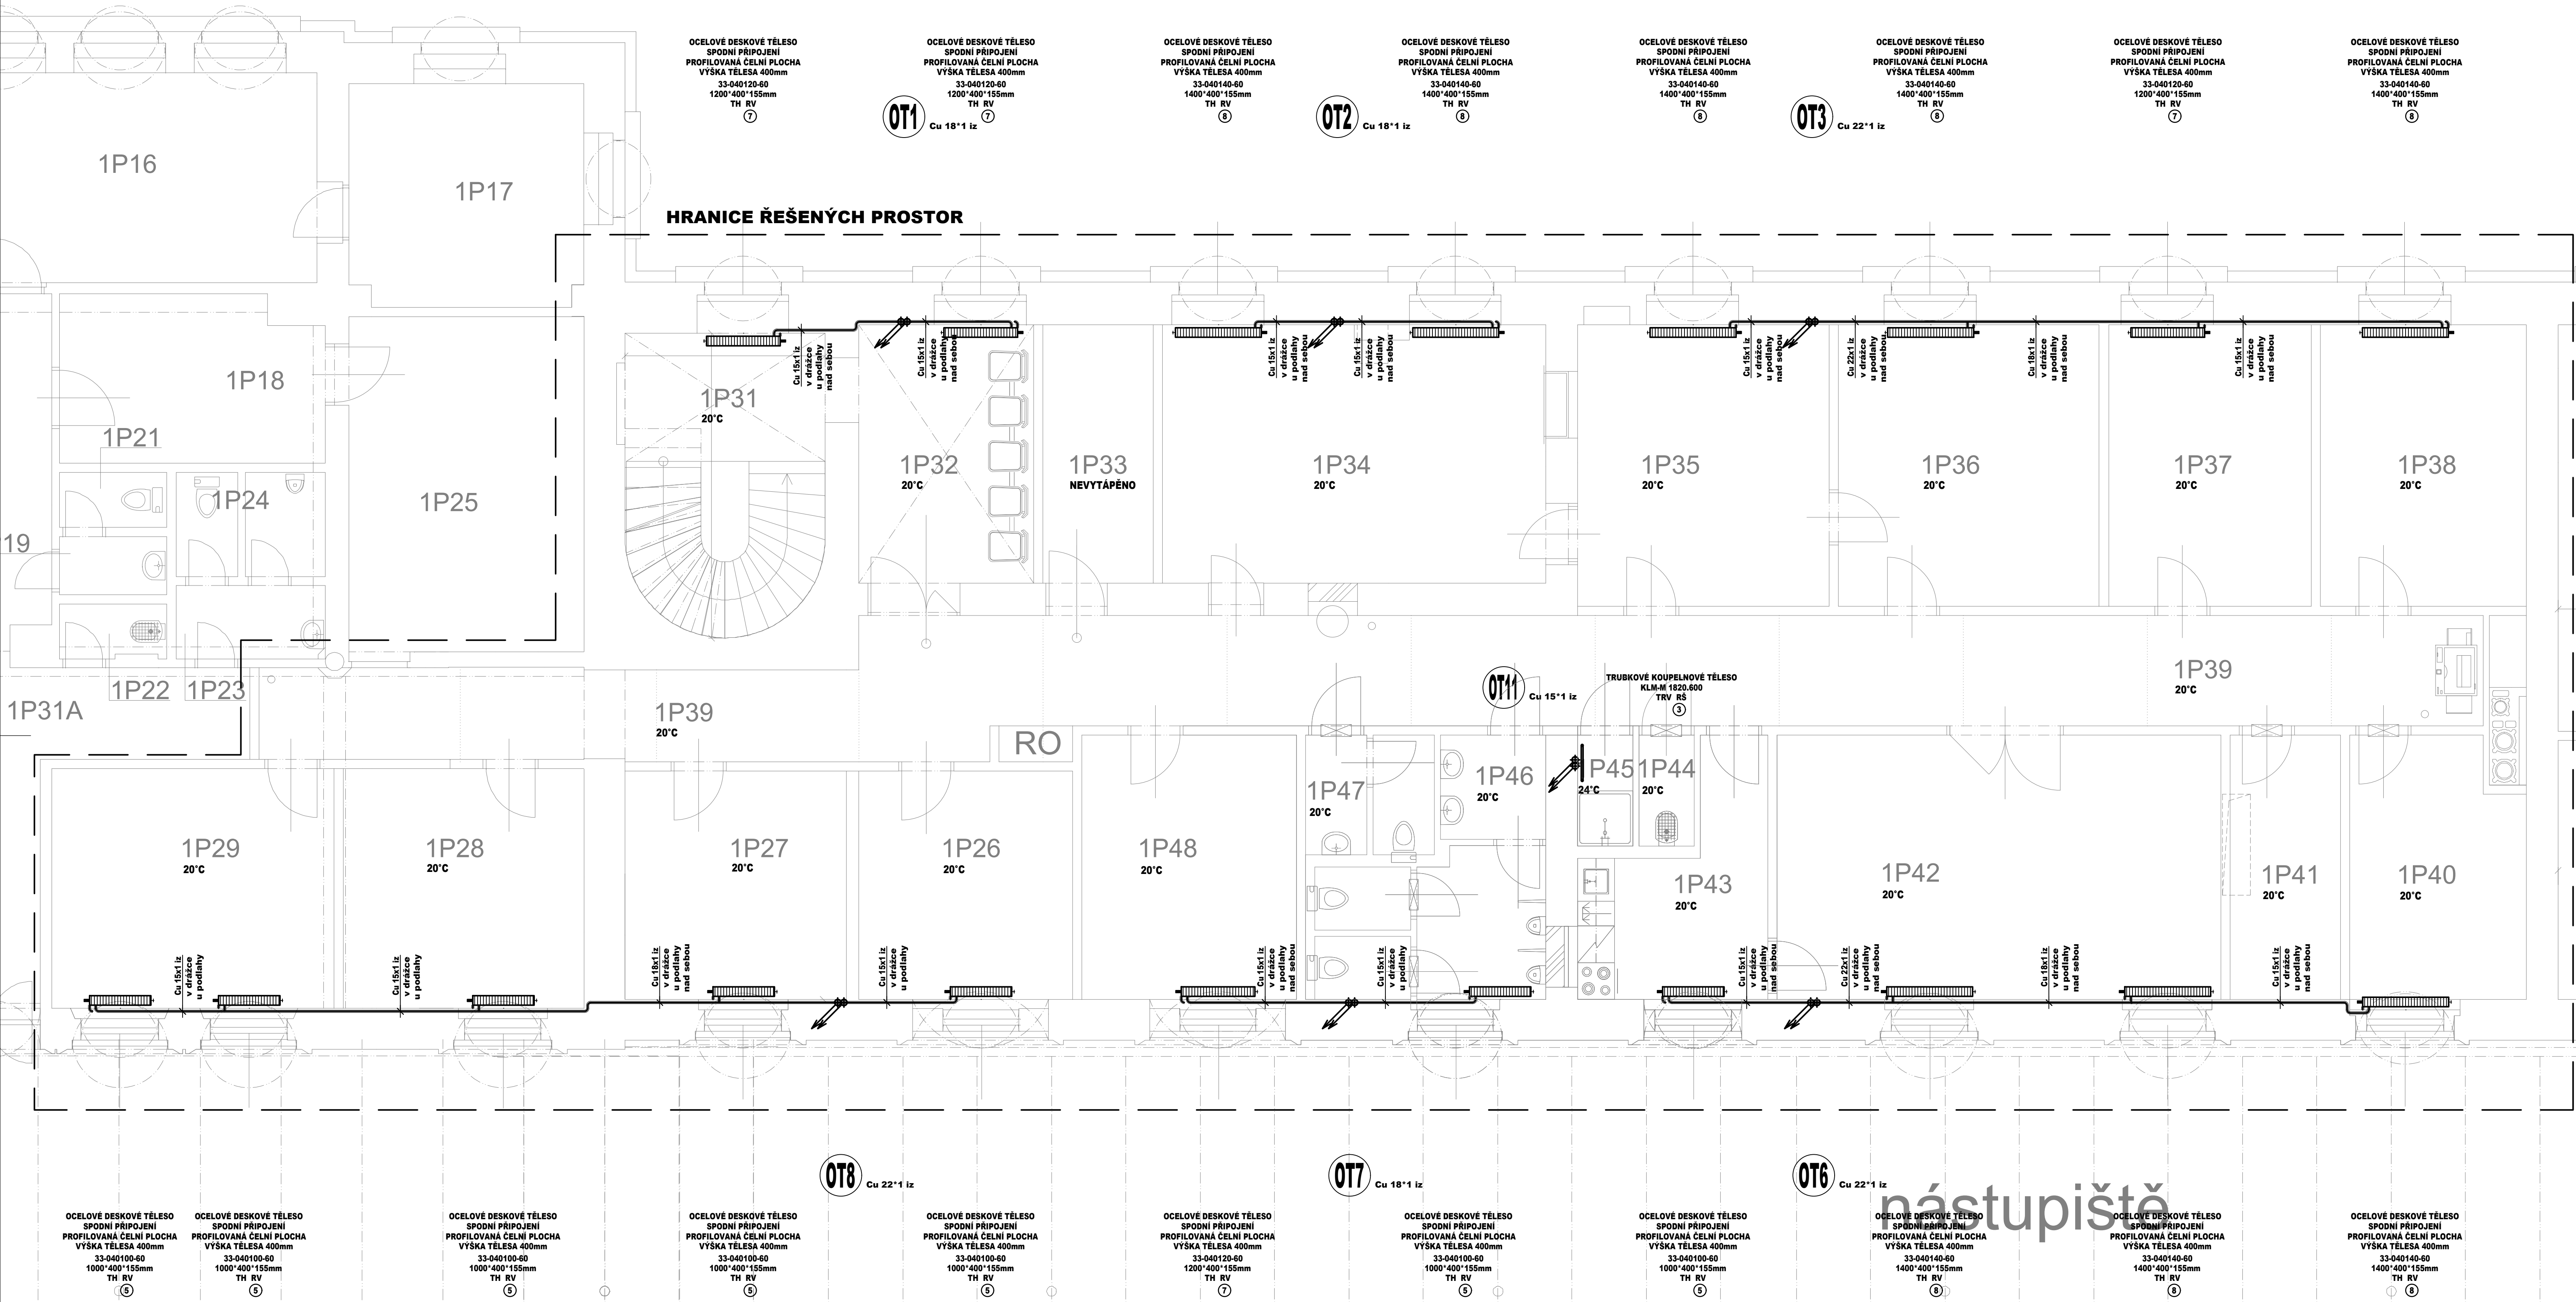


**LEGENDA:**

ZNAČKA	POPIS	TYP
————	POTRUBÍ TOPNÉ VODY - NAVRŽENÉ - přívod	potrubí z mědi - měkká pájka
— — — —	POTRUBÍ TOPNÉ VODY - NAVRŽENÉ - zpátečka	potrubí z mědi - měkká pájka
=====	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	návieková z pěněného polyethylenu

### LEGENDA OTOPNÉ PLOCHY:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO S PRAVÝM SPODNÍM PŘÍPOJENÍM, ZABUDOVANÝM VNITŘNÍM PROPOJOVACÍM ROZVODEM, VENTILOVOU VLOŽKOU, PROFILOVANOU ČELNÍ PLOCHOU	PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT
	TRUBKOVÉ KOUPELOVÉ TĚLESO SE ZVĚTŠENOU VYHŘEVNOU PLOCHOU	STRŽEDOVÉ PŘÍPOJENÍ
22-060120-60	TYP PŘÍPOJENÍ - VÝŠKA V cm DĚLKA V cm - MODEL	
KUM-1820.600	TYP PŘÍPOJENÍ VÝŠKA V mm - ŠÍŘKA V mm	
	OMRANČENÍ PLOCHY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ	SYSTÉMOVÁ DESKA
	DILATAČNÍ PÁSKA	
TH RV	TERMOSTATICKÁ HLAVICE - PŘÍPOJOVACÍ H SROUŠENÍ S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM OMEZOVACÍM PŘÍTOČKOU	
TH TRV	TERMOSTATICKÁ HLAVICE - TERMOSTATICKÝ VENTIL DVOUBODOVÝ S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM OMEZOVACÍM PŘÍTOČKOU	
④	NASTAVENÍ REGULAČNÍHO PRVKU	

**TZB ONDŘEJ  
ZIKÁN**  
PROJEKTANT V OBORU TZB  
E. [ondrejzikan@seznam.cz](mailto:ondrejzikan@seznam.cz)  
T. 608 816 937

Vypracoval: Ondřej Zikán	Zodp. projektant: Ondřej Zikán	Kontroloval: Ing. Karel Dovrtěl	 <p>PŘODIN A.S. IČO: 28839911 DIČ: CZ25504162 TEL: 485 791 925</p>
Kraj: Pardubický	Tratový úsek/Obec: Choceň		
Investor Správa železnic, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc			
Acce:			
Rekonstrukce vnitřních prostor  žst. Choceň			Formát 10A4
			Datum 03/2020
			číslo DPS
			Č. zakázky 3110/20/013
			Změna
Měřítka			Č. výtisků
1:50			
Období výkresu:			Č. listů dokumentace
PŮDORYS 1.NP			D.1.4.b. 03